To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e | Pels Rijcken[5.1.2e @pelsrijcken.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken
Sent: Fri 2/16/2024 3:31:12 PM
Subject: Notitie inz. Provincie Noord-Holland/FalconConnect [PRDF-11020859]
Received: Fri 2/16/2024 3:31:56 PM
20240216 - Notitie inz. Provincie Noord-Holland_FalconConnect.pdf

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Bijgaand stuur ik je de notitie die 5.1.2e en ik hebben opgesteld inzake de door FalconConnect 8.8 8.8 5.2.1 5.2.1

5.1.2e 5.2.1 dan kun je daarbij voor mij terecht. Bij vragen die meer zien op het bestuursrechtelijke aspect, zal ik kijken of ik die bij een collega bestuursrecht kwijt kan. Mocht dat niet kunnen, dan zou ik willen voorstellen om te wachten tot 5.1.2e weer terug is.

Fijn weekend alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 2022-16. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 2022-16. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 8

5.2.1

8.8

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Sat 2/24/2024 11:21:26 AM
Subject: RE: GGID - FalconConnect - SBA
Received: Sat 2/24/2024 11:21:34 AM

Beste 5.1.2e ,

8.8 Ik ben begin volgende week moeilijk bereikbaar maar voeg even 5.1.2e toe (die je eerder sprak en verwijder even rest van de email chain hieronder behoudens laatste bericht) zodat 5.1.2e een 8.8 kan bezorgen van FalconConnect 1 B.V. (en FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.) zodra ze dit ontvangt van Clifford Chance (vraag staat uit).

Ik contacteer u dan donderdag/vrijdag maar met alvast mijn uitdrukkelijke vraag (en dankbaarheid) om ODNZKG te vragen de vergunning afgerond aan te leveren voor publicatie nu dit punt werd weggenomen.

Ook wij zijn uiteraard blij met dit goede nieuws en hopen vanaf deze mijlpaal constructief verder te kunnen werken met u, de provincie en de ODNZKG.

Fijn weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter | Great Grey Investments Group
Laarderhoogtweg 18, 1101 EA Amsterdam, The Netherlands |
Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: vrijdag 23 februari 2024 16:42
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: GGID - FalconConnect - SBA

Geachte heer 5.1.2e ,
Dat lijkt mij goed nieuws. Ik kan hier maandag of dinsdag op terugkomen en dan zullen wij ook de Omgevingsdienst informeren over de te nemen stappen.
Ik neem volgende week contact met u op.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

To: 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 2/27/2024 1:36:28 PM
Subject: Re: GGID - FalconConnect - SBA
Received: Tue 2/27/2024 1:36:42 PM
240223 - FalconConnect 1 B.V. - register van aandeelhouders(10280922827.1).pdf
240223 - FalconConnect 2 B.V. - register of shareholders(10280922791.1).pdf
240223 - FalconConnect 3 B.V. - register of shareholders(10280922767.1).pdf

Beste 5.1.2e,

In navolging op 5.1.2e bericht hieronder stuur ik u bijgaand de aandeelhoudersregisters van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: zaterdag 24 februari 2024 12:21
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: GGID - FalconConnect - SBA
Beste 5.1.2e
8.8 Ik ben begin volgende week moeilijk bereikbaar maar voeg even 5.1.2e toe (die je eerder sprak en verwijder even rest van de email chain hieronder behoudens laatste bericht) zodat 5.1.2e een 8.8 kan bezorgen van FalconConnect 1 B.V. (en FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.) zodra ze dit ontvangt van Clifford Chance (vraag staat uit).
Ik contacteer u dan donderdag/vrijdag maar met alvast mijn uitdrukkelijke vraag (en dankbaarheid) om ODNZKG te vragen de vergunning afgerond aan te leveren voor publicatie nu dit punt werd weggenomen.
Ook wij zijn uiteraard blij met dit goede nieuws en hopen vanaf deze mijlpaal constructief verder te kunnen werken met u, de provincie en de ODNZKG.
Fijn weekend gewenst.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
SilverFalcon Datacenter | Great Grey Investments Group
Laarderhoogtweg 18, 1101 EA Amsterdam, The Netherlands |
Mob: +32 5.1.2e 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: vrijdag 23 februari 2024 16:42
To: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Geachte heer 5.1.2e ,
Dat lijkt mij goed nieuws. Ik kan hier maandag of dinsdag op terugkomen en dan zullen wij ook de Omgevingsdienst informeren over de te nemen stappen.
Ik neem volgende week contact met u op.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Pagina's zijn geweigerd

1 - 18

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 14

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 14

8.8

To: 5.1.2e [5.1.2e @odnzkg.nl]; 5.1.2e @odnzkg.nl"[5.1.2e @odnzkg.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]; Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Wed 2/28/2024 8:55:56 AM
Subject: Contact over dossier (vergunningaanvraag) Falcon Connect
Received: Wed 2/28/2024 8:55:00 AM

Beste 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e,
Ik wil jullie graag een update geven over het dossier van het datacenter van Falcon Connect. Als het mogelijk is deze week nog. Omdat het alweer enige tijd terug is dat wij contact hebben, weet ik niet wie er op dit moment op het dossier zitten. Ik denk in ieder geval jullie en 5.1.2e vanuit de taskforce?
Ik stuur zo alvast een aantal opties, mochten er andere of meer mensen moeten aansluiten, stuur de opties dan door?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e | Pels Rijcken[5.1.2e @pelsrijcken.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken
Sent: Thur 2/29/2024 12:02:50 PM
Subject: RE: Notitie inz. Provincie Noord-Holland/FalconConnect [PRDF-11020859]
Received: Thur 2/29/2024 12:03:02 PM

Beste 5.1.2e ,
Dank voor je bericht en goed om te horen dat FalconConnect op tijd van zich heeft laten horen.
Wij zijn uiteraard graag bereid om overleg in te plannen om dit verder te bespreken, we zien je uitnodiging t.z.t. voorbij komen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | 5.1.2e | 5.1.2e |
5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
Printen, echt nodig?

Van: 5.1 5.1.2e
Verzonden: woensdag 28 februari 2024 10:27
Aan: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e | Pels Rijcken
Onderwerp: RE: Notitie inz. Provincie Noord-Holland/FalconConnect [PRDF-11020859]
Beste 5.1.2e ,
Inmiddels heb ik de notitie in alle rust kunnen doornemen en hebben we, netjes op tijd op de deadline die wij gesteld hadden,
8.8
5.2.1
5.2.1 En voor eventuele vragen van onze kant. Dan kunnen we daarna de besluitvorming over de vergunningen voortzetten 8.8
8.8
Ik ga dit voorzichtig als succesvol beschouwen, maar we zijn er natuurlijk pas echt als GS een besluit ondertekend heeft **
Veel dank voor jullie ondersteuning in deze en ik neem binnenkort contact op!
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 16:31
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
Onderwerp: Notitie inz. Provincie Noord-Holland/FalconConnect [PRDF-11020859]
Beste 5.1.2e en 5.1.2e ,
Bijgaand stuur ik je de notitie die 5.1.2e en ik hebben opgesteld inzake de door FalconConnect 8.8
8.8 5.2.1
5.2.1
5.1.2e 5.2.1 dan kun je daarbij voor mij terecht. Bij vragen die meer zien op het bestuursrechtelijke aspect, zal ik kijken of ik die bij een collega bestuursrecht kwijt kan. Mocht dat niet kunnen, dan zou ik willen voorstellen om te wachten tot 5.1.2e weer terug is.
Fijn weekend alvast!
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | 5.1.2e | 5.1.2e |
5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 2022-16. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between I

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 2022-16. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 2022-16. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 2022-16. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Thur 3/7/2024 10:30:27 AM
Subject: RE: GGID - FalconConnect - SBA
Received: Thur 3/7/2024 10:30:37 AM

Beste 5.1.2e ,

Dank voor onderstaand bericht. We begrijpen uiteraard dat de nodige stappen dienen genomen te worden en ontvangen daarom graag spoedig de nodige instructies en leveren graag spoedig alle informatie aan zodat het proces zo voorspoedig mogelijk kan verlopen.

Daarnaast (eventueel in aparte email/stap) kijken we uit naar 8.8 Zoals u zich kan voorstellen zijn wij uiteraard akkoord 8.8 te nemen en bekijken we graag nog even de uitwerking hiervan voorafgaand aan de publicatie van de vergunning.

Zoals steeds zijn wij uiteraard altijd beschikbaar voor verdere afstemming en overleg.

Met dank voor uw opvolging, tijd en moeite.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

SilverFalcon Datacenter | Great Grey Investments Group

Laarderhoogtweg 18, 1101 EA Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: maandag 4 maart 2024 21:34
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: GGID - FalconConnect - SBA

Geachte heer 5.1.2e en mevrouw 5.1.2e ,

Na uw vorige e-mails hebben wij contact gehad met de Omgevingsdienst. Zij hebben laten weten nog bezig te zijn met de milieu-/bouwtechnische inhoud voor een ontwerpbeschikking. Dit heeft zover ik weet de afgelopen maanden niet stil gestaan door Bibob, dit deel staat los 8.8

Een eventuele verleende vergunning zal zoals eerder toegelicht 8.8

8.8

een aangevraagde dan wel verleende vergunning is een besluit op grond van de Wet Bibob, dat zal worden genomen door Gedeputeerde Staten en niet door de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst zal daarom wanneer dit gereed is de definitieve milieutechnische ontwerpbeschikking aan ons sturen, 8.8

8.8

Wij bekijken alle toegestuurde informatie en als het omgevingsrechtelijke deel van de aangevraagde vergunning 8.8 8.8 kan verdere besluitvorming worden voorbereid.

De beschreven stappen en de besluitvorming zijn aan procedures gebonden. Wij begrijpen de grote belangen en de bijbehorende druk op het project en dus ook de vergunningen, maar zullen de volgende stappen met dezelfde zorgvuldigheid nemen als de vorige.

Ik neem in de loop van de week nog contact met u op. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: maandag 4 maart 2024 08:24
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: GGID - FalconConnect - SBA

Beste 5.1.2e ,

Ik volg nog even op omtrent onderstaande. Ons technisch team rondt komende week/weken af met ODNZKG. Hebt u van ons nog iets extra nodig over de achtergrond 8.8 ' Indien zo, dan horen we dat graag spoedig van u zodat we dit vandaag/morgen kunnen aanleveren.

Alvast bedankt voor de opvolging.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter | Great Grey Investments Group

Laarderhoogtweg 18, 1101 EA Amsterdam, The Netherlands |
Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Sent: dinsdag 27 februari 2024 14:36
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Re: GGID - FalconConnect - SBA

Beste 5.1.2e,

In navolging op 5.1.2e bericht hieronder stuur ik u bijgaand de aandeelhoudersregisters van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: zaterdag 24 februari 2024 12:21
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: GGID - FalconConnect - SBA

Beste 5.1.2e,

8.8 Ik ben begin volgende week moeilijk bereikbaar maar voeg even 5.1.2e toe (die je eerder sprak en verwijder even rest van de email chain hieronder behoudens laatste bericht) zodat 5.1.2e een 8.8 kan bezorgen van FalconConnect 1 B.V. (en FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.) zodra ze dit ontvangt van Clifford Chance (vraag staat uit).

Ik contacteer u dan donderdag/vrijdag maar met alvast mijn uitdrukkelijke vraag (en dankbaarheid) om ODNZKG te vragen de vergunning afgerond aan te leveren voor publicatie nu dit punt werd weggenomen.

Ook wij zijn uiteraard blij met dit goede nieuws en hopen vanaf deze mijlpaal constructief verder te kunnen werken met u, de provincie en de ODNZKG.

Fijn weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e |
SilverFalcon Datacenter | Great Grey Investments Group

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: vrijdag 23 februari 2024 16:42
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: GGID - FalconConnect - SBA

Geachte heer 5.1.2e,
Dat lijkt mij goed nieuws. Ik kan hier maandag of dinsdag op terugkomen en dan zullen wij ook de Omgevingsdienst informeren over de te nemen stappen.
Ik neem volgende week contact met u op.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

To: 5.1.2e @silverfalcondc.com[5.1.2e @silverfalcondc.com]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: Eenheid SBA
Sent: Wed 3/13/2024 1:04:44 PM
Subject: 240313 FW: verzoek om het invullen van een Bibob-vragenformulier
Received: Wed 3/13/2024 1:04:48 PM

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Per abuis staat u niet als geadresseerde genoemd in onderstaande mailwisseling. Daarom ontvangt u dit bericht hiermee alsnog.

Vriendelijke groet,

5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
T. 0800-0200 600 | Houtplein 33, 2012 DE Haarlem | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl
Provincie Noord-Holland

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 13 maart 2024 12:53
Aan: 5.1.2e @silverfalcondc.com
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: verzoek om het invullen van een Bibob-vragenformulier

Geachte heer 5.1.2e ,

Recent heeft u contact gehad met mevrouw 5.1.2e over de uit te voeren toets op grond van de Wet Bibob 8.8
Hiermee vragen wij u een Bibob-vragenformulier in te vullen zodat wij een Bibob-toets kunnen starten. U kunt hierbij kiezen voor de optie van een verkort formulier, bij de vraag “is de afgelopen 18 maanden een vragenformulier ingevuld?”. U hoeft dan niet alle informatie opnieuw in te dienen. Wij verzoeken u om vervolgens 8.8 8.8 In het vragenformulier wordt aangegeven welke bewijsstukken u daarvoor dient bij te voegen.

De link naar het formulier kunt u vinden op Wet Bibob - Provincie Noord-Holland (Bibob-vragenformulier).

Vriendelijke groet,

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
T. 0800-0200 600 | Houtplein 33, 2012 DE Haarlem | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl
Provincie Noord-Holland

To: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1. 5.1.2e
Sent: Mon 3/18/2024 9:48:32 AM
Subject: 240318 Bijlagen bij Bibob-vragenformulier, formulierkenmerk buiten verzoek
Received: Mon 3/18/2024 9:51:38 AM

240223~2.PDF
240314~1.PDF
DRAFTF~1.PDF
240227~1.PDF
240223~1.PDF
PROJEC~1.PDF
211228~1.PDF
bibob_vragenformulier_99177787_getekend.pdf

Geachte heer / mevrouw,

Gelieve hierbij aan te treffen de volgende bijlagen bij Bibob-vragenformulier met formulierkenmerk buiten verzoek:



Vriendelijke groet,
5.1. 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter |
Laarderhoogtweg 18, 1101 EA Amsterdam, The Netherlands |
Mob: 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 15 maart 2024 16:47
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Uw Bibob-vragenformulier, formulierkenmerk buiten verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Bijgevoegd treft u het door u ingevulde Bibob-vragenformulier. U heeft gekozen om dit **per post** in te dienen.

Werkwijze indienen
- Print het Bibob-vragenformulier uit en onderteken het handmatig.
- Stuur het formulier per post naar:
de provincie Noord-Holland
t.a.v. het Kabinet, Eenheid SBA
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

U kunt het ook afleveren bij onze receptie aan het Houtplein 33 te Haarlem.

Werkwijze indienen bijlagen
- Verzamel alle bijlagen die u moet meesturen (onderaan het Bibob-vragenformulier staat een overzicht). Voor alle gevraagde bijlagen geldt: graag de meest recente versie van het document.
- Stuur de bijlagen per post mee met het formulier, of in beantwoording op deze e-mail naar: eenheidsba@noord-holland.nl. Uw formulierkenmerk is buiten verzoek

Heeft u een vraag?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.noord-holland.nl/loket/wet_bibob en de Handreiking indienen Bibob-vragenformulier.
Ook kunt u e-mailen naar de Eenheid SBA: eenheidsba@noord-holland.nl. Of neem telefonisch contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland: 0800 0200 600 (gratis).

Met vriendelijke groet,
Eenheid SBA

Pagina's zijn geweigerd

1 - 186

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 5

8.8

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1. 5.1.2e
Sent: Mon 3/18/2024 10:13:01 AM
Subject: 240318 Re: Bibob onderzoek 8.8
Received: Mon 3/18/2024 10:17:18 AM
Bijlagen bij Bibob-vragenformulier, formulierkenmerk buiten verzoek eml

Beste 5.1.2e,

Graag laten we u weten dat het formulier inmiddels gecompleteerd en getekend is en vandaag ingeleverd zal worden aan het Houtplein. De bijlagen zijn per mail reeds verzonden (bijgaand).

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 13 maart 2024 10:10
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Hartelijk dank voor de reactie - wij wachten het af.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 13 maart 2024 09:57
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen, op dit moment is een van onze onderzoekers bezig voor jullie op mail te stellen wat wij nodig hebben. U hoort dus deze ochtend nog van ons.

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: Wednesday, March 13, 2024 9:28:58 AM
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: FW: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e,

Vriendelijk verwijs ik naar uw onderstaande bericht aan 5.1.2e inz. de gegevens die u nodig zal hebben voor uw nadere onderzoek. Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

---------- Forwarded message ---------

Date: ma 11 mrt 2024 14:07
Subject: Bibob onderzoek 8.8
To: 5.1.2e @greatgreyinvestments.com <5.1.2e @greatgreyinvestments.com>
Cc: Eenheid SBA <5.1.2e @noord-holland.nl>

Goedemiddag,
Ik zag uw oproep binnenkomen maar kan op het moment de telefoon niet opnemen.
Vandaag zijn we bezig te bepalen welke gegevens wij nodig hebben voor een onderzoek 8.8
8.8 en hoe deze het best kunnen worden aangeleverd door Falcon. Uiterlijk morgen hoort u hierover.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS
Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 1

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 22

8.8

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 4/19/2024 1:46:55 PM
Subject: Re: Bibob onderzoek 8.8

8.8

Beste 5.1.2e ,

Hartelijk dank voor je reactie. Uiteraard horen we het graag indien jullie nieuws hebben. Mogen wij ajb nog vernemen of jullie 'op schema' liggen en de drie à vier weken die jullie hadden ingeschat nodig te hebben om de conclusie te schrijven nog steeds het tijdspad is waar we rekening mee dienen te houden?

8.8

Tot slot laten we jullie graag weten dat wij eerder deze week bericht ontvingen dat het definitieve commentaar van Dienst Ruimte en Milieu ontvangen is en daarmee de tekst van de omgevingsvergunningen milieu gereed is, op een laatste controle door de ODNZKG na en uiteraard jullie toevoeging daarbij. De casushouder bij ODNZKG, 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e @odnzkg.nl / 5.1.2e) zou graag jullie bevestiging ontvangen dat de Bibob-problemen die er waren nu zijn opgelost. Daarmee kunnen ons inziens deze processen dus zoals twee weken geleden besproken parallel blijven lopen - we horen graag als jullie dat anders zien en/of wij hierin nog iets betekenen om e.e.a. zo efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen.

Nogmaals dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 18 april 2024 09:58
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e ,
Ik kan voor nu geen nieuwe informatie met jullie delen. We komen bij jullie terug als er nieuws te melden is. Het nieuwe adres zullen we verwerken, dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 10 april 2024 10:42
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e en 5.1.2e ,

Graag nemen we weer even contact met jullie op om te horen wat de huidige stand van zaken is. 8.8
8.8

Wanneer zouden jullie tijd hebben om een telefonische update te plannen?

Wij vernemen graag, vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 3 april 2024 16:12
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e en 5.1.2e ,

Dank voor jullie tijd en toelichting eerder vandaag.

Zoals besproken, bijgaand het uittreksel van FalconConnect 1 B.V. waarop het nieuwe adres zichtbaar is.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 3 april 2024 10:19
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Geachte mevrouw 5.1.2e en heer 5.1.2e ,

8.8 daarna neem ik contact met jullie op. Ik schat in tussen 14:00 en 15:00 vanmiddag.

8.8

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: dinsdag 26 maart 2024 12:28
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag 5.1.2e,

Eind vorige week hebben wij getracht telefonisch contact met u op te nemen, echter zonder succes, vandaar een korte email.

Graag zouden wij begrijpen wat de te verwachten doorlooptijd is voor het beoordelen van de ingediende stukken. Mocht u nog iets van ons nodig hebben, dan vernemen wij dat uiteraard graag. Is ons begrip juist dat zodra de Bibob gevalideerd is, de milieuvergunning bouw (OLO-6555695) direct op naam van FalconConnect 1 B.V. gezet zal worden, m.a.w. dat er geen overige stappen meer te nemen zullen zijn?

Tevens zouden wij graag begrijpen of en zo ja, welke andere formulieren wij nog in zouden moeten dienen ten behoeve van de overige vergunningen. Dat betreft Wabo-aanvraag met kenmerk OLO-6892547 (FalconConnect 1 B.V.), Wabo-aanvraag met kenmerk OLO-6892555 (FalconConnect 2 B.V.) en Wabo-aanvraag met kenmerk OLO-6892565 (FalconConnect 3 B.V.). Eerder dachten wij begrepen te hebben dat hiervoor geen verdere acties te nemen zijn en dat de ingediende stukken ook hiervoor afdoende zouden zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Wij vernemen graag, bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 19 maart 2024 13:11
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag mevrouw 5.1.2e ,

Wij bevestigen hiermee de ontvangst van de documenten.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

T. 0800-0200 600 | Houtplein 33, 2012 DE Haarlem | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

Provincie Noord-Holland

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: maandag 18 maart 2024 11:13
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e ,

Graag laten we u weten dat het formulier inmiddels gecompleteerd en getekend is en vandaag ingeleverd zal worden aan het Houtplein. De bijlagen zijn per mail reeds verzonden (bijgaand).

699362elijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e <5.1.2e@silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 13 maart 2024 10:10
Aan: 5.1 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; Eenheid SBA <5.1.2e@noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e <5.1.2e@silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Hartelijk dank voor de reactie - wij wachten het af.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 13 maart 2024 09:57
Aan: 5.1. 5.1.2e <5.1.2e@silverfalcondc.com>; Eenheid SBA <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen, op dit moment is een van onze onderzoekers bezig voor jullie op mail te stellen wat wij nodig hebben. U hoort dus deze ochtend nog van ons.

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 5.1. 5.1.2e <5.1.2e@silverfalcondc.com>
Verzonden: Wednesday, March 13, 2024 9:28:58 AM
Aan: 5.1 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e <5.1.2e@silverfalcondc.com>
Onderwerp: FW: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e,

Vriendelijk verwijs ik naar uw onderstaande bericht aan 5.1.2e inz. de gegevens die u nodig zal hebben voor uw nadere onderzoek. Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk.

699362rbaat dank en vriendelijke groet, 0018

5.1.2e

---------- Forwarded message ---------

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Date: ma 11 mrt 2024 14:07
Subject: Bibob onderzoek 8.8
To: 5.1.2e @greatgreyinvestments.com < 5.1.2e @greatgreyinvestments.com>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Goedemiddag,

Ik zag uw oproep binnenkomen maar kan op het moment de telefoon niet opnemen.

8.8

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 4/25/2024 6:49:33 AM
Subject: Falcon
Received: Thur 4/25/2024 6:49:38 AM

Hi 5.1.2e ,
Ik sprak 5.1.2e , de 5.1.2e
Met de ob van F1 is zij bezig, die afronding heeft nog enkele (ca 4) weken nodig.
De aanvragen F2 en F3 zijn nog bij haar in behandeling (lees: t.a.v. de ontvankelijkheid).
5.1.2e heeft vragen over de besluitvorming t.a.v. de verschillende aanvragen, die kan ik vandaag toelichten.
Vriendelijke groet,
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | T. 5.1.2e
Van: 5. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl
Verzonden: vrijdag 5 april 2024 15:51
Aan: Eenheid SBA 5.1.2e @noord-holland.nl
CC: 5.1 5.1.2e 5.1.2e @noord-holland.nl
Onderwerp: RE: graag contact over de aangevraagde en bestaande vergunningen van Falcon
Beste 5.1.2e ,
Het overzicht klopt helemaal. Ik heb nog wat kleine aantekeningen gemaakt.
Hiermee het overzicht van de bij ons bekende vigerende en aangevraagde vergunningen van FalconConnect (1, 2, 3). Wil jij s.v.p. aangeven of dit actueel is? En de informatie waar nodig aanvullen? Dank je wel voor de moeite.

a. Bestaande vergunning van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 4388537, zaaknummer 9324246
Verleend op 6 november 2020 (door gemeente A'dam?)- ja, gemeente Amsterdam, het is een bouwvergunning voor de gehele complex (3 torens) en ondergrond.
Betreft: milieuvergunning Bouw
b. Vergunningaanvraag van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6555695, zaaknummer 10816377
Aangevraagd op~~1~~3 december 2021, gemeente Amsterdam
Betreft: milieuvergunning Bouw – wijziging reeds verleende vergunning
c. Vergunningaanvraag FalconConnect 1 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892547, zaaknummer 11103361
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
d. Vergunningaanvraag van FalconConnect 2 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892555, zaaknummer 11104891
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
e. Vergunningaanvraag van FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 6892565, zaaknummer 11104995 (b.g. provincie)
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft Wabo-aanvraag Milieu

Met vriendelijke groet,
5.1 5.1.2e
5.1.2e
Team Regulering Milieu & Leefomgeving
T: 5.1.2e
M: 5.1.2e @odnzkg.nl
Bezoek- en postadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk *Deskundig*

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 5 april 2024 15:01
Aan: 5. 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: graag contact over de aangevraagde en bestaande vergunningen van Falcon

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e @noord-holland.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Beste 5.1.2e ,
Hiermee het overzicht van de bij ons bekende vigerende en aangevraagde vergunningen van FalconConnect (1, 2, 3). Wil jij s.v.p. aangeven of dit actueel is? En de informatie waar nodig aanvullen? Dank je wel voor de moeite.

a. Bestaande vergunning van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 4388537, zaaknummer 9324246
Verleend op 6 november 2020 (door gemeente A'dam?)
Betreft: milieuvergunning Bouw
b. Vergunningaanvraag van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6555695, zaaknummer 10816377
Aangevraagd op 1 december 2021
Betreft: milieuvergunning Bouw
c. Vergunningaanvraag FalconConnect 1 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892547, zaaknummer 11103361
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
d. Vergunningaanvraag van FalconConnect 2 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892555, zaaknummer 11104891
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
e. Vergunningaanvraag van FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 6892565, zaaknummer 11104995 (b.g. provincie)
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft Wabo-aanvraag Milieu

Vriendelijke groet,

5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | 5.1.2e
5.1 5.1.2e
5.1.2e
Team Regulering Milieu & Leefomgeving
T: 5.1.2e
M: 5.1.2e @odnzkg.nl

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale

bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | T. 5.1.2e

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 6/26/2024 10:46:40 AM
Subject: RE: Overleg vergunningprocedure Falcon Connect
Received: Wed 6/26/2024 10:46:50 AM

Beste 5.1.2e,
Ik kan op de volgende datums:

- Er valt zojuist een afspraak op maandagmiddag 8 juli bij mij uit, dus dan heb ik de middag nog leeg.
- Donderdag 4 juli 11:00
- Donderdag 11 juli 10:00

Tijdens het gesprek met de aanvrager heb ik de ruime tijdstippen voor het publiceren van het ontwerp genoemd. Ze was er heel ontevreden over. Ze hebben andere datums besproken met de jurist van ODNZKG. Zodra ik meer over weet laat ik het weten.
Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
5.1.2e
Team Regulering Milieu & Leefomgeving
T: 5.1.2e
M: 5.1.2e @odnzkg.nl
Bezoek- en postadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 11:38
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: Overleg vergunningprocedure Falcon Connect

Sommige personen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van 5.1.2e @noord-holland.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Goedemorgen,
Zoals zojuist met 5.1.2e besproken heb ik graag op korte termijn weer een overleg over de vergunningverlening aan Falcon Connect.
Wij zijn hier in Haarlem bezig met de voorbereiding van het besluit op grond van de Wet Bibob 5.2.1 5.2.1 Ik heb van 5.1.2e begrepen dat de voorbereiding van de ontwerpbeschikking door de OD niet voor de zomer klaar zal zijn. Ik ga er dan dus vanuit dat een GS-besluit sowieso pas op z'n vroegst in september zal plaatsvinden.
Ik vind het belangrijk die twee processen uiteindelijk zo soepel mogelijk in elkaar te laten overgaan en om als overheid één duidelijke boodschap naar het bedrijf te kunnen uitdragen. Dat kan alleen als wij goed op de hoogte zijn en blijven van elkaar. Bovendien wordt aan onze kant ook behoorlijk wat werk verzet voor de Bibob-kant van het besluit en wij zijn afhankelijk van jullie timing. Het is prettig voor mijn planning als we van jullie geplande timing op de hoogte blijven.
Ook heb ik een aantal juridische en procesvragen aan jullie. Daarom graag met 5.1.2e erbij voor de bouwvergunning als dat kan? Kijken jullie of er van jullie kant nog anderen moeten aansluiten?
5.1.2e en 5.1.2e, graag hoor ik het als er verwachtingen worden uitgesproken naar het bedrijf, afspraken met ze worden gemaakt of als de planning verandert. Dan weten wij waar we aan toe zijn en wat we kunnen communiceren naar het bedrijf.
Komen voor jullie de volgende opties uit? Ik denk dat we aan een uur voldoende moeten hebben.

- Er valt zojuist een afspraak op maandagmiddag 8 juli bij mij uit, dus dan heb ik de middag nog leeg.
- Donderdag 4 juli 11:00
- Dinsdag 9 juli 13:30
- Donderdag 11 juli 10:00

Ik hoor het graag, alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e
Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

To: 5.1.2e [5.1.2e@noord-holland.nl; 5.1.2e [5.1.2e@silverfalcondc.com]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e@noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 6/26/2024 11:28:19 AM
Subject: Re: Bibob onderzoek 8.8
Received: Wed 6/26/2024 11:28:27 AM

Geachte 5.1.2e,

In aanvulling op de eerdere berichten van gisteren en vandaag en als achtergrond voor uw gesprek later vandaag met de vergunningverlener laten wij u nog graag weten dat er vandaag ook afstemming is geweest namens SilverFalcon met de ODNZKG, 5.1.2e. Naar wij begrijpen is de tekst voor de vergunningen door 5.1.2e intern gedeeld voor finale beoordeling, waarna de terugkoppeling is gekomen dat (in iedere geval) de tekst kwalitatief, m.n. grammaticaal, nog verdere 'finetuning' behoefde. Zodra dat verbeterd is, zal de tekst ook met ons gedeeld worden.

Naar wij verder begrijpen hebben de vergunningen voor SilverFalcon binnen de ODNZKG de hoogste prioriteit en zullen nu als eerste afgehandeld worden. Om e.e.a. verder in gang te kunnen zetten om publicatie nog voor het zomerreces mogelijk te maken heeft 5.1.2e aangegeven dat de teksten door de Eenheid SBA bij de ODNZKG opgevraagd zouden moeten worden om e.e.a. deze week nog te kunnen ontvangen.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 11:08
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8
Geachte 5.1.2e,

Hartelijk dan voor uw reactie 5.1.2e en ik zijn beide morgen om 12.00u beschikbaar. Ik zal voor dat tijdstip een uitnodiging sturen.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 10:01
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8
Goedemorgen,
Ik heb vandaag eind van de ochtend een belafspraak met de vergunningverlener bij de ODNZKG. Ik wil jullie pas daarna spreken, dan weet ik hopelijk voldoende om onze vragen te beantwoorden.
Ik kan morgen tussen 12:00 en 13:00 bellen, of om 15:30. Komt dat uit?
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 25 juni 2024 14:32
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e ,
In vervolg op uw overleg met 5.1.2e dd. 13 juni probeerden wij u eerder deze week telefonisch te bereiken.
Graag zouden wij het volgende bespreken:

- opvolging omgevingsvergunningen milieu met 5.1.2e ;
- feedback Landelijk Bureau Bibob; en
- verdere procesvoortgang en -planning

Graag vernemen wij wanneer u tijd zou hebben om elkaar hier (kort) over te bellen.
We vernemen graag, bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 13 juni 2024 16:10
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8
Beste 5.1.2e
Gelieve hierbij zoals besproken nog de waterwetvergunning te willen vinden (zowel de gewijzigde (doc “Waterwet AH wijziging vergunning DC PNH2205 _meegekopieerd_”) na zienswijze van een naburige eigenaar als de oorspronkelijke (doc “Waterwet besluit vergunning OBES DC Westpoort PNH2205”) waarnaar verwezen wordt in deze wijziging).
Zoals besproken zou de ODNZKG 5.1.2e deze week of begin volgende de tekst voor de vergunningen finaal hebben. Daarbij is het uitgangspunt dat de drie vergunningen voor Toren 1 horende bij FalconConnect 1 B.V., Toren 2 horende bij FalconConnect 2 B.V. en Toren 3 horende bij FalconConnect 3 B.V. gelijktijdig gepubliceerd zouden worden, weliswaar via separate (ontwerp)besluiten. We bespraken onze ambitie om deze in de eerste helft van juli als ontwerpbesluiten te kunnen publiceren en hopen dat alle stappen hiervoor genomen kunnen worden. Mocht u daar onze hulp nog voor kunnen gebruiken, schroom alvast niet om ons onverwijld te contacteren.
Tot slot bespraken we ook nog het proces rond de wijziging van de omgevingsvergunning bouw waarbij deze mogelijks via een apart besluit zou kunnen lopen zodat de wijzigingen ook onmiddellijk kunnen ingaan (weliswaar ook met de nodige Bibob voorschriften hieraan en aan de gehele omgevingsvergunning bouw verbonden).
Ik stuur u op dinsdag 25 juni een bericht voor eventueel verder overleg/afstemming die dag mochten we elkaar niet al eerder contacteren. Ik heb aan mijn team ook laten weten dat wanneer ze 5.1.2e spreken, ze ook mogen verwijzen naar een contact dat er is geweest tussen ons en 5.1.2e ook voor de komende dagen en weken het nauw contact houdt met u.
Nogmaals dank voor uw tijd en moeite en hopelijk kunnen we dan voor de verlofperiode overgaan tot publicatie en het dossier wat betreft Bibob afronden.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: 5.1.2e 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Sent: dinsdag 28 mei 2024 16:34
To: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Subject: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Hartelijk dank voor uw bericht en opvolging. De vijf genoemde OLO-nummers komen overeen met onze informatie. Daarbij merken we graag nog op dat de bestaande vergunning met OLO--kenmerk 4388537 (milieuvergunning Bouw) is afgegeven aan Caransa Groep B.V. en deze vergunning dient te worden overgedragen aan FalconConnect 1 B.V.. De vergunningaanvraag met OLO-kenmerk 6555695 (wijziging reeds verleende milieuvergunning Bouw) is gedaan door Westpoort Datacenter B.V., een vennootschap die door een fusie dd. 23 december 2021 met Dutch Datacenter Investments Group B.V. (nu FalconConnect 1 B.V.) is verdwenen.

Graag begrijpen wij of voor deze vijf vergunningen en vergunningaanvragen het proces rondom Bibob en - waar van toepassing - overdracht of gewijzigde tenaamstelling gelijk zal zijn. Is het mogelijk daar later deze week of begin volgende week een kort telefonisch overleg over in te plannen?

Daarnaast zijn er nog twee vergunningen (beide onherroepelijk) verleend ten behoeve van het project, te weten:

- OLO-kenmerk 6538747 (vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater), verleend aan Westpoort Datacenter B.V.
- OLO-kenmerk 6923267 (kapvergunning), verleend aan FalconConnect 1 B.V.

Graag vernemen wij of er ten behoeve van deze vergunningen in het kader van de Bibob-uitklaring nog enige actie dient te worden ondernomen.

Tot slot ter informatie, aanstaande donderdag vindt er een overleg plaats tussen ODNZKG en Mees Ruimte & Milieu (als adviseur van SilverFalcon) over de tekst van de milieuvergunning voor FalconConnect 1 B.V. (OLO-kenmerk 6892547 - toren 1) die inmiddels door de juridische afdeling van ODNZKG is herschreven om aansluiting op de Omgevingswet te bewerkstelligen en als dusdanig afgewerkt wordt. Zoals besproken zal de tekst voor toren 1 gebruikt gaan worden als blauwdruk voor de milieuvergunningen voor FalconConnect 2 B.V. (OLO-kenmerk 6892555 - toren 2) en FalconConnect 3 B.V. (OLO-kenmerk 6892565 - toren 3), die naar verwachting samen met de vergunning voor FalconConnect 1 B.V. zullen worden aangeleverd aan de provincie.

Wij verwachten begin volgende week een verdere update hierover te kunnen delen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 16:15
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Geachte mevrouw 5.1.2e

Op 5 april was dit het actuele overzicht van de vigerende en aangevraagde vergunningen.

We horen graag of dit volgens u ook de juiste en laatst bekende informatie is.

a. Bestaande vergunning van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 4388537, zaaknummer 9324246
Verleend op 6 november 2020 (door gemeente Amsterdam, het is een bouwvergunning voor de gehele complex (3 torens) en ondergrond)
Betreft: milieuvergunning Bouw

b. Vergunningaanvraag van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6555695, zaaknummer 10816377
Aangevraagd op 1 3 december 2021, gemeente Amsterdam
Betreft: milieuvergunning Bouw – wijziging reeds verleende vergunning

c. Vergunningaanvraag FalconConnect 1 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892547, zaaknummer 11103361
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu

d. Vergunningaanvraag van FalconConnect 2 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892555, zaaknummer 11104891
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu

e. Vergunningaanvraag van FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 6892565, zaaknummer 11104995 (b.g. provincie)
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft Wabo-aanvraag Milieu

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Var 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 23 mei 2024 10:31
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl> 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Nogmaals dank voor het gesprek dat wij afgelopen dinsdag hadden. Wij bespraken o.a. dat we deze periode zullen gebruiken om vast te stellen dat we met elkaar een goed en eenduidig beeld hebben van de verschillende vergunningsaanvragen die 'on hold' staan vanwege de eerdere Bibob-problematiek. Graag ontvangen we de lijst met de betreffende OLO-nummers die door ODNZKG met de Eenheid SBA gedeeld is zodat we die kunnen vergelijken met de informatie in onze dossiers.
Dank alvast voor het (laten) delen van de lijst.
Vriendelijke groet,

5.1.2e

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: BIBOB - JUSTIS
Sent: Thur 6/27/2024 2:08:00 PM
Subject: RE: Informeren betrokkenen en zienswijze
Received: Thur 6/27/2024 2:08:07 PM

Dag 5.1.2e,

5.2.1

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd even bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
.....
5.1.2e
Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Z.33 (Zuid-toren, 33e verdieping)
Postbus 16120 | 2500 BC | Den Haag
.....
M 06 5.1.2e
5.1.2e @justis.nl
www.justis.nl/bibob
.....

Afwezig op vrijdag

Van: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 19 juni 2024 14:22
Aan: BIBOB - JUSTIS <5.1.2e @justis.nl>
CC: Eenheid SBA <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Informeren betrokkenen en zienswijze

Dag 5.1.2e, dank voor je reactie. Ik bel graag morgen even, maar zit al best vol…kan 12:00 voor jou?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: BIBOB - JUSTIS <5.1.2e @justis.nl>
Verzonden: woensdag 19 juni 2024 12:50
Aan: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: Eenheid SBA <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Informeren betrokkenen en zienswijze

Beste 5.1.2e ,

Excuses voor de late reactie, wij zijn niet eerder aan deze vraag toegekomen. Ik wilde je vandaag daarom gelijk even bellen, maar ik zie in je handtekening dat je vandaag afwezig bent. Ben je morgen in de gelegenheid om met elkaar te bellen?

5.2.1

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
.....
5.1.2e
Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Z.33 (Zuid-toren, 33e verdieping)
Postbus 16120 | 2500 BC | Den Haag
.....
M 5.1.2e
5.1.2e @justis.nl
www.justis.nl/bibob
.....

Afwezig op vrijdag

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 12 juni 2024 11:25
Aan: BIBOB - JUSTIS < 5.1.2e @justis.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Informeren betrokkenen en zienswijze

Goedemorgen,

8.8



We komen er niet helemaal uit, omdat er zoveel factoren meespelen. Dus we horen graag hoe jullie hier over adviseren. Mocht ik het nog moeten toelichten, dan hoor ik het ook graag.

Ik ben op dit moment het besluit aan het schrijven, dus ik heb nog even de tijd, maar antwoord voor het einde van volgende week, dus rond 20 juni, zou fijn zijn.

Alvast dank voor jullie reactie,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

To: 5.1.2e [5.1.2e @odnzkg.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 6/28/2024 3:01:57 PM
Subject: FW: Bibob onderzoek 8.8
Received: Fri 6/28/2024 3:01:57 PM

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,
Graag stuur ik jullie ter info mijn mail van zojuist aan Falcon Connect, dan weten jullie welke boodschap ze van ons hebben gekregen. Ik heb ze laten weten dat de communicatie over het milieudeel van de vergunning in principe bij jullie ligt en dat publicatie voor het reces niet mogelijk is, dit had ik eerder mondeling al laten weten. Mochten wij vanuit de provincie in de communicatie of planning toch nog iets in kunnen betekenen, dan hoor ik dat graag.
En anders zien we jullie in ieder geval de 9e.
Nogmaals bedankt voor het contact vandaag, fijn weekend.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 16:55
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; Eenheid SBA
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag,
Ik heb vanmiddag contact gehad met de Omgevingsdienst. De communicatie over de planning van het opstellen van de vergunning ligt primair bij hen, dus zij nemen waarschijnlijk contact op met jullie. Mocht dat dinsdag nog niet gebeurd zijn, dan verneem ik dat graag.
Omdat ik aan duidelijkheid hecht, wil ik graag nog bevestigen dat de tekst in de tweede alinea van uw e-mail van 26 juni hieronder, door mij grijs gemarkeerd, geen juiste voorstelling is. Wij ontvangen de tekst van de vergunning van de vergunningverlener als deze gereed is, om hiermee vanuit de Eenheid SBA een Bibob-besluit te agenderen bij de gedeputeerde, waarna het bij akkoord door GS plenair kan worden behandeld. Een gepubliceerd ontwerpbesluit vóór het zomerreces van GS is niet meer mogelijk.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan hoor ik het graag, maar ik wacht voor verdere berichtgeving eerst op de Omgevingsdienst.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 16:20
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,
Nogmaals dank voor de tijd en ons gesprek van gisteren.
Heeft u nog contact kunnen hebben met de ODNZKG inzake ons dossier?
Wij vernemen graag, bij voorbaat dank en alvast een prettig weekend,
5.1.2e

Verzonden: woensdag 26 juni 2024 13:28
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8
Geachte 5.1.2e,
In aanvulling op de eerdere berichten van gisteren en vandaag en als achtergrond voor uw gesprek later vandaag met de vergunningverlener laten wij u nog graag weten dat er vandaag ook afstemming is geweest namens SilverFalcon met de ODNZKG, 5.1.2e. Naar wij begrijpen is de tekst voor de vergunningen door 5.1 5.1.2e intern gedeeld voor finale beoordeling, waarna de terugkoppeling is gekomen dat (in iedere geval) de tekst kwalitatief, m.n. grammaticaal, nog verdere 'finetuning' behoefde. Zodra dat verbeterd is, zal de tekst ook met ons gedeeld worden.
Naar wij verder begrijpen hebben de vergunningen voor SilverFalcon binnen de ODNZKG de hoogste prioriteit en zullen nu als eerste afgehandeld worden. Om e.e.a. verder in gang te kunnen zetten om publicatie nog voor het zomerreces mogelijk te maken heeft 5.1.2e aangegeven dat de teksten door de Eenheid SBA bij de ODNZKG opgevraagd zouden moeten worden om e.e.a. deze week nog te kunnen ontvangen.
Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 11:08
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8
Geachte 5.1.2e,
Hartelijk dan voor uw reactie. 5.1.2e en ik zijn beide morgen om 12.00u beschikbaar. Ik zal voor dat tijdstip een uitnodiging sturen.
Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 10:01
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8
Goedemorgen,
Ik heb vandaag eind van de ochtend een belafspraak met de vergunningverlener bij de ODNZKG. Ik wil jullie pas daarna spreken, dan weet ik hopelijk voldoende om onze vragen te beantwoorden.
Ik kan morgen tussen 12:00 en 13:00 bellen, of om 15:30. Komt dat uit?
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: dinsdag 25 juni 2024 14:32
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8
Geachte 5.1.2e,
In vervolg op uw overleg met 5.1 5.1.2e dd. 13 juni probeerden wij u eerder deze week telefonisch te bereiken.
Graag zouden wij het volgende bespreken:
opvolging omgevingsvergunningen milieu met 5.1 5.1.2e;

- feedback Landelijk Bureau Bibob; en
- verdere procesvoortgang en -planning

Graag vernemen wij wanneer u tijd zou hebben om elkaar hier (kort) over te bellen.
We vernemen graag, bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]; 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]; 5.1.2e @odnzkg.nl[5.1.2e @odnzkg.nl]; 5.1.2e @odnzkg.nl[5.1.2e @odnzkg.nl]
From: Eenheid SBA
Sent: Fri 10/4/2024 11:00:57 AM
Subject: RE: Bibob onderzoek 8.8
Received: Fri 10/4/2024 11:00:59 AM

Goedemiddag,

Zoals al eerder aangegeven volgt de provincie het proces van de vergunningverlening door de ODNZKG. Pas als de ontwerpbeschikking daar gereed is en wij deze hebben ontvangen, zullen wij de het proces hier verder in gang zetten. Pas dan kunnen wij namelijk de Bibob-stukken toevoegen en de bestuurlijke besluitvorming op grond van de Wet Bibob voorbereiden.

We hebben geconstateerd dat de eerst geschetste termijnen voor verlening niet haalbaar waren. Er zijn op dit moment voor Bibob geen stappen te nemen en daarom zijn wij op dit moment niet actief bezig met het dossier.

Uiteraard verandert dat als de provincie aan zet is om de vergunningverleningsprocedure verder ter besluitvorming te brengen. Ik ga ervanuit dat u van het proces bij de ODNZKG door de omgevingsdienst wordt geïnformeerd.

Mocht u ondanks dit antwoord toch nog vragen hebben dan hoor ik het graag nog.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 18 september 2024 12:37
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Het is enige tijd geleden dat wij contact hebben gehad. In de tussenliggende periode zijn wij veelvuldig met de ODNZKG in contact geweest omtrent de concepttekst, welke wij inmiddels van de ODNZKG hebben mogen ontvangen en waar wij onze (beperkte) opmerkingen op hebben kunnen geven. Daarmee is de concepttekst nu in een dusdanige staat dat deze op korte termijn door de ODNZKG ook met de Provincie gedeeld zal kunnen gaan worden.

Past het om morgen of vrijdag telefonisch contact met elkaar te hebben om de verdere stappen in het proces aan de kant van de Provincie te bespreken?

Wij vernemen graag.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 4 juli 2024 17:05
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

In vervolg op uw mail hieronder laten wij graag weten dat er in de afgelopen week een paar contactmomenten met de ODNZKG zijn geweest. Naar wij begrijpen is er ook contact tussen de Provincie en de ODNZKG geweest en is er voor volgende week dinsdag een overleg ingepland om het proces na eerste publicatie af te stemmen.

Wij hebben de ODNZKG verzocht om alles in het werk te stellen de tekst nog voor 20 juli aan u (en ons) aan te leveren, waarbij wij de gezamenlijke wens van de Provincie en SilverFalcon om de drie torens tegelijkertijd af te handelen nogmaals hebben benadrukt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij tot op heden nog steeds geen duidelijke planning en visie om dit dossier tot een einde te brengen van de ODNZKG hebben mogen ontvangen. Indien u daar wel duidelijkheid over kunt krijgen dan vernemen wij dat uiteraard heel graag.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 16:55
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag,

Ik heb vanmiddag contact gehad met de Omgevingsdienst. De communicatie over de planning van het opstellen van de vergunning ligt primair bij hen, dus zij nemen waarschijnlijk contact op met jullie. Mocht dat dinsdag nog niet gebeurd zijn, dan verneem ik dat graag.

Omdat ik aan duidelijkheid hecht, wil ik graag nog bevestigen dat de tekst in de tweede alinea van uw e-mail van 26 juni hieronder, door mij grijs gemarkeerd, geen juiste voorstelling is. Wij ontvangen de tekst van de vergunning van de vergunningverlener als deze gereed is, om hiermee vanuit de Eenheid SBA een Bibob-besluit te agenderen bij de gedeputeerde, waarna het bij akkoord door GS plenair kan worden behandeld. Een gepubliceerd ontwerpbesluit vóór het zomerreces van GS is niet meer mogelijk.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan hoor ik het graag, maar ik wacht voor verdere berichtgeving eerst op de Omgevingsdienst.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 16:20
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Nogmaals dank voor de tijd en ons gesprek van gisteren.

Heeft u nog contact kunnen hebben met de ODNZKG inzake ons dossier?

Wij vernemen graag, bij voorbaat dank en alvast een prettig weekend,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 13:28
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

In aanvulling op de eerdere berichten van gisteren en vandaag en als achtergrond voor uw gesprek later vandaag met de vergunningverlener laten wij u nog graag weten dat er vandaag ook afstemming is geweest namens SilverFalcon met de

ODNZKG, 5.1.2e. Naar wij begrijpen is de tekst voor de vergunningen door 5.1 5.1.2e intern gedeeld voor finale beoordeling, waarna de terugkoppeling is gekomen dat (in iedere geval) de tekst kwalitatief, m.n. grammaticaal, nog verdere 'finetuning' behoefde. Zodra dat verbeterd is, zal de tekst ook met ons gedeeld worden.

Naar wij verder begrijpen hebben de vergunningen voor SilverFalcon binnen de ODNZKG de hoogste prioriteit en zullen nu als eerste afgehandeld worden. Om e.e.a. verder in gang te kunnen zetten om publicatie nog voor het zomerreces mogelijk te maken heeft 5.1.2 5.1.2e aangegeven dat de teksten door de Eenheid SBA bij de ODNZKG opgevraagd zouden moeten worden om e.e.a. deze week nog te kunnen ontvangen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 11:08
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Hartelijk dan voor uw reactie. 5.1.2e en ik zijn beide morgen om 12.00u beschikbaar. Ik zal voor dat tijdstip een uitnodiging sturen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 10:01
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen,

Ik heb vandaag eind van de ochtend een belafspraak met de vergunningverlener bij de ODNZKG. Ik wil jullie pas daarna spreken, dan weet ik hopelijk voldoende om onze vragen te beantwoorden.

Ik kan morgen tussen 12:00 en 13:00 bellen, of om 15:30. Komt dat uit?

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: dinsdag 25 juni 2024 14:32
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

In vervolg op uw overleg met 5.1 5.1.2e dd. 13 juni probeerden wij u eerder deze week telefonisch te bereiken.

Graag zouden wij het volgende bespreken:

- opvolging omgevingsvergunningen milieu met 5.1 5.1.2e;
- feedback Landelijk Bureau Bibob; en
- verdere procesvoortgang en -planning

Graag vernemen wij wanneer u tijd zou hebben om elkaar hier (kort) over te bellen.

We vernemen graag, bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 13 juni 2024 16:10
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e ,

Gelieve hierbij zoals besproken nog de waterwetvergunning te willen vinden (zowel de gewijzigde (doc "Waterwet AH wijziging vergunning DC PNH2205 _meegekopieerd_") na zienswijze van een naburige eigenaar als de oorspronkelijke (doc "Waterwet besluit vergunning OBES DC Westpoort PNH2205") waarnaar verwezen wordt in deze wijziging).

Zoals besproken zou de ODNZKG (5.1.2e) deze week of begin volgende de tekst voor de vergunningen finaal hebben. Daarbij is het uitgangspunt dat de drie vergunningen voor Toren 1 horende bij FalconConnect 1 B.V., Toren 2 horende bij FalconConnect 2 B.V. en Toren 3 horende bij FalconConnect 3 B.V. gelijktijdig gepubliceerd zouden worden, weliswaar via separate (ontwerp)besluiten. We bespraken onze ambitie om deze in de eerste helft van juli als ontwerpbesluiten te kunnen publiceren en hopen dat alle stappen hiervoor genomen kunnen worden. Mocht u daar onze hulp nog voor kunnen gebruiken, schroom alvast niet om ons onverwijld te contacteren.

Tot slot bespraken we ook nog het proces rond de wijziging van de omgevingsvergunning bouw waarbij deze mogelijks via een apart besluit zou kunnen lopen zodat de wijzigingen ook onmiddellijk kunnen ingaan (weliswaar ook met de nodige Bibob voorschriften hieraan en aan de gehele omgevingsvergunning bouw verbonden).

Ik stuur u op dinsdag 25 juni een bericht voor eventueel verder overleg/afstemming die dag mochten we elkaar niet al eerder contacteren. Ik heb aan mijn team ook laten weten dat wanneer ze 5.1.2e spreken, ze ook mogen verwijzen naar een contact dat er is geweest tussen ons en 5.1.2e ook voor de komende dagen en weken het nauw contact houdt met u.

Nogmaals dank voor uw tijd en moeite en hopelijk kunnen we dan voor de verlofperiode overgaan tot publicatie en het dossier wat betreft Bibob afronden.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |

www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Sent: dinsdag 28 mei 2024 16:34
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Cc: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Subject: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Hartelijk dank voor uw bericht en opvolging. De vijf genoemde OLO-nummers komen overeen met onze informatie. Daarbij merken we graag nog op dat de bestaande vergunning met OLO--kenmerk 4388537 (milieuvergunning Bouw) is afgegeven aan Caransa Groep B.V. en deze vergunning dient te worden overgedragen aan FalconConnect 1 B.V.. De vergunningaanvraag met OLO-kenmerk 6555695 (wijziging reeds verleende milieuvergunning Bouw) is gedaan door Westpoort Datacenter B.V., een vennootschap die door een fusie dd. 23 december 2021 met Dutch Datacenter Investments Group B.V. (nu FalconConnect 1 B.V.) is verdwenen.

Graag begrijpen wij of voor deze vijf vergunningen en vergunningaanvragen het proces rondom Bibob en - waar van toepassing - overdracht of gewijzigde tenaamstelling gelijk zal zijn. Is het mogelijk daar later deze week of begin volgende week een kort telefonisch overleg over in te plannen?

Daarnaast zijn er nog twee vergunningen (beide onherroepelijk) verleend ten behoeve van het project, te weten:

- OLO-kenmerk 6538747 (vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater), verleend aan Westpoort Datacenter B.V.
- OLO-kenmerk 6923267 (kapvergunning), verleend aan FalconConnect 1 B.V.

Graag vernemen wij of er ten behoeve van deze vergunningen in het kader van de Bibob-uitklaring nog enige actie dient te worden ondernomen.

Tot slot ter informatie, aanstaande donderdag vindt er een overleg plaats tussen ODNZKG en Mees Ruimte & Milieu (als adviseur van SilverFalcon) over de tekst van de milieuvergunning voor FalconConnect 1 B.V. (OLO-kenmerk 6892547 - toren 1) die inmiddels door de juridische afdeling van ODNZKG is herschreven om aansluiting op de Omgevingswet te bewerkstelligen en als dusdanig afgewerkt wordt. Zoals besproken zal de tekst voor toren 1 gebruikt gaan worden als blauwdruk voor de milieuvergunningen voor FalconConnect 2 B.V. (OLO-kenmerk 6892555 - toren 2) en FalconConnect 3 B.V. (OLO-kenmerk 6892565 - toren 3), die naar verwachting samen met de vergunning voor FalconConnect 1 B.V. zullen worden aangeleverd aan de provincie.

Wij verwachten begin volgende week een verdere update hierover te kunnen delen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 16:15
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Op 5 april was dit het actuele overzicht van de vigerende en aangevraagde vergunningen.

We horen graag of dit volgens u ook de juiste en laatst bekende informatie is.

1. Bestaande vergunning van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 4388537, zaaknummer 9324246
Verleend op 6 november 2020 (door gemeente Amsterdam, het is een bouwvergunning voor de gehele complex (3 torens) en ondergrond)
Betreft: milieuvergunning Bouw
2. Vergunningaanvraag van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6555695, zaaknummer 10816377
Aangevraagd op 1 3 december 2021, gemeente Amsterdam
Betreft: milieuvergunning Bouw – wijziging reeds verleende vergunning
3. Vergunningaanvraag FalconConnect 1 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892547, zaaknummer 11103361
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
4. Vergunningaanvraag van FalconConnect 2 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892555, zaaknummer 11104891
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
5. Vergunningaanvraag van FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 6892565, zaaknummer 11104995 (b.g. provincie)

Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft Wabo-aanvraag Milieu

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 23 mei 2024 10:31
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Nogmaals dank voor het gesprek dat wij afgelopen dinsdag hadden. Wij bespraken o.a. dat we deze periode zullen gebruiken om vast te stellen dat we met elkaar een goed en eenduidig beeld hebben van de verschillende vergunningsaanvragen die 'on hold' staan vanwege de eerdere Bibob-problematiek. Graag ontvangen we de lijst met de betreffende OLO-nummers die door ODNZKG met de Eenheid SBA gedeeld is zodat we die kunnen vergelijken met de informatie in onze dossiers.

Dank alvast voor het (laten) delen van de lijst.

698765 lijke groet,

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.5.1.2e [5.1.2e @odnzkg.nl]; 5. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @odnzkg.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 10/22/2024 11:07:56 AM
Subject: RE: Plimsollweg 3, 13 en 24 te Amsterdam - Falcon Connect
Received: Tue 10/22/2024 11:08:11 AM

Beste 5.1.2e,

Zoals afgesproken in het teamsgesprek hedenmiddag gaat de ODNZKG het legesbesluit opstellen in de zaak met OLO nummer 6555695.

Met vriendelijke groet,
Namens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

5.1.2e
5.1.2e
tel. 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2024 14:23
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Plimsollweg 3, 13 en 24 te Amsterdam - Falcon Connect

buiten verzoek

Mijn vraag: Stelt de Provincie ook het legesbesluit voor genoemde aanvraag op, of dient de ODNZKG hier uitvoering aan te geven?

Even een aanpassing op de bewoording, en volgens mij hebben we het daar vaker over gehad, het door 5.1.2e gebruikte 'dossier overnemen' is wat mij betreft niet helemaal juist. We nemen het niet geheel over, maar een negatief Bibob-besluit is volgens het mandaatbesluit voorbehouden aan Gedeputeerde Staten.

Over de leges heb ik niet direct antwoord, omdat ik dat niet eerder ben tegengekomen. Goede vraag.
Het gaat dan om het ontvangen van leges voor de aanvraag van de bouwvergunning, toch? Ik neem aan dat dat bij jullie blijft, omdat er voor de Bibob-procedure geen leges mag worden gevraagd. De OD heeft de procedure wat betreft de omgevingsvergunningen ambtelijk uitgevoerd en voor het Bibob-deel wordt geen leges gevraagd, dus het lijkt mij dat leges nog steeds onder het legesmandaat ODNZKG vallen.

Maar omdat het een voor mij nieuwe vraag is en ik geen jurist ben, heb ik de vraag hier intern nog doorgezet. Als ik antwoord heb, stuur ik het aan je door. Mocht jij in de tussentijd het antwoord vinden dan hoor ik het ook graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2024 13:20

Aan: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Plimsollweg 3, 13 en 24 te Amsterdam - Falcon Connect

Hallo 5.1.2e,

Is het correct dat ik nog geen antwoord van jou heb mogen ontvangen?

Met vriendelijke groet,
Namens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

5.1.2e
5.1.2e
tel. 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 23 september 2024 20:35
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Plimsollweg 3, 13 en 24 te Amsterdam - Falcon Connect

Hai 5.1.2e,
Ik probeer je morgen te antwoorden. De afspraak heb ik wel alvast ingepland, dank voor de reminder hiervoor!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e <5.1.2e @odnzkg.nl>
Verzonden: maandag 23 september 2024 10:51
Aan: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Plimsollweg 3, 13 en 24 te Amsterdam - Falcon Connect

Beste 5.1.2e,

De aanvraag van Falcon Connect welke is ingediend op 1 december 2021 (OLO-6555695) voor het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning met OLO nummer 4388537 is door de Provincie overgenomen (zie bijlage).

Mijn vraag: Stelt de Provincie ook het legesbesluit voor genoemde aanvraag op, of dient de ODNZKG hier uitvoering aan te geven?

Daarnaast nog een vraag van 5.1.2e in cc. of er eind oktober '24 nog een nieuwe afspraak wordt ingepland tussen de ODNZKG en de Provincie betreffende de stand van zaken van de 3 torens (milieu)..

Graag verneem ik op beide vragen jouw antwoord.

Fijne dag.

Met vriendelijke groet,
Namens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

5.1.2e
5.1.2e
tel. 5.1.2e

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]
Cc: 5.1.2e @meesruimteenmilieu.nl[5.1.2e @meesruimteenmilieu.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Sun 11/10/2024 9:38:08 PM
Subject: publicatie besluiten
Received: Sun 11/10/2024 9:38:15 PM

Goedenavond,

Vorige week woensdag 6 november jl heb ik mevrouw 5.1.2e in cc. die namens FalconConnect de gemachtigde is in onderstaande OLO aanvragen 1 t/m 3 telefonisch gesproken. Voor genoemde aanvragen geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond van artikel 3.10 van de Wabo.

1. OLO-6892547;
2. OLO-6892555;
3. OLO-6892565.

Mevrouw 1.2e 5.1.2e heeft afstemming gezocht met haar opdrachtgever FalconConnect en telefonisch verklaard dat FalconConnect instemt dat het 'besluit' op de aanvraag van FalconConnect welke is ingediend op 1 december 2021 (OLO-6555695) voor het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning met OLO nummer 4388537 en waarvoor de reguliere voorbereidingsprocedure op grond van artikel 3.7 van de Wabo geldt tegelijk kan worden gepubliceerd (bezwaarfase) op het moment dat de 'definitieve besluiten' voor de OLO aanvragen onder 1 t/m 3 hierboven genoemd worden gepubliceerd in het kader van de beroepsfase (zie hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht).

Ik hoop jullie met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

5.1.2e
5.1.2e
tel. 5.1.2e

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

To: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Sent: Fri 11/15/2024 3:28:13 PM
Subject: Zaak 13320593 - Downloadlink naar bestanden m.b.t. zaak 13319556 - FalconConnect B.V.
Received: Fri 11/15/2024 3:28:17 PM

Geachte mevrouw 5.1.2e 5.1.2e mevrouw 5.1.2e

Volgens afspraak hebben wij heden de ontwerpvergunning voor toren 1 in het dossier FalconConnect 1 B.V. aan u toegestuurd. De provincie zal zogenaamde Bibob voorschriften in de vergunning opnemen. Deze zijn geheim.

In dit geval beslist GS van Noord-Holland zelf op de aanvraag en geschiedt dit niet in mandaat door de ODNZKG.
Zou u ons de goede ontvangst van de stukken willen bevestigen. Zijn er nog vragen, dan horen wij dit graag.

Wij hebben bestanden voor u klaargezet om te downloaden. Als u op onderstaande link (verwijzing naar het dossier) klikt komt u op een webpagina waar de bestanden klaar staan.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Telefoonnummer: 5.1.2e

Via de onderstaande verwijzing is het mogelijk documenten te bekijken en toe te voegen aan het dossier (de verwijzing is te gebruiken tot 10-01-2025):
buiten verzoek

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
buiten verzoek

To: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 11/29/2024 1:27:28 PM
Subject: Re: Bibob onderzoek 8.8
Received: Fri 11/29/2024 1:27:42 PM

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Vriendelijk verwijs ik naar onderstaande email correspondentie. Eerder vandaag heb ik geprobeerd telefonisch contact op te nemen, maar zonder succes vandaar nog een korte mail.

Wij hopen zo spoedig mogelijk van jullie te horen wat jullie planning is zodat wij en ook onze achterban duidelijkheid hebben over wanneer de omgevingsvergunningen milieu gepubliceerd kunnen worden.

Wij vernemen graag, vriendelijke groet en alvast een prettig weekend,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 28 november 2024 15:16
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

In vervolg op ons overleg van vorige week donderdag zouden wij graag van jullie horen wat (grofweg) de planning van het proces aan jullie kant is en daarmee wanneer wij zouden kunnen verwachten dat de omgevingsvergunningen milieu gepubliceerd zullen worden.

We vernemen graag, vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 22 november 2024 14:02
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag 5.1.2e en 5.1.2e,

Dank voor jullie tijd en informatie tijdens ons overleg gisteren.

8.8

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Verzonden: maandag 18 november 2024 11:08
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5. 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen 5.1.2e,

Hartelijk dank voor de snelle reactie. Van 09.30u-10.00u op donderdag past ons, dus graag zouden wij die afspraak in ieder geval vast willen leggen om dan de verdere stappen in het proces aan de kant van de Provincie te bespreken en om onze achterban daarna daar zo spoedig mogelijk over te kunnen informeren.

Indien ook een gesprek gewenst is waar de ODNZKG bij aanwezig is, dan maken wij daarvoor graag een aparte afspraak zodra dat alle partijen past. Wij kunnen ons daarvoor dan bijv. ook beschikbaar maken op de door 5.1.2e aangegeven tijdstippen.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Verzonden: maandag 18 november 2024 10:41
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5. 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Dag 5.1.2e,

Ik kan die dag alleen tussen 12-1300 uur.
Anders graag vrijdag ergens vanaf 10 uur.

Vrgr,

5.1.2e
5.1.2e

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
M: 5.1.2e @odnzkg.nl
T: 5.1.2e
Werkzaam op maandag en dinsdag. Afspraken op andere dagen in overleg
Bezoekadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 18 november 2024 09:44
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen,

We hebben inderdaad vrijdag eind van de middag de stukken ontvangen. We zullen deze eerst administratief verwerken. Er is namelijk een juridisch proces te vervullen, maar ook een procesmatig en administratief

proces. Beide zijn even belangrijk voor het succesvol afronden van het geheel.

Wij wisten niet wanneer de stukken zouden binnenkomen, dus de eerste mogelijkheid voor overleg heb ik op donderdag as, 21 november, 09:30-10:00. Komt dat uit?

Alternatief is 13:00-13:30 als ik dat tijdig weet. Dan schuif ik een afspraak.

Ik hoor het graag, dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 15 november 2024 17:06
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e @odnzkg.nl; 5.1.2e @odnzkg.nl
Onderwerp: Re: Bibob onderzoe 8.8

Geachte 5.1.2e,

Naar wij vandaag van de ODNZKG hebben vernomen zijn de drie ontwerpvergunningen voor toren 1, 2 en 3 in ons dossier nu doorgestuurd naar de Provincie voor verdere afhandeling. Graag zouden wij nu dan ook zo spoedig mogelijk ons telefonisch overleg inplannen om de verdere stappen in het proces aan de kant van de Provincie te bespreken. Zouden wij daar aanstaande maandag een afspraak voor in kunnen plannen?

Wij vernemen graag.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 28 oktober 2024 08:51
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e @odnzkg.nl < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1.2e @odnzkg.nl < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen,

Wij hebben inderdaad regelmatig contact met de omgevingsdienst over de omgevingsvergunningen van Falcon.

Zodra de vergunningentekst voor wat betreft het milieu- en bouwgedeelte gereed is, zullen wij het dossier weer oppakken
698785 jullie een belafspraak inplannen. 0032

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 24 oktober 2024 15:50
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Graag komen wij terug op onderstaande correspondentie. Naar wij begrijpen is er in de afgelopen tijd contact geweest tussen de ODNZKG en de Provincie over de stand van zaken m.b.t. de omgevingsvergunningen milieu van SilverFalcon. Tevens is ons begrip n.a.v. berichten die wij van de ODNZKG hebben ontvangen dat de teksten voor de drie vergunningen uiterlijk aanstaande maandag met de Provincie gedeeld zullen gaan worden.

Graag zouden wij een (kort) telefonisch overleg met u inplannen om de verdere stappen in het proces aan de kant van de Provincie te bespreken. Past het voor u om morgen contact met elkaar te hebben?

Wij vernemen graag.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2024 13:00
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1.2e @odnzkg.nl < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1.2e @odnzkg.nl < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag,

Zoals al eerder aangegeven volgt de provincie het proces van de vergunningverlening door de ODNZKG. Pas als de ontwerpbeschikking daar gereed is en wij deze hebben ontvangen, zullen wij de het proces hier verder in gang zetten. Pas dan kunnen wij namelijk de Bibob-stukken toevoegen en de bestuurlijke besluitvorming op grond van de Wet Bibob voorbereiden.

We hebben geconstateerd dat de eerst geschetste termijnen voor verlening niet haalbaar waren. Er zijn op dit moment voor Bibob geen stappen te nemen en daarom zijn wij op dit moment niet actief bezig met het dossier.

Uiteraard verandert dat als de provincie aan zet is om de vergunningverleningsprocedure verder ter besluitvorming te brengen. Ik ga ervanuit dat u van het proces bij de ODNZKG door de omgevingsdienst wordt geïnformeerd.

Mocht u ondanks dit antwoord toch nog vragen hebben dan hoor ik het graag nog.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 18 september 2024 12:37
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Het is enige tijd geleden dat wij contact hebben gehad. In de tussenliggende periode zijn wij veelvuldig met de ODNZKG in contact geweest omtrent de concepttekst, welke wij inmiddels van de ODNZKG hebben mogen ontvangen en waar wij onze (beperkte) opmerkingen op hebben kunnen geven. Daarmee is de concepttekst nu in een dusdanige staat dat deze op korte termijn door de ODNZKG ook met de Provincie gedeeld zal kunnen gaan worden.

Past het om morgen of vrijdag telefonisch contact met elkaar te hebben om de verdere stappen in het proces aan de kant van de Provincie te bespreken?

Wij vernemen graag.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 4 juli 2024 17:05
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

In vervolg op uw mail hieronder laten wij graag weten dat er in de afgelopen week een paar contactmomenten met de ODNZKG zijn geweest. Naar wij begrijpen is er ook contact tussen de Provincie en de ODNZKG geweest en is er voor volgende week dinsdag een overleg ingepland om het proces na eerste publicatie af te stemmen.

Wij hebben de ODNZKG verzocht om alles in het werk te stellen de tekst nog voor 20 juli aan u (en ons) aan te leveren

waarbij wij de gezamenlijke wens van de Provincie en SilverFalcon om de drie torens tegelijkertijd af te handelen nogmaals hebben benadrukt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij tot op heden nog steeds geen duidelijke planning en visie om dit dossier tot een einde te brengen van de ODNZKG hebben mogen ontvangen. Indien u daar wel duidelijkheid over kunt krijgen dan vernemen wij dat uiteraard heel graag.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 16:55
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag,

Ik heb vanmiddag contact gehad met de Omgevingsdienst. De communicatie over de planning van het opstellen van de vergunning ligt primair bij hen, dus zij nemen waarschijnlijk contact op met jullie. Mocht dat dinsdag nog niet gebeurd zijn, dan verneem ik dat graag.

Omdat ik aan duidelijkheid hecht, wil ik graag nog bevestigen dat de tekst in de tweede alinea van uw e-mail van 26 juni hieronder, door mij grijs gemarkeerd, geen juiste voorstelling is. Wij ontvangen de tekst van de vergunning van de vergunningverlener als deze gereed is, om hiermee vanuit de Eenheid SBA een Bibob-besluit te agenderen bij de gedeputeerde, waarna het bij akkoord door GS plenair kan worden behandeld. Een gepubliceerd ontwerpbesluit vóór het zomerreces van GS is niet meer mogelijk.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan hoor ik het graag, maar ik wacht voor verdere berichtgeving eerst op de Omgevingsdienst.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 16:20
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Nogmaals dank voor de tijd en ons gesprek van gisteren.

Heeft u nog contact kunnen hebben met de ODNZKG inzake ons dossier?

Wij vernemen graag, bij voorbaat dank en alvast een prettig weekend,

5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 13:28
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

In aanvulling op de eerdere berichten van gisteren en vandaag en als achtergrond voor uw gesprek later vandaag met de vergunningverlener laten wij u nog graag weten dat er vandaag ook afstemming is geweest namens SilverFalcon met de ODNZKG, 5.1.2e. Naar wij begrijpen is de tekst voor de vergunningen doo 5.1.2e intern gedeeld voor finale beoordeling, waarna de terugkoppeling is gekomen dat (in iedere geval) de tekst kwalitatief, m.n. grammaticaal, nog verdere 'finetuning' behoefde. Zodra dat verbeterd is, zal de tekst ook met ons gedeeld worden.

Naar wij verder begrijpen hebben de vergunningen voor SilverFalcon binnen de ODNZKG de hoogste prioriteit en zullen nu als eerste afgehandeld worden. Om e.e.a. verder in gang te kunnen zetten om publicatie nog voor het zomerreces mogelijk te maken heeft 5.1.2e aangegeven dat de teksten door de Eenheid SBA bij de ODNZKG opgevraagd zouden moeten worden om e.e.a. deze week nog te kunnen ontvangen.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 11:08
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Hartelijk dan voor uw reactie. 5.1.2e en ik zijn beide morgen om 12.00u beschikbaar. Ik zal voor dat tijdstip een uitnodiging sturen.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 10:01
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen,
Ik heb vandaag eind van de ochtend een belafspraak met de vergunningverlener bij de ODNZKG. Ik wil jullie pas daarna spreken, dan weet ik hopelijk voldoende om onze vragen te beantwoorden.
Ik kan morgen tussen 12:00 en 13:00 bellen, of om 15:30. Komt dat uit?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: dinsdag 25 juni 2024 14:32
Aan: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

In vervolg op uw overleg met 5.1 5.1.2e dd. 13 juni probeerden wij u eerder deze week telefonisch te bereiken.

Graag zouden wij het volgende bespreken:

- opvolging omgevingsvergunningen milieu met 5.1 5.1.2e;
- feedback Landelijk Bureau Bibob; en
- verdere procesvoortgang en -planning

Graag vernemen wij wanneer u tijd zou hebben om elkaar hier (kort) over te bellen.

We vernemen graag, bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
5.1.2 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 13 juni 2024 16:10
Aan: 5.1. 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e,

Gelieve hierbij zoals besproken nog de waterwetvergunning te willen vinden (zowel de gewijzigde (doc "Waterwet AH wijziging vergunning DC PNH2205 _meegekopieerd_") na zienswijze van een naburige eigenaar als de oorspronkelijke (doc "Waterwet besluit vergunning OBES DC Westpoort PNH2205") waarnaar verwezen wordt in deze wijziging).

Zoals besproken zou de ODNZKG (5.1.2e) deze week of begin volgende de tekst voor de vergunningen finaal hebben. Daarbij is het uitgangspunt dat de drie vergunningen voor Toren 1 horende bij FalconConnect 1 B.V., Toren 2 horende bij FalconConnect 2 B.V. en Toren 3 horende bij FalconConnect 3 B.V. gelijktijdig gepubliceerd zouden worden, weliswaar via separate (ontwerp)besluiten. We bespraken onze ambitie om deze in de eerste helft van juli als ontwerpbesluiten te kunnen publiceren en hopen dat alle stappen hiervoor genomen kunnen worden. Mocht u daar onze hulp nog voor kunnen gebruiken, schroom alvast niet om ons onverwijld te contacteren.

Tot slot bespraken we ook nog het proces rond de wijziging van de omgevingsvergunning bouw waarbij deze mogelijks via een apart besluit zou kunnen lopen zodat de wijzigingen ook onmiddellijk kunnen ingaan (weliswaar ook met de nodige Bibob voorschriften hieraan en aan de gehele omgevingsvergunning bouw verbonden).

Ik stuur u op dinsdag 25 juni een bericht voor eventueel verder overleg/afstemming die dag mochten we elkaar niet al eerder contacteren. Ik heb aan mijn team ook laten weten dat wanneer ze 5.1.2e spreken, ze ook mogen verwijzen naar een contact dat er is geweest tussen ons en 5.1.2e ook voor de komende dagen en weken het nauw contact houdt met u.

Nogmaals dank voor uw tijd en moeite en hopelijk kunnen we dan voor de verlofperiode overgaan tot publicatie en het dossier wat betreft Bibob afronden.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |

www.silverfalcondc.com

From: 5.1. 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>
Sent: dinsdag 28 mei 2024 16:34
To: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Cc: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>
Subject: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e ,

Hartelijk dank voor uw bericht en opvolging. De vijf genoemde OLO-nummers komen overeen met onze informatie. Daarbij merken we graag nog op dat de bestaande vergunning met OLO--kenmerk 4388537 (milieuvergunning Bouw) is afgegeven aan Caransa Groep B.V. en deze vergunning dient te worden overgedragen aan FalconConnect 1 B.V.. De vergunningaanvraag met OLO-kenmerk 6555695 (wijziging reeds verleende milieuvergunning Bouw) is gedaan door Westpoort Datacenter B.V., een vennootschap die door een fusie dd. 23 december 2021 met Dutch Datacenter Investments Group B.V. (nu FalconConnect 1 B.V.) is verdwenen.

Graag begrijpen wij of voor deze vijf vergunningen en vergunningaanvragen het proces rondom Bibob en - waar van toepassing - overdracht of gewijzigde tenaamstelling gelijk zal zijn. Is het mogelijk daar later deze week of begin volgende week een kort telefonisch overleg over in te plannen?

Daarnaast zijn er nog twee vergunningen (beide onherroepelijk) verleend ten behoeve van het project, te weten:

- OLO-kenmerk 6538747 (vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater), verleend aan Westpoort Datacenter B.V.
- OLO-kenmerk 6923267 (kapvergunning), verleend aan FalconConnect 1 B.V.

Graag vernemen wij of er ten behoeve van deze vergunningen in het kader van de Bibob-uitklaring nog enige actie dient te worden ondernomen.

Tot slot ter informatie, aanstaande donderdag vindt er een overleg plaats tussen ODNZKG en Mees Ruimte & Milieu (als r van SilverFalcon) over de tekst van de milieuvergunning voor FalconConnect 1 B.V. (OLO-kenmerk 68925

toren 1) die inmiddels door de juridische afdeling van ODNZKG is herschreven om aansluiting op de Omgevingswet te bewerkstelligen en als dusdanig afgewerkt wordt. Zoals besproken zal de tekst voor toren 1 gebruikt gaan worden als blauwdruk voor de milieuvergunningen voor FalconConnect 2 B.V. (OLO-kenmerk 6892555 - toren 2) en FalconConnect 3 B.V. (OLO-kenmerk 6892565 - toren 3), die naar verwachting samen met de vergunning voor FalconConnect 1 B.V. zullen worden aangeleverd aan de provincie.

Wij verwachten begin volgende week een verdere update hierover te kunnen delen.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 16:15
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Geachte mevrouw 5.1.2e

Op 5 april was dit het actuele overzicht van de vigerende en aangevraagde vergunningen.
We horen graag of dit volgens u ook de juiste en laatst bekende informatie is.

1. Bestaande vergunning van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 4388537, zaaknummer 9324246
Verleend op 6 november 2020 (door gemeente Amsterdam, het is een bouwvergunning voor de gehele complex (3 torens) en ondergrond)
Betreft: milieuvergunning Bouw
2. Vergunningaanvraag van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6555695, zaaknummer 10816377
Aangevraagd op 1 3 december 2021, gemeente Amsterdam
Betreft: milieuvergunning Bouw – wijziging reeds verleende vergunning
3. Vergunningaanvraag FalconConnect 1 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892547, zaaknummer 11103361
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
4. Vergunningaanvraag van FalconConnect 2 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892555, zaaknummer 11104891
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
5. Vergunningaanvraag van FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 6892565, zaaknummer 11104995 (b.g. provincie)
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft Wabo-aanvraag Milieu

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 23 mei 2024 10:31
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Nogmaals dank voor het gesprek dat wij afgelopen dinsdag hadden. Wij bespraken o.a. dat we deze periode zullen gebruiken om vast te stellen dat we met elkaar een goed en eenduidig beeld hebben van de verschillende vergunningsaanvragen die 'on hold' staan vanwege de eerdere Bibob-problematiek. Graag ontvangen we de lijst met de betreffende OLO-nummers die door ODNZKG met de Eenheid SBA gedeeld is zodat we die kunnen vergelijken met de informatie in onze dossiers.

Dank alvast voor het (laten) delen van de lijst.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: Eenheid SBA
Sent: Thur 12/5/2024 11:51:09 AM
Subject: 241205 RE: contactverzoek
Received: Thur 12/5/2024 11:51:18 AM

Beste 5.1.2e ,

Op dit moment heb ik nog geen informatie over het verloop. Die verwacht ik in de loop van de middag te krijgen. Daarna stuur ik een vervolgbericht. Ik kan nu helaas geen toezegging doen over het inplannen van een afspraak.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 5 december 2024 12:17
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: contactverzoek

Beste 5.1.2e ,

Dank nogmaals voor je tijd gister aan de telefoon. Wij bespraken toen dat wij uiterlijk deze ochtend inhoudelijke feedback zouden ontvangen. Graag plannen wij voor deze middag een Teams call om jullie planning en proces en daarmee de te verwachten tijdslijnen te bespreken.

Kun je ajb aangeven wanneer dat voor jullie zou passen?

Dank je wel en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 4 december 2024 09:02
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: contactverzoek

Goedemorgen mevrouw 5.1.2e ,

Ons servicepunt heeft uw contactverzoek van 3 december doorgegeven. Wij doen ons best om vandaag contact met u op te nemen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
T. 0800-0200 600 | Houtplein 33, 2012 DE Haarlem | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl
Provincie Noord-Holland

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]; Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Thur 12/5/2024 4:55:54 PM
Subject: RE: Bibob onderzoek 8.8
Received: Thur 12/5/2024 4:55:59 PM

Geachte mevrouw 5.1.2e

Dank voor de bevestiging. Dan weten we voorlopig voldoende en hoeft er lijkt mij geen nieuw onderzoek te worden uitgevoerd voor de besluitvorming.

8.8

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 22 november 2024 14:03
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag 5.1.2e en 5.1.2e ,

Dank voor jullie tijd en informatie tijdens ons overleg gisteren.

8.8

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: maandag 18 november 2024 11:08
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5. 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen 5.1.2e ,

Hartelijk dank voor de snelle reactie. Van 09.30u-10.00u op donderdag past ons, dus graag zouden wij die ook in ieder geval vast willen leggen om dan de verdere stappen in het proces aan de kant van de

Provincie te bespreken en om onze achterban daarna daar zo spoedig mogelijk over te kunnen informeren.

Indien ook een gesprek gewenst is waar de ODNZKG bij aanwezig is, dan maken wij daarvoor graag een aparte afspraak zodra dat alle partijen past. Wij kunnen ons daarvoor dan bijv. ook beschikbaar maken op de door 5.1.2e aangegeven tijdstippen.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Verzonden: maandag 18 november 2024 10:41
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5. 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Dag 5.1.2e,

Ik kan die dag alleen tussen 12-1300 uur.

Anders graag vrijdag ergens vanaf 10 uur.

Vrgr,

5.1.2e

5.1.2e

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

M: 5.1.2e @odnzkg.nl

T: 5.1.2e

Werkzaam op maandag en dinsdag. Afspraken op andere dagen in overleg

Bezoekadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 18 november 2024 09:44
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5. 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen,

We hebben inderdaad vrijdag eind van de middag de stukken ontvangen. We zullen deze eerst administratief verwerken. Er is namelijk een juridisch proces te vervullen, maar ook een procesmatig en administratief proces. Beide zijn even belangrijk voor het succesvol afronden van het geheel.

Wij wisten niet wanneer de stukken zouden binnenkomen, dus de eerste mogelijkheid voor overleg heb ik op donderdag as, 21 november, 09:30-10:00. Komt dat uit?

Alternatief is 13:00-13:30 als ik dat tijdig weet. Dan schuif ik een afspraak.

Ik hoor het graag, dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 15 november 2024 17:06
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e @odnzkg.nl; 5.1.2e @odnzkg.nl
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Naar wij vandaag van de ODNZKG hebben vernomen zijn de drie ontwerpvergunningen voor toren 1, 2 en 3 in ons dossier nu doorgestuurd naar de Provincie voor verdere afhandeling. Graag zouden wij nu dan ook zo spoedig mogelijk ons telefonisch overleg inplannen om de verdere stappen in het proces aan de kant van de Provincie te bespreken. Zouden wij daar aanstaande maandag een afspraak voor in kunnen plannen?

Wij vernemen graag.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: Eenheid SBA <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 28 oktober 2024 08:51
Aan: 5.1 5.1.2e <5.1.2e@silverfalcondc.com>; Eenheid SBA <5.1.2e@noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@odnzkg.nl>; 5.1 5.1.2e <5.1.2e@silverfalcondc.com>; 5.1.2e@odnzkg.nl <5.1.2e@odnzkg.nl>; 5.1.2e@odnzkg.nl <5.1.2e@odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen,

Wij hebben inderdaad regelmatig contact met de omgevingsdienst over de omgevingsvergunningen van Falcon.

Zodra de vergunningentekst voor wat betreft het milieu- en bouwgedeelte gereed is, zullen wij het dossier weer oppakken en met jullie een belafspraak inplannen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 24 oktober 2024 15:50
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Graag komen wij terug op onderstaande correspondentie. Naar wij begrijpen is er in de afgelopen tijd contact geweest tussen de ODNZKG en de Provincie over de stand van zaken m.b.t. de omgevingsvergunningen milieu van SilverFalcon. Tevens is ons begrip n.a.v. berichten die wij van de ODNZKG hebben ontvangen dat de teksten voor de drie vergunningen uiterlijk aanstaande maandag met de Provincie gedeeld zullen gaan worden.

Graag zouden wij een (kort) telefonisch overleg met u inplannen om de verdere stappen in het proces aan de kant van de Provincie te bespreken. Past het voor u om morgen contact met elkaar te hebben?

Wij vernemen graag.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2024 13:00
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1.2e @odnzkg.nl < 5.1.2e @odnzkg.nl>; 5.1.2e @odnzkg.nl < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag,

Zoals al eerder aangegeven volgt de provincie het proces van de vergunningverlening door de ODNZKG. Pas als de ontwerpbeschikking daar gereed is en wij deze hebben ontvangen, zullen wij de het proces hier verder in gang zetten. Pas dan kunnen wij namelijk de Bibob-stukken toevoegen en de bestuurlijke besluitvorming op grond van de Wet Bibob voorbereiden.

We hebben geconstateerd dat de eerst geschetste termijnen voor verlening niet haalbaar waren. Er zijn op dit moment voor Bibob geen stappen te nemen en daarom zijn wij op dit moment niet actief bezig met het dossier.

Uiteraard verandert dat als de provincie aan zet is om de vergunningverleningsprocedure verder ter besluitvorming te brengen. Ik ga ervanuit dat u van het proces bij de ODNZKG door de omgevingsdienst wordt geïnformeerd.

Mocht u ondanks dit antwoord toch nog vragen hebben dan hoor ik het graag nog.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 18 september 2024 12:37
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Het is enige tijd geleden dat wij contact hebben gehad. In de tussenliggende periode zijn wij veelvuldig met de ODNZKG in contact geweest omtrent de concepttekst, welke wij inmiddels van de ODNZKG hebben mogen ontvangen en waar wij onze (beperkte) opmerkingen op hebben kunnen geven. Daarmee is de concepttekst nu in een dusdanige staat dat deze op korte termijn door de ODNZKG ook met de Provincie gedeeld zal kunnen gaan worden.

Past het om morgen of vrijdag telefonisch contact met elkaar te hebben om de verdere stappen in het proces aan de kant van de Provincie te bespreken?

Wij vernemen graag.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 4 juli 2024 17:05
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

In vervolg op uw mail hieronder laten wij graag weten dat er in de afgelopen week een paar contactmomenten met de ODNZKG zijn geweest. Naar wij begrijpen is er ook contact tussen de Provincie en de ODNZKG geweest en is er voor volgende week dinsdag een overleg ingepland om het proces na eerste publicatie af te stemmen.

Wij hebben de ODNZKG verzocht om alles in het werk te stellen de tekst nog voor 20 juli aan u (en ons) aan te leveren, waarbij wij de gezamenlijke wens van de Provincie en SilverFalcon om de drie torens tegelijkertijd af te handelen nogmaals hebben benadrukt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij tot op heden nog steeds geen duidelijke planning en visie om dit dossier tot een einde te brengen van de ODNZKG hebben mogen ontvangen. Indien u daar wel duidelijkheid over kunt krijgen dan vernemen wij dat uiteraard heel graag.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 16:55
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemiddag,

Ik heb vanmiddag contact gehad met de Omgevingsdienst. De communicatie over de planning van het opstellen van de vergunning ligt primair bij hen, dus zij nemen waarschijnlijk contact op met jullie. Mocht dat dinsdag nog niet gebeurd zijn, dan verneem ik dat graag.

Omdat ik aan duidelijkheid hecht, wil ik graag nog bevestigen dat de tekst in de tweede alinea van uw e-mail van 26 juni hieronder, door mij grijs gemarkeerd, geen juiste voorstelling is. Wij ontvangen de tekst van de vergunning van de vergunningverlener als deze gereed is, om hiermee vanuit de Eenheid SBA een Bibob-besluit te agenderen bij de gedeputeerde, waarna het bij akkoord door GS plenair kan worden behandeld. Een gepubliceerd ontwerpbesluit vóór het zomerreces van GS is niet meer mogelijk.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan hoor ik het graag, maar ik wacht voor verdere berichtgeving eerst op de Omgevingsdienst.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 16:20
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e
< 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Nogmaals dank voor de tijd en ons gesprek van gisteren.

Heeft u nog contact kunnen hebben met de ODNZKG inzake ons dossier?

Wij vernemen graag, bij voorbaat dank en alvast een prettig weekend,

5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 13:28
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e
< 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

In aanvulling op de eerdere berichten van gisteren en vandaag en als achtergrond voor uw gesprek later vandaag met de vergunningverlener laten wij u nog graag weten dat er vandaag ook afstemming is geweest namens SilverFalcon met de ODNZKG, 5.1.2e. Naar wij begrijpen is de tekst voor de vergunningen door 5.1 5.1.2e intern gedeeld voor finale beoordeling, waarna de terugkoppeling is gekomen dat (in iedere geval) de tekst kwalitatief, m.n. grammaticaal, nog verdere 'finetuning' behoefde. Zodra dat verbeterd is, zal de tekst ook met ons gedeeld worden.

Naar wij verder begrijpen hebben de vergunningen voor SilverFalcon binnen de ODNZKG de hoogste prioriteit en zullen nu als eerste afgehandeld worden. Om e.e.a. verder in gang te kunnen zetten om publicatie nog voor het zomerreces mogelijk te maken heeft 5.1.2e aangegeven dat de teksten door de Eenheid SBA bij de ODNZKG opgevraagd zouden moeten worden om e.e.a. deze week nog te kunnen ontvangen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 11:08
Aan: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Hartelijk dan voor uw reactie. 5.1.2e en ik zijn beide morgen om 12.00u beschikbaar. Ik zal voor dat tijdstip een uitnodiging sturen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 10:01
Aan: 5.1. 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Goedemorgen,

Ik heb vandaag eind van de ochtend een belafspraak met de vergunningverlener bij de ODNZKG. Ik wil jullie pas daarna spreken, dan weet ik hopelijk voldoende om onze vragen te beantwoorden.

Ik kan morgen tussen 12:00 en 13:00 bellen, of om 15:30. Komt dat uit?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: dinsdag 25 juni 2024 14:32
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

In vervolg op uw overleg met 5.1 5.1.2e dd. 13 juni probeerden wij u eerder deze week telefonisch te bereiken.

Graag zouden wij het volgende bespreken:

- opvolging omgevingsvergunningen milieu met 5.1 5.1.2e;
- feedback Landelijk Bureau Bibob; en
- verdere procesvoortgang en -planning

Graag vernemen wij wanneer u tijd zou hebben om elkaar hier (kort) over te bellen.

We vernemen graag, bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 13 juni 2024 16:10
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Beste 5.1.2e,

Gelieve hierbij zoals besproken nog de waterwetvergunning te willen vinden (zowel de gewijzigde (doc "Waterwet AH wijziging vergunning DC PNH2205 _meegekopieerd_") na zienswijze van een naburige eigenaar als de oorspronkelijke (doc "Waterwet besluit vergunning OBES DC Westpoort PNH2205") waarnaar verwezen wordt in deze wijziging).

Zoals besproken zou de ODNZKG (5.1.2e) deze week of begin volgende de tekst voor de vergunningen finaal hebben. Daarbij is het uitgangspunt dat de drie vergunningen voor Toren 1 horende bij FalconConnect 1 B.V., Toren 2 horende bij FalconConnect 2 B.V. en Toren 3 horende bij FalconConnect 3 B.V. gelijktijdig gepubliceerd zouden worden, weliswaar via separate (ontwerp)besluiten. We bespraken onze ambitie om deze in de eerste helft van juli als ontwerpbesluiten te kunnen publiceren en hopen dat alle stappen hiervoor genomen kunnen worden. Mocht u daar onze hulp nog voor kunnen gebruiken, schroom alvast niet om ons onverwijld te contacteren.

Tot slot bespraken we ook nog het proces rond de wijziging van de omgevingsvergunning bouw waarbij deze mogelijks via een apart besluit zou kunnen lopen zodat de wijzigingen ook onmiddellijk kunnen ingaan (weliswaar ook met de nodige Bibob voorschriften hieraan en aan de gehele omgevingsvergunning bouw verbonden).

Ik stuur u op dinsdag 25 juni een bericht voor eventueel verder overleg/afstemming die dag mochten we elkaar niet al eerder contacteren. Ik heb aan mijn team ook laten weten dat wanneer ze 5.1.2e spreken, ze ook mogen verwijzen naar een contact dat er is geweest tussen ons en 5.1.2e ook voor de komende dagen en weken het nauw contact houdt met u.

Nogmaals dank voor uw tijd en moeite en hopelijk kunnen we dan voor de verlofperiode overgaan tot publicatie en het dossier wat betreft Bibob afronden.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |

www.silverfalcondc.com

From: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Sent: dinsdag 28 mei 2024 16:34
To: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Cc: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Subject: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e ,

Hartelijk dank voor uw bericht en opvolging. De vijf genoemde OLO-nummers komen overeen met onze informatie. Daarbij merken we graag nog op dat de bestaande vergunning met OLO--kenmerk 4388537 (milieuvergunning Bouw) is afgegeven aan Caransa Groep B.V. en deze vergunning dient te worden overgedragen aan FalconConnect 1 B.V.. De vergunningaanvraag met OLO-kenmerk 6555695 (wijziging reeds verleende milieuvergunning Bouw) is gedaan door Westpoort Datacenter B.V., een vennootschap die door een fusie dd. 23 december 2021 met Dutch Datacenter Investments Group B.V. (nu FalconConnect 1 B.V.) is verdwenen.

Graag begrijpen wij of voor deze vijf vergunningen en vergunningaanvragen het proces rondom Bibob en - waar van toepassing - overdracht of gewijzigde tenaamstelling gelijk zal zijn. Is het mogelijk daar later deze week of begin volgende week een kort telefonisch overleg over in te plannen?

Daarnaast zijn er nog twee vergunningen (beide onherroepelijk) verleend ten behoeve van het project, te weten:

- OLO-kenmerk 6538747 (vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater), verleend aan Westpoort Datacenter B.V.
- OLO-kenmerk 6923267 (kapvergunning), verleend aan FalconConnect 1 B.V.

Graag vernemen wij of er ten behoeve van deze vergunningen in het kader van de Bibob-uitklaring nog enige actie dient te worden ondernomen.

Tot slot ter informatie, aanstaande donderdag vindt er een overleg plaats tussen ODNZKG en Mees Ruimte & Milieu (als adviseur van SilverFalcon) over de tekst van de milieuvergunning voor FalconConnect 1 B.V. (OLO-kenmerk 6892547 - toren 1) die inmiddels door de juridische afdeling van ODNZKG is herschreven om aansluiting op de Omgevingswet te bewerkstelligen en als dusdanig afgewerkt wordt. Zoals besproken zal de tekst voor toren 1 gebruikt gaan worden als blauwdruk voor de milieuvergunningen voor FalconConnect 2 B.V. (OLO-kenmerk 6892555 - toren 2) en FalconConnect 3 B.V. (OLO-kenmerk 6892565 - toren 3), die naar verwachting samen met de vergunning voor FalconConnect 1 B.V. zullen worden aangeleverd aan de provincie.

Wij verwachten begin volgende week een verdere update hierover te kunnen delen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 16:15
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: Bibob onderzoek 8.8

Geachte mevrouw 5.1.2e,

Op 5 april was dit het actuele overzicht van de vigerende en aangevraagde vergunningen.

We horen graag of dit volgens u ook de juiste en laatst bekende informatie is.

1. Bestaande vergunning van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 4388537, zaaknummer 9324246
Verleend op 6 november 2020 (door gemeente Amsterdam, het is een bouwvergunning voor de gehele complex (3 torens) en ondergrond)
Betreft: milieuvergunning Bouw
2. Vergunningaanvraag van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6555695, zaaknummer 10816377
Aangevraagd op 1 3 december 2021, gemeente Amsterdam
Betreft: milieuvergunning Bouw – wijziging reeds verleende vergunning
3. Vergunningaanvraag FalconConnect 1 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892547, zaaknummer 11103361
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
4. Vergunningaanvraag van FalconConnect 2 B.V. (b.g. provincie)
OLO-kenmerk 6892555, zaaknummer 11104891
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft: Wabo-aanvraag Milieu
5. Vergunningaanvraag van FalconConnect 3 B.V.
OLO-kenmerk 6892565, zaaknummer 11104995 (b.g. provincie)
Aangevraagd op 11 april 2022
Betreft Wabo-aanvraag Milieu

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG



Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 23 mei 2024 10:31
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Bibob onderzoek 8.8

Geachte 5.1.2e,

Nogmaals dank voor het gesprek dat wij afgelopen dinsdag hadden. Wij bespraken o.a. dat we deze periode zullen gebruiken om vast te stellen dat we met elkaar een goed en eenduidig beeld hebben van de verschillende vergunningsaanvragen die 'on hold' staan vanwege de eerdere Bibob-problematiek. Graag ontvangen we de lijst met de betreffende OLO-nummers die door ODNZKG met de Eenheid SBA gedeeld is zodat we die kunnen vergelijken met de informatie in onze dossiers.

Dank alvast voor het (laten) delen van de lijst.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Sun 12/8/2024 10:18:39 AM
Subject: RE: Planning GS voorstel verlenen vergunning
Received: Sun 12/8/2024 10:18:58 AM

Beste mevrouw 5.1.2e ,

Dank voor onderstaand bericht. U zal begrijpen dat wij op basis van eerdere feedback andere verwachtingen hadden bij de verdere doorlooptijd, wellicht onterecht nu wij onderstaande lezen. Dit zorgt uiteraard intern en ook bij onze achterban voor bezorgdheid. U weet dat het project een investering behelst van tussen 5.1.1c euro en dat gelet op de bedragen die onze investeerders en banken voorzien verdere uitloop omtrent de besluitvorming in het dossier aanzienlijke financiële gevolgen heeft. Wij zijn ons er terdege van bewust dat u daar uiteraard niet voor verantwoordelijk bent en er bestaat geen enkele twijfel dat u een gedegen proces dient te volgen. Om voor de komende periode een zekere voorspelbaarheid in te bouwen zouden we willen vragen om een wekelijks contactmoment in te plannen, met u en/of met mevrouw 5.1.2e 5.1.2e . Dit om ons te vergewissen dat het proces nog steeds op koers is om de hieronder uiteengezette (geschatte) mijlpalen tot aan publicatie te halen en ook onze achterban daarvan op de hoogte te kunnen stellen. Zou dat mogelijk zijn voor u? We plannen hiervoor dan graag een half uur in waarbij we verwachten dat in de meeste gevallen we minder tijd zullen nodig hebben.

Daarnaast willen we ons, nogmaals, vergewissen dat er naast de gekende bibob issue geen andere issues zijn en dat er aan uw kant een louter juridisch en administratief proces te vervullen is. Mochten er toch andere (inhoudelijke) items spelen, dan horen we dat graag onmiddellijk zodat we daar waar nodig en mogelijk actie op kunnen ondernemen. We begrepen eerder dat met de overdracht van het dossier vanuit ODNZKG aan de provincie, alle inhoudelijke items beoordeeld zijn en dat er geen inhoudelijke elementen spelen die de publicatie van het dossier verhinderen en dat het dus nu enkel nog gaat om het zorgvuldig doorlopen van uw intern juridisch en administratief proces. Graag uw bevestiging.

Zoals eerder aan mevrouw 5.1.2e gemeld, zijn we u dankbaar voor uw opvolging en de beschikbaarheid om ons dossier geregeld te bespreken. We hopen op een verdere goede samenwerking de komende weken zodat het dossier spoedig kan gepubliceerd worden en zijn u dankbaar voor uw reactie op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: donderdag 5 december 2024 14:54
To: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Planning GS voorstel verlenen vergunning

Geachte heer 5.1.2e en mevrouw 5.1.2e

Door omstandigheden aan mijn kant heb ik jullie niet eerder kunnen beantwoorden. Ik antwoord nu via de mail 5.1.2e dus een telefonisch of digitaal overleg is helaas nog niet mogelijk.

Eerder bespraken wij dat ik geen vaste planning kan geven voor de voorbereiding van het voorstel aan GS voor een Bibob-besluit over de vergunningaanvraag van Falcon 1, 2 en 3. Wel wil ik proberen een grove schatting geven, maar die is voorzichtig. Ook omdat de Eenheid SBA niet de enige afdeling bij de provincie is die deze planning bepaalt.

Een besluit voor het kerstreces is zeker niet mogelijk. Wij richten ons op een advies aan de gedeputeerde tijdens een stafmoment in januari na het reces. Dan zou het eerste besluit, het ontwerpbesluit, eind januari, begin februari genomen kunnen worden. Dat is als er geen juridische of procesmatige hobbels opkomen die we niet kunnen voorzien.

Ik snap dat het tempo wellicht niet voldoet aan verwachtingen van investeerders. Het besluit heeft onze aandacht maar het is een complex en daarom zorgvuldig te behandelen proces. Niet alleen aan de kant van uw onderneming, maar ook van de provincie die het besluit zorgvuldig moet voorbereiden en motiveren en aan de kant van andere betrokkenen.

Mocht er onverhoopt iets veranderen dan zullen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken
Sent: Mon 1/27/2025 4:58:43 PM
Subject: RE: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]
Received: Mon 1/27/2025 4:59:36 PM
8.8 SilverFalcon Holding B.V .pdf

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,

8.8

5.2.1

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
Printen, echt nodig?

Van: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken
Verzonden: maandag 27 januari 2025 17:01
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]

Dag 5.1.2e,

Veel dank! Ik wacht jullie reactie af.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
Printen, echt nodig?

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 27 januari 2025 16:36
Aan: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]

Dag 5.1.2e,
Dank voor je scherpe vragen. Ik overleg nog even eea met 5.1.2e, zij heeft 8.8
8.8 en kom hier morgen bij je op terug!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
Verzonden: vrijdag 24 januari 2025 17:04
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>; 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
Onderwerp: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]

Beste 5.1.2e ,

5.2.1

8.8

5.2.1

Ik hoor graag. Mocht het helpen om even een kort overlegje in te plannen dan ben ik daarvoor ook graag beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 2022-16. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 2022-16. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 2022-16. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 2022-16. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e | Pels Rijcken[5.1.2e @pelsrijcken.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken
Sent: Tue 1/28/2025 12:41:50 PM
Subject: RE: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]
Received: Tue 1/28/2025 12:42:09 PM

Dag 5.1.2e ,

Bedankt! Je kunt de bestanden inderdaad het beste versturen via ons Cryptshare programma. Daarmee kunnen grote (hoeveelheden) bestanden tegelijk worden verzonden. Laat het graag weten als je bij het gebruik ervan ergens tegenaan loopt.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
Printen, echt nodig?

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 28 januari 2025 13:33
Aan: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]

Dag 5.1.2e ,

Ik probeerde je zojuist onderstaade mail te sturen met bijlagen maar de omvang was te groot om te verzenden…heb je zo'n PR-link voor het uploaden van documenten voor mij? Is dat het handigst? Ik denk namelijk dat ik je dan alle info die je nodig hebt kan versturen.

Dank!

8.8

En ik kom terug op de vormgeving van het besluit.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Van: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
Verzonden: maandag 27 januari 2025 17:59
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,

8.8

5.2.1

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
Printen, echt nodig?

Van: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken
Verzonden: maandag 27 januari 2025 17:01
Aan: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]

Dag 5.1.2e,

Veel dank! Ik wacht jullie reactie af.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
Printen, echt nodig?

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 27 januari 2025 16:36
Aan: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]

Dag 5.1.2e,
Dank voor je scherpe vragen. Ik overleg nog even eea met 5.1.2e, zij heeft 8.8 8.8 en kom hier morgen bij je op terug!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
Verzonden: vrijdag 24 januari 2025 17:04
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>; 5.1.2e | Pels Rijcken < 5.1.2e @pelsrijcken.nl>
Onderwerp: Inzake FalconConnect [PRDF-11023408]

Beste 5.1.2e

5.2.1

8.8

5.2.1

Ik hoor graag. Mocht het helpen om even een kort overlegje in te plannen dan ben ik daarvoor ook graag beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.2.1 | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn

Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 2022-16. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 2022-16. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 2022-16. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 2022-16. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 2022-16. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 2022-16. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Sat 2/8/2025 10:13:08 AM
Subject: RE: Juridisch advies later dan gepland
Received: Sat 2/8/2025 10:13:17 AM

Geachte mevrouw 5.1.2e,
Beste 5.1.2e,

Dank voor onderstaand bericht en voor uw uitnodiging voor overleg op vrijdag 14 februari.

Graag begrijpen wij de reden dat wij vrijdag niet meer van u vernomen hebben over één nog resterende vraag - mogen wij hieruit opmaken dat in tegenstelling tot uw bericht hieronder er alsnog geen resterende vragen meer zijn te verwachten?

In samenhang daarmee, mogen wij dan ook concluderen dat ons dossier volgende week zal worden overgemaakt aan de staf van de bevoegde gedeputeerde en waarna het in week van 17 februari geagendeerd zal worden voor de dan eerst volgende vergadering van GS op dinsdag 25 februari?

We kijken alvast uit naar uw verdere berichten en het gesprek van 14 februari en danken u voor uw opvolging.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter |
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |
Mob: + 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: donderdag 6 februari 2025 13:31
To: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: Juridisch advies later dan gepland

Geachte mevrouw 5.1.2e en heer 5.1.2e,
Ik heb nog niet gereageerd omdat we achter de schermen heel druk waren met bekijken wat er nog moet gebeuren. Ik moet daarom even kort van stof zijn, dan kan ik me focussen op wat nog moet gebeuren.
We zullen deze week nog één vraag om informatie stellen, die zal ik morgen aan jullie mailen. Ik zal voor volgende week nog een afspraak inplannen om jullie, zo ver mogelijk, bij te spreken.
Die uitnodiging stem ik nog intern af en dan stuur ik die vandaag of morgen.

Dit is voor nu wat ik mee kan geven, maar we komen dus op korte termijn bij jullie terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: dinsdag 4 februari 2025 10:56
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @tikehaucapital.com>
Onderwerp: Re: Juridisch advies later dan gepland

Geachte mevrouw 5.1.2e,
Beste 5.1.2e,

In vervolg op onderstaande mail van 5.1.2e hebben we een aantal keer geprobeerd telefonisch contact op te nemen, echter zonder succes, vandaar toch ook nog even deze korte mail.

Graag vernemen wij of er al meer duidelijkheid is over de oorzaak van de huidige vertraging en of de inschatting van een impact van drie weken op het gehele proces nog steeds reëel is.

We vernemen graag, bij voorbaat veel dank.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 30 januari 2025 21:44
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @tikehaucapital.com>
Onderwerp: RE: Juridisch advies later dan gepland

Geachte mevrouw 5.1.2e,

Beste 5.1.2e,

Dank voor de transparante mededeling. Uiteraard is dit een diepe teleurstelling voor ons, ons team en onze stakeholders. We willen nogmaals benadrukken dat elke week vertraging aan onze kant gelijk is aan ongeveer 5.1.1c euro en qua mogelijk verlies aan toekomstige inkomsten en klantcontracten een veelvoud dat loopt in de 5.1.1c euro. Ook onze aannemers staan klaar om te starten op de bouwplaats en ook daar moeten we vaststellen dat na vele maanden dit proces te lopen, ook bij hen het enthousiasme tanende is.

Daarom willen we toch vragen alles in het werk te stellen om vast te houden aan eerder genoemde data (c.q. GS besluit op 11/2 of 18/2) aangezien partijen steeds uitgaan van de informatie die met ons gedeeld werd (voorheen door de ODNZKG en sinds mid-

november door u). Wij zijn ons terdege bewust van uw voorbehouden daaromtrent maar we wensen inzicht te geven in ons proces en hoe dergelijke vertragingen (keer op keer) ook door het interne proces gaan en daar dus ook voor teleurstelling zorgen.

Daarnaast willen we ook vragen ons in te lichten over wat de oorzaak en de impact is van deze nieuwe vertraging zodat wij dit - voor zover de oorzaak dat toelaat - ook kunnen doorgeven aan onze achterban. Hiervoor we zijn we nog steeds graag beschikbaar morgen om te bespreken wat de achtergrond van de vertraging is, nadat u de tijd hebt gehad om zich daarover intern te informeren.

Hopelijk kunnen we blijvend op elkaars begrip rekenen voor elkaars situatie. We wensen allen zo snel mogelijk naar publicatie te gaan, iets wat we via deze email nogmaals uitdrukkelijk willen vermelden.

Horen graag van u omtrent een teams call morgen en houden ons hiervoor beschikbaar op een tijdstip dat u past.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: + 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: donderdag 30 januari 2025 10:39
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Juridisch advies later dan gepland

Geachte heer 5.1.2e en mevrouw 5.1.2e,

Ik val direct maar met de deur in huis- hierbij moet ik jullie laten weten dat het juridisch advies dat wij
hten over het verlenen van de vergunningen met aanvullende voorschriften voor Falcon 1, 2 en 3, la

volgt dan verwacht.

Uiteraard is dat een tegenvaller. Ook met alle voorbehouden die ik in onze gesprekken heb gebezigd. Wat dit betekent wil ik morgen uitzoeken, maar ik wil het jullie zo transparant en snel mogelijk laten weten. Wellicht niet heel handig om door mij hier nog weer een verwachting over uit te spreken, maar na de constructieve gesprekken die we de laatste maanden hebben gehad vind ik dat wel op zijn plaats- ik verwacht niet meer dan 3 weken vertraging op het gehele proces.

Omdat wij nog niet meer informatie hebben dan dit en ik reeds volledig snap dat dit een tegenvaller is voor Falcon, vindt er morgen geen afspraak plaats. Dat heeft mijn inziens geen concreet nut. Wel zal ik iets inplannen voor 2 weken erna en als ik in de tussentijd mededelingen heb, horen jullie dat van ons.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 7

5.2.1

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

5.2.1

Pagina's zijn geweigerd

1 - 22

5.2.1

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 9

5.2.1

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Thur 2/13/2025 4:27:38 PM
Subject: RE: Aandeelhoudersregister Falcon Holding
Received: Thur 2/13/2025 4:32:13 PM
240415 SFH_Shareholders Register_SIGNED.pdf
240415 - Westpoort II - FC 1 BV, FC 2 BV and FC 3 BV - 8.8 df

Geachte mevrouw 5.1.2e ,
Beste 5.1.2e ,

Gelieve in bijlage volgende documenten te willen vinden
1. Aandeelhoudersregister SilverFalcon Holding B.V.;
2. Notariële 8.8 SilverFalcon Holding B.V.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We kijken eveneens uit naar het overleg morgen en vertrouwen erop dat het dossier klaar is om de volgende stap te nemen in uw interne goedkeuringsprocedure.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter |
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |
Mob: + 5.1.2e 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: donderdag 13 februari 2025 15:51
To: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Aandeelhoudersregister Falcon Holding

Beste 5.1.2e ,
Mag ik jou nog vragen om twee documenten tbv de afronding van de juridische stukken. Het gaat om twee documenten 8.8
1. Aandeelhoudersregister SilverFalcon Holding B.V.;
2. Notariële 8.8 SilverFalcon Holding B.V.

Wij spreken elkaar morgen,
Tot dan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 8

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 6

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 1

5.2.1

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

5.2.1

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Fri 2/14/2025 6:39:21 AM
Subject: RE: Aandeelhoudersregister Falcon Holding
Received: Fri 2/14/2025 6:39:37 AM

Geachte mevrouw 5.1.2e ,
Beste 5.1.2e ,

We spreken elkaar straks. Ik heb nog twee uitnodigingen van u in mijn agenda staan, om 10u en om 11u. Kan u bevestigen dat de laatst toegestuurde, die start om 11u, deze is die we zullen gebruiken?

Alvast bedankt en tot straks.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter |
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |
Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: donderdag 13 februari 2025 19:03
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Re: Aandeelhoudersregister Falcon Holding

Geachte 5.1.2e dank voor het snelle toesturen, het is in goede orde ontvangen.
Tot morgen,
Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag, februari 13, 2025 5:31 PM
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Aandeelhoudersregister Falcon Holding

Geachte mevrouw 5.1.2e ,
Beste 5.1.2e ,

Gelieve in bijlage volgende documenten te willen vinden
1. Aandeelhoudersregister SilverFalcon Holding B.V.;
2. Notariële 8.8 SilverFalcon Holding B.V.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We kijken eveneens uit naar het overleg morgen en vertrouwen erop dat het dossier klaar is om de volgende stap te nemen in uw interne goedkeuringsprocedure.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: donderdag 13 februari 2025 15:51
To: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Aandeelhoudersregister Falcon Holding

Beste 5.1.2e ,
Mag ik jou nog vragen om twee documenten tbv de afronding van de juridische stukken. Het gaat om twee documenten 8.8

1. Aandeelhoudersregister SilverFalcon Holding B.V.;
2. Notariële 8.8 SilverFalcon Holding B.V.

Wij spreken elkaar morgen,
Tot dan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Fri 2/28/2025 8:54:22 AM
Subject: RE: Juridisch advies later dan gepland
Received: Fri 2/28/2025 8:54:34 AM

Geachte mevrouw 5.1.2e,
Beste 5.1.2e,

Wij hadden afgesproken elkaar niet te storen na ons laatste overleg waarbij u ons op de hoogte zou houden mocht het traject naar GS anders lopen dan toen besproken. Gelet op de gekende grote belangen die er aan onze kant spelen, wensen we op te volgen met u om te horen of uw intern proces inderdaad naar verwachting verloopt. Gezien we geen verdere berichten van u ontvangen hebben, hopen we dat u het dossier vandaag zal kunnen doorsturen aan de betrokken medewerkers van de gedeputeerde voor overleg op de staf van 3 maart, zoals eerder besproken. Zou u ons kunnen bevestigen dat die eerste stap genomen is?

Daarbij hopen we uiteraard dat het dossier volgende week geagendeerd kan worden voor de vergadering van GS van 11 maart.

Alvast bedankt voor uw feedback, tijd en moeite.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter |
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |
Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: dinsdag 18 februari 2025 10:23
To: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: Eenheid SBA <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>
Subject: RE: Juridisch advies later dan gepland

Geachte heer 5.1.2e

Ik houd mijn antwoord op uw mail kort omdat wij op dit moment zoals u weet druk bezig zijn besluitvorming voor te bereiden voor de vergunning van FalconConnect.
Ook zal dit een schriftelijke bevestiging zijn van wat ik al de tijd dat wij contact hebben gehad over dit dossier, heb meegegeven.
Wij kunnen geen garanties geven of beloftes doen over datums of uitkomsten van besluitvorming. Enerzijds omdat de planning van dit soort zeer complexe en gevoelige dossiers niet 100% te controleren is en niet alleen aan de Bibob-afdeling is, anderzijds omdat de besluitvorming wordt gedaan door het college van Gedeputeerde Staten, niet door de ambtenaren die het besluit voorbereiden. Dit heb ik dan ook in al onze 698627kken benadrukt, maar het is zeker goed om dat nu nog eens te bevestigen.

Wat ik u kan toezeggen en dat heeft u als het goed is ook gezien, is dat wij de grote belangen die zijn gemoeid met de vergunningen begrijpen en dat wij er alles aan doen om op korte termijn besluitvorming te hebben voorbereid voor Gedeputeerde Staten. Wat wij daarom wel hebben gedaan is een streven van onze kant aangeven, juist om u als betrokkene niet geheel in het ongewisse te laten, want wij snappen dat het afwachten onzeker kan voelen. Het streven is nog steeds om besluitvorming in maart te laten plaatsvinden. De gevoeligheid en grote belangen die ik heb genoemd zijn echter niet alleen uw economische belangen, maar ook de rechtsbescherming 8.8 en de wetsartikelen en beginselen van behoorlijk bestuur waar wij als bestuursorgaan aan gehouden zijn. De besluitvorming moet zorgvuldig plaatsvinden en een besluit zal deugdelijk en voldoende gemotiveerd moeten zijn. Zeker bij het toepassen van de Wet Bibob zijn wij gehouden aan zeer strikte waarborgen zoals motivering en geheimhouding. Wij nemen dat als provincie serieus en geven daar uitvoering aan.

8.8

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 14 februari 2025 12:17
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Juridisch advies later dan gepland

Geachte mevrouw 5.1.2e ,
Beste 5.1.2e ,

Dank voor het gesprek van zonet waarbij we begrepen dat het juridisch advies binnengekomen is en er daaruit geen noemenswaardige opmerkingen gekomen zijn die het proces naar publicatie beïnvloeden.

Gezien enerzijds de belangen die spelen voor betrokken partijen, zowel aan publieke als aan private kant, zoals besproken en al eerder per email aangegeven en anderzijds het lange proces dat al gelopen op voor deze (aanpassing/uitbreiding van een bestaande) vergunning, waar we uiteraard ook allen de achtergrond van kennen, wenst onze aandeelhouder en onze bestuurders toch een duidelijker zicht te krijgen op het verdere verloop. Zoals u weet, verliest het project elke week aanzienlijk geld omdat we wachten op de vergunning en niet verder kunnen. Om ervoor te zorgen dat we de nodige financiële steun behouden, moeten we aan onze achterban duidelijkheid kunnen verschaffen over het verdere verloop van het proces.

Wij begrepen uit het gesprek dat:

- U de periode tussen nu en 28 februari gebruikt om het dossier verder administratief af te handelen (8.8 8.8 intern alle documenten afwerken, het niet-publieke deel van de vergunning afwerken, c.) waarbij u verwacht uiterlijk 28 februari het dossier over te maken aan de staf van de bevoegde gedeputeerde;

- Op de staf van week 3 maart beslist wordt om het dossier te agenderen op de vergadering van GS van 11 maart. Deze stap is onder voorbehoud dat er in de staf geen verdere vragen komen of opmerkingen gemaakt worden;
- Op vergadering GS van 11 maart het dossier ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze stap is onder voorbehoud dat er in GS geen verdere vragen komen of opmerkingen gemaakt worden;
- Na goedkeuring op 11 maart, u ons op 12 maart zou informeren en het dossier dan al eind van die week (14 maart, gelet op de belangen gaan we ervan uit dat deze stap zo snel mogelijk na de beslissing genomen kan worden en niet hoef te wachten tot de week erna) gepubliceerd wordt.

Mogen we u vragen om ons begrip van deze stappen te willen bevestigen zodat we onze achterban ook hierover kunnen inlichten. U zal begrijpen dat zij nu ook graag uit eerste hand een bevestiging krijgen van een redelijke inschatting van het verdere verloop van het proces. Hopende dat u, nu het juridisch advies binnen is, deze bevestiging vandaag nog kan geven.

Alvast bedankt voor uw tijd, moeite en opvolging.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: donderdag 6 februari 2025 13:31
To: 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: Juridisch advies later dan gepland

Geachte mevrouw 5.1.2e en heer 5.1.2e,
Ik heb nog niet gereageerd omdat we achter de schermen heel druk waren met bekijken wat er nog moet gebeuren. Ik moet daarom even kort van stof zijn, dan kan ik me focussen op wat nog moet gebeuren.
We zullen deze week nog één vraag om informatie stellen, die zal ik morgen aan jullie mailen. Ik zal voor volgende week nog een afspraak inplannen om jullie, zo ver mogelijk, bij te spreken.
Die uitnodiging stem ik nog intern af en dan stuur ik die vandaag of morgen.

Dit is voor nu wat ik mee kan geven, maar we komen dus op korte termijn bij jullie terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: dinsdag 4 februari 2025 10:56
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @tikehaucapital.com>
Onderwerp: Re: Juridisch advies later dan gepland

Geachte mevrouw 5.1.2e,
Beste 5.1.2e,

In vervolg op onderstaande mail van 5.1.2e hebben we een aantal keer geprobeerd telefonisch contact op te nemen, echter zonder succes, vandaar toch ook nog even deze korte mail.

Graag vernemen wij of er al meer duidelijkheid is over de oorzaak van de huidige vertraging en of de inschatting van een impact van drie weken op het gehele proces nog steeds reëel is.

We vernemen graag, bij voorbaat veel dank.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 30 januari 2025 21:44
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @tikehaucapital.com>
Onderwerp: RE: Juridisch advies later dan gepland

Geachte mevrouw 5.1.2e,

Beste 5.1.2e,

Dank voor de transparante mededeling. Uiteraard is dit een diepe teleurstelling voor ons, ons team en onze stakeholders. We willen nogmaals benadrukken dat elke week vertraging aan onze kant gelijk is aan ongeveer 5.1.1c euro en qua mogelijk verlies aan toekomstige inkomsten en klantcontracten een veelvoud dat loopt in de 5.1.1c Ook onze aannemers staan klaar om te starten op de bouwplaats en ook daar moeten we vaststellen dat na vele maanden dit proces te lopen, ook bij hen het enthousiasme tanende is.

Daarom willen we toch vragen alles in het werk te stellen om vast te houden aan eerder genoemde data (c.q. GS besluit op 11/2 of 18/2) aangezien partijen steeds uitgaan van de informatie die met ons gedeeld werd (voorheen door de ODNZKG en sinds mid-november door u). Wij zijn ons terdege bewust van uw voorbehouden daaromtrent maar we wensen inzicht te geven in ons proces en hoe dergelijke vertragingen (keer op keer) ook door het interne proces gaan en daar dus ook voor teleurstelling zorgen.

Daarnaast willen we ook vragen ons in te lichten over wat de oorzaak en de impact is van deze nieuwe vertraging zodat wij dit - voor zover de oorzaak dat toelaat - ook kunnen doorgeven aan onze achterban. Hiervoor we zijn we nog steeds graag beschikbaar morgen om te bespreken wat de achtergrond van de vertraging is, nadat u de tijd hebt gehad om zich daarover intern te informeren.

Hopelijk kunnen we blijvend op elkaars begrip rekenen voor elkaars situatie. We wensen allen zo snel mogelijk naar publicatie te gaan, iets wat we via deze email nogmaals uitdrukkelijk willen vermelden.

Horen graag van u omtrent een teams call morgen en houden ons hiervoor beschikbaar op een tijdstip dat u past.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: donderdag 30 januari 2025 10:39
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Juridisch advies later dan gepland

Geachte heer 5.1.2e en mevrouw 5.1.2e,

Ik val direct maar met de deur in huis- hierbij moet ik jullie laten weten dat het juridisch advies dat wij verwachten over het verlenen van de vergunningen met aanvullende voorschriften voor Falcon 1, 2 en 3, later volgt dan verwacht.

Uiteraard is dat een tegenvaller. Ook met alle voorbehouden die ik in onze gesprekken heb gebezigd. Wat dit betekent wil ik morgen uitzoeken, maar ik wil het jullie zo transparant en snel mogelijk laten weten. Wellicht niet heel handig om door mij hier nog weer een verwachting over uit te spreken, maar na de constructieve gesprekken die we de laatste maanden hebben gehad vind ik dat wel op zijn plaats- ik verwacht niet meer dan 3 weken vertraging op het gehele proces.

Omdat wij nog niet meer informatie hebben dan dit en ik reeds volledig snap dat dit een tegenvaller is voor Falcon, vindt er morgen geen afspraak plaats. Dat heeft mijn inziens geen concreet nut. Wel zal ik iets inplannen voor 2 weken erna en als ik in de tussentijd mededelingen heb, horen jullie dat van ons.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie
Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Fri 2/28/2025 3:31:34 PM
Subject: RE: Stand van zaken besluitvorming FalconConnect
Received: Fri 2/28/2025 3:31:44 PM

Beste 5.1.2e ,

Dank voor dit bericht en we begrijpen dat de volgende stap nu genomen is. Uiteraard blijven we graag op de hoogte van verdere informatie die u kan delen over het proces en begrijpen we dat dit mogelijks pas na de beslissing van GS zal zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: vrijdag 28 februari 2025 16:07
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Subject: Stand van zaken besluitvorming FalconConnect

Goedemiddag,
Ik heb inderdaad geen nieuws om te kunnen delen. De stukken zijn inhoudelijk klaar en zijn inmiddels de besluitvormingsroute in ter accordering en agendering. Dat houdt zoals ik eerder heb aangegeven in dat ik niet langer de termijnen in de hand heb. Het streven de besluitvorming van het ontwerpbesluit in maart af te ronden lijkt mij nog steeds haalbaar, maar dat is dus niet meer geheel in mijn invloedssfeer. En zoals gezegd wordt de agenda van GS-vergaderingen niet aangekondigd. Als er een besluit is genomen, stellen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte, zodat jullie niet op de post hoeven te wachten.
Meer dan dit kan ik niet meegeven, hoe onzeker en vervelend dat ook is voor jullie verwachtingen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 28 februari 2025 09:54
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: Juridisch advies later dan gepland

Geachte mevrouw 5.1.2e ,
Beste 5.1.2e ,

Wij hadden afgesproken elkaar niet te storen na ons laatste overleg waarbij u ons op de hoogte zou houden mocht het traject naar GS anders lopen dan toen besproken. Gelet op de gekende grote belangen die er aan onze kant spelen, wensen we op te volgen met u om te horen of uw intern proces inderdaad naar verwachting verloopt. Gezien we geen verdere berichten van u ontvangen hebben, hopen we dat u het dossier vandaag zal kunnen doorsturen aan de betrokken medewerkers van de gedeputeerde voor overleg op de staf van 3 maart, zoals eerder besproken. Zou u ons kunnen bevestigen dat die eerste stap genomen is?

Daarbij hopen we uiteraard dat het dossier volgende week geagendeerd kan worden voor de vergadering van GS van 11 maart.

Alvast bedankt voor uw feedback, tijd en moeite.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter |
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |
Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @odnzkg.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 3/10/2025 10:47:07 AM
Subject: Overleg publicatie ontwerpvergunningen FC
Received: Mon 3/10/2025 10:47:00 AM

Hai 5.1.2e,
Zou jij morgen willen aansluiten bij een afspraak die wij al hebben met 5.1.2e, over de publicatie van de ontwerpvergunningen van Falcon?
Wij hebben van jou in november de ontwerpvergunningen ontvangen om aan te vullen met de Bibob-teksten. 5.2.1 Zou jij mee willen kijken? De stukken gaan deze week door naar GS dus er is weinig tijd voor, hopelijk ben je in de gelegenheid aan te sluiten, of anders iemand anders in jouw plaats te laten gaan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]; Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: Eenheid SBA
Sent: Fri 3/14/2025 8:57:23 AM
Subject: RE: Stand van zaken besluitvorming FalconConnect
Received: Fri 3/14/2025 8:57:27 AM

Goedemorgen,
Het zou heel goed kunnen dat ik volgende week wel contact opneem over het besluit. Maar zoals eerder gezegd kan ik hier geen beloftes in doen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 13 maart 2025 11:26
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: Re: Stand van zaken besluitvorming FalconConnect

Geachte mevrouw 5.1.2e ,
Beste 5.1.2e ,

Dank voor de terugkoppeling. Is het mogelijk na te gaan of ons dossier dan wel op de agenda van 18 maart komt?

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: Eenheid SBA
Verzonden: Donderdag, 13 Maart, 2025 10:26
Aan: 5.1 5.1.2e
CC: 5.1 5.1.2e ; Eenheid SBA
Onderwerp: RE: Stand van zaken besluitvorming FalconConnect

Geachte mevrouw 5.1.2e

Het besluit is gisteren nog niet genomen en staat daarom nog niet op de besluitenlijst. Zodra het besluit is genomen en ik geïnformeerd ben, stellen we jullie kort op de hoogte. De stukken zijn er dan nog niet direct, dat volgt in de 1of 2 dagen erna, maar dan hebben jullie zo snel mogelijk duidelijkheid over de uitkomst.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: donderdag 13 maart 2025 09:11
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Stand van zaken besluitvorming FalconConnect

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Beste 5.1.2e ,

Zoals eerder besproken bestaat de mogelijkheid dat ons dossier afgelopen dinsdag op de agenda van GS stond. Wij hebben online de besluitenlijst gezien, echter stond ons dossier daar niet tussen. Graag begrijpen wij of dat zo is omdat het dossier alsnog niet op de agenda stond, in welk geval jij wellicht ook niet geïnformeerd bent, of dat bijvoorbeeld een dergelijk besluit niet wordt opgenomen in de openbare publicatie van de besluiten. Zou je ons daar over willen informeren?

Wij vernemen graag, bij voorbaat veel dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e
Verzonden: Vrijdag, 28 Februari, 2025 16:06
Aan: 5.1 5.1.2e
5.1.2e heid SBA; 5.1. 5.1.2e

Onderwerp: Stand van zaken besluitvorming FalconConnect

Goedemiddag,

Ik heb inderdaad geen nieuws om te kunnen delen. De stukken zijn inhoudelijk klaar en zijn inmiddels de besluitvormingsroute in ter accordering en agendering. Dat houdt zoals ik eerder heb aangegeven in dat ik niet langer de termijnen in de hand heb. Het streven de besluitvorming van het ontwerpbesluit in maart af te ronden lijkt mij nog steeds haalbaar, maar dat is dus niet meer geheel in mijn invloedssfeer. En zoals gezegd wordt de agenda van GS-vergaderingen niet aangekondigd. Als er een besluit is genomen, stellen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte, zodat jullie niet op de post hoeven te wachten.

Meer dan dit kan ik niet meegeven, hoe onzeker en vervelend dat ook is voor jullie verwachtingen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 28 februari 2025 09:54
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Onderwerp: RE: Juridisch advies later dan gepland

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Beste 5.1.2e ,

Wij hadden afgesproken elkaar niet te storen na ons laatste overleg waarbij u ons op de hoogte zou houden mocht het traject naar

GS anders lopen dan toen besproken. Gelet op de gekende grote belangen die er aan onze kant spelen, wensen we op te volgen met u om te horen of uw intern proces inderdaad naar verwachting verloopt. Gezien we geen verdere berichten van u ontvangen hebben, hopen we dat u het dossier vandaag zal kunnen doorsturen aan de betrokken medewerkers van de gedeputeerde voor overleg op de staf van 3 maart, zoals eerder besproken. Zou u ons kunnen bevestigen dat die eerste stap genomen is?

Daarbij hopen we uiteraard dat het dossier volgende week geagendeerd kan worden voor de vergadering van GS van 11 maart.

Alvast bedankt voor uw feedback, tijd en moeite.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |

www.silverfalcondc.com

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5. 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 3/19/2025 7:46:34 AM
Subject: RE: Besluiten FalconConnect 18 maart 2025
Received: Wed 3/19/2025 7:46:46 AM

Beste 5.1.2e ,

Goed nieuws, bedankt voor de update. Ik zal 5.1.2e en 5.1.2e informeren.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
5.1.2e
Team Regulering Milieu & Leefomgeving

T: 5.1.2e
M: 5.1.2e @odnzkg.nl

Bezoek- en postadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 18 maart 2025 16:48
Aan: 5. 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Besluiten FalconConnect 18 maart 2025

Beste 5.1.2e ,

Hierbij wil ik je vast op de hoogte stellen van het besluit van het college van GS van vandaag. Ons voorgestelde besluit is ongewijzigd aangenomen. We sturen jullie morgen of donderdag de conceptvergunningen ter publicatie. Informeer jij de personen binnen de OD die hiervan moeten weten?

Ik stuur je de mail die wij aan FalconConnect hebben gestuurd aan je door ter informatie.

Als je vragen hebt dan weet je ons te vinden. Anders tot later in de week!

5.1.2e en 5.1.2e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag, maart 18, 2025 4:42 PM
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Besluiten FalconConnect 18 maart 2025

Goedemiddag, ik kan jullie hierbij informeren dat het college van GS vanmiddag een besluit heeft genomen over de vergunningen van FalconConnect, hieronder weergegeven.

Deze mail kunt u zien als een korte aankondiging, de komende dagen voeren wij nog het volgende uit:
Wij informeren vandaag de Omgevingsdienst.
Het besluit wordt morgen op de website van de provincie Noord-Holland gepubliceerd.
Zodra de ondertekende stukken in ons bezit zijn, dat is pas morgen of donderdag, zenden wij de concept omgevingsvergunning door naar de Omgevingsdienst, die zal zorgen voor publicatie ten behoeve van de terinzagelegging.
Daarnaast krijgt FalconConnect uiteraard alle stukken toegezonden, namelijk de beschikking, de motivering in een vertrouwelijke bijlage en de concept omgevingsvergunning. Als u prijs stelt op een verzending per e-mail in afwachting van de verzending per post, dan kunt u dat bij ons aangeven.

8.8

We zullen u op de hoogte houden van de belangrijkste processtappen, mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Gedeputeerde Staten besluiten:

- Om bij ontwerpbesluit vast te stellen, in afwijking van het voornemen van 19 december 2022:

1. De aangevraagde omgevingsvergunning van FalconConnect 1 B.V. van 11 april 2022 met OLO-kenmerk 6892547 te verlenen en hieraan op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden;
2. De aangevraagde omgevingsvergunning van FalconConnect 2 B.V. van 11 april 2022 met OLO-kenmerk 6892555 te verlenen en hieraan op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden;
3. De aangevraagde omgevingsvergunning van FalconConnect 3 B.V. van 11 april 2022 met OLO-kenmerk 6892565 te verlenen en hieraan op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden;
4. De voorschriften tevens te verbinden aan de vigerende omgevingsvergunning met OLO-kenmerk 4388537 van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.;
5. Betrokkenen per brief te informeren en hierbij zienswijzemogelijkheid te bieden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen

bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Wed 3/19/2025 1:08:51 PM
Subject: RE: Besluiten FalconConnect 18 maart 2025
Received: Wed 3/19/2025 1:08:59 PM

Beste 5.1.2e ,

Sta me toe om ook nog separaat en zeer expliciet mijn waardering uit te drukken voor de samenwerking over de afgelopen periode. Hoewel het niet altijd makkelijk was en onze achterban, zoals steeds, sneller zou willen gaan, zijn we nu op een punt dat we vooruit kunnen kijken en hopen we dat verder in goede samenwerking met de provincie en de ODNZKG te kunnen doen.

We houden ongetwijfeld contact en gaan ervan uit dat het dan enkel nog voor positieve boodschappen zou moeten zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter |
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |
Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Sent: dinsdag 18 maart 2025 17:06
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Re: Besluiten FalconConnect 18 maart 2025

Beste 5.1.2e ,

Hartelijk dank voor je mail met dit goede nieuws. Ook danken we je heel graag voor al je moeite die ons tot deze langverwachte mijlpaal heeft gebracht.

Graag zouden wij de beschikking, motivering en concept omgevingsvergunning vooraf alvast per email willen ontvangen.

Nogmaals dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e
Verzonden: Dinsdag, 18 Maart, 2025 16:42
Aan: 5.1 5.1.2e
; Eenheid SBA

Onderwerp: Besluiten FalconConnect 18 maart 2025

Goedemiddag, ik kan jullie hierbij informeren dat het college van GS vanmiddag een besluit heeft genomen over de vergunningen van FalconConnect, hieronder weergegeven.

Deze mail kunt u zien als een korte aankondiging, de komende dagen voeren wij nog het volgende uit:

Wij informeren vandaag de Omgevingsdienst.

Het besluit wordt morgen op de website van de provincie Noord-Holland gepubliceerd.

Zodra de ondertekende stukken in ons bezit zijn, dat is pas morgen of donderdag, zenden wij de concept omgevingsvergunning door naar de Omgevingsdienst, die zal zorgen voor publicatie ten behoeve van de terinzagelegging.

Daarnaast krijgt FalconConnect uiteraard alle stukken toegezonden, namelijk de beschikking, de motivering in een vertrouwelijke bijlage en de concept omgevingsvergunning. Als u prijs stelt op een verzending per e-mail in afwachting van de verzending per post, dan kunt u dat bij ons aangeven.

8.8

We zullen u op de hoogte houden van de belangrijkste processtappen, mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Gedeputeerde Staten besluiten:

- Om bij ontwerpbesluit vast te stellen, in afwijking van het voornemen van 19 december 2022:

1. De aangevraagde omgevingsvergunning van FalconConnect 1 B.V. van 11 april 2022 met OLO-kenmerk 6892547 te verlenen en hieraan op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden;
2. De aangevraagde omgevingsvergunning van FalconConnect 2 B.V. van 11 april 2022 met OLO-kenmerk 6892555 te verlenen en hieraan op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden;
3. De aangevraagde omgevingsvergunning van FalconConnect 3 B.V. van 11 april 2022 met OLO-kenmerk 6892565 te verlenen en hieraan op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden;
4. De voorschriften tevens te verbinden aan de vigerende omgevingsvergunning met OLO-kenmerk 4388537 van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.;
5. Betrokkenen per brief te informeren en hierbij zienswijzemogelijkheid te bieden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]
Cc: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 3/20/2025 11:40:45 AM
Subject: Vergunningen Falcon 1/2/3 voor publicatie
Received: Thur 3/20/2025 11:40:54 AM
8 Ontwerp oprichtingsvergunning milieu FalconConnect 3 B.V..docx
6 Ontwerp oprichtingsvergunning milieu FalconConnect 1 B.V..docx
7 Ontwerp oprichtingsvergunning milieu FalconConnect 2 B.V..docx

Beste 5.1.2e,

In de bijlage tref je de vergunningen voor Falcon 1/2/3 toe voor publicatie.

Wij hebben Falcon ervan op de hoogte gesteld dat ze de vergunning krijgen. Wij sturen geen afschrift van de vergunningen naar Falcon.
Hoe gaat de verzending naar Falcon vanuit jullie? Per post of digitaal (mail) of anders?
Tot slot nog: vinden er aan jullie kant nog aanpassingen plaats in de vormgeving of inhoud van de vergunning voordat wordt gepubliceerd?

Succes met de verdere afhandeling.

Vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e | 0800-0200 600 | Houtplein 33, 2012 DE Haarlem | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl
Provincie Noord-Holland

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

088-5670200

www.odnzkg.nl

FalconConnect 3 B.V.

Radarweg 29

1043 NX Amsterdam

Zaaknummer
11104995

Documentnummer
28125764

Datum
PM

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:	11 april 2022
Aanvrager:	FalconConnect 3 B.V.
Locatie:	Plimsollweg 23
Onderwerp:	Omgevingsvergunning milieu en strijdig gebruik voor het oprichten en in werking hebben van een datacentrum

ONTWERPBESLUIT

Geachte directie,

Hierbij treft u het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan, waarbij een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van uw aan de Plimsollweg 23 te Amsterdam gelegen inrichting.

In het besluit wordt gemotiveerd waarom de vergunning verleend is.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

A. Onderwerp
B. Procedure
C. Inhoudelijke beoordeling milieu
D. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
E. Adviezen en zienswijzen
F. Besluit

G. Voorschriften milieu
H. Voorschriften strijdig gebruik
I. Voorschriften Wet Bibob
J. Bijlagen
    1. Begrippenlijst
    2. Overzicht ingediende documenten
    3. Nadere aanwijzingen/informatie

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit zal worden gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl (Provinciaal blad) en loket.odnzkg.nl.

ONTWERPBESLUIT

INHOUDSOPGAVE

A ONDERWERP 5

B PROCEDURELE ASPECTEN 6

1 VERGUNNINGPLICHT 6

2 BEVOEG GEZAG 7

3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET 7

4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN 7

5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN 8

6 ADVIEZEN 8

7 GROTE LAWAAIMAKER 9

8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 9

9 WET NATUURBESCHERMING 10

10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT 11

C INHOUDELIJKE BEOORDELING ACTIVITEIT MILIEU 12

1 INLEIDING 12

2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 12

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 15

4 BODEM 18

5 LUCHTEMISSIE 22

6 LUCHTKWALITEIT 24

7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN - ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M³. 26

8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL 26

9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG 27

10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015 28

ONTWERPBESLUIT

11 AFVALSTOFFEN....28
12 AFVALWATER....30
13 WATERBESPARING....34
14 GELUID....36
15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK....39
16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)....42

D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK....42
1 BINNENPLANS AFWIJKEN....42

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN....48
F BESLUIT....49
G VOORSCHRIFTEN MILIEU....52
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN....52
2 AFVALSTOFFEN....55
3 AFVALWATER....57
4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS....59
5 GELUID....59

H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK....62
I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)....65
BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST....66
BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN....68
BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN....71

ONTWERPBESLUIT

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU EN HET AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN

ONTWERPBESLUIT

A ONDERWERP

ALGEMEEN

Wij hebben op 11 april 2022 een aanvraag met OLO-aanvraagnummer OLO-6892565 ontvangen van FalconConnect 3 B.V. (verder: FC 3) om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het oprichten en het in werking hebben van de aan de Plimsollweg 23 te Amsterdam gelegen inrichting, alsmede voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening.

De aanvraag betreft het realiseren van een datacentrum. Het datacentrum bestaat uit een plint met een toren. Het datacentrum heeft twaalf verdiepingen. Daarin zijn aanwezig: datahallen, UPS- voorziening (VRLA batterijen), luchtbehandelingskasten, technische ruimten, zestien noodstroomaggregaten (NSA's) met ingebouwde dagtanks voor diesel, vier tanks met ureum voor de luchtbehandeling van de noodstroomaggregaten, een transformator, een waterzuiveringsinstallatie (RO installatie), een waterbuffertank, kantoor en laad- en losruimten. Op het buitenterrein zijn aanwezig: verharde wegen, parkeervoorzieningen, ondergrondse nutsvoorzieningen, vier ondergrondse dieselopslagtanks met vier vulpunten en vier olieafscheiders. Op het dak van toren 3 bevinden zich twintig hybride droge koelers voor het koelen van de datahallen, vier open koeltorens voor het regenereren van de ATES installatie (verder: WKO) en voor het koelen van de generatorruimtes waar de noodstroomaggregaten staan.

In geval van stroomuitval wordt het datacentrum operationeel gehouden door diesel gedreven noodstroomaggregaten. De aggregaten zijn zodanig opgesteld dat bij

stroomuitval bijna alle aanwezige aggregaten tegelijkertijd worden ingeschakeld. De aggregaten hebben ook hun back-up aggregaten. Om de goede werking van deze noodstroomaggregaten te garanderen worden deze periodiek getest.

FC 3 heeft op 18 augustus 2022 de aanvraag van 11 april 2022 aangevuld voor de Wabo activiteit planologisch strijdig gebruik. Deze aanvulling is ingediend om met toepassing van de in artikel 5.1 van de planregels van het bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort' opgenomen (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheid af te kunnen wijken van de in het bestemmingsplan vastgelegde (geluid)immissiebudgetten.

Er is aldus sprake van een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van:

- artikel 2.1, eerste lid, onder e onder 1° en 3° van de Wabo (het oprichten en het in werking hebben van een inrichting);
- artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet).

De aanvraag bestaat uit een aanvraag en een toelichting, diverse memo's en rapporten en een aantal tekeningen. Voor de volledige lijst met documenten wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

ONTWERPBESLUIT

B PROCEDURELE ASPECTEN

De technische kenmerken van de installaties (zoals verwarmingsketels en noodstroomaggregaten en elektromotoren van pompen etc.) bepalen de geldende regels, de vergunningplicht en welke bestuursorgaan bevoegd gezag is.

1 VERGUNNINGPLICHT

Het datacentrum is vergunningplichtig omdat:

- het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort (artikel 2.1, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht – verder: Bor) vallend onder categorie 1.1 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: RIE), namelijk het stoken in installaties met een gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (het gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties is 117,9 MW);

- binnen het datacentrum activiteiten worden uitgevoerd die in categorie 1.4c van bijlage I, onderdeel C Bor zijn genoemd, namelijk waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer (het totaal geïnstalleerd motorisch vermogen is 38,4 MW).

2 BEVOEG GEZAG

Gelet op artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid sub b, van het Bor en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, onder 1.3a, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor onderhavige inrichting.

3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET

De aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (verder: Ow). Omdat op de aangevraagde activiteiten binnen het datacentrum na de inwerkingtreding van de Ow de verbodsbepaling van artikel 5.1, tweede lid, van de Ow van toepassing is (vergunningplichtige activiteiten), blijft op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Ow het oude recht van toepassing op de behandeling van de aanvraag:

a. als tegen het besluit beroep open staat: tot het besluit onherroepelijk wordt,

b. als tegen het besluit geen beroep open staat: tot het besluit van kracht wordt.

ONTWERPBESLUIT

4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben meerdere keren aanvullende gegevens ontvangen welke zijn opgenomen bij de aanvraag.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag weer getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

ONTWERPBESLUIT

5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp van ons besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

[...]

6 ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Op basis van artikel 6.1 van het Bor hebben we de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam om advies gevraagd in verband met de aangevraagde strijdigheid met het bestemmingsplan. In onderdeel D van deze omgevingsvergunning gaan wij hier verder inhoudelijk op in.

Verder hebben wij de aanvraag om advies gezonden aan Rijkswaterstaat (verder: RWS) in verband met de lozing van koelwater op de Suezhaven via het gemeentelijke hemelwaterriool (verder: HWA). Daarnaast hebben wij voor de lozing van het bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke vuil- en hemelwaterriool gemeente

Amsterdam om advies gevraagd. Voor het lozen van het proceswater via het vuilwaterriool op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) hebben wij de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. In onderdeel C, hoofdstuk 8, van deze omgevingsvergunning gaan wij inhoudelijk in op de ontvangen adviezen.

7 GROTE LAWAAIMAKER

Gezien het opgesteld motorisch vermogen en de transformator binnen het datacentrum kan sprake zijn van een 'grote lawaaimaker' als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder (verder: Wgh).

Als in een bestemmingsplan een bestemming wordt opgenomen waarmee de vestiging van een grote lawaaimaker mogelijk wordt gemaakt, ontstaat er een industrieterrein op basis van Wgh. Hierdoor ontstaat de plicht om eveneens een geluidszone rond het industrieterrein in het bestemmingsplan op te nemen.

Beoordeeld is of in dit geval sprake is van een 'grote lawaaimaker'. Daarvoor is specifiek gekeken naar de onderstaande categorieën in bijlage D van het Bor:

- 1.a, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 1.3 onder a. waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer, voor zover deze motoren gelijktijdig in gebruik zijn (tijdens de representatieve bedrijfssituatie);

- 1.n, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 20.1 onder b. transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

ONTWERPBESLUIT

In het ingediende akoestisch onderzoek met kenmerk GB18091-20-RA-002, d.d. 26 oktober 2022 is onderbouwd waarom het datacentrum niet als een grote lawaaimaker wordt gekwalificeerd. Het testschema van de noodstroomaggregaten is dusdanig opgesteld dat gelijktijdig met andere motoren binnen het datacentrum het vermogen hiervan niet groter is 15 MW (8,6 MW). Alleen bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij een stroomuitval (gemiddeld gezien eens in de vier jaar), overstijgt het vermogen de 15 MW. Dit beschouwen wij als een ongewoon voorval ex. artikel 8.17 Wet milieubeheer, en valt daardoor niet onder de representatieve bedrijfssituatie. Ook is de transformator inpandig opgesteld. Hieruit volgt dat categorie 1 onder a en n van bijlage D Bor niet van toepassing is, en dat het datacentrum daarom geen grote lawaaimaker is als bedoeld in artikel 41 Wgh.

8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Vanwege de aanwezigheid van noodstroomaggregaten wordt de aanvraag beschouwd als het opricht en van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit. De in de aanvraag opgenomen activiteiten vallen daarmee onder onderdeel D categorie 22.1 (kolom 1) van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, zodat wij moeten beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

In dat kader hebben wij op 3 december 2021 een m.e.r. aanmeldingsnotitie ontvangen. Bij ons besluit van 7 april 2022 hebben wij geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit niet zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft dat er een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

9 WET NATUURBESCHERMING

Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

In het kader van de Wnb en de Natuurbeschermingswet is nog niet eerder een vergunning verleend aan FC 3. Vergunningplicht is aan de orde indien op de betreffende Natura 2000 gebieden stikstofdepositie plaatsvindt die wordt veroorzaakt tijdens de gehele beoogde situatie in de gebruiksfase van de aangevraagde activiteiten.

De beoordeling van de onderhavige aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in twee stappen:

1. Vaststellen van de emissies;
2. Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden.

ONTWERPBESLUIT

Ad. 1 Vaststellen emissies

Het datacentrum zal geen aardgasaansluiting hebben. Er is hierom geen sprake van een NO_X- emissie als gevolg van het verstoken van aardgas. De relevante NO_X (en NH_3) emissie wordt veroorzaakt door de noodstroomvoorziening en het verkeer.

Ad. 2 Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden

Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied is 'Polder Westzaan' gelegen op circa 5,3 km afstand van het datacentrum. Op grotere afstand liggen de Natura 2000 gebieden 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' en 'Kennemerland Zuid' en Wormer en Jisperveld & Kalverpolder'. Binnen deze Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige Habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Voor Natura 2000-gebieden waar reeds sprake is van een overbelaste situatie als gevolg van een overschrijding van de KDW, kan een aanvullende toename van stikstofdepositie significante gevolgen veroorzaken.

Beoordeling en conclusie

Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening met kenmerk RdVxRKxK1hbN, d.d. 2 oktober 2024 overgelegd. Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de bedrijfsactiviteiten leiden tot een maximale hoeveelheid stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar op het relevante Natura 2000 gebied, namelijk 'Polder Westzaan'.

Wanneer er zich een calamiteit voordoet zal het testregime van de NSA's worden aangepast, zodanig dat de hoeveelheid stikstofuitstoot nooit groter wordt dan aangegeven in de ingediende AERIUS-berekening.

Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied zijn dan bij voorbaat uitgesloten. Er is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist.

ONTWERPBESLUIT

10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

[...]

C INHOUDELIJKE BEOORDELING ACTIVITEIT MILIEU

1 INLEIDING

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

ONTWERPBESLUIT

2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die het datacentrum voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in het datacentrum ten minste de voor het datacentrum in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast[1].

[1] Art. 2.14, 1e lid onder c, 1e Wabo juncto art. 5.4, 1e lid Bor

De richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: de RIE) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken.

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT[2]. Daarnaast moet bij IPPC-installaties rekening worden gehouden met BBT-conclusies uit de relevante BREF's[3], die op grond van de Europese RIE zijn opgesteld.

BBT-conclusies zijn de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor):

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de RIE. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREF's (van vóór de RIE-vaststelling) bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan beschreven, geldt als BBT-conclusies.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

ONTWERPBESLUIT

2.2 Bepaling beste beschikbare technieken

De activiteit 'stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer' wordt gerangschikt onder categorie 1.1 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies. Er is daardoor sprake van de aanwezigheid van een IPPC-installatie.

[2] Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

[3] BAT Reference Document

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Grote stookinstallaties (BREF LCP 2017);
- BREF Energie Efficiëntie (BREF ENE 2009);
- BREF Koelsystemen (BREF ICS 2001).

Over de BREF Grote stookinstallaties merken wij op, dat deze BREF van toepassing is op een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW. De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Binnen het datacentrum zijn verder geen stookinstallaties aanwezig met een thermisch vermogen van 15 MW of meer. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover deze betrekking hebben op de emissie naar de lucht.

Op grond van de bijlage behorend bij de ministeriële regeling omgevingsrecht (verder: Mor) hebben wij verder voor de installaties en processen binnen het datacentrum rekening gehouden met de volgende aangewezen (Nederlandse) informatiedocumenten over BBT:

- NRB 2012: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, maart 2012;
- PGS 28: Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', december 2011;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011.

In de Mor zijn geen informatiedocumenten opgenomen voor het onderwerp waterbesparing. Om die reden moeten wij op grond van artikel 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) BBT zelf vaststellen. Wij dienen daarbij rekening te houden met de in artikel 5.4, derde lid, van het Bor genoemde aspecten. Met name onderdeel i van genoemd lid is in dit kader van belang, namelijk het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water. Voor het onderwerp waterbesparing is voor de bepaling van BBT aansluiting gezocht bij de

ONTWERPBESLUIT

Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0: certificeringsmethode voor integrale duurzaamheid.

2.3 Conclusie

Het datacentrum voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, bodem en water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragrafen hieronder.

ONTWERPBESLUIT

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Voor het deel van de inrichting waarvoor de algemene regels gelden van het Abm mogen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Hieronder geven wij kort de onderwerpen per hoofdstuk van het Abm weer die van toepassing zijn op het datacentrum.

In hoofdstuk 2 van het Abm staan algemene regels over de volgende emissies:

- Afdeling 2.2: Lozingen door activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Abm zijn gereguleerd.
- Afdeling 2.3: Emissies naar de lucht – waaronder geur - voor zover geen specifieke BBT-conclusies voor de emissies zijn vastgesteld.
- Afdeling 2.4: Emissies naar de bodem voor zover sprake is van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.
- Afdeling 2.6: Verduurzaming van het energieverbruik.
- Afdeling 2.10: Financiële zekerheid voor zover binnen de inrichting vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse opslagtank waarop artikel 3.29, eerste lid, Abm van toepassing is, wordt opgeslagen.

In hoofdstuk 3 van het Abm staan de volgende relevante algemene regels:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

- Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater.
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof.
- Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren.
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn.

Deze paragrafen worden, voor zover van toepassing, per milieuthema inhoudelijk behandeld.

Tot 1 januari 2024 golden voor bepaalde activiteiten binnen een inrichting de algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm). Vanaf 1 januari 2024 gelden voor milieubelastende activiteiten (verder: mba) in plaats daarvan de algemene milieuregels van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: Bal), het gemeentelijk Omgevingsplan (verder: Op) en de provinciale Omgevingsverordening.

Hieronder wordt per milieuaspect aangegeven welke algemene milieuregels vanaf 1 januari 2024 in voorkomend geval van toepassing zijn.

Paragraaf 3.3.2 Bal: complexe bedrijven- grootschalige energieopwekking

De bedrijfsactiviteiten van FC 1 is aangewezen als mba in paragraaf 3.3.2 van het Bal: Complexe bedrijven - Grootschalige energieopwekking.

Op grond van artikel 3.56 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Verduurzaming energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Bal;
- Zeer Zorgwekkende Stoffen (verder: ZZS), bedoeld in paragraaf 5.4.3 van het Bal.

Paragraaf 3.7.3 Bal: datacentrum

ONTWERPBESLUIT

De aangevraagde activiteit is aangewezen als mba in paragraaf 3.7.3 van het Bal: datacentrum. De bepalingen over het aanwijzen van algemene regels en het verstrekken van gegevens en bescheiden bij deze mba zijn echter niet van toepassing omdat er sprake is van een complexe mba ingevolge paragraaf 3.3.2 van het Bal (grootschalige energieopwekking); zie artikel 3.49, eerste lid van het Bal.

Paragraaf 3.2.1 Bal: stookinstallatie

De aangevraagde stookinstallaties zijn ook aangewezen als mba in paragraaf 3.2.1 van het Bal. Op grond van artikel 3.6 lid 1 sub b, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaardbrandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.126 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.8 Bal: opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen

De aangevraagde opslag van vloeistoffen is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.8 van het Bal. Op grond van artikel 3.26, eerste lid sub b en e, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.97 van het Bal;
- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.94 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.2 Bal: Natte koeltoren

ONTWERPBESLUIT

De aangevraagde koelinstallatie is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.2 van het Bal. Op grond van artikel 3.8 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Het verrichten van de activiteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam die daarbij wordt verricht, wordt voldaan aan de regels over een natte koeltoren, bedoeld in paragraaf 4.46 van het Bal;
- Het lozen van koelwater, bedoeld in paragraaf 4.110 van het Bal.

Daarnaast gelden voor al de hierboven genoemde mba de algemene regels over:

- Specifieke zorgplicht artikel 2.11 van het Bal;
- Meldingen, gegevens, bescheiden afdeling 2.6 van het Bal;
- Ongewone voorvallen afdeling 2.7 van het Bal;
- Subparagraaf 9.3.2.6 Op: Lozen van afvloeiend hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

ONTWERPBESLUIT

4 BODEM

4.1 Aangevraagde situatie

Binnen het datacentrum zijn 16 noodstroomaggregaten (generatoren) aanwezig met elk een dagtank voor diesel van 0,75 m3. Deze staan opgesteld op de eerste verdieping van het datacentrum en zijn daarom voor het thema bodem niet relevant.

Verder zijn 4 ondergrondse dubbelwandige en met lekdetectie uitgevoerde opslagtanks aanwezig voor diesel. Deze tanks hebben elk een inhoud van 65 m3 . Er zijn vier vulpunten aanwezig ten behoeve van het vullen van de ondergrondse opslagtanks. Deze vulpunten worden gerealiseerd boven elk een vloeistofdichte bodemvoorziening. Het hemelwater van deze voorziening wordt via het hemelwaterriool geloosd via vier olie- en benzineafscheiders op de Suezhaven.

4.2 Toetsingskader

Omdat binnen de inrichting een zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is, zijn de bodemvoorschriften van afdeling 2.4 Abm (uitgezonderd het voorschrift dat betrekking heeft op de vastlegging van de zogenaamde nulsituatie; zie paragraaf 4.4)

direct van toepassing (artikel 2.8b, eerste onder a en artikel 2.8b, tweede lid juncto artikel 2.11, eerste lid Abm).

Op grond van het Abm, artikel 2.9, eerste lid, moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Gelet op de begripsbepaling in artikel 1.1, eerste lid van het Abm wordt met een verwaarloosbaar bodemrisico bedoeld:

"Een situatie als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (verder: NRB) 2012 (door Agentschap NL uitgegeven Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid van het Activiteitenbesluit, zoveel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is".

Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld, en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Het NRB is vervallen per 1 januari 2024 en vervangen door het document genaamd Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM). Het uitgangspunt van dit document is hetzelfde als dat van de NRB.

4.3 Beoordeling en conclusie bodembescherming

Uit de aanvraag blijkt dat alle ondergrondse opslagtanks voor de opslag van diesel dubbelwandig zijn uitgevoerd met lekdetectie, en dat de vier vulpunten zich bevinden

ONTWERPBESLUIT

boven een vloeistofdichte voorzieningen waarvan het hemelwater wordt geleid naar vier olie-afscheiders die voldoen aan de NEN-EN 858 en zijn uitgerust met lekdetectie. Door het nemen van deze voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd op grond van artikel 2.9, eerste lid Abm.

Na 1 januari 2024 gelden de algemene regels van het Bal, namelijk paragraaf 3.2.1 juncto paragraaf 4.126 Bal, en paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

Financiële zekerheid

Voor een ondergrondse opslagtank waarin diesel wordt opgeslagen is financiële zekerheid gesteld ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem als gevolg van dat opslaan; zie afdeling 2.10 Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal; artikel 4.1001b).

4.4 Nulsituatieonderzoek

Een nulsituatie bodemonderzoek is voor een inrichting met een IPPC installatie een indieningsvereiste.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende bodembedreigende activiteit(en).

Na het beëindigen van de betreffende bodembedreigende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

ONTWERPBESLUIT

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen het datacentrum worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;

- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;

- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

4.5 Beoordeling en conclusie nulsituatie

Voor het datacentrum is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonderzoek uitgevoerd met titel "Nulsituatie bodemonderzoek, Radarweg 50 te Amsterdam. Antea projectnummer 418953-233, d.d. 23 oktober 2018 revisie".

De voor de onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Op grond van artikel 4.3, tweede lid, van de Regeling omgevingsrecht hebben wij het rapport getoetst aan de NEN 5725 en 5740. Het bodemonderzoek voldoet hieraan.

De resultaten zijn hieronder kort samengevat:

ONTWERPBESLUIT

- De grond is licht verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB, minerale olie;
- Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen;
- De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van asbest;
- Zintuigelijk is op of in de bodem geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

De kwaliteit van de bodem op de locatie (de nulsituatie) is in voldoende mate vastgelegd om te dienen als referentie voor eventuele toekomstige verontreinigingen.

Wij hebben op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport geen vermoeden dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet

bodembescherming. Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste

lid, Wabo is daarom niet aan de orde.

4.6 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodemverontreiniging als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden volgens artikel 2.11, derde tot en met het tiende lid van het Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.3.2 juncto 5.2.1 Bal). Daarom zijn er in deze vergunning hierover geen voorschriften opgenomen.

ONTWERPBESLUIT

5 LUCHTEMISSIE

5.1 Aangevraagde situatie

Emissie van stoffen naar de lucht vindt binnen het datacentrum voornamelijk plaats tijdens het testen en onderhoud van de 16 noodstroomaggregaten. Bij een reguliere bedrijfssituatie is er sprake van maximaal 4 testuren per jaar voor alle generatoren samen. Daarnaast worden een keer per jaar alle generatoren voor 1,5 uur getest. Bij jaarlijks testen worden niet alle generatoren gelijktijdig getest. Voor onderhoud is 1,5 uur per jaar gereserveerd. Tevens is een incidentele bedrijfssituatie beschouwd waarin alle noodstroomaggregaten gedurende 5 minuten op vollast in bedrijf zijn. Deze situatie komt slechts éénmaal per 3 jaar voor in het kader van onderhoudsdoeleinden. De totale bedrijfsduur voor alle noodstroomaggregaten gezamenlijk is 28,44 uur per jaar.

Tijdens het testen van de noodstroomaggregaten is de emissie van NO_x en SO_2 relevant. Uit de aanvraag volgt dat de dieselmotoren een optimale verbranding hebben waardoor de emissie van NO_X laag is. Ook worden de afgassen van de dieselmotoren geleid door een Selectieve Katalytische Reductie (SCR) met ureum als reagens, waardoor de emissie van NO_x verder wordt gereduceerd. Daarnaast zal de emissie van SO2 worden beperkt door gebruik van laagzwavelige diesel.

5.2 Beoordeling en conclusie luchtemissie

Door het gezamenlijk thermisch vermogen van de noodstroomaggregaten van meer dan 50 MW is sprake van een IPPC-installatie. Hierdoor is de BREF Grote stookinstallaties (Large Combustion Plants - LCP) van toepassing. Deze BBT-conclusies hebben voor zover het gaat om luchtemissie betrekking op de verbranding van brandstoffen in eenheden met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW.

De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover het gaat om emissie naar de lucht. Artikel 2.5 Abm is echter voor de stofklasse gA – NO_X en SO_2 - ook niet van toepassing omdat de emissie van NO_X en SO_2 is gereguleerd in paragraaf 3.2.1 Abm (artikel 2.3a, derde lid Abm).

De emissies moeten aldus voldoen aan de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Abm. De emissiegrenswaarden voor NO_X en SO_2 van artikel 3.10 Abm gelden echter niet voor stookinstallaties die ten hoogste 500 uren per jaar in gebruik zijn (artikel 3.7, tweede lid onder b Abm). Daaronder zijn de dieselmotoren begrepen die vanuit bedrijfszekerheid worden getest en die niet worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit terwijl het openbare net beschikbaar is. Wel dienen de stookinstallaties te voldoen aan de overige voorschriften van paragraaf 3.2.1 Abm, waaronder registratie van het aantal draaiuren van de stookinstallatie. Op grond van artikel 3.10p Abm moeten deze stookinstallaties iedere twee jaar SCIOS gekeurd worden; de eerste keuring moet binnen zes weken na ingebruikname plaatsvinden.

Omdat er afdoende algemene regels gelden voor de emissies naar de lucht zijn er in deze vergunning geen voorschriften voor dit aspect opgenomen.

ONTWERPBESLUIT

Na 1 januari 2024 gelden voor de emissie naar de lucht de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Bal juncto paragraaf 4.126 Bal.

5.3 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Diesel bevat ZZS (zoals benzeen en naftaleen) en daarom is per 28-03-2022 aangewezen als ZZS op de website van RIVM.

Binnen het bedrijf wordt diesel in gesloten ondergrondse tanks opgeslagen waardoor diffuse dieselemissies worden voorkomen. Bij het stoken van diesel komen er o.a. ZZS vrij, zoals PAK's (PolyCyclische Aromatische Koolwaterstoffen), dioxines (PolyChloorDibenzoDioxines) en furanen (PolyChloorDibenzoFuranen). Dit betreft kleine hoeveelheden aangezien de aggregaten minder dan 500 uur per jaar in werking zullen zijn.

De algemene regels van artikel 2.4 Abm gelden, waaronder de minimalisatieverplichting voor ZZS. De minimalisatieverplichting houdt in dat iedere vijf jaar aan het bevoegd gezag gerapporteerd moet worden over de mate waarin emissies van ZZS naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om die emissies te voorkomen c.q. te beperken in een zogenaamd vermijdings- en reductieplan. Het bedrijf moet streven naar nul ZZS emissies.

Na 1 januari 2024 zijn de ZZS gereguleerd in paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.3 Bal.

6 LUCHTKWALITEIT

6.1 Algemeen

Het Nederlandse wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen', van de Wm. Dit wettelijk stelsel is van kracht sinds november 2007 en wordt ook wel de 'Wet luchtkwaliteit' (verder: Wlk) genoemd. In de Wlk zijn in Europees verband vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten opgenomen. In bijlage 2 van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor deze componenten richtwaarden en/of grenswaarden van concentraties in de buitenlucht opgenomen. De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$ en PM_{10}).

ONTWERPBESLUIT

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) een van de volgende criteria:

a) er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;

b) er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;

c) de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);

d) het project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit of binnen een regionaal programma van maatregelen.

6.2 Beoordeling en conclusie luchtkwaliteit

Voor het datacentrum is een luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld met kenmerk GB-18091-5-RA, d.d. 19 november 2021. In dit rapport zijn de emissies van de noodstroomaggregaten en de verwachte transportbewegingen in beschouwing genomen. In het rapport is de invloed van de activiteiten op de concentraties van stikstofdioxiden (NO_2) en fijnstof PM_{10} en $PM_{2,5}$ bepaald.

Het rapport is door ons beoordeeld. De uitgangspunten worden realistisch geacht en de berekeningen zijn met het juiste rekenmodel uitgevoerd. In het luchtkwaliteitsonderzoek zijn de specificaties van de noodstroomaggregaten opgenomen.

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de maximale achtergrondconcentratie van NO_X, PM_{10} en $PM_{2,5}$ respectievelijk 25,2 µg/m^3, 21,2 µg/m^3 en 11,3 µg/m^3 bedragen. Hiermee wordt ruimschoots aan de geldende grenswaarden van bijlage 2 Wet milieubeheer voldaan. Conform artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor het verlenen van deze vergunning.

ONTWERPBESLUIT

7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN - ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M³

7.1 Toetsingskader

Bij het opslaan van dieselolie in de ondergrondse tanks is paragraaf 3.4.2 Abm van toepassing als de tank een inhoud heeft van ten hoogste 150 m³.

7.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting aanwezige 4 stuks ondergrondse stalen dieseltanks hebben een inhoud van 65 m³ per tank Deze dieselopslagtanks moeten aldus voldoen aan PGS 28 conform de voorschriften van paragraaf 3.4.2 Abm. Deze voorschriften zijn direct werkend en hebben wij zodoende niet aan deze vergunning verbonden.

Wij achten dat met het voldoen van de ondergrondse tanks aan de relevante voorschriften van het Abm, de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

Na 1 januari 2024 valt de opslag van dieselolie in de ondergrondse opslagtanks onder de werkingssfeer van paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

ONTWERPBESLUIT

8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL

8.1 Toetsingskader

Wanneer een dieseltank is ingebouwd in een installatie zijn de voorschriften uit het Abm c.q. PGS niet van toepassing. Wij hebben aansluiting gezocht bij de beoordelingsrichtlijn voor bovengrondse tanks: de BRL SIKB 7800 (voorheen Kiwa BRL-K903). De doelstelling van de BRL SIKB 7800 is het verkrijgen van voldoende veiligheidsniveau voor mens en milieu, waarbij tevens brand en explosies worden voorkomen. Dit wordt bereikt door het nemen van doeltreffende maatregelen die als minimum voorschrift worden benoemd in de BRL SIKB 7800. Deze maatregelen voldoen aan de laatste stand der techniek en veiligheid, waarbij zorgvuldig de verhoudingen tussen opoffering (kosten, inspanningen en tijd) zijn afgezet tegen de beoogde risicoreductie.

8.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting zijn 16 noodstroomaggregaten aanwezig. Per noodstroomaggregaat is er een ingebouwde diesel dagtank met een inhoud van 750 liter. Om het veilige gebruik te borgen hebben wij in voorschrift 4.1.1 opgenomen dat de noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moet voldoen aan artikel 13.32 van SIKB 7800 (voorheen BRL 903) met titel 'Aanvullend eisen voor noodstroomaggregaten'. Kort samengevat houdt dit in dat de dagtanks moeten worden voorzien van overvulbeveiliging en lekbak. De installatie moet worden aangelegd met de BRL SIKB 7800-installatiecertificaat of volgens deelgebied 15 of 16 van Bijlage XV en paragraaf 13.32.2 van deze BRL uitgevoerde beoordeling. Verder moet de installatie jaarlijks aantoonbaar worden onderhouden (logboek). Op de installatiecertificaat moet duidelijk staan tot waar de noodstroomaggregaat onder BRL SIKB 7800 is aangebracht.

Wij achten dat met het stellen van het bovengenoemde voorschrift betreffende de noodstroomaggregaat (inclusief leidingen, appendages en dagtanks) de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG

Overige gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen worden slechts in beperkte hoeveelheden opgeslagen zodat daarvoor geen voorschriften in deze vergunning zijn opgenomen.

Bij de noodstroomaggregaten zijn ook dagtanks aanwezig met ureum. Ureum is een niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

De servers in de datahalen worden gedompeld in synthetische olie (Immersion Cooling Fluid S5 X). Hiervoor worden er 120 pods met een inhoud van 500 liter per etage gerealiseerd. Deze type van koeling wordt toegepast op maximaal 6 etages. Immersion Cooling Fluid S5 X is niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

ONTWERPBESLUIT

10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015

De totale opslag van dieselolie (ondergrondse opslag en dagtanks) bedraagt 272 m^3 (228,48 ton) en is ruim onder de drempelwaarde van 2.500 ton van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 2015). Het datacentrum valt dan ook niet onder het BRZO 2015.

11 AFVALSTOFFEN

11.1 Preventie en afvalscheiding

Door afval- en emissiepreventie wordt het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan voorkomen of beperkt. Dit kan door reductie aan de bron of door (intern) hergebruik. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat, ongeacht de bedrijfssituatie, de afvalcomponenten die voor herverwerking in aanmerking komen altijd gescheiden dienen te worden. Tevens moet uitvoering worden gegeven aan de doelstellingen zoals die in het LAP3 staan weergegeven.

Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moeten, ingevolge artikel 10.38 van de Wm, worden afgegeven aan een erkend inzamelaar. Met betrekking tot de afgifte van de betreffende afvalstoffen moet worden geregistreerd:

- de datum van afgifte;
- de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
- de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
- de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
- de voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen;
- ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt.

ONTWERPBESLUIT

De geregistreerde gegevens moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en gedurende die periode ter beschikking worden gehouden van het bevoegd gezag.

De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

11.2 Elektrische en elektronische apparaten

IT-afval bij datacenters ontstaat voornamelijk door de snelle veroudering en vervanging van hardware, zoals servers, opslagapparaten en netwerkapparatuur.

De constante behoefte aan hogere prestaties en capaciteit leidt tot frequente upgrades, wat resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid afgedankte apparatuur.

Bovendien draagt de onjuiste afvalverwerking van elektronische componenten, zoals printplaten, kabels en batterijen, bij aan de groei van IT-afval in datacenters.

Er gelden rechtstreeks werkende algemene regels (op grond van artikel 10.37 t/m 10.39 van de Wm) voor de registratie en het afvoeren van afvalstoffen en voor het scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen die binnen het datacentrum zijn ontstaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat elektrische- en elektronische apparaten apart moeten worden gehouden van andere afvalstoffen en deze naar een erkende Cenelec gecertificeerde afvalverwerker moeten worden afgevoerd voor verdere verwerking.

11.3 Conclusie

Uit de bij de aanvraag geleverde gegevens blijkt, dat binnen het datacentrum slechts een beperkte hoeveelheid afvalstoffen vrij komt. Tevens is door de aanvrager aangegeven, dat aan de doelstellingen van het LAP3 zal worden voldaan.

Voor 1 januari 2024 gelden voor de registratie van het afvoeren van afvalstoffen rechtstreeks werkende, algemene regels op grond van de Wm en artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit. De aangevraagde situatie voldoet aan de gestelde regels.

Er zijn algemene voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot preventie, scheiding, de wijze van opslag en afvoer, bodembeschermende voorzieningen, verbod op verwerking en mengen en de afvoerfrequentie van de verschillende afvalstoffen.

ONTWERPBESLUIT

Met de gestelde voorschriften wordt de milieubelasting tot een minimum beperkt en vindt op een efficiënte wijze verwerking van afvalstoffen plaats.

12 AFVALWATER

12.1 Aangevraagde situatie

Binnen de inrichting is sprake van de volgende afvalwaterstromen:

1. Het lozen van hemelwater dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening;
2. Het lozen van koelwater van de koelinstallaties;
3. Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks;
4. Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren;
5. Afvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie (Reversed Osmose installatie, verder: RO).

Het afvalwater onder 1, 2 en 3 wordt via het hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater, namelijk de Suezhaven. Het afvalwater onder 4 en 5 wordt via het vuilwaterriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

12.2 Activiteitenbesluit

Op het afvalwater genoemd onder 1 is paragraaf 3.1.3 Abm en onder 2 paragraaf 3.1.5 Abm juncto afdeling 2.1 Abm (zorgplichtbepaling) en afdeling 2.2 Abm (Lozingen) van toepassing. Deze lozingen moeten aldus voldoen aan de eisen van het Abm. Hierover mogen dan ook geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning. Daarnaast zien wij geen aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

ONTWERPBESLUIT

Op grond van artikel 2.2, eerste lid onder b juncto artikel 3.3 en artikel 3.6 Abm zijn de betreffende lozingen op het hemelwaterriool toegestaan.

Na 1 januari 2024 is het lozen van hemelwater, dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening, geregeld in subparagraaf 9.3.2.6 van het Op Amsterdam, en het lozen van koelwater van een koelinstallatie in paragraaf 3.2.2 juncto paragraaf 4.110 Bal.

12.3 Instructieregeling

De navolgende afvalwaterlozingen vinden binnen de inrichting plaats waarop de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" (verder: instructieregeling) van toepassing is:

ONTWERPBESLUIT

- *Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor de vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks* (3)

  Het hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte bodemvoorziening voor de vier vulpunten van de noodstroomaggregaten wordt via vier olie-afscheiders gereinigd van mogelijke verontreinigingen met brandstofproducten. Vervolgens wordt dit hemelwater via het hemelwaterriool geloosd op het oppervlaktewater, namelijk Suezhaven. De olie-afscheider zal voldoen aan de NEN-EN 858 en wordt uitgerust met lekdetectie. Indien olie in de afscheider wordt gedetecteerd, wordt de afvoer naar het oppervlaktewater afgesloten zodat er geen verdere lozing meer plaatsvindt.

- *Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren* (4)

  Het met huishoudelijk te vergelijken bedrijfsafvalwater uit de kantoren (sanitair en schoonmaakwerkzaamheden). Jaarlijks wordt 2.000 m^3 afvalwater van de kantoorgedeelte geloosd op het vuilwaterriool.

- *Afvalwater afkomstig van de RO installatie* (5)

  Voor de koelinstallaties wordt industriewater gebruikt. Dit water wordt eerst gezuiverd door de RO installatie. Het spuiwater van deze RO installatie wordt op het vuilwaterriool geloosd. Het maximale lozingsdebiet is ca. 19.000 m^3/jaar en 16,5 m^3/h.

De afvalwaterlozingen waar de instructieregeling op van toepassing is, dienen in de vergunning te worden geregeld. In het kader van de instructieregeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Daarnaast moeten voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast, zodat de verwerking van dit rioolslib niet wordt belemmerd. Verder dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt; zie paragraaf 12.5 van deze vergunning.

12.4 Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en mengsels

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is inzicht nodig in de mate waarin de in het oppervlaktewaterlichaam te brengen grond- en hulpstoffen en tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Ter bepaling van de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels geldt de Algemene Beoordelingsmethodiek (verder: ABM) uit 2016. Onder waterbezwaarlijkheid wordt verstaan: 'de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu'. Met de methodiek kunnen stoffen of mengsels worden ingedeeld in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. Bij elke klasse hoort een overeenkomstige saneringsinspanning. De saneringsinspanning geeft het niveau aan van de inspanning die moet worden geleverd om de lozing van een stof te verminderen. De ABM is bij wet (Ministeriële regeling omgevingsrecht) vastgelegd als instrumentarium om te bepalen wat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn voor een bedrijf om emissies en andere nadelige gevlogen voor het milieu te voorkomen. De ABM sluit aan bij de Europese regelgeving op het gebied van het indelen, verpakken en kenmerken van stoffen en preparaten.

ONTWERPBESLUIT

12.5 ABM toets

In de RO installatie wordt een antiscalant toegevoegd om het industriewater op te waarderen zodat deze geschikt wordt voor gebruikt in de koelsystemen. De antiscalant bevat een polymeer – polyacrylamide - die schaalvorming op membranen in de RO installatie voorkomt en wordt ook gebruikt als flocculant. Dit helpt bij het samenklonteren van kleine deeltjes in het water, waardoor die gemakkelijker kunnen worden verwijderd tijdens het zuiveringsproces in de RO installatie. Er ontstaat dan afvalwater met antiscalant dat wordt geloosd op het vuilwaterriool en afgevoerd naar de RWZI van Waternet.

Voor het bepalen van de waterbezwaarlijkheid is er een ABM toets voor de antiscalant uitgevoerd. De waterbezwaarlijkheidsklasse van de stof is B(4). Voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning B geldt dat de lozing van deze stoffen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wij hebben hierom Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Uit het advies volgt dat de samenstelling van het afvalwater voldoet aan de eisen die gesteld worden voor de gemeentelijke riool- en RWZI. De antiscalant die wordt gebruikt bij de RO installatie wordt gebonden aan het slib in de RWZI. Daardoor kan de antiscalant effectief verwijderd worden tijdens het zuiveringsproces en komt het niet terecht in het oppervlaktewater. Het lozen van het afvalwater uit de RO installatie op het vuilwaterriool wordt door Waternet dan ook als niet bezwaarlijk gezien.

12.6 Voorschriften

In de voorschriften 3.1 tot en met 3.4 hebben wij instructieregels voorgeschreven en de eisen waar de afvalwaterlozingen aan moeten voldoen.

In de voorschriften 3.5 en 3.6 hebben wij voorgeschreven waar een slibvangput en olieafscheider voor de lozing van oliehoudende afvalwaterstromen aan moeten voldoen. De controlevoorziening hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.7.

Van de vergunninghouder wordt verwacht dat deze de ABM uitvoert voor nieuw toe te passen stoffen of preparaten en de uitkomsten hiervan bijhoudt in een logboek. Dit hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.8 van deze vergunning.

12.7 Oppervlaktewater

Er is sprake van het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, namelijk schoon hemelwater, hemelwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van de vier vulpunten en het koelwater van de koelinstallaties. De koelinstallaties zorgen voor een constante temperatuur van de servers en noodstroomaggregaten, wat essentieel is om optimale prestaties te waarborgen en oververhitting te voorkomen. Omdat de lozing gebeurt via het hemelwaterriool is er sprake van een indirecte lozingssituatie. Wij hebben Rijkswaterstaat (verder: RWS) hierom advies gevraagd. Dit advies hebben wij op 4 november 2024 ontvangen. Uit het advies blijkt dat het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet bezwaarlijk is, zolang dit gebeurt volgens het ingediende testschema van de noodstroomaggregaten en het aangevraagde te koelen IT-vermogen.

ONTWERPBESLUIT

12.8 Kwantiteit

Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk vuilwater- en hemelwaterriool is de hydraulische capaciteit van dit riool. Hierover hebben wij advies gevraagd bij gemeente Amsterdam, zijnde de beheerder van de het daar aanwezige rioolstelsel. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Gelet op dit advies en de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

12.9 Conclusie

Op basis van de aanvraag concluderen wij dat de aangevraagde lozing de doelmatige werking van het riool en de RWZI van Waternet en de kwaliteit van het oppervlaktewater niet in gevaar brengt. De lozing van het bedrijfsafvalwater kan worden toegestaan onder voorschriften benoemd in onderdeel G; hoofdstuk 3.

ONTWERPBESLUIT

13 WATERBESPARING

13.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat er per jaar circa 140.000 m^3 water gebruikt wordt binnen het datacentrum ten behoeve van het koelen van de datahalen, en de noodstroomaggregaten. Het koelen van de noodstroomaggregaten is alleen noodzakelijk tijdens het testen en bij calamiteiten. Het testen duurt maximaal 28,44 uur per jaar, en heeft daarom slechts een kleine invloed op het waterverbruik. Het meeste waterverbruik vindt plaats tijdens de hoge temperaturen in de zomer als de natte koeling aan wordt gezet.

Het datacentrum is zo ontworpen dat voor het koelen van de datazalen de buitenlucht als de primair koeltechniek wordt toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van een hybride droge koeler. Dit betreft een droge koeler, waarbij adiabatische koeling is geïntegreerd. Bij lage buitentemperaturen draait de hybride droge koeler zonder water te gebruiken. Bij hogere temperaturen wordt er gebruik gemaakt van de ingebouwde adiabatische koeling. Hierbij verdampt water om op een zo efficiënt mogelijke manier te koelen.

Het omslagpunt van droge naar natte koeling ligt tussen de 16 en 20 °C. Hoewel deze range klein lijkt, heeft dit een groot impact op het aantal draaiuren van de natte koeler

en daarmee het watergebruik. De belangrijkste factor is de geluidsproductie van de ventilatoren van het koelsysteem op het dak. Hierom draaien de ventilatoren van de koelers nooit op het maximum vermogen, waardoor er eerder omgeschakeld moet worden naar natte koeling waarvoor dan koelwater is benodigd.

Het gebouw krijgt via Waternet twee wateraansluitingen, namelijk:

- Drinkwater aansluiting;
- Industriewater aansluiting.

In normaal bedrijf wordt het datacentrum gekoeld met industriewater en is er de intentie om voor het koelen zo weinig mogelijk drinkwater te gebruiken. Hierom is het datacentrum voorzien van een extra waterbuffer met een opslagcapaciteit van ca. 710 m^3 industriewater. Deze buffercapaciteit wordt ingezet tijdens piekmomenten van koeling en/of uitval van beide watersystemen. De beschikbaarheid van koelwater en de redundantie hiervan is namelijk essentieel voor de betrouwbaarheid van het datacentrum.

ONTWERPBESLUIT

13.2 Toetsingskader

Het zuinig gebruik van drinkwater vormt onderdeel van de bescherming van het milieu (de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen; artikel 1.1, tweede lid Wm).

Voor het bepalen van BBT voor het onderdeel waterbesparing hebben wij gebruik gemaakt van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0.

Het BREEAM toetsingscriterium voor het jaarlijkse procesgerelateerde drinkwaterverbruik wordt berekend door het aantal m^3 waterverbruik per jaar te delen door het totaal opgesteld IT vermogen in kiloWatt van de installatie. Datacenters met een waterverbruik van lager dan 6 m^3/kW presteren in deze norm beter dan een gemiddeld datacentrum.

13.3 Beoordeling en conclusie

Door de beperkte dakoppervlakte en beperkte geluidruimte is het niet mogelijk om alleen van een droge koeler gebruik te maken. Om drinkwater zo min mogelijk te gebruiken zal het datacentrum een industriewateraansluiting en een industriewaterbuffer realiseren. De buitentemperatuur van de omslag naar natte koeling wordt zo hoog mogelijk ingesteld om het gebruik van koelwater maximaal te beperken.

Volgens het Breeam toetsingscriterium heeft FC 3 een waterverbruik van 5,4 m^3/kW. Het Breeam toetsingscriterium is gebaseerd op drinkwaterverbruik. Bij FC 3 wordt voornamelijk gebruik gemaakt van industriewater en daardoor presteert het veel beter dan een gemiddeld datacentrum. Om die reden voldoet het aan de toetsingscriteria van de BREEAM ontwerpnorm.

Wij concluderen dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel waterbesparing. Om inzicht te krijgen in het daadwerkelijk waterverbruik hebben wij een registratie- en monitoringvoorschrift opgenomen in de voorschriften 1.4.1, onder d en 1.4.2.

ONTWERPBESLUIT

14 GELUID

14.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie oftewel de geluidsemissie die het datacentrum onder normale bedrijfsomstandigheden veroorzaakt waaronder het periodieke testen van de noodstroomaggregaten (zoals dat ook uit de aanvraag blijkt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het datacentrum.

Het datacentrum is gelegen op het industrieterrein Westpoort te Amsterdam. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige objecten bevinden zich op meer dan 1000 meter afstand van de grens van het datacentrum. De geluidimmissie van het datacentrum wordt voornamelijk bepaald door hybride droge koelers, open koeltorens en testen van de noodstroomaggregaten.

14.2 Akoestische gegevens

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022. Daarnaast is een aanvulling op dit rapport overgelegd, het betreft de notitie van 12 juni 2024 met referentie HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO. Op basis van deze gegevens zijn de aangevraagde activiteiten getoetst en zijn de geluidsvoorschriften opgesteld.

14.3 Toetsing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van woningen

Het datacentrum is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Westpoort. Rond dit industrieterrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd waarbuiten de geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te boven mag gaan. Daarnaast zijn voor de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidsgevoelige objecten maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Op grond van artikel 2.14 lid 1 van de Wabo moeten deze grenswaarden in acht worden genomen bij de beslissing op de aanvraag.

Op basis van de aangeleverde gegevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting getoetst aan de grenswaarden binnen de zone. Uit de toetsing blijkt dat de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten hieraan voldoet.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus, LAmax, bij de dichtstbijzijnde woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998).

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door het afblazen van remlucht en/of het manoeuvreren en optrekken van vrachtwagens. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten liggen op een dermate grote afstand dat de maximale geluidsniveaus niet hoorbaar zijn. Hieruit volgt dat ruim voldaan wordt aan de grenswaarden.

ONTWERPBESLUIT

Verkeersaantrekkende werking

De Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996 is (volgens de jurisprudentie) niet van toepassing voor bedrijven gesitueerd op gezoneerde industrieterreinen. Uit een kwalitatieve beschouwing blijkt dat het opstellen van middelvoorschriften ter voorkoming of beperking van hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking in deze situatie niet noodzakelijk is.

Beste Beschikbare Technieken

Met betrekking tot de geluiduitstraling van het datacentrum worden de beste beschikbare technieken toegepast.

ONTWERPBESLUIT

14.4 Geluidsvoorschriften

Ter plaatse van de dichtstbijgelegen geluidsgevoelige woningen treden als gevolg van de activiteiten van het bedrijf lage geluidsniveaus op die ter plaatse niet meetbaar zijn. Om meet- en controleerbare geluidsniveaus op te kunnen nemen in de voorschriften zijn in deze beschikking VergunningImmissiePunten (VIP's) opgenomen op korte afstand van de grens van het datacentrum. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van deze VIP's worden de woningen indirect beschermd.

Vanwege de grote afstand tot de geluidsgevoelige objecten en de beperkte en lage maximale geluidsniveaus zijn maximale geluidsniveaus, welke afkomstig zijn van het datacentrum, niet hoorbaar ter plaatse van deze geluidsgevoelige objecten. Om die reden is er voor gekozen om voor maximale geluidsniveaus geen grenswaarden op te nemen.

Omdat het datacentrum nog niet gebouwd is, zijn de geluidsvermogens van de technische installatie gebaseerd op prognoses of metingen van soortgelijke installatie op een andere locatie. Daarom is in een voorschrift bepaald dat er binnen 6 maanden na in bedrijf name van datacentrum toren 3 een opleveringsonderzoek moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

14.5 Incidentele bedrijfssituatie

Maximaal twaalf keer per jaar worden de noodstroomaggregaten (NSA's) getest. Gedurende 1,5 uur worden alle NSA's in de dagperiode tegelijkertijd of separaat in werking gesteld. Deze situatie wordt beschouwd als een incidentele bedrijfssituatie. Voor deze bedrijfssituatie is voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een aparte voorschrift opgenomen.

14.6 Conclusie

Voor het milieuaspect geluid geldt dat de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder ten gevolge van de aangevraagde activiteiten milieuhygiënisch aanvaardbaar zijn. Met de in de vergunningen opgenomen doel- en middel voorschriften voor het aspect geluid wordt geborgd dat het datacentrum blijft voldoen aan de richt- en grenswaarden waarop de aanvraag is getoetst.

ONTWERPBESLUIT

15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK

15.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door het datacentrum. Volgens de aanvraag wordt namelijk 269.000.000 kWh/jaar elektriciteit gebruikt. Er is geen gasaansluiting aanwezig.

Toetsing BBT energie-efficiëntie

Als onderdeel van de toets aan de beste beschikbare technieken hebben wij de aanvraag betreffende energie-efficiëntie getoetst aan de BREF Energie-efficiëntie en de Actuele Erkende Maatregelenlijst energiebesparing d.d. 8 juni 2023. Hierover merken wij op, dat de toepassing van adiabatische koeling (combinatie luchtkoeling en waterkoeling) een van de meest zuinige vorm van koeling is van datacenters. Aanvullend geeft de aanvrager aan dat onder meer de volgende maatregelen zijn gerealiseerd:

- De restwarmte van de koelinstallaties wordt gebruikt voor het stand-by houden van de NSA's;
- Samenvoegen van intern en extern werklast bij de servers zodat het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht wordt;

- Stellen van geautomatiseerd energiebeheer op servers;
- Optimaliseren van de belasting van UPS-en (Batterijen);
- Een buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte toepassen;

- Energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toepassen;

- Een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten toepassen;
- Een scheiding brengen tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal;
- Zonnepanelen op het plint plaatsen;
- Isoleren van spouwmuren van gebouwen en platte daken;
- Vervangen in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas/ dubbelglas door HR++ glas;
- Toepassen van een klokregeling toe en deze regelen - dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd;
- Frequentiegeregelde circulatiepompen toepassen;
- Isoleren warmwaterleidingen en appendages;
- Plaatsen van een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten;
- Een drycooler voor de koeling van procesapparatuur toepassen;
- Stellen een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers;
- Een frequentieregelaar toepassen om het vermogen van de zaalkoelers te beperken.

Het is gebruikelijk in de datacenterbranche om efficiëntie van het stroomgebruik uit te drukken met de factor Power Usage Effectiveness (PUE). Met de onderhavige installatie (zowel gebruik van elektrische installatie als koeling etc.) wordt een ontwerp PUE gerealiseerd van 1.18 bij 100% IT-load.

ONTWERPBESLUIT

15.2 Lokaal Beleid

Ten aanzien van het vestigen van datacentra is zowel door de provincie Noord-Holland als door de gemeente Amsterdam beleid opgesteld. Voor de provincie Noord-Holland is het beleid vastgelegd in de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 d.d. januari 2022.

Provincie Noord-Holland

In november 2023 heeft de provincie Noord-Holland de Richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden datacenters Noord-Holland als onderdeel van de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 gepubliceerd op haar site. De Richtlijn bevat de vestigingsvoorwaarden duurzaamheid. De Richtlijn is onder meer bedoeld om het gesprek met de aanvrager (datacentrum) aan te gaan over de ambitie op het vlak van verduurzaming. Dit gesprek heeft ook bij dit dossier plaatsgevonden. Het

geheel wordt integraal beschouwd. Zo hebben bij bijvoorbeeld het kiezen van koeltechnieken water- en elektriciteitsgebruik directe invloed op elkaar. Ook kunnen andere milieuthema's als bijvoorbeeld geluid reden zijn waarom de voorwaarden niet optimaal kunnen worden gerealiseerd.

Gemeente Amsterdam

Door de gemeente Amsterdam is het beleid vastgelegd in het Datacenterbeleid gemeente Amsterdam 2020-2030 d.d. 14-10-2020. Dit beleid komt voor een deel overeen met het beleid van de provincie Noord-Holland. De uitvoering van dit beleid moet vooral gestalte krijgen door deze mee te nemen in de voorwaarden in erfpachtovereenkomsten, (grond)verkoopvoorwaarden dan wel anterieure overeenkomsten.

Uit de door de aanvrager aangeleverde gegevens blijkt dat naar ons oordeel in voldoende mate aandacht is besteed aan het toepassen van de aandachtspunten die in de beide beleidsdocumenten zijn vastgelegd.

ONTWERPBESLUIT

15.3 Boordeling en conclusie

Met ingang van 1 juli 2023 zijn de voorschriften van afdeling 2.6 van het Abm 'Verduurzaming van het energiegebruik' rechtstreeks van toepassing op het datacentrum. Hieronder valt onder meer de verplichting om alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen, een vierjaarlijkse informatieplicht en in aanvulling daarop een onderzoeksplicht voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 10 miljoen kWh of 170.000 m^3 aardgas(equivalent). De erkende maatregelenlijst energiebesparing van Bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer is een onderdeel van de BBT toetst.

Hiermee concluderen wij dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel verduurzaming van het energiegebruik.

Na 1 januari 2024 zijn de regels voor het verduurzamen van het energiegebruik opgenomen in het Bal, namelijk paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.1 Bal.

15.4 CO_2-emissiehandel (EU ETS)

De Europese Unie heeft een systeem van CO_2-emissiehandel (verder: ETS) ingevoerd dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO_2-uitstoot verplicht zijn CO_2-rechten te kopen en de mogelijkheid geven het teveel aan rechten te verkopen (Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2018/410).

Als de som van alle afzonderlijke installaties boven ≥ 3 MWth groter is dan 20 MWth dan geldt dat het datacentrum een emissievergunning van EU ETS (emissiehandel) nodig heeft. Zonder deze vergunning kan de installatie niet in bedrijf zijn. De Nederlandse emissieautoriteit is het bevoegd gezag voor deze emissievergunning.

16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op deze aanvraag is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019 van toepassing.

Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. De verwijzing naar deze aanvullende voorschriften staat vermeld onder hoofdstuk I: Voorschriften Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

.

D <u>INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK</u>

1 BINNENPLANS AFWIJKEN

1.1 Inleiding

FC 3 heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een datacentrum aan de Plimsollweg 23. De complete datacentrum bestaat uit 3 torens van elk 85 meter hoogte. Elke toren betreft een separate inrichting. De aanvraag van FC 3 omhelst alleen de zuidelijkste toren 3. Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect B.V.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022.

In het rapport is de geluidimmissie onderzocht van alle drie de torens afzonderlijk.

ONTWERPBESLUIT

Uit het rapport blijkt dat er twee representatieve bedrijfssituaties zijn: het tussenbedrijf en winterbedrijf.

Voor het bepalen van het immissiebudget voor delen van kavels of meerdere kavels dient de handleiding overeenkomstig bijlage 4 van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort worden gevolgd. Omdat de datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget bepaald naar rato van het oppervlak, in deze situatie dus 1/3 van het relevante immissiebudget dat geldt voor de gronden van het gehele datacentrum (dus alle drie de torens). Hiermee wordt afgeweken van de handleiding, echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde handleiding die de gemeente Amsterdam (en in overeenstemming met Port of Amsterdam en Omgevingsdienst NZKG) voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de aanvraag niet voldoet aan het immissiebudget, overeenkomstig het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort. Hierdoor is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan. Daarom heeft het datacentrum eveneens een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning strijdig gebruik.

1.2 Overweging binnenplans afwijken

Het datacentrum FC 3 is gelegen op het industrieterrein Westpoort. Met ingang van 1 januari 2024 geldt op die locatie het Omgevingsplan Amsterdam waarvan het Geluidverdeelplan Westpoort onderdeel uitmaakt. Verder aangeduid als Geluidverdeelplan Westpoort.

Op de locatie waar FC 3 wordt gerealiseerd, is artikel 4.1 'milieuzone-geluidverdeling 1' van het Geluidverdeelplan Westpoort van toepassing. Op grond van artikel 4.1.2 moet ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - geluidverdeling 1' het datacentrum voldoen aan de immissiebudgetten als opgenomen in Bijlage 3, behorende bij de regels van het Geluidverdeelplan Westpoort. Ingeval de geluidimmissie plaats vindt op meerdere en/of delen van kavels, dan moet de geluidimmissie voldoen aan de immissiebudgetten die zijn berekend aan de hand van de in bijlage 4 voorgeschreven rekenmethodiek. Het volledige initiatief bestaat uit drie afzonderlijke torens. Elke toren wordt aangevraagd als een separate inrichting. De aanvraag van FC 3 omhelst alleen de meest zuidelijke toren 3. Omdat het datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget van elke toren apart bepaald op basis van 1/3 van het immissiebudget van het volledige initiatief (bestaande uit drie torens). Hiermee wordt afgeweken van de voorgeschreven rekenmethodiek. Echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde rekenmethodiek die de gemeente Amsterdam voornemens is om vast te

ONTWERPBESLUIT

stellen met een tweede herziening van het Geluidverdeelplan Westpoort, waarvan het ontwerp inmiddels ter inzage heeft gelegen.

Het initiatief is gelegen op de kavels 3210 en 3702-3. Voor FC 3 (toren 3) bedraagt het immissiebudget 1/3 van het gecumuleerde immissiebudget van kavel 3210 en 3702-3 waarvoor in het Geluidverdeelplan Westpoort een geluidbudget is vastgesteld. Het immissiebudget voor FC 3 is weergegeven in onderstaand tabel.

ONTWERPBESLUIT

Immissiebudget FalconConnect 3 B.V.				
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18_A	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9
MTG 3_A	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-
MTG 4_A	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1
MTG 5_A	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5
Zp 07_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-
Zp 08_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-
Zp 09_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1
Zp 10_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-

Bij de aanvraag is het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022 overgelegd. Daarnaast is er een ruimtelijke motivering voor het binnenplans afwijken van het Geluidverdeelplan Westpoort overgelegd. Het betreft de notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", versie 003, zaaknummer 11103361, d.d. 31-10-2022.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat op een aantal toetspunten niet voldaan wordt aan het immissiebudget voor de avond- en nachtperiode. Vanwege deze overschrijding

van het immissiebudget wordt niet voldaan aan artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort en is het aangevraagde project daardoor in strijd met het Geluidverdeelplan Westpoort.

Aan de hand van artikel 5.1 voorziet het Geluidverdeelplan Westpoort in een afwijkingsregeling voor het overschrijden van het immissiebudget. Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort voor een aanvraag die niet voldoet aan de voornoemde immissiebudgetten, indien:

a) de aanvraag niet technisch en/of bedrijfseconomisch onhaalbaar is;
b) uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de overschrijding van het immissiebudget geminimaliseerd is door:

    1. hier in de terreininrichting rekening mee te houden;
    2. de activiteiten plaats te laten vinden op een minder geluidgevoelig dagdeel, en;
    3. bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen toe te passen;

c) door het toestaan van een hoger geluidbudget de totale gecumuleerde toegestane geluidbelasting van het industrieterrein niet hoger wordt dan:
    1. de grenswaarde op de grens van de geluidzone;
    2. de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten.

ONTWERPBESLUIT

lid a.

De dienst Ruimte en Duurzaamheid (R&D) van de gemeente Amsterdam heeft getoetst of de aanvraag technisch of bedrijfseconomisch onhaalbaar is. Uit deze toetsing is geconcludeerd dat hier geen sprake van is en dat voldaan wordt aan de voorwaarde in lid a.

Geconcludeerd wordt dat voldoende onderbouwd is dat voldaan wordt aan lid a.

lid b:

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget voornamelijk veroorzaakt wordt door de volgende maatgevende geluidsbronnen:

- De inlaten en uitlaten van de hybride droge koelers (HDC's);
- de open koeltorens tijdens winterbedrijf;
- luchtbehandelingsinstallaties inclusief toe- en afvoerrooster in de gevel.

Om de overschrijding te beperken is bij het ontwerp van het datacentrum zoveel als mogelijk rekening gehouden met het minimaliseren van de geluidemissie voor zover dit geen nadelige gevolgen heeft voor het energieverbruik. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de volgende geluidreducerende maatregelen worden toegepast:

- Door een overcapaciteit van de HDC's is een lager toerental van de ventilatoren benodigd welke resulteert in een lagere geluidemissie en een besparing van energieverbruik;
- De HDC's worden uitgevoerd met 'low noise' ventilatoren;
- Door gebruik van een ondergrondse warmte-/koudeopslag is tijdens warme periode minder inzet van HDC's benodigd;
- De koeltorens worden voorzien van low noise ventilatoren en een toerentalregeling zodat deze op een lager toerental in bedrijf kunnen zijn.
- Toepassen van coulissendempers in het kanaalwerk van de luchtbehandelingsystemen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat aanvullende geluidreducerende maatregelen zoals het toepassen van geluiddempers in de inlaatroosters van de HDC's, geluidschermen op het dak en het verder verlagen van het toerental dan bovengenoemde niet mogelijk of weinig zinvol is omdat dit ten koste gaat van de energiebesparing en de duurzaamheid van het datacentrum. Het toepassen van een andere terreinindeling of het verplaatsen van de activiteit naar een ander minder geluidgevoelige dagdeel is eveneens niet mogelijk omdat er reeds sprake is van de meest gunstige indeling en het datacentrum 24 uur per dag in werking is. Hieruit volgt dat in voldoende mate is aangetoond dat alle bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen zijn toegepast en dat voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bedoeld in lid b.

lid c:

De verhoging van het immissiebudget, zoals aangegeven in voorschrift 6.1.1 is getoetst aan de grenswaarde op de grens van de geluidzone en aan de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten. Uit deze

ONTWERPBESLUIT

toets blijkt dat de aanvraag niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden. De aanvraag voldoet aan de voorwaarde zoals bedoeld in lid c.

1.3 Voorschriften

Uit het akoestisch rapport blijkt dat er sprake is van twee verschillende bedrijfssituaties; het tussenbedrijf en het winterbedrijf. In beide situaties is er sprake van een overschrijding van het immissiebudget. De toegestane verhoging van het immissiebudget in het voorschrift geldt voor beide situaties.

Op het moment dat er warmte-uitkoppeling plaatsvindt, is de verwachting dat er minder gekoeld hoeft te worden en daardoor sprake is van een lagere geluidemissie. Onder warmte-uitkoppeling wordt verstaan dat het aangevraagde datacentrum, zijnde het datacentrum, de restwarmte van het datacentrum afgeeft aan een warmtenet.

Omdat nog niet duidelijk is wanneer de warmte-uitkoppeling wordt gerealiseerd en welke invloed dit heeft op de geluiduitstraling van het datacentrum zijn er voorschriften opgenomen waarmee geborgd wordt dat een nieuw akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd na ingebruikname van de warmte-uitkoppeling. Uit dat akoestisch onderzoek moet blijken dat aan het dan geldende immissiebudget wordt voldaan. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget niet of gedeeltelijk is afgenomen, dan wordt het akoestisch rapport ook aangemerkt als een daartoe strekkende aanvraag.

1.4 Conclusie

Uit de bij de aanvraag ingediende gegevens blijkt dat het verzoek om af te wijken van het immissiebudget voldoet aan de voorwaarden die gelden overeenkomstig artikel 5.1 van het Geluidverdeelplan Westpoort.

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

[...]

ONTWERPBESLUIT

BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

I. De aangevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, en e, sub 1° en 3°, van de Wabo aan FC 3 te verlenen;

II. Af te wijken van artikel 4.1.2. van de bepalingen van het bestemmingsplan "Geluidverdeelplan Westpoort";

III. Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk G en H opgenomen voorschriften alsmede de in bijlage 1, 2 en 3 opgenomen documentenlijst, begrippenlijst en vergunningspunten te verbinden;

IV. Aan de aangevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden.

ONTWERPBESLUIT

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.

Afschriften

Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan:

- Uw adviseur Mees Ruimte & Milieu B.V.;
- Havenbedrijf Amsterdam;
- Rijkwaterstaat West-Nederland Noord;
- Dienst Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam;
- Burgemeester en Wethouders van Amsterdam;
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,

voor deze,

[...]

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

ONTWERPBESLUIT

Beroepsclausule

[...]

ONTWERPBESLUIT

F VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Documenten

1.1.1

De volgende documenten van de aanvraag maken onderdeel uit van de beschikking:

- OLO aanvraagformulier van 11 april 2022 met kenmerk 6892565;
- Niet-technische-samenvatting behorende bij de aanvraag;
- Informatie Bijlage thermisch en elektromotorisch vermogen datacenter;
- Bericht over treffen van EML maatregelen van 24 september 2024;
- Plattegrondtekening "Tekening_-_Inrichtingsgrens_Toren_03" met documentdatum 24 februari 2022;
- Situatieschets met documentdatum 24 februari 2022.

1.2 Terrein van het datacentrum en toegankelijkheid

1.2.1

Het datacentrum moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2.2

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot het datacentrum/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

ONTWERP-SLUIT

1.3 Instructies

1.3.1

De vergunninghouder moet de binnen het datacentrum (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3.2

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3.3

Van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden die mogelijkerwijs beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

ONTWERPBESLUIT

1.4 Registratie

1.4.1

Binnen het datacentrum is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen het datacentrum in een logboek de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor het datacentrum geldende omgevingsvergunningen en meldingen;

b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in het datacentrum aanwezige gevaarlijke stoffen;

c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;

d. de registratie van de bedrijfsuren van de noodstroomaggregaten;

e. de continue registratie van de thermische vermogens van de noodstroomaggregaten waaruit blijkt dat het gezamenlijk opgesteld feitelijk maximale thermisch vermogen van alle stookinstallaties niet hoger zal zijn dan 88,44 MWth.

1.4.2

De in voorschrift 1.4.1 genoemde registratie van het jaarlijks waterverbruik is onderverdeeld in een registratie van het waterverbruik ten behoeve van:

a. de koeling van het datacentrum middels drinkwater i.c. Industriewater;

b. het huishoudelijk/sanitair gebruik.

De documenten genoemd onder 1.4.1 en 1.4.2. moeten tenminste vijf jaar worden bewaard.

ONTWERPBESLUIT

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen het datacentrum moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Preventie

2.1.1

Binnen het datacentrum moet het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:

- effectief grondstofverbruik;
- hergebruik en recycling;
- een optimaal gebruik van de interne verzamel- en op bulksystemen;
- ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.

ONTWERPBESLUIT

2.2 Opslag

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond het

datacentrum plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:c

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is en
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen het datacentrum.

Van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten het datacentrum kunnen verspreiden.

Gemorste of gelekte afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd.

ONTWERPBESLUIT

2.2.4

Afvalstoffen mogen, uitgezonderd bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen het datacentrum worden be- of verwerkt of worden vernietigd. Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van het datacentrum te storten, te begraven of te laten uitvloeien.

2.2.5

Stoffen die bij menging agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar kunnen reageren, mogen niet met elkaar in contact kunnen geraken.

2.2.6

Stoffen, die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast, moeten zo spoedig mogelijk uit het datacentrum worden afgevoerd.

2.2.7

Afvalstoffen moeten op gezette tijden, maar ten minste 1 maal per jaar, uit het datacentrum worden afgevoerd naar de daartoe bestemde inrichtingen. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden.

2.2.8

Elektrische afgedankte apparatuur dienen gescheiden te worden en afgevoerd naar een gecertificeerde afvalverzamelaar.

ONTWERPBESLUIT

3 AFVALWATER

3.1 Instructieregeling

3.1.1
Het bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur.
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk.

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Lozingseisen

3.2.1
Het afvalwater afkomstig van de Reversed Osmose installatie op het vuilwaterriool en het afvalwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt moet aan de volgende eisen voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008).
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012).
c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

3.2.3
Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.2.4
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken.
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken.
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken.
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.3 Voorzieningen

3.3.1
Het afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt voor de ondergrondse opslagtank voor diesel wordt via een slib- en olieafscheider geloosd op het hemelwaterriool. De slibvangput en olieafscheider moeten voldoen

ONTWERPBESLUIT

aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.

3.3.2
De slib- en olieafscheider is voorzien van detectie waarmee de afvoer van de slib- en olieafscheider naar het hemelwaterriool wordt afgesloten op moment dat diesel in de slib- en olieafscheider wordt gedetecteerd.

3.3.3
Een controlevoorziening moet altijd goed toegankelijk en onderhouden zijn.

3.4 Goedkeuring stoffen (ABM)

3.4.1
Vergunninghouder moet een Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) toets uitvoeren voorafgaand aan het toepassen van nieuwe stoffen of mengsels, alsmede een groter jaarverbruik daarvan waarbij verwacht wordt dat deze stoffen en hun omzettingsproducten in het afvalwater terecht kunnen komen. De resultaten van de ABM toets worden verstrekt aan het bevoegd gezag. Indien uit de ABM toets blijkt dat de waterbezwaarlijkheid klasse Z, A of B is, mag de betreffende stof alleen na goedkeuring van het bevoegd gezag worden toegepast.

ONTWERPBESLUIT

4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS

4.1.1

De noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moeten voldoen aan paragraaf 13.32 van BRL SIKB 7800 (voorheen BRL 903).

5 GELUID

5.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten X	RD-coördinaten Y				
Vp1 Toren3	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	30	30	28
Vp2 Toren3	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	40	40	39
Vp3 Toren3	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	34	34	33

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

ONTWERPBESLUIT

5.1.2

In afwijking van voorschrift 5.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties, en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, tijdens de incidentele bedrijfssituatie en niet meer dan 12 keer per jaar, ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten X	RD-coördinaten Y		

Vp1 Toren3	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	30
Vp2 Toren3	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	44
Vp3 Toren3	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	38

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.3

Binnen 6 maanden na het in bedrijf stellen van het datacentrum FC 3 (toren 3) moet aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet door middel van metingen en/of berekeningen worden aangetoond dat aan de voorschrift 5.1.1 wordt voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de in dit voorschrift opgenomen grenswaarden, dan moet in het rapport te zijn opgenomen welke aanvullende maatregelen zijn getroffen of zullen worden getroffen en binnen welk termijn deze worden getroffen. Het tijdstip van afronding van de uitgevoerde maatregelen moet worden gemeld aan het bevoegd gezag.

5.1.4

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). In afwijking hiervan dient gerekend te worden met TNO-luchtdemping.

ONTWERPBESLUIT

H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

6.1 Geluidvoorschriften afwijken immissiebudget

6.1.1

ONTWERPBESLUIT

Op grond van artikel 5.1 van de planregels van het Geluidverdeelplan Westpoort mag de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van FC 3 (toren 3) het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

6.2 Geluidvoorschriften ná warmte-uitkoppeling

6.2.1

Zodra sprake is van warmte-uitkoppeling, meldt vergunninghouder dit onverwijld en schriftelijk bij het bevoegd gezag.

6.2.2

Uiterlijk twaalf maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, vervalt bovenstaand voorschriften 7.1.1 en geldt vanaf dat moment het bepaalde in dit voorschrift.

6.2.3

In de bedrijfssituatie ná warmte-uitkoppeling dient het datacentrum te voldoen aan het immissiebudget overeenkomstig het dan geldende Geluidverdeelplan Westpoort.

6.2.4

Uiterlijk zes maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, wordt aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een akoestisch rapport overgelegd waarin is aangetoond aan het in voorschrift 6.2.3 genoemd immissiebudget wordt voldaan.

6.3 Wijzigingsverzoek

ONTWERPBESLUIT

6.3.1

Indien het datacentrum na de warmte-uitkoppeling niet kan voldoen aan het in voorschrift 7.2.3 genoemde immissiebudget, kan vergunninghouder door middel van een daartoe strekkende aanvraag het bevoegd gezag verzoeken het in voorschrift 7.2.3 genoemd immissiebudget te verruimen tot maximaal het niveau van de in voorschrift 7.1.1 genoemde geluidniveaus, teneinde beperkingen voor de bedrijfsactiviteiten van vergunninghouder te voorkomen.

6.3.2

De in voorschrift 7.3.1 genoemde aanvraag gaat vergezeld van een akoestisch rapport, waaruit de overschrijding van het (geluid)immissiebudget blijkt. In dit rapport moet volgens de dan geldende meetvoorschriften en inzichten en uitgaande van 100% bezetting van het datacentrum zijn aangetoond in welke mate de overschrijding van het op grond van het Geluidverdeelplan Westpoort geldende immissiebudget is afgenomen en/of op welke wijze de vergunninghouder de overschrijding van het immissiebudget kan terugbrengen.

6.3.3

Indien vergunninghouder een ontvankelijke aanvraag tot verruiming heeft ingediend, blijven – in afwijking van voorschrift 7.2.2 – voorschriften 7.1.1 van kracht tot het moment dat het besluit op de aanvraag tot verruiming onherroepelijk is geworden. Voorafgaande bepaling geldt uitsluitend indien vergunninghouder de aanvraag tot verruiming heeft ingediend voor het einde van de in voorschrift 7.2.2 genoemde termijn.

ONTWERPBESLUIT

I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. Deze aanvullende voorschriften zijn op grond van artikel 28 van de Wet Bibob geheim en zijn daarom opgenomen en toegelicht in een vertrouwelijke bijlage bij de verleningsbeschikking van deze vergunning. Gedeputeerde Staten houden toezicht op de naleving van deze voorschriften. Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob kunnen Gedeputeerde Staten de beschikking intrekken als door vergunninghouder niet wordt voldaan aan (een van) deze voorschriften.

ONTWERPBESLUIT

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder etc.)

Begrip	Definitie
Afvalstoffen	Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bodembedreigende stof	Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.
Bodembeschermende maatregel	Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
ETS	CO_2 emissiehandelssysteem

Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Gevaarlijke afvalstof	Afvalstof die als zodanig is aangewezen op grond van de Eural regelgeving.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
KIWA	Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, www.kiwa.nl
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MER	Milieueffectrapport
NEN 5740	NEN 5740: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.
NEN-EN 858-1 en 2.	NEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002+A1:2004, Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole; NEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv.

	olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, februari 2003.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
PGS 28	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', 2011 versie 1,0 (december 2011).
PGS 30	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, "Vloeibare brandstoffen, Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties", 2011 versie 1.0 (december 2011).
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.
Vloeistofkerende voorziening	Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.

ONTWERP

BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN

Tabel 1

Nr.	Documenten	Document datum
1.	Aanvraagformulier OLO nummer nr. 6892565	11 april 2022
2.	Situatietekening	28 februari 2022
3.	Situatietekening, laag 00	28 februari 2022
4.	Situatietekening, laag 01	28 februari 2022

5.	Plattegrondtekening met de indeling van het bedrijf incl. installaties	18 juni 2024
6.	Rioleringstekening	18 februari 2022
7.	Toelichting op aanvraag (milieuaspecten), kenmerk 20234-3, status 1.0	12 juli 2023
8.	Notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", kenmerk 21234	1 november 2022
9.	M.e.r.-beoordelingsbesluit, kenmerk 10632921	7 april 2022
10.	Technische gegevens stookinstallaties (generatoren), opslagtanks, koelinstallaties	1 februari 2022
11.	Samenvatting technische kenmerken	3 juni 2024
12.	Beschrijving koelinstallatie, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-1v2	18 november 2021
13.	Beschrijving watersystemen, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-2v2	18 november 2021
14.	Notitie over kwaliteit van afval water, kenmerk 58210019	31 mei 2022
15.	Technische informatie aanvraag riolering, HWA en spuiwater afvoer, kenmerk WPD-BI1251IB-NT014v4	16 maart 2022
16.	WPD – Toren 1: Lozing water koelsysteem datacenter, versie 2	7 maart 2022
17.	Technische informatie lozing Hemelwaterriool en lozing op de Vuilwaterriool, kenmerk WPD-BI1251-NT028	27 augustus 2024
18.	DC Westpoort - Storm Water calculation	21 juni 2019
19.	Erkende maatregelen lijst, kenmerk NL-NLD01-ZZZZ-XX-RHD-RP-Z-FC1 EML_SFv1	10 september 2024
20.	Bericht over EML lijst	16 mei 2024
21.	Bericht over batterijen	9 april 2024
22.	Bericht over afvalwater	28 juni 2024
23.	Bericht over treffen van EML maatregelen	24 september 2024
24.	Lijst met vestigingsvoorwaarden datacenters PNH, kenmerk 240924	24 september 2024
25.	WUE-berekening- efficiëntie watergebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-4v2	18 november 2021
26.	PUE-berekening- efficiëntie stroomgebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-	18 november 2021

ONTWERPBESLUIT

	NT010-3v2	
27.	Bericht energieverbruik	12 december 2023
28.	Nulsituatie bodemonderzoeksrapport, kenmerk 418953-233	23 oktober 2018
29.	UREA 32 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-001-ENG	15 oktober 2021
30.	HVO100 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-002-NLD	15 oktober 2021
31.	Product information Lubron RO NP, kenmerk 58210019	11 februari 2022
32.	Veiligheidsinformatieblad Lubron RO NP	5 juli 2024
33.	Formulier Algemene Beoordelingsmethodiek	5 juli 2024
34.	Akoestisch onderzoeksrapport, kenmerk GB18091-20-RA-002	26 oktober 2022
35.	Falcon Datacentra Connect, Plimsollweg, industrieterrein Westpoort Amsterdam aanvullingen op aanvragen omgevingsvergunning milieu toren 1, 2 en 3, kenmerk HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO	12 juni 2024
36.	Aanvulling toelichting milieuaanvraag geluid, kenmerk WPD-Bl1251IB-NT021	20 juni 2022
37.	Luchtkwaliteitsrapport, kenmerk GB18091-5-RA	19 november 2021
38.	Rapport stikstofemissie en -depositie, kenmerk r GB 18091-13-RA-001	22 februari 2022
39.	Addendum stikstof calamiteit, kenmerk TvD/TvD/JMa/GB 18091-15-NO	25 februari 2022
40.	Aeriusberekening, kenmerk RdVxRKxK1hbN	2 oktober 2024
41.	Bijlage bij de aeriusberekening "Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel"	2 oktober 2024
42.	KvK uittreksel	26 juli 2024

ONTWERPBESLUIT

BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN

ONTWERPBESLUIT

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

088-5670200

www.odnzkg.nl

FalconConnect 1 B.V.

Radarweg 29

1043 NX Amsterdam

Zaaknummer
11103361

Documentnummer
22426565

Datum
PM

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:	11 april 2022
Aanvrager:	FalconConnect 1 B.V.
Locatie:	Plimsollweg 3
Onderwerp:	Omgevingsvergunning milieu en strijdig gebruik voor het oprichten en in werking hebben van een datacentrum

Geachte directie,

Hierbij treft u het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan, waarbij een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van uw aan de Plimsollweg 3 te Amsterdam gelegen inrichting.

In het besluit wordt gemotiveerd waarom de vergunning verleend is.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

A. Onderwerp
B. Procedure
C. Inhoudelijke beoordeling milieu
D. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
E. Adviezen en zienswijzen
F. Besluit
G. Voorschriften milieu
H. Voorschriften strijdig gebruik
I. Voorschriften Wet Bibob
J. Bijlagen
   1. Begrippenlijst
   2. Overzicht ingediende documenten
   3. Nadere aanwijzingen/informatie

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit zal worden gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl (Provinciaal blad) en loket.odnzkg.nl.

ONTWERPBESLUIT

INHOUDSOPGAVE

A ONDERWERP.....5

B PROCEDURELE ASPECTEN.....6

1 VERGUNNINGPLICHT..... 6

2 BEVOEG GEZAG..... 7

3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET..... 7

4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN..... 7

5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN..... 8

6 ADVIEZEN.....8

7 GROTE LAWAAIMAKER..... 9

8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE..... 9

9 WET NATUURBESCHERMING.....10

10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT..... 11

C INHOUDELIJKE BEOORDELING MILIEU..... 11

1 INLEIDING..... 11

2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN.....12

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER..... 14

4 BODEM.....18

5 LUCHTEMISSIE..... 22

6 LUCHTKWALITEIT..... 24

7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN - ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M^3..... 25

8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL..... 25

9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG..... 26

10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015..... 27

ONTWERPBESLUIT

11 AFVALSTOFFEN..... 27
12 AFVALWATER..... 29
13 WATERBESPARING..... 33
14 GELUID..... 35
15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK..... 38
16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)..... 41
D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK..41
1 BINNENPLANS AFWIJKEN..... 41
E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN..... 47
F BESLUIT..... 48
G VOORSCHRIFTEN MILIEU..... 50
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN..... 50
2 AFVALSTOFFEN..... 53
3 AFVALWATER..... 55
4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS..... 57
5 GELUID..... 57
H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK.... 60
I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)..... 64
BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST..... 65
BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN..... 67
BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN..... 69

ONTWERPBESLUIT

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU EN HET AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN

A ONDERWERP

ALGEMEEN

Wij hebben op 11 april 2022 een aanvraag met OLO-aanvraagnummer OLO-6892547 ontvangen van FalconConnect 1 B.V. (verder: FC 1) om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het oprichten en het in werking hebben van de aan de Plimsollweg 3 te Amsterdam gelegen inrichting, alsmede voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening.

De aanvraag betreft het realiseren van een datacentrum. Het datacentrum bestaat uit een plint met een toren. Het datacentrum heeft twaalf verdiepingen. Daarin zijn aanwezig: datahallen, UPS- voorziening (VRLA batterijen), luchtbehandelingskasten, technische ruimten, zestien noodstroomaggregaten (NSA's) met ingebouwde dagtanks voor diesel, vier tanks met ureum voor de luchtbehandeling van de noodstroomaggregaten, twee transformatoren, een waterzuiveringsinstallatie (RO installatie), een waterbuffertank, kantoor en laad- en losruimten. Op het buitenterrein zijn aanwezig: verharde wegen, parkeervoorzieningen, ondergrondse nutsvoorzieningen, vier ondergrondse dieselopslagtanks met vier vulpunten en vier olieafscheiders. Op het dak van toren 1 bevinden zich twintig hybride droge koelers voor het koelen van de datahallen, vier open koeltorens voor het regenereren van de ATES installatie (verder: WKO) en voor het koelen van de generatorruimtes waar de noodstroomaggregaten staan.

ONTWERPBESLUIT

In geval van stroomuitval wordt het datacentrum operationeel gehouden door diesel gedreven noodstroomaggregaten. De aggregaten zijn zodanig opgesteld dat bij stroomuitval bijna alle aanwezige aggregaten tegelijkertijd worden ingeschakeld. De aggregaten hebben ook hun back-up aggregaten. Om de goede werking van deze noodstroomaggregaten te garanderen worden deze periodiek getest.

FC 1 heeft op 18 augustus 2022 de aanvraag van 11 april 2022 aangevuld voor de Wabo activiteit planologisch strijdig gebruik. Deze aanvulling is ingediend om met toepassing van de in artikel 5.1 van de planregels van het bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort' opgenomen (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheid af

te kunnen wijken van de in het bestemmingsplan vastgelegde (geluid)immissiebudgetten.

Er is aldus sprake van een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van:

- artikel 2.1, eerste lid, onder e onder 1° en 3° van de Wabo (het oprichten en het in werking hebben van een inrichting);
- artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet).

De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een toelichting, diverse memo's en rapporten en een aantal tekeningen. Voor de volledige lijst met documenten wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

ONTWERPBESLUIT

B PROCEDURELE ASPECTEN

De technische kenmerken van de installaties (zoals verwarmingsketels en noodstroomaggregaten en elektromotoren van pompen etc.) bepalen de geldende regels, de vergunningplicht en welke bestuursorgaan bevoegd gezag is.

1 VERGUNNINGPLICHT

Het datacentrum is vergunningplichtig omdat:

- het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort (artikel 2.1, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht – verder: Bor) vallend onder categorie 1.1 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: RIE), namelijk het stoken in installaties met een gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (het gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties is 117,9 MW);

- binnen de inrichting activiteiten worden uitgevoerd die in categorie 1.4c van bijlage I, onderdeel C Bor zijn genoemd, namelijk waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer (het totaal geïnstalleerd motorisch vermogen is 39,4 MW).

2 BEVOEG GEZAG

Gelet op artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid sub b, van het Bor en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, onder 1.3a, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor onderhavige inrichting.

3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET

De aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (verder: Ow). Omdat op de aangevraagde activiteiten binnen het datacentrum na de inwerkingtreding van de Ow de verbodsbepaling van artikel 5.1, tweede lid, van de Ow van toepassing is (vergunningplichtige activiteiten), blijft op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Ow het oude recht van toepassing op de behandeling van de aanvraag:

a. als tegen het besluit beroep open staat: tot het besluit onherroepelijk wordt,

b. als tegen het besluit geen beroep open staat: tot het besluit van kracht wordt.

4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben meerdere keren aanvullende gegevens ontvangen welke zijn opgenomen bij de aanvraag.

ONTWERPBESLUIT

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag weer getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp van ons besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

[...]

6 ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Op basis van artikel 6.1 van het Bor hebben we de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam om advies gevraagd in verband met de aangevraagde strijdigheid met het bestemmingsplan. In onderdeel D van deze omgevingsvergunning gaan wij hier verder inhoudelijk op in.

Verder hebben wij de aanvraag om advies gezonden aan Rijkswaterstaat (verder: RWS) in verband met de lozing van koelwater op de Suezhaven via het gemeentelijke hemelwaterriool (verder: HWA). Daarnaast hebben wij voor de lozing van het bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke vuil- en hemelwaterriool gemeente Amsterdam om advies gevraagd. Voor het lozen van het proceswater via het vuilwaterriool op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) hebben wij de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. In onderdeel C, hoofdstuk 8, van deze omgevingsvergunning gaan wij inhoudelijk in op de ontvangen adviezen.

ONTWERPBESLUIT

7 GROTE LAWAAIMAKER

Gezien het opgesteld motorisch vermogen en de transformatoren binnen het datacentrum kan sprake zijn van een 'grote lawaaimaker' als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder (verder: Wgh).

Als in een bestemmingsplan een bestemming wordt opgenomen waarmee de vestiging van een grote lawaaimaker mogelijk wordt gemaakt, ontstaat er een industrieterrein op basis van de Wgh. Hierdoor ontstaat de plicht om eveneens een geluidszone rond het industrieterrein in het bestemmingsplan op te nemen.

Beoordeeld is of in dit geval sprake is van een 'grote lawaaimaker'. Daarvoor is specifiek gekeken naar de onderstaande categorieën in bijlage D van het Bor:

- 1.a, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 1.3 onder a. waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer, voor zover deze motoren gelijktijdig in gebruik zijn (tijdens de representatieve bedrijfssituatie);
- 1.n, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 20.1 onder b. transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

In het ingediende akoestisch onderzoek met kenmerk GB18091-20-RA-002, d.d. 26 oktober 2022 is onderbouwd waarom het datacentrum niet als een grote lawaaimaker wordt gekwalificeerd. Het testschema van de noodstroomaggregaten is dusdanig opgesteld dat gelijktijdig met andere motoren binnen het datacentrum het vermogen hiervan niet groter is 15 MW (8,6 MW). Alleen bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij een stroomuitval (gemiddeld gezien eens in de vier jaar), overstijgt het vermogen de 15 MW. Dit beschouwen wij als een ongewoon voorval ex. artikel 8.17 Wet milieubeheer, en valt daardoor niet onder de representatieve bedrijfssituatie. Ook zijn de transformatoren inpandig opgesteld. Hieruit volgt dat categorie 1 onder a en n van bijlage D Bor niet van toepassing is, en dat het datacentrum daarom geen grote lawaaimaker is als bedoeld in artikel 41 Wgh.

ONTWERPBESLUIT

8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Vanwege de aanwezigheid van noodstroomaggregaten wordt de aanvraag beschouwd als het oprichten van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit. De in de aanvraag opgenomen activiteiten vallen daarmee onder onderdeel D categorie 22.1 (kolom 1) van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, zodat wij moeten beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

In dat kader hebben wij op 3 december 2021 een m.e.r. aanmeldingsnotitie ontvangen. Bij ons besluit van 7 april 2022 hebben wij geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit niet zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft dat er een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

ONTWERPBESLUIT

9 WET NATUURBESCHERMING

Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

In het kader van de Wnb en de Natuurbeschermingswet is nog niet eerder een vergunning verleend aan FC 1. Vergunningplicht is aan de orde indien op de betreffende Natura 2000 gebieden stikstofdepositie plaatsvindt die wordt veroorzaakt tijdens de gehele beoogde situatie in de gebruiksfase van de aangevraagde activiteiten.

De beoordeling van de onderhavige aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in twee stappen:

1. Vaststellen van de emissies;
2. Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden.

Ad. 1 Vaststellen emissies

Het datacentrum zal geen aardgasaansluiting hebben. Er is hierom geen sprake van een NO_X- emissie als gevolg van het verstoken van aardgas. De relevante NO_X (en NH_3) emissie wordt veroorzaakt door de noodstroomvoorziening en het verkeer.

Ad. 2 Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden

Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied is 'Polder Westzaan' gelegen op circa 5,3 km afstand van het datacentrum. Op grotere afstand liggen de Natura 2000 gebieden 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' en 'Kennemerland Zuid' en Wormer en Jisperveld & Kalverpolder'. Binnen deze Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige Habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Voor Natura 2000-gebieden waar reeds sprake is van een overbelaste situatie als gevolg van een overschrijding van de KDW, kan een aanvullende toename van stikstofdepositie significante gevolgen veroorzaken.

Beoordeling en conclusie

Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening met kenmerk RdVxRKxK1hbN, d.d. 2 oktober 2024 overgelegd. Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de bedrijfsactiviteiten leiden tot een maximale hoeveelheid stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar op het relevante Natura 2000 gebied, namelijk 'Polder Westzaan'.

Wanneer er zich een calamiteit voordoet zal het testregime van de NSA's worden aangepast, zodanig dat de hoeveelheid stikstofuitstoot nooit groter wordt dan aangegeven in de ingediende AERIUS-berekening.

Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied zijn dan bij voorbaat uitgesloten. Er is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist.

ONTWERPBESLUIT

10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

[...]

C INHOUDELIJKE BEOORDELING MILIEU

1 INLEIDING

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

ONTWERPBESLUIT

2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die het datacentrum voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in het datacentrum ten minste de voor het datacentrum in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast[1].

De Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (verder: RIE) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken.

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT[2]. Daarnaast moet bij IPPC-installaties rekening worden gehouden met BBT-conclusies uit de relevante BREF's[3], die op grond van de Europese RIE zijn opgesteld.

[1] Art. 2.14, 1e lid onder c, 1e Wabo juncto art. 5.4, 1e lid Bor

[2] Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

[3] BAT Reference Document

BBT-conclusies zijn de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor):

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75, tweede lid van de RIE. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREF's (van vóór de RIE-vaststelling) bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan beschreven, geldt als BBT-conclusies.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

ONTWERPBESLUIT

2.2 Bepaling beste beschikbare technieken

De activiteit 'stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer' wordt gerangschikt onder categorie 1.1 van bijlage I van de RIE. Er is daardoor sprake van de aanwezigheid van een IPPC-installatie.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Grote stookinstallaties (BREF LCP 2017);
- BREF Energie Efficiëntie (BREF ENE 2009);
- BREF Koelsystemen (BREF ICS 2001).

Over de BREF Grote stookinstallaties merken wij op, dat deze BREF van toepassing is op een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW. De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Binnen het datacentrum zijn verder geen stookinstallaties aanwezig met een thermisch vermogen van 15 MW of meer. Hierdoor

723847 0059

zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover deze betrekking hebben op de emissie naar de lucht.

Op grond van de bijlage behorend bij de ministeriële regeling omgevingsrecht (verder: Mor) hebben wij verder voor de installaties en processen binnen het datacentrum rekening gehouden met de volgende aangewezen (Nederlandse) informatiedocumenten over BBT:

- NRB 2012: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, maart 2012;
- PGS 28: Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', december 2011;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011.

In de Mor zijn geen informatiedocumenten opgenomen voor het onderwerp waterbesparing. Om die reden moeten wij op grond van artikel 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) BBT zelf vaststellen. Wij dienen daarbij rekening te houden met de in artikel 5.4, derde lid, van het Bor genoemde aspecten. Met name onderdeel i van genoemd lid is in dit kader van belang, namelijk het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water. Voor het onderwerp waterbesparing is voor de bepaling van BBT aansluiting gezocht bij de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0: certificeringsmethode voor integrale duurzaamheid.

ONTWERPBESLUIT

2.3 Conclusie

Het datacentrum voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, bodem en water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragrafen hieronder.

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Voor het deel van de inrichting waarvoor de algemene regels gelden van het Abm mogen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Hieronder geven wij kort de onderwerpen per hoofdstuk van het Abm weer die van toepassing zijn op het datacentrum.

In hoofdstuk 2 van het Abm staan algemene regels over de volgende emissies:

- Afdeling 2.2: Lozingen door activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Abm zijn gereguleerd.
- Afdeling 2.3: Emissies naar de lucht – waaronder geur - voor zover geen specifieke BBT-conclusies voor de emissies zijn vastgesteld.
- Afdeling 2.4: Emissies naar de bodem voor zover sprake is van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.
- Afdeling 2.6: Verduurzaming van het energieverbruik.
- Afdeling 2.10: Financiële zekerheid voor zover binnen de inrichting vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse opslagtank waarop artikel 3.29, eerste lid, Abm van toepassing is, wordt opgeslagen.

In hoofdstuk 3 van het Abm staan de volgende relevante algemene regels:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
- Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater.
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof.
- Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren.
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn.

Deze paragrafen worden, voor zover van toepassing, per milieuthema inhoudelijk behandeld.

Tot 1 januari 2024 golden voor bepaalde activiteiten binnen een inrichting de algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm). Vanaf 1 januari 2024 gelden voor milieubelastende activiteiten (verder: mba) in plaats daarvan de algemene milieuregels van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: Bal), het gemeentelijk Omgevingsplan (verder: Op) en de provinciale Omgevingsverordening.

ONTWERPBESLUIT

Hieronder wordt per milieuaspect aangegeven welke algemene milieuregels vanaf 1 januari 2024 in voorkomend geval van toepassing zijn.

Paragraaf 3.3.2 Bal: complexe bedrijven- grootschalige energieopwekking

De bedrijfsactiviteiten van FC 1 is aangewezen als mba in paragraaf 3.3.2 van het Bal: Complexe bedrijven - Grootschalige energieopwekking.

Op grond van artikel 3.56 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Verduurzaming energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Bal;
- Zeer Zorgwekkende Stoffen (verder: ZZS), bedoeld in paragraaf 5.4.3 van het Bal.

Paragraaf 3.7.3 Bal: datacentrum

De aangevraagde activiteit is aangewezen als mba in paragraaf 3.7.3 van het Bal: datacentrum. De bepalingen over het aanwijzen van algemene regels en het verstrekken van gegevens en bescheiden bij deze mba zijn echter niet van toepassing omdat er sprake is van een complexe mba ingevolge paragraaf 3.3.2 van het Bal (grootschalige energieopwekking); zie artikel 3.49, eerste lid van het Bal.

Paragraaf 3.2.1 Bal: stookinstallatie

De aangevraagde stookinstallaties zijn ook aangewezen als mba in paragraaf 3.2.1 van het Bal. Op grond van artikel 3.6 lid 1 sub b, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaardbrandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.126 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.8 Bal: opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen

ONTWERPBESLUIT

De aangevraagde opslag van vloeistoffen is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.8 van het Bal. Op grond van artikel 3.26, eerste lid sub b en e, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.97 van het Bal;
- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.94 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.2 Bal: Natte koeltoren

De aangevraagde koelinstallatie is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.2 van het Bal. Op grond van artikel 3.8 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Het verrichten van de activiteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam die daarbij wordt verricht, wordt voldaan aan de regels over een natte koeltoren, bedoeld in paragraaf 4.46 van het Bal;
- Het lozen van koelwater, bedoeld in paragraaf 4.110 van het Bal.

Daarnaast gelden voor al de hierboven genoemde mba de algemene regels over:

- Specifieke zorgplicht artikel 2.11 van het Bal;
- Meldingen, gegevens, bescheiden afdeling 2.6 van het Bal;
- Ongewone voorvallen afdeling 2.7 van het Bal;
- Subparagraaf 9.3.2.6 Op: Lozen van afvloeiend hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

ONTWERPBESLUIT

4 BODEM

4.1 Aangevraagde situatie

Binnen het datacentrum zijn zestien noodstroomaggregaten (generatoren) aanwezig met elk een dagtank voor diesel van 0,75 m^3. Deze staan opgesteld op de eerste verdieping van het datacentrum en zijn daarom voor het thema bodem niet relevant.

Verder zijn vier ondergrondse dubbelwandige en met lekdetectie uitgevoerde opslagtanks aanwezig voor diesel. Deze tanks hebben elk een inhoud van 65 m^3. Er zijn vier vulpunten aanwezig ten behoeve van het vullen van de ondergrondse opslagtanks. Deze vulpunten worden gerealiseerd boven elk een vloeistofdichte bodemvoorziening. Het hemelwater van deze voorziening wordt via het hemelwaterriool geloosd via vier olie- en benzineafscheiders op de Suezhaven.

4.2 Toetsingskader

Omdat binnen de inrichting een zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is, zijn de bodemvoorschriften van afdeling 2.4 Abm (uitgezonderd het voorschrift dat betrekking heeft op de vastlegging van de zogenaamde nulsituatie; zie paragraaf 4.4) direct van toepassing (artikel 2.8b, eerste onder a en artikel 2.8b, tweede lid juncto artikel 2.11, eerste lid Abm).

Op grond van het Abm, artikel 2.9, eerste lid, moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Gelet op de begripsbepaling in artikel 1.1, eerste lid van het Abm wordt met een verwaarloosbaar bodemrisico bedoeld:

"Een situatie als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (verder: NRB) 2012 (door Agentschap NL uitgegeven Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid van het Activiteitenbesluit, zoveel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is".

Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

ONTWERPBESLUIT

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld, en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Het NRB is vervallen per 1 januari 2024 en vervangen door het document genaamd Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM). Het uitgangspunt van dit document is hetzelfde als dat van de NRB.

ONTWERPBESLUIT

4.3 Beoordeling en conclusie bodembescherming

Uit de aanvraag blijkt dat alle ondergrondse opslagtanks voor de opslag van diesel dubbelwandig zijn uitgevoerd met lekdetectie, en dat de vier vulpunten zich bevinden boven een vloeistofdichte voorzieningen waarvan het hemelwater wordt geleid naar vier olie-afscheiders die voldoen aan de NEN-EN 858 en zijn uitgerust met lekdetectie. Door het nemen van deze voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd op grond van artikel 2.9, eerste lid Abm.

Na 1 januari 2024 gelden de algemene regels van het Bal, namelijk paragraaf 3.2.1 juncto paragraaf 4.126 Bal, en paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

Financiële zekerheid

Voor een ondergrondse opslagtank waarin diesel wordt opgeslagen is financiële zekerheid gesteld ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem als gevolg van dat opslaan; zie afdeling 2.10 Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal; artikel 4.1001b).

4.4 Nulsituatieonderzoek

Een nulsituatie bodemonderzoek is voor een inrichting met een IPPC installatie een indieningsvereiste.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek

naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende bodembedreigende activiteit(en).

Na het beëindigen van de betreffende bodembedreigende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen het datacentrum worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

ONTWERPBESLUIT

4.5 Beoordeling en conclusie nulsituatie

Voor het datacentrum is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonderzoek uitgevoerd met titel "Nulsituatie bodemonderzoek, Radarweg 50 te Amsterdam. Antea projectnummer 418953-233, d.d. 23 oktober 2018 revisie".

De voor de onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit

bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Op grond van artikel 4.3, tweede lid, van de Regeling omgevingsrecht hebben wij het rapport getoetst aan de NEN 5725 en 5740. Het bodemonderzoek voldoet hieraan.

De resultaten zijn hieronder kort samengevat:

- De grond is licht verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB, minerale olie;
- Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen;
- De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van asbest;
- Zintuigelijk is op of in de bodem geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

De kwaliteit van de bodem op de locatie (de nulsituatie) is in voldoende mate vastgelegd om te dienen als referentie voor eventuele toekomstige verontreinigingen.

Wij hebben op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport geen vermoeden dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste lid, Wabo is daarom niet aan de orde.

ONTWERPBESLUIT

4.6 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodemverontreiniging als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden volgens artikel 2.11, derde tot en met het tiende lid van het Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.3.2 juncto 5.2.1 Bal). Daarom zijn er in deze vergunning hierover geen voorschriften opgenomen.

5 LUCHTEMISSIE

5.1 Aangevraagde situatie

Emissie van stoffen naar de lucht vindt binnen het datacentrum voornamelijk plaats tijdens het testen en onderhoud van de zestien noodstroomaggregaten. Bij een reguliere bedrijfssituatie is er sprake van maximaal 4 testuren per jaar voor alle generatoren samen. Daarnaast worden een keer per jaar alle generatoren voor 1,5 uur getest. Bij jaarlijks testen worden niet alle generatoren gelijktijdig getest. Voor onderhoud is 1,5 uur per jaar gereserveerd. Tevens is een incidentele bedrijfssituatie beschouwd waarin alle noodstroomaggregaten gedurende 5 minuten op vollast in bedrijf zijn. Deze situatie komt slechts éénmaal per 3 jaar voor in het kader van onderhoudsdoeleinden. De totale bedrijfsduur voor alle noodstroomaggregaten gezamenlijk is 28,44 uur per jaar.

Tijdens het testen van de noodstroomaggregaten is de emissie van NO_x en SO_2 relevant. Uit de aanvraag volgt dat de dieselmotoren een optimale verbranding hebben waardoor de emissie van NO_X laag is. Ook worden de afgassen van de dieselmotoren geleid door een Selectieve Katalytische Reductie (SCR) met ureum als reagens, waardoor de emissie van NO_x verder wordt gereduceerd. Daarnaast zal de emissie van SO_2 worden beperkt door gebruik van laagzwavelige diesel.

5.2 Beoordeling en conclusie luchtemissie

Door het gezamenlijk thermisch vermogen van de noodstroomaggregaten van meer dan 50 MW is sprake van een IPPC-installatie. Hierdoor is de BREF Grote stookinstallaties (Large Combustion Plants - LCP) van toepassing. Deze BBT-conclusies hebben voor zover het gaat om luchtemissie betrekking op de verbranding van brandstoffen in eenheden met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW.

De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover het gaat om emissie naar de lucht. Artikel 2.5 Abm is echter voor de stofklasse gA – NO_X en SO_2 - ook niet van toepassing omdat de emissie van NO_X en SO_2 is gereguleerd in paragraaf 3.2.1 Abm (artikel 2.3a, derde lid Abm).

De emissies moeten aldus voldoen aan de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Abm. De emissiegrenswaarden voor NO_X en SO_2 van artikel 3.10 Abm gelden echter niet

ONTWERPBESLUIT

voor stookinstallaties die ten hoogste 500 uren per jaar in gebruik zijn (artikel 3.7, tweede lid onder b Abm). Daaronder zijn de dieselmotoren begrepen die vanuit bedrijfszekerheid worden getest en die niet worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit terwijl het openbare net beschikbaar is. Wel dienen de stookinstallaties te voldoen aan de overige voorschriften van paragraaf 3.2.1 Abm, waaronder registratie van het aantal draaiuren van de stookinstallatie. Op grond van artikel 3.10p Abm moeten deze stookinstallaties iedere twee jaar SCIOS gekeurd worden; de eerste keuring moet binnen zes weken na ingebruikname plaatsvinden.

Omdat er afdoende algemene regels gelden voor de emissies naar de lucht zijn er in deze vergunning geen voorschriften voor dit aspect opgenomen.

Na 1 januari 2024 gelden voor de emissie naar de lucht de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Bal juncto paragraaf 4.126 Bal.

5.3 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Diesel bevat ZZS (zoals benzeen en naftaleen) en daarom is per 28 maart 2022 aangewezen als ZZS op de website van RIVM.

Binnen het bedrijf wordt diesel in gesloten ondergrondse tanks opgeslagen waardoor diffuse dieselemissies worden voorkomen. Bij het stoken van diesel komen er o.a. ZZS vrij, zoals PAK's (PolyCyclische Aromatische Koolwaterstoffen), dioxines (PolyChloorDibenzoDioxines) en furanen (PolyChloorDibenzoFuranen). Dit betreft kleine hoeveelheden aangezien de aggregaten minder dan 500 uur per jaar in werking zullen zijn.

De algemene regels van artikel 2.4 Abm gelden, waaronder de minimalisatieverplichting voor ZZS. De minimalisatieverplichting houdt in dat iedere vijf jaar aan het bevoegd gezag gerapporteerd moet worden over de mate waarin emissies van ZZS naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om die emissies te voorkomen c.q. te beperken in een zogenaamd vermijdings- en reductieplan. Het bedrijf moet streven naar nul ZZS emissies.

Na 1 januari 2024 zijn de ZZS gereguleerd in paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.3 Bal.

ONTWERPBESLUIT

6 LUCHTKWALITEIT

6.1 Algemeen

Het Nederlandse wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen', van de Wm. Dit wettelijk stelsel is van kracht sinds november 2007 en wordt ook wel de 'Wet luchtkwaliteit' (verder: Wlk) genoemd. In de Wlk zijn in Europees verband vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten opgenomen. In bijlage 2 van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor deze componenten richtwaarden en/of grenswaarden van concentraties in de buitenlucht opgenomen. De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$ en PM_{10}).

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) een van de volgende criteria:

a) er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;

b) er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;

c) de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);

d) het project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit of binnen een regionaal programma van maatregelen.

ONTWERPBESLUIT

6.2 Beoordeling en conclusie luchtkwaliteit

Voor het datacentrum is een luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld met kenmerk GB-18091-2-RA, d.d. 19 november 2021. In dit rapport zijn de emissies van de noodstroomaggregaten en de verwachte transportbewegingen in beschouwing genomen. In het rapport is de invloed van de activiteiten op de concentraties van stikstofdioxiden (NO_2) en fijnstof PM_{10} en $PM_{2,5}$ bepaald.

Het rapport is door ons beoordeeld. De uitgangspunten worden realistisch geacht en de berekeningen zijn met het juiste rekenmodel uitgevoerd. In het luchtkwaliteitsonderzoek zijn de specificaties van de noodstroomaggregaten opgenomen.

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de maximale achtergrondconcentratie van NO_X, PM_{10} en $PM_{2,5}$ respectievelijk 25,2 µg/m³, 21,2 µg/m³ en 11,3 µg/m³ bedragen. Hiermee wordt ruimschoots aan de geldende grenswaarden van bijlage 2 Wet milieubeheer voldaan. Conform artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor het verlenen van deze vergunning.

7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN - ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M³

7.1 Toetsingskader

Bij het opslaan van dieselolie in de ondergrondse tanks is paragraaf 3.4.2 Abm van toepassing als de tank een inhoud heeft van ten hoogste 150 m³.

7.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting aanwezige vier stuks ondergrondse stalen dieseltanks hebben een inhoud van 65 m³ per tank. Deze dieselopslagtanks moeten aldus voldoen aan PGS 28 conform de voorschriften van paragraaf 3.4.2 Abm. Deze voorschriften zijn direct werkend en hebben wij zodoende niet aan deze vergunning verbonden.

Wij achten dat met het voldoen van de ondergrondse tanks aan de relevante voorschriften van het Abm, de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

Na 1 januari 2024 valt de opslag van dieselolie in de ondergrondse opslagtanks onder de werkingssfeer van paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

ONTWERPBESLUIT

8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL

8.1 Toetsingskader

Wanneer een dieseltank is ingebouwd in een installatie zijn de voorschriften uit het Abm c.q. PGS niet van toepassing. Wij hebben aansluiting gezocht bij de beoordelingsrichtlijn voor bovengrondse tanks: de BRL SIKB 7800 (voorheen Kiwa BRL-

K903). De doelstelling van de BRL SIKB 7800 is het verkrijgen van voldoende veiligheidsniveau voor mens en milieu, waarbij tevens brand en explosies worden voorkomen. Dit wordt bereikt door het nemen van doeltreffende maatregelen die als minimum voorschrift worden benoemd in de BRL SIKB 7800. Deze maatregelen voldoen aan de laatste stand der techniek en veiligheid, waarbij zorgvuldig de verhoudingen tussen opoffering (kosten, inspanningen en tijd) zijn afgezet tegen de beoogde risicoreductie.

8.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting zijn zestien noodstroomaggregaten aanwezig. Per noodstroomaggregaat is er een ingebouwde diesel dagtank met een inhoud van 750 liter. Om het veilige gebruik te borgen hebben wij in voorschrift 4.1.1 opgenomen dat de noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moet voldoen aan artikel 13.32 van SIKB 7800 (voorheen BRL 903) met titel 'Aanvullend eisen voor noodstroomaggregaten'. Kort samengevat houdt dit in dat de dagtanks moeten worden voorzien van overvulbeveiliging en lekbak. De installatie moet worden aangelegd met de BRL SIKB 7800-installatiecertificaat of volgens deelgebied 15 of 16 van Bijlage XV en paragraaf 13.32.2 van deze BRL uitgevoerde beoordeling. Verder moet de installatie jaarlijks aantoonbaar worden onderhouden (logboek). Op de installatiecertificaat moet duidelijk staan tot waar de noodstroomaggregaat onder BRL SIKB 7800 is aangebracht.

Wij achten dat met het stellen van het bovengenoemde voorschrift betreffende de noodstroomaggregaat (inclusief leidingen, appendages en dagtanks) de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

ONTWERPBESLUIT

9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG

Overige gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen worden slechts in beperkte hoeveelheden opgeslagen zodat daarvoor geen voorschriften in deze vergunning zijn opgenomen.

Bij de noodstroomaggregaten zijn ook dagtanks aanwezig met ureum. Ureum is een niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

De servers in de datahalen worden gedompeld in synthetische olie (Immersion Cooling Fluid S5 X). Hiervoor worden er 120 pods met een inhoud van 500 liter per etage gerealiseerd. Deze type van koeling wordt toegepast op maximaal 6 etages. Immersion Cooling Fluid S5 X is niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015

De totale opslag van dieselolie (ondergrondse opslag en dagtanks) bedraagt 272 m^3 (228,48 ton) en is ruim onder de drempelwaarde van 2.500 ton van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 2015). Het datacentrum valt dan ook niet onder het BRZO 2015.

ONTWERPBESLUIT

11 AFVALSTOFFEN

11.1 Preventie en afvalscheiding

Door afval- en emissiepreventie wordt het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan voorkomen of beperkt. Dit kan door reductie aan de bron of door (intern) hergebruik. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat, ongeacht de bedrijfssituatie, de afvalcomponenten die voor herverwerking in aanmerking komen altijd gescheiden dienen te worden. Tevens moet uitvoering worden gegeven aan de doelstellingen zoals die in het LAP3 staan weergegeven.

Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moeten, ingevolge artikel 10.38 van de Wm, worden afgegeven aan een erkend inzamelaar. Met betrekking tot de afgifte van de betreffende afvalstoffen moet worden geregistreerd:

- de datum van afgifte;
- de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
- de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
- de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
- de voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen;

- ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt.

De geregistreerde gegevens moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en gedurende die periode ter beschikking worden gehouden van het bevoegd gezag.

De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

11.2 Elektrische en elektronische apparaten

IT-afval bij datacenters ontstaat voornamelijk door de snelle veroudering en vervanging van hardware, zoals servers, opslagapparaten en netwerkapparatuur.

De constante behoefte aan hogere prestaties en capaciteit leidt tot frequente upgrades, wat resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid afgedankte apparatuur.

Bovendien draagt de onjuiste afvalverwerking van elektronische componenten, zoals printplaten, kabels en batterijen, bij aan de groei van IT-afval in datacenters.

Er gelden rechtstreeks werkende algemene regels (op grond van artikel 10.37 t/m 10.39 van de Wm) voor de registratie en het afvoeren van afvalstoffen en voor het scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen die binnen het datacentrum zijn ontstaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat elektrische- en elektronische apparaten apart moeten worden gehouden van andere afvalstoffen en deze naar een erkende Cenelec gecertificeerde afvalverwerker moeten worden afgevoerd voor verdere verwerking.

ONTWERPBESLUIT

11.3 Conclusie

Uit de bij de aanvraag geleverde gegevens blijkt, dat binnen het datacentrum slechts een beperkte hoeveelheid afvalstoffen vrij komt. Tevens is door de aanvrager aangegeven, dat aan de doelstellingen van het LAP3 zal worden voldaan.

Voor de registratie van het afvoeren van afvalstoffen gelden rechtstreeks werkende, algemene regels op grond van de Wm en artikel 2.12 van het Abm. De aangevraagde situatie voldoet aan de gestelde regels.

Er zijn algemene voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot preventie, scheiding, de wijze van opslag en afvoer, bodembeschermende voorzieningen, verbod op verwerking en mengen en de afvoerfrequentie van de verschillende afvalstoffen.

Met de gestelde voorschriften wordt de milieubelasting tot een minimum beperkt en vindt op een efficiënte wijze verwerking van afvalstoffen plaats.

12 AFVALWATER

12.1 Aangevraagde situatie

Binnen de inrichting is sprake van de volgende afvalwaterstromen:

1. Het lozen van hemelwater dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening;
2. Het lozen van koelwater van de koelinstallaties;
3. Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks;
4. Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren;
5. Afvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie (Reversed Osmose installatie, verder: RO).

Het afvalwater onder 1, 2 en 3 wordt via het hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater, namelijk de Suezhaven. Het afvalwater onder 4 en 5 wordt via het vuilwaterriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

12.2 Activiteitenbesluit

Op het afvalwater genoemd onder 1 is paragraaf 3.1.3 Abm en onder 2 paragraaf 3.1.5 Abm juncto afdeling 2.1 Abm (zorgplichtbepaling) en afdeling 2.2 Abm (Lozingen) van toepassing. Deze lozingen moeten aldus voldoen aan de eisen van het Abm. Hierover mogen dan ook geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning. Daarnaast zien wij geen aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

ONTWERPBESLUIT

Op grond van artikel 2.2, eerste lid onder b juncto artikel 3.3 en artikel 3.6 Abm zijn de betreffende lozingen op het hemelwaterriool toegestaan.

Na 1 januari 2024 is het lozen van hemelwater, dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening, geregeld in subparagraaf 9.3.2.6 van het Op Amsterdam, en het lozen van koelwater van een koelinstallatie in paragraaf 3.2.2 juncto paragraaf 4.110 Bal.

12.3 Instructieregeling

De navolgende afvalwaterlozingen vinden binnen de inrichting plaats waarop de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" (verder: instructieregeling) van toepassing is:

- *Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor de vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks* (3)

  Het hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte bodemvoorziening voor de vier vulpunten van de noodstroomaggregaten wordt via vier olie-afscheiders gereinigd van mogelijke verontreinigingen met brandstofproducten. Vervolgens wordt dit hemelwater via het hemelwaterriool geloosd op het oppervlaktewater, namelijk Suezhaven. De olie-afscheider zal voldoen aan de NEN-EN 858 en wordt uitgerust met lekdetectie. Indien olie in de afscheider wordt gedetecteerd, wordt de afvoer naar het oppervlaktewater afgesloten zodat er geen verdere lozing meer plaatsvindt.

- *Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren* (4)

  Het met huishoudelijk te vergelijken bedrijfsafvalwater uit de kantoren (sanitair en schoonmaakwerkzaamheden). Jaarlijks wordt 2.000 m^3 afvalwater van de kantoorgedeelte geloosd op het vuilwaterriool.

- *Afvalwater afkomstig van de RO installatie* (5)

  Voor de koelinstallaties wordt industriewater gebruikt. Dit water wordt eerst gezuiverd door de RO installatie. Het spuiwater van deze RO installatie wordt op het vuilwaterriool geloosd. Het maximale lozingsdebiet is ca. 19.000 m^3/jaar en 16,5 m^3/h.

ONTWERPBESLUIT

De afvalwaterlozingen waar de instructieregeling op van toepassing is, dienen in de vergunning te worden geregeld. In het kader van de instructieregeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Daarnaast moeten voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast, zodat de verwerking van dit rioolslib niet wordt belemmerd. Verder dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt; zie paragraaf 12.5 van deze vergunning.

12.4 Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en mengsels

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is inzicht nodig in de mate waarin de in het oppervlaktewaterlichaam te brengen grond- en hulpstoffen en tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Ter bepaling van de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels geldt de Algemene Beoordelingsmethodiek (verder: ABM) uit 2016. Onder waterbezwaarlijkheid wordt verstaan: 'de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu'. Met de methodiek kunnen stoffen of mengsels worden ingedeeld in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. Bij elke klasse hoort een overeenkomstige saneringsinspanning. De saneringsinspanning geeft het niveau aan van de inspanning die moet worden geleverd om de lozing van een stof te verminderen. De ABM is bij wet (Ministeriële regeling omgevingsrecht) vastgelegd als instrumentarium om te bepalen wat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn voor een bedrijf om emissies en andere nadelige gevlogen voor het milieu te voorkomen. De ABM sluit aan bij de Europese regelgeving op het gebied van het indelen, verpakken en kenmerken van stoffen en preparaten.

ONTWERPBESLUIT

12.5 ABM toets

In de RO installatie wordt een antiscalant toegevoegd om het industriewater op te waarderen zodat deze geschikt wordt voor gebruikt in de koelsystemen. De antiscalant bevat een polymeer – polyacrylamide - die schaalvorming op membranen in de RO installatie voorkomt en wordt ook gebruikt als flocculant. Dit helpt bij het samenklonteren van kleine deeltjes in het water, waardoor die gemakkelijker kunnen worden verwijderd tijdens het zuiveringsproces in de RO installatie. Er ontstaat dan afvalwater met antiscalant dat wordt geloosd op het vuilwaterriool en afgevoerd naar de RWZI van de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Voor het bepalen van de waterbezwaarlijkheid is er een ABM toets voor de antiscalant uitgevoerd. De waterbezwaarlijkheidsklasse van de stof is B(4). Voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning B geldt dat de lozing van deze stoffen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wij hebben hierom Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Uit het advies volgt dat de samenstelling van het afvalwater voldoet aan de eisen die gesteld worden voor de gemeentelijke riool- en RWZI. De antiscalant die wordt gebruikt bij de RO installatie wordt gebonden aan het slib in de RWZI. Daardoor kan de antiscalant effectief verwijderd worden tijdens het zuiveringsproces en komt het niet terecht in het oppervlaktewater. Het lozen van het afvalwater uit de RO installatie op het vuilwaterriool wordt door Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht dan ook als niet bezwaarlijk gezien.

12.6 Voorschriften

In de voorschriften 3.1 tot en met 3.4 hebben wij instructieregels voorgeschreven en de eisen waar de afvalwaterlozingen aan moeten voldoen.

In de voorschriften 3.5 en 3.6 hebben wij voorgeschreven waar een slibvangput en olieafscheider voor de lozing van oliehoudende afvalwaterstromen aan moeten voldoen. De controlevoorziening hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.7.

Van de vergunninghouder wordt verwacht dat deze de ABM uitvoert voor nieuw toe te passen stoffen of preparaten en de uitkomsten hiervan bijhoudt in een logboek. Dit hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.8 van deze vergunning.

12.7 Oppervlaktewater

Er is sprake van het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, namelijk schoon hemelwater, hemelwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van de vier vulpunten en het koelwater van de koelinstallaties. De koelinstallaties zorgen voor een constante temperatuur van de servers en noodstroomaggregaten, wat essentieel is om optimale prestaties te waarborgen en oververhitting te voorkomen. Omdat de lozing gebeurt via het hemelwaterriool is er sprake van een indirecte lozingssituatie. Wij hebben Rijkswaterstaat (verder: RWS) hierom advies gevraagd. Dit advies hebben wij op 4 november 2024 ontvangen. Uit het advies blijkt dat het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet bezwaarlijk is, zolang dit

ONTWERPBESLUIT

gebeurt volgens het ingediende testschema van de noodstroomaggregaten en het aangevraagde te koelen IT-vermogen.

12.8 Kwantiteit

Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk vuilwater- en hemelwaterriool is de hydraulische capaciteit van dit riool. Hierover hebben wij advies gevraagd bij gemeente Amsterdam, zijnde de beheerder van de het daar aanwezige rioolstelsel. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Gelet op dit advies en de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

12.9 Conclusie

Op basis van de aanvraag concluderen wij dat de aangevraagde lozing de doelmatige werking van het riool en de RWZI van de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de kwaliteit van het oppervlaktewater niet in gevaar brengt. De lozing van het bedrijfsafvalwater kan worden toegestaan onder voorschriften benoemd in onderdeel G; hoofdstuk 3.

ONTWERPBESLUIT

13 WATERBESPARING

13.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat er per jaar circa 140.000 m^3 water gebruikt wordt binnen het datacentrum ten behoeve van het koelen van de datahalen, en de noodstroomaggregaten. Het koelen van de noodstroomaggregaten is alleen noodzakelijk tijdens het testen en bij calamiteiten. Het testen duurt maximaal 28,44 uur per jaar, en heeft daarom slechts een kleine invloed op het waterverbruik. Het meeste waterverbruik vindt plaats tijdens de hoge temperaturen in de zomer als de natte koeling aan wordt gezet.

Het datacentrum is zo ontworpen dat voor het koelen van de datazalen de buitenlucht als de primair koeltechniek wordt toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van een hybride droge koeler. Dit betreft een droge koeler, waarbij adiabatische koeling is geïntegreerd. Bij lage buitentemperaturen draait de hybride droge koeler zonder water te gebruiken. Bij hogere temperaturen wordt er gebruik gemaakt van de ingebouwde adiabatische koeling. Hierbij verdampt water om op een zo efficiënt mogelijke manier te koelen.

Het omslagpunt van droge naar natte koeling ligt tussen de 16 en 20 °C. Hoewel deze range klein lijkt, heeft dit een groot impact op het aantal draaiuren van de natte koeler en daarmee het watergebruik. De belangrijkste factor is de geluidsproductie van de ventilatoren van het koelsysteem op het dak. Hierom draaien de ventilatoren van de koelers nooit op het maximum vermogen, waardoor er eerder omgeschakeld moet worden naar natte koeling waarvoor dan koelwater is benodigd.

Het gebouw krijgt via Waternet twee wateraansluitingen, namelijk:

- Drinkwater aansluiting;
- Industriewater aansluiting.

In normaal bedrijf wordt het datacentrum gekoeld met industriewater en is er de intentie om voor het koelen zo weinig mogelijk drinkwater te gebruiken. Hierom is het datacentrum voorzien van een extra waterbuffer met een opslagcapaciteit van ca. 710 m^3 industriewater. Deze buffercapaciteit wordt ingezet tijdens piekmomenten van koeling en/of uitval van beide watersystemen. De beschikbaarheid van koelwater en de redundantie hiervan is namelijk essentieel voor de betrouwbaarheid van het datacentrum.

ONTWERPBESLUIT

13.2 Toetsingskader

Het zuinig gebruik van drinkwater vormt onderdeel van de bescherming van het milieu (de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen; artikel 1.1, tweede lid Wm).

Voor het bepalen van BBT voor het onderdeel waterbesparing hebben wij gebruik gemaakt van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0.

Het BREEAM toetsingscriterium voor het jaarlijkse procesgerelateerde drinkwaterverbruik wordt berekend door het aantal m^3 waterverbruik per jaar te delen door het totaal opgesteld IT vermogen in kiloWatt van de installatie. Datacenters met een waterverbruik van lager dan 6 m^3/kW presteren in deze norm beter dan een gemiddeld datacentrum.

13.3 Beoordeling en conclusie

Door de beperkte dakoppervlakte en beperkte geluidruimte is het niet mogelijk om alleen van een droge koeler gebruik te maken. Om drinkwater zo min mogelijk te gebruiken zal het datacentrum een industriewateraansluiting en een industriewaterbuffer realiseren. De buitentemperatuur van de omslag naar natte koeling wordt zo hoog mogelijk ingesteld om het gebruik van koelwater maximaal te beperken.

Volgens het Breeam toetsingscriterium heeft FC 1 een waterverbruik van 5,4 m^3/kW. Het Breeam toetsingscriterium is gebaseerd op drinkwaterverbruik. Bij FC 1 wordt voornamelijk gebruik gemaakt van industriewater en daardoor presteert het veel beter dan een gemiddeld datacentrum. Om die reden voldoet het aan de toetsingscriteria van de BREEAM ontwerpnorm.

Wij concluderen dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel waterbesparing. Om inzicht te krijgen in het daadwerkelijk waterverbruik hebben wij een registratie- en monitoringvoorschrift opgenomen in de voorschriften 1.4.1, onder d en 1.4.2.

ONTWERPBESLUIT

14 GELUID

14.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie oftewel de geluidsemissie die het datacentrum onder normale bedrijfsomstandigheden veroorzaakt, waaronder het periodieke testen van de noodstroomaggregaten (zoals dat ook uit de aanvraag blijkt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het datacentrum.

Het datacentrum is gelegen op het industrieterrein Westpoort te Amsterdam. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige objecten bevinden zich op meer dan 1000 meter afstand van de grens van het datacentrum. De geluidimmissie van het datacentrum wordt voornamelijk bepaald door hybride droge koelers, open koeltorens en testen van de noodstroomaggregaten.

14.2 Akoestische gegevens

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022. Daarnaast is een aanvulling op dit rapport overgelegd, het betreft de notitie van 12 juni 2024 met referentie HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO. Op basis van deze gegevens zijn de aangevraagde activiteiten getoetst en zijn de geluidsvoorschriften opgesteld.

14.3 Toetsing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van woningen

Het datacentrum is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Westpoort. Rond dit industrieterrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd waarbuiten de geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te boven mag gaan. Daarnaast zijn voor de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidsgevoelige objecten maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Op grond van artikel 2.14 lid 1 van de Wabo moeten deze grenswaarden in acht worden genomen bij de beslissing op de aanvraag.

Op basis van de aangeleverde gegevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting getoetst aan de grenswaarden binnen de zone. Uit de toetsing blijkt dat de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten hieraan voldoet.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus, L_{Amax}, bij de dichtstbijzijnde woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998).

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door het afblazen van remlucht en/of het manoeuvreren en optrekken van vrachtwagens. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten liggen op een dermate grote afstand dat de maximale geluidsniveaus niet hoorbaar zijn. Hieruit volgt dat ruim voldaan wordt aan de grenswaarden.

ONTWERPBESLUIT

Verkeersaantrekkende werking

De Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996 is (volgens de jurisprudentie) niet van toepassing voor bedrijven gesitueerd op gezoneerde industrieterreinen. Uit een kwalitatieve beschouwing blijkt dat het opstellen van middelvoorschriften ter voorkoming of beperking van hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking in deze situatie niet noodzakelijk is.

Beste Beschikbare Technieken

Met betrekking tot de geluiduitstraling van het datacentrum worden de beste beschikbare technieken toegepast.

14.4 Geluidsvoorschriften

Ter plaatse van de dichtstbijgelegen geluidsgevoelige woningen treden als gevolg van de activiteiten van het bedrijf lage geluidsniveaus op die ter plaatse niet meetbaar zijn. Om meet- en controleerbare geluidsniveaus op te kunnen nemen in de voorschriften zijn in deze beschikking VergunningImmissiePunten (VIP's) opgenomen op korte afstand van de grens van het datacentrum. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van deze VIP's worden de woningen indirect beschermd.

Vanwege de grote afstand tot de geluidsgevoelige objecten en de beperkte en lage maximale geluidsniveaus zijn maximale geluidsniveaus, welke afkomstig zijn van het datacentrum, niet hoorbaar ter plaatse van deze geluidsgevoelige objecten. Om die reden is er voor gekozen om voor maximale geluidsniveaus geen grenswaarden op te nemen.

Omdat het datacentrum nog niet gebouwd is, zijn de geluidsvermogens van de technische installatie gebaseerd op prognoses of metingen van soortgelijke installatie op een andere locatie. Daarom is in een voorschrift bepaald dat er binnen 6 maanden na in bedrijf name van datacentrum toren 1 een opleveringsonderzoek moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

14.5 Incidentele bedrijfssituatie

Maximaal twaalf keer per jaar worden de noodstroomaggregaten getest. Gedurende 1,5 uur worden alle noodstroomaggregaten in de dagperiode tegelijkertijd of separaat

ONTWERPBESLUIT

in werking gesteld. Deze situatie wordt beschouwd als een incidentele bedrijfssituatie. Voor deze bedrijfssituatie is voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een aparte voorschrift opgenomen.

14.6 Conclusie

Voor het milieuaspect geluid geldt dat de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder ten gevolge van de aangevraagde activiteiten milieuhygiënisch aanvaardbaar zijn. Met de in de vergunningen opgenomen doel- en middel voorschriften voor het aspect geluid wordt geborgd dat het datacentrum blijft voldoen aan de richt- en grenswaarden waarop de aanvraag is getoetst.

ONTWERPBESLUIT

15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK

15.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door het datacentrum. Volgens de aanvraag wordt namelijk 269.000.000 kWh/jaar elektriciteit gebruikt. Er is geen gasaansluiting aanwezig.

Toetsing BBT energie-efficiëntie

Als onderdeel van de toets aan de beste beschikbare technieken hebben wij de aanvraag betreffende energie-efficiëntie getoetst aan de BREF Energie-efficiëntie en de Actuele Erkende Maatregelenlijst energiebesparing d.d. 8 juni 2023. Hierover merken wij op, dat de toepassing van adiabatische koeling (combinatie luchtkoeling en waterkoeling) een van de meest zuinige vorm van koeling is van datacenters. Aanvullend geeft de aanvrager aan dat onder meer de volgende maatregelen zijn gerealiseerd:

- De restwarmte van de koelinstallaties wordt gebruikt voor het stand-by houden van de NSA's;
- Samenvoegen van intern en extern werklast bij de servers zodat het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht wordt;
- Stellen van geautomatiseerd energiebeheer op servers;
- Optimaliseren van de belasting van UPS-en (Batterijen);
- Een buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte toepassen;
- Energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toepassen;

- Een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten toepassen;
- Een scheiding brengen tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal;
- Zonnepanelen op het plint plaatsen;
- Isoleren van spouwmuren van gebouwen en platte daken;
- Vervangen in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas/ dubbelglas door HR++ glas;
- Toepassen van een klokregeling toe en deze regelen - dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd;
- Frequentiegeregelde circulatiepompen toepassen;
- Isoleren warmwaterleidingen en appendages;
- Plaatsen van een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten;
- Een drycooler voor de koeling van procesapparatuur toepassen;
- Stellen een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers;
- Een frequentieregelaar toepassen om het vermogen van de zaalkoelers te beperken.

Het is gebruikelijk in de datacenterbranche om efficiëntie van het stroomgebruik uit te drukken met de factor Power Usage Effectiveness (PUE). Met de onderhavige installatie (zowel gebruik van elektrische installatie als koeling etc.) wordt een ontwerp PUE gerealiseerd van 1.18 bij 100% IT-load.

ONTWERPBESLUIT

15.2 Lokaal Beleid

Ten aanzien van het vestigen van datacentra is zowel door de provincie Noord-Holland als door de gemeente Amsterdam beleid opgesteld. Voor de provincie Noord-Holland is het beleid vastgelegd in de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 d.d. januari 2022.

Provincie Noord-Holland

In november 2023 heeft de provincie Noord-Holland de Richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden datacenters Noord-Holland als onderdeel van de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 gepubliceerd op haar site. De Richtlijn bevat de vestigingsvoorwaarden duurzaamheid. De Richtlijn is onder meer bedoeld om het gesprek met de aanvrager (datacentrum) aan te gaan over de ambitie op het vlak van verduurzaming. Dit gesprek heeft ook bij dit dossier plaatsgevonden. Het geheel wordt integraal beschouwd. Zo hebben bij bijvoorbeeld het kiezen van koeltechnieken water- en elektriciteitsgebruik directe invloed op elkaar. Ook kunnen andere milieuthema's als bijvoorbeeld geluid reden zijn waarom de voorwaarden niet optimaal kunnen worden gerealiseerd.

Gemeente Amsterdam

Door de gemeente Amsterdam is het beleid vastgelegd in het Datacenterbeleid gemeente Amsterdam 2020-2030 d.d. 14-10-2020. Dit beleid komt voor een deel overeen met het beleid van de provincie Noord-Holland. De uitvoering van dit beleid moet vooral gestalte krijgen door deze mee te nemen in de voorwaarden in erfpachtovereenkomsten, (grond)verkoopvoorwaarden dan wel anterieure overeenkomsten.

Uit de door de aanvrager aangeleverde gegevens blijkt dat naar ons oordeel in voldoende mate aandacht is besteed aan het toepassen van de aandachtspunten die in de beide beleidsdocumenten zijn vastgelegd.

15.3 Boordeling en conclusie

Met ingang van 1 juli 2023 zijn de voorschriften van afdeling 2.6 van het Abm 'Verduurzaming van het energiegebruik' rechtstreeks van toepassing op het datacentrum. Hieronder valt onder meer de verplichting om alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen, een vierjaarlijkse informatieplicht en in aanvulling daarop een onderzoeksplicht voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 10 miljoen kWh of 170.000 m^3 aardgas(equivalent). De erkende maatregelenlijst energiebesparing van Bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer is een onderdeel van de BBT toetst.

Hiermee concluderen wij dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel verduurzaming van het energiegebruik.

Na 1 januari 2024 zijn de regels voor het verduurzamen van het energiegebruik opgenomen in het Bal, namelijk paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.1 Bal.

ONTWERPBESLUIT

15.4 CO_2-emissiehandel (EU ETS)

De Europese Unie heeft een systeem van CO_2-emissiehandel (verder: ETS) ingevoerd dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO_2-uitstoot verplicht zijn CO_2-rechten te kopen en de mogelijkheid geven het teveel aan rechten te verkopen (Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2018/410).

Als de som van alle afzonderlijke installaties boven ≥ 3 MWth groter is dan 20 MWth dan geldt dat het datacentrum een emissievergunning van EU ETS (emissiehandel) nodig heeft. Zonder deze vergunning kan de installatie niet in bedrijf zijn. De Nederlandse emissieautoriteit is het bevoegd gezag voor deze emissievergunning.

16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op deze aanvraag is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019 van toepassing.

Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. De verwijzing naar deze aanvullende voorschriften staat vermeld onder hoofdstuk I: Voorschriften Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

ONTWERPBESLUIT

D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

1 BINNENPLANS AFWIJKEN

1.1 Inleiding

FC 1 heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een datacentrum aan de Plimsollweg 3. De complete datacentrum bestaat uit 3 torens van elk 85 meter hoogte. Elke toren betreft een separate inrichting. De aanvraag van FC 1 omhelst alleen toren 1. Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect B.V.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022.

In het rapport is de geluidimmissie onderzocht van alle drie de torens afzonderlijk.

Uit het rapport blijkt dat er twee representatieve bedrijfssituaties zijn: het tussenbedrijf en winterbedrijf. Daarnaast zorgen toren 2 en toren 3 voor een forse afscherming van de geluidimmissie van toren 1. Omdat niet duidelijk is wanneer toren 2 wordt gerealiseerd, is er dus ook sprake van een situatie met en zonder afscherming van toren 2.

Voor het bepalen van het immissiebudget voor delen van kavels of meerdere kavels dient de handleiding overeenkomstig bijlage 4 van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort worden gevolgd. Omdat de datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget bepaald naar rato van het oppervlak, in deze situatie dus 1/3 van het relevante immissiebudget dat geldt voor de gronden van het gehele datacentrum (dus alle drie de torens). Hiermee wordt afgeweken van de handleiding, echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde handleiding die de gemeente Amsterdam (en in overeenstemming met Port of Amsterdam en Omgevingsdienst NZKG) voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de aanvraag niet voldoet aan het immissiebudget, overeenkomstig het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort. Hierdoor is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan. Daarom heeft het datacentrum eveneens een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning strijdig gebruik.

ONTWERPBESLUIT

1.2 Overweging binnenplans afwijken

Het datacentrum FC 1 is gelegen op het industrieterrein Westpoort. Met ingang van 1 januari 2024 geldt op die locatie het Omgevingsplan Amsterdam waarvan het Geluidverdeelplan Westpoort onderdeel uitmaakt. Verder aangeduid als Geluidverdeelplan Westpoort.

Op de locatie waar FC 1 wordt gerealiseerd, is artikel 4.1 'milieuzone-geluidverdeling 1' van het Geluidverdeelplan Westpoort van toepassing. Op grond van artikel 4.1.2 moet ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - geluidverdeling 1' het datacentrum voldoen aan de immissiebudgetten als opgenomen in Bijlage 3, behorende bij de regels van het Geluidverdeelplan Westpoort. Ingeval de geluidimmissie plaats vindt op meerdere en/of delen van kavels, dan moet de geluidimmissie voldoen aan de immissiebudgetten die zijn berekend aan de hand van de in bijlage 4 voorgeschreven rekenmethodiek. Het volledige initiatief bestaat uit drie afzonderlijke torens. Elke toren wordt aangevraagd als een separate inrichting. De aanvraag van FC 1 omhelst

alleen toren 1. Omdat de datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget van elke toren apart bepaald op basis van 1/3 van het immissiebudget van het volledige initiatief (bestaande uit drie torens). Hiermee wordt afgeweken van de voorgeschreven rekenmethodiek. Echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde rekenmethodiek die de gemeente Amsterdam voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het Geluidverdeelplan Westpoort, waarvan het ontwerp inmiddels ter inzage heeft gelegen.

Het initiatief is gelegen op de kavels 3210 en 3702-3. Voor FC 1 (toren 1) bedraagt het immissiebudget 1/3 van het gecumuleerde immissiebudget van kavel 3210 en 3702-3 waarvoor in het Geluidverdeelplan Westpoort een geluidbudget is vastgesteld. Het immissiebudget voor FC 1 is weergegeven in onderstaand tabel.

ONTWERPBESLUIT

Immissiebudget FalconConnect 1 B.V.				
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18_A	Spaandammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9
MTG 3_A	Spaandammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-
MTG 4_A	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1
MTG 5_A	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5
Zp 07_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-
Zp 08_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-
Zp 09_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1
Zp 10_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-

Bij de aanvraag is het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022 overgelegd. Daarnaast is er een ruimtelijke motivering voor het binnenplans afwijken van het Geluidverdeelplan Westpoort overgelegd. Het betreft de notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", versie 003, zaaknummer 11103361, d.d. 31-10-2022.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat op een aantal toetspunten niet voldaan wordt aan het immissiebudget voor de avond- en nachtperiode. Vanwege deze overschrijding van het immissiebudget wordt niet voldaan aan artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort en is het aangevraagde project daardoor in strijd met het Geluidverdeelplan Westpoort.

Aan de hand van artikel 5.1 voorziet het Geluidverdeelplan Westpoort in een afwijkingsregeling voor het overschrijden van het immissiebudget. Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort voor een aanvraag die niet voldoet aan de voornoemde immissiebudgetten, indien:

a) de aanvraag niet technisch en/of bedrijfseconomisch onhaalbaar is;
b) uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de overschrijding van het immissiebudget geminimaliseerd is door:

    1. hier in de terreininrichting rekening mee te houden;
    2. de activiteiten plaats te laten vinden op een minder geluidgevoelig dagdeel, en;
    3. bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen toe te passen;

c) door het toestaan van een hoger geluidbudget de totale gecumuleerde toegestane geluidbelasting van het industrieterrein niet hoger wordt dan:

    1. de grenswaarde op de grens van de geluidzone;
    2. de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten.

ONTWERPBESLUIT

lid a.

De dienst Ruimte en Duurzaamheid (R&D) van de gemeente Amsterdam heeft getoetst of de aanvraag technisch of bedrijfseconomisch onhaalbaar is. Uit deze toetsing is geconcludeerd dat hier geen sprake van is en dat voldaan wordt aan de voorwaarde in lid a.

Geconcludeerd wordt dat voldoende onderbouwd is dat voldaan wordt aan lid a.

lid b:

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget voornamelijk veroorzaakt wordt door de volgende maatgevende geluidsbronnen:

- De inlaten en uitlaten van de hybride droge koelers (HDC's);
- de open koeltorens tijdens winterbedrijf;
- luchtbehandelingsinstallaties inclusief toe- en afvoerrooster in de gevel.

Om de overschrijding te beperken is bij het ontwerp van het datacentrum zoveel als mogelijk rekening gehouden met het minimaliseren van de geluidemissie voor zover dit geen nadelige gevolgen heeft voor het energieverbruik. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de volgende geluidreducerende maatregelen worden toegepast:

- Door een overcapaciteit van de HDC's is een lager toerental van de ventilatoren benodigd welke resulteert in een lagere geluidemissie en een besparing van energieverbruik;
- De HDC's worden uitgevoerd met 'low noise' ventilatoren;
- Door gebruik van een ondergrondse warmte-/koudeopslag is tijdens warme periode minder inzet van HDC's benodigd;
- De koeltorens worden voorzien van low noise ventilatoren en een toerentalregeling zodat deze op een lager toerental in bedrijf kunnen zijn;
- Toepassen van coulissendempers in het kanaalwerk van de luchtbehandelingsystemen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat aanvullende geluidreducerende maatregelen zoals het toepassen van geluiddempers in de inlaatroosters van de HDC's, geluidschermen op het dak en het verder verlagen van het toerental dan bovengenoemde niet mogelijk of weinig zinvol is omdat dit ten koste gaat van de energiebesparing en de duurzaamheid van het datacentrum. Het toepassen van een andere terreinindeling of het verplaatsen van de activiteit naar een ander minder geluidgevoelige dagdeel is eveneens niet mogelijk omdat er reeds sprake is van de meest gunstige indeling en het datacentrum 24 uur per dag in werking is. Hieruit volgt dat in voldoende mate is aangetoond dat alle bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen zijn toegepast en dat voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bedoeld in lid b.

ONTWERPBESLUIT

lid c:

De verhoging van het immissiebudget, zoals aangegeven in voorschrift 6.1.1 & 6.1.2 is getoetst aan de grenswaarde op de grens van de geluidzone en aan de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten. Uit deze toets blijkt dat de aanvraag niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden. De aanvraag voldoet aan de voorwaarde zoals bedoeld in lid c.

1.3 Voorschriften

Uit het akoestisch rapport blijkt dat er sprake is van twee verschillende bedrijfssituaties; het tussenbedrijf en het winterbedrijf. In beide situaties is er sprake van een overschrijding van het immissiebudget. De toegestane verhoging van het immissiebudget in het voorschrift geldt voor beide situaties.

Daarnaast is er sprake van twee verschillende situaties vanwege de toekomstige afscherming door toren 2 en 3. Omdat alleen al de afscherming van toren 2 een relevante reductie van de geluidsimmissie veroorzaakt is er voor gekozen om de toegestane verhoging van het immissiebudget te verlagen op het moment dat toren 2 gebouwd.

Op het moment dat er warmte-uitkoppeling plaatsvindt, is de verwachting dat er minder gekoeld hoeft te worden en daardoor sprake is van een lagere geluidemissie. Onder warmte-uitkoppeling wordt verstaan dat het aangevraagde datacentrum, zijnde het datacentrum, de restwarmte van het datacentrum afgeeft aan een warmtenet.

Omdat nog niet duidelijk is wanneer de warmte-uitkoppeling wordt gerealiseerd en welke invloed dit heeft op de geluiduitstraling van het datacentrum zijn er voorschriften opgenomen waarmee geborgd wordt dat een nieuw akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd na ingebruikname van de warmte-uitkoppeling. Uit dat akoestisch onderzoek moet blijken dat aan het dan geldende immissiebudget wordt voldaan. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget niet of gedeeltelijk is afgenomen, dan wordt het akoestisch rapport ook aangemerkt als een daartoe strekkende aanvraag.

ONTWERPBESLUIT

1.4 Conclusie

Uit de bij de aanvraag ingediende gegevens blijkt dat het verzoek om af te wijken van het immissiebudget voldoet aan de voorwaarden die gelden overeenkomstig artikel 5.1 van het Geluidverdeelplan Westpoort.

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

[...]

ONTWERPBESLUIT

F BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

I. De aangevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, en e, sub 1° en 3°, van de Wabo aan FC 1 te verlenen;

II. Af te wijken van artikel 4.1.2. van de bepalingen van het bestemmingsplan "Geluidverdeelplan Westpoort";

III. Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk G en H opgenomen voorschriften alsmede de in bijlage 1, 2 en 3 opgenomen documentenlijst, begrippenlijst en vergunningspunten te verbinden;

IV. Aan de aangevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden.

ONTWERPBESLUIT

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.

Afschriften

Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan:

- Uw adviseur Mees Ruimte & Milieu B.V.;
- Havenbedrijf Amsterdam;
- Rijkwaterstaat West-Nederland Noord;
- Dienst Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam;
- Burgemeester en Wethouders van Amsterdam;
- Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,

voor deze,

[...]

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Beroepsclausule

[...]

ONTWERPBESLUIT

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Documenten

1.1.1

De volgende documenten van de aanvraag maken onderdeel uit van de beschikking:

- OLO aanvraagformulier van 11 april 2022 met kenmerk 6892547;
- Niet-technische-samenvatting behorende bij de aanvraag;
- Informatie bijlage thermisch en elektromotorisch vermogen datacenter;
- Bericht over treffen van EML maatregelen van 24 september 2024;
- Tekening benoemd "Tekening_-_Inrichtingsgrens_Toren_01" met documentdatum 24 februari 2022;
- Situatieschets met documentdatum 24 februari 2022.

1.2 Terrein van het datacentrum en toegankelijkheid

1.2.1

Het terrein van het datacentrum moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2.2

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot het datacentrum/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

ONTWERPBESLUIT

1.3 Instructies

1.3.1

De vergunninghouder moet de binnen het datacentrum (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3.2

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3.3

Van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden die mogelijkerwijs beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

1.4.1

Binnen het datacentrum is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen het datacentrum in een logboek de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor het datacentrum geldende omgevingsvergunningen en meldingen;

b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in het datacentrum aanwezige gevaarlijke stoffen;

ONTWERPBESLUIT

c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;

d. de registratie van de bedrijfsuren van de noodstroomaggregaten;

e. de continue registratie van de thermische vermogens van de noodstroomaggregaten waaruit blijkt dat het gezamenlijk opgesteld feitelijk maximale thermisch vermogen van alle stookinstallaties niet hoger zal zijn dan 88,44 MWth.

1.4.2

De in voorschrift 1.4.1 genoemde registratie van het jaarlijks watergebruik is onderverdeeld in een registratie van het watergebruik ten behoeve van:

a. de koeling van het datacentrum middels drinkwater i.c. industriewater;

b. het huishoudelijk/sanitair gebruik.

De documenten genoemd onder 1.4.1 en 1.4.2 moeten tenminste vijf jaar worden bewaard.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen het datacentrum moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2

ONTWERPBESLUIT

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Preventie

2.1.1

Binnen het datacentrum moet het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:

- effectief grondstofverbruik;
- hergebruik en recycling;
- een optimaal gebruik van de interne verzamel- en op bulksystemen;
- ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.

ONTWERPBESLUIT

2.2 Opslag

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond het datacentrum plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is en
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen het datacentrum.

2.2.4

Van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten het datacentrum kunnen verspreiden.

2.2.5

Gemorste of gelekte afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd.

2.2.6

Afvalstoffen mogen, uitgezonderd bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen het datacentrum worden be- of verwerkt of worden vernietigd. Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van het datacentrum te storten, te begraven of te laten uitvloeien.

2.2.7

ONTWERPBESLUIT

Stoffen die bij menging agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar kunnen reageren, mogen niet met elkaar in contact kunnen geraken.

2.2.8

Stoffen, die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast, moeten zo spoedig mogelijk uit het datacentrum worden afgevoerd.

2.2.9

Afvalstoffen moeten op gezette tijden, maar ten minste 1 maal per jaar, uit het datacentrum worden afgevoerd naar de daartoe bestemde inrichtingen. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden.

2.2.10

Elektrische afgedankte apparatuur dienen gescheiden te worden en afgevoerd naar een gecertificeerde afvalverzamelaar.

ONTWERPBESLUIT

3 AFVALWATER

3.1 Instructieregeling

3.1.1

Het bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur.
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk.
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Lozingseisen

3.2.1
Het afvalwater afkomstig van de Reversed Osmose installatie op het vuilwaterriool en het afvalwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt moet aan de volgende eisen voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008).
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012).
c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

3.2.3
Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.2.4
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

ONTWERPBESLUIT

3.3 Voorzieningen

3.3.1
Het afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt voor de ondergrondse opslagtank voor diesel wordt via een slib- en olieafscheider geloosd op het hemelwaterriool. De slibvangput en olieafscheider moeten voldoen

aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.

3.3.2
De slib- en olieafscheider is voorzien van detectie waarmee de afvoer van de slib- en olieafscheider naar het hemelwaterriool wordt afgesloten op moment dat diesel in de slib- en olieafscheider wordt gedetecteerd.

3.3.3
Een controlevoorziening moet altijd goed toegankelijk en onderhouden zijn.

3.4 Goedkeuring stoffen (ABM)

3.4.1
Vergunninghouder moet een Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) toets uitvoeren voorafgaand aan het toepassen van nieuwe stoffen of mengsels, alsmede een groter jaarverbruik daarvan waarbij verwacht wordt dat deze stoffen en hun omzettingsproducten in het afvalwater terecht kunnen komen. De resultaten van de ABM toets worden verstrekt aan het bevoegd gezag. Indien uit de ABM toets blijkt dat de waterbezwaarlijkheid klasse Z, A of B is, mag de betreffende stof alleen na goedkeuring van het bevoegd gezag worden toegepast.

4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS

4.1.1
De noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moeten voldoen aan paragraaf 13.32 van BRL SIKB 7800 (voorheen BRL 903).

5 GELUID

5.1.1

ONTWERPBESLUIT

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten X	RD-coördinaten Y				
Vp1 Toren1	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	35	35	33
Vp2 Toren1	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	37	36	34
Vp3 Toren1	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	33	33	31

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.2

In afwijking van voorschrift 5.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties, en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, tijdens de incidentele bedrijfssituatie en niet meer dan 12 keer per jaar, ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten X	RD-coördinaten Y		

ONTWERPBESLUIT

Vp1 Toren1	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	36
Vp2 Toren1	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	41
Vp3 Toren1	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	33

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.3

Binnen 6 maanden na het in bedrijf stellen van het datacentrum FC 1 (toren 1) moet aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet door middel van metingen en/of berekeningen worden aangetoond dat aan de voorschrift 5.1.1 wordt voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de in dit voorschrift opgenomen grenswaarden, dan moet in het rapport te zijn opgenomen welke aanvullende maatregelen zijn getroffen of zullen worden getroffen en binnen welk termijn deze worden getroffen. Het tijdstip van afronding van de uitgevoerde maatregelen moet worden gemeld aan het bevoegd gezag.

5.1.4

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). In afwijking hiervan dient gerekend te worden met TNO-luchtdemping.

ONTWERPBESLUIT

H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

6.6 Geluidvoorschriften afwijken immissiebudget

6.1.1

Op grond van artikel 5.1 van de planregels van het Geluidverdeelplan Westpoort mag de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van FC 1 (toren 1) het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

ONTWERP

Tabel 2: afwijken Immissiebudget		Immissiebudget FalconConnect 1 B.V. (Kavels 3210 & 3702-3)			Aanvraag geluidimmissie FalconConnect 1 B.V.			Verhoging t.b.v. activiteiten FalconConnect 1 B.V.		
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9	15,9	15,8	11,9	-	-	-
MTG 3	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-	-	12,9	-	-	-	-
MTG 4	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1	21,4	21,3	17,2	-	4,4	4,1
MTG 5	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5	17,8	17,8	13,7	-	0,7	0,2
Zp 07	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-	-	7,7	-	-	-	-
Zp 08	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-	9,4	9,3	-	-	-	-
Zp 09	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1	14,4	14,3	10,8	-	3,3	3,7

Zp 10	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-	8,3	8,3	-	-	0,3	-

ONTWERPBESLUIT

6.1.2

De geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van FC 1 (toren 1) mag, na realisatie van toren 2, het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

Tabel 2: afwijken Immissiebudget		Immissiebudget (Kavels 3210 & 3702-3)			Aanvraag geluidimmissie FalconConnect 1 B.V.			Verhoging t.b.v. activiteiten FalconConnect 1 B.V.		
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9	15,9	15,8	11,9	-	-	-
MTG	Spaarndammerdijk 268;	-		-		12,9		-		

3	MTG=55 dB(A)		14,0		-		-		-	-
MTG 4	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1	20,5	20,4	16,1	-	3,5	3,0
MTG 5	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5	17,5	17,5	13,4	-	0,4	-
Zp 07	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-	-	7,7	-	-	-	-
Zp 08	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-	9,3	9,2	-	-	-	-
Zp 09_	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1	13,9	13,8	10,1	-	2,8	3,0
Zp 10	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-	8,2	8,1	-	-	0,1	-

ONTWERPBESLUIT

6.2 Geluidvoorschriften ná warmte-uitkoppeling

6.2.1

Zodra sprake is van warmte-uitkoppeling, meldt vergunninghouder dit onverwijld en schriftelijk bij het bevoegd gezag.

6.2.2

Uiterlijk twaalf maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, vervallen bovenstaande voorschriften 6.1.1 & 6.1.2 en geldt vanaf dat moment het bepaalde in dit voorschrift.

6.2.3

In de bedrijfssituatie ná warmte-uitkoppeling dient het datacentrum te voldoen aan het immissiebudget overeenkomstig het dan geldende Geluidverdeelplan Westpoort.

6.2.4

Uiterlijk zes maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, wordt aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een akoestisch rapport overgelegd waarin is aangetoond aan het in voorschrift 6.2.3 genoemd immissiebudget wordt voldaan.

6.3 Wijzigingsverzoek

6.3.1

Indien het datacentrum na de warmte-uitkoppeling niet kan voldoen aan het in voorschrift 6.2.3 genoemde immissiebudget, kan vergunninghouder door middel van een daartoe strekkende aanvraag het bevoegd gezag verzoeken het in voorschrift 6.2.3 genoemd immissiebudget te verruimen tot maximaal het niveau van de in voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 genoemde geluidniveaus, teneinde beperkingen voor de bedrijfsactiviteiten van vergunninghouder te voorkomen.

6.3.2

De in voorschrift 6.3.1 genoemde aanvraag gaat vergezeld van een akoestisch rapport, waaruit de overschrijding van het (geluid)immissiebudget blijkt. In dit rapport moet volgens de dan geldende meetvoorschriften en inzichten en uitgaande van 100% bezetting van het datacentrum zijn aangetoond in welke mate de overschrijding van het op grond van het Geluidverdeelplan Westpoort geldende immissiebudget is afgenomen en/of op welke wijze de vergunninghouder de overschrijding van het immissiebudget kan terugbrengen.

ONTWERPBESLUIT

6.3.3

Indien vergunninghouder een ontvankelijke aanvraag tot verruiming heeft ingediend, blijven – in afwijking van voorschrift 6.2.2 – de voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 van kracht tot het moment dat het besluit op de aanvraag tot verruiming onherroepelijk is geworden. Voorafgaande bepaling geldt uitsluitend indien vergunninghouder de aanvraag tot verruiming heeft ingediend voor het einde van de in voorschrift 6.2.2 genoemde termijn.

I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. Deze aanvullende voorschriften zijn op grond van artikel 28 van de Wet Bibob geheim en zijn daarom opgenomen en toegelicht in een vertrouwelijke bijlage bij de verleningsbeschikking van deze vergunning. Gedeputeerde Staten houden toezicht op de naleving van deze voorschriften. Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob kunnen Gedeputeerde Staten de beschikking intrekken als door vergunninghouder niet wordt voldaan aan (een van) deze voorschriften.

ONTWERPBESLUIT

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder etc.)

Begrip	Definitie
Afvalstoffen	Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bodembedreigende stof	Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.
Bodembeschermende maatregel	Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
ETS	CO_2 emissiehandelssysteem

Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Gevaarlijke afvalstof	Afvalstof die als zodanig is aangewezen op grond van de Eural regelgeving.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
KIWA	Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, www.kiwa.nl
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MER	Milieueffectrapport
NEN 5740	NEN 5740: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.
NEN-EN 858-1 en 2.	NEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002+A1:2004, Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole; NEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor

	Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, februari 2003.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
PGS 28	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', 2011 versie 1,0 (december 2011).
PGS 30	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, "Vloeibare brandstoffen, Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties", 2011 versie 1.0 (december 2011).
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.
Vloeistofkerende voorziening	Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.

ONTWE

BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN

Tabel 1

Nr.	Documenten	Document datum
1.	Aanvraagformulier OLO nummer nr. 6892547	11 april 2022
2.	Situatietekening	24 februari 2022
3.	Situatietekening, laag 00	24 februari 2022
4.	Situatietekening, laag 01	24 februari 2022
5.	Plattegrondtekening met de indeling van het bedrijf incl. installaties	14 juni 2024


6.	Rioleringstekening	18 februari 2022
7.	Toelichting op aanvraag (milieuaspecten), kenmerk 20234, status 5.0	12 juli 2023
8.	Notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", kenmerk 21234	31 oktober 2022
9.	M.e.r.-beoordelingsbesluit, kenmerk 10632921	7 april 2022
10.	Technische gegevens stookinstallaties (generatoren), opslagtanks, koelinstallaties	11 april 2022
11.	Samenvatting technische kenmerken	3 juni 2024
12.	Beschrijving koelinstallatie, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-1v2	18 november 2021
13.	Beschrijving watersystemen, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-2v2	18 november 2021
14.	Notitie over kwaliteit van afval water, kenmerk 58210019	31 mei 2022
15.	Technische informatie aanvraag riolering, HWA en spuiwater afvoer, kenmerk WPD-BI1251IB-NT014v4	16 maart 2022
16.	WPD – Toren 1: Lozing water koelsysteem datacenter, versie 2	7 maart 2022
17.	Technische informatie lozing Hemelwaterriool en lozing op de Vuilwaterriool, kenmerk WPD-BI1251-NT028	27 augustus 2024
18.	DC Westpoort - Storm Water calculation	21 juni 2019
19.	Erkende maatregelen lijst, kenmerk NL-NLD01-ZZZZ-XX-RHD-RP-Z-xxxxx	6 september 2024
20.	Bericht over EML lijst	16 mei 2024
21.	Bericht over batterijen	9 april 2024
22.	Bericht over afvalwater	28 juni 2024
23.	Bericht over treffen van EML maatregelen	24 september 2024
24.	Lijst met vestigingsvoorwaarden datacenters PNH, kenmerk 240924	24 september 2024
25.	WUE-berekening- efficiëntie watergebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-4v2	18 november 2021
26.	PUE-berekening- efficiëntie stroomgebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-3v2	18 november 2021
27.	Bericht energieverbruik	12 december 2023
28.	Nulsituatie bodemonderzoeksrapport, kenmerk 418953-233	23 oktober 2018
29.	UREA 32 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-001-ENG	15 oktober 2021
30.	HVO100 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-002-NLD	15 oktober 2021
31.	Product information Lubron RO NP, kenmerk 58210019	11 februari 2022

ONTWERPBESLUIT

32.	Veiligheidsinformatieblad Lubron RO NP	5 juli 2024
33.	Formulier Algemene Beoordelingsmethodiek	5 juli 2024
34.	Akoestisch onderzoeksrapport, kenmerk GB18091-20-RA-002	26 oktober 2022
35.	Falcon Datacentra Connect, Plimsollweg, industrieterrein Westpoort Amsterdam aanvullingen op aanvragen omgevingsvergunning milieu toren 1, 2 en 3, kenmerk HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO	12 juni 2024
36.	Aanvulling toelichting milieuaanvraag geluid, kenmerk WPD-Bl1251IB-NT021	20 juni 2022
37.	Luchtkwaliteitsrapport, kenmerk GB18091-2-RA	19 november 2021
38.	Rapport stikstofemissie en -depositie, kenmerk r GB 18091-11-RA-001	22 februari 2022
39.	Addendum stikstof calamiteit, kenmerk TvD/TvD/JMa/GB 18091-15-NO	25 februari 2022
40.	Aeriusberekening, kenmerk RdVxRKxK1hbN	2 oktober 2024
41.	Bijlage bij de aeriusberekening "Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel"	2 oktober 2024
42.	KvK uittreksel	26 juli 2024

ONTWERPBESLUIT

BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN

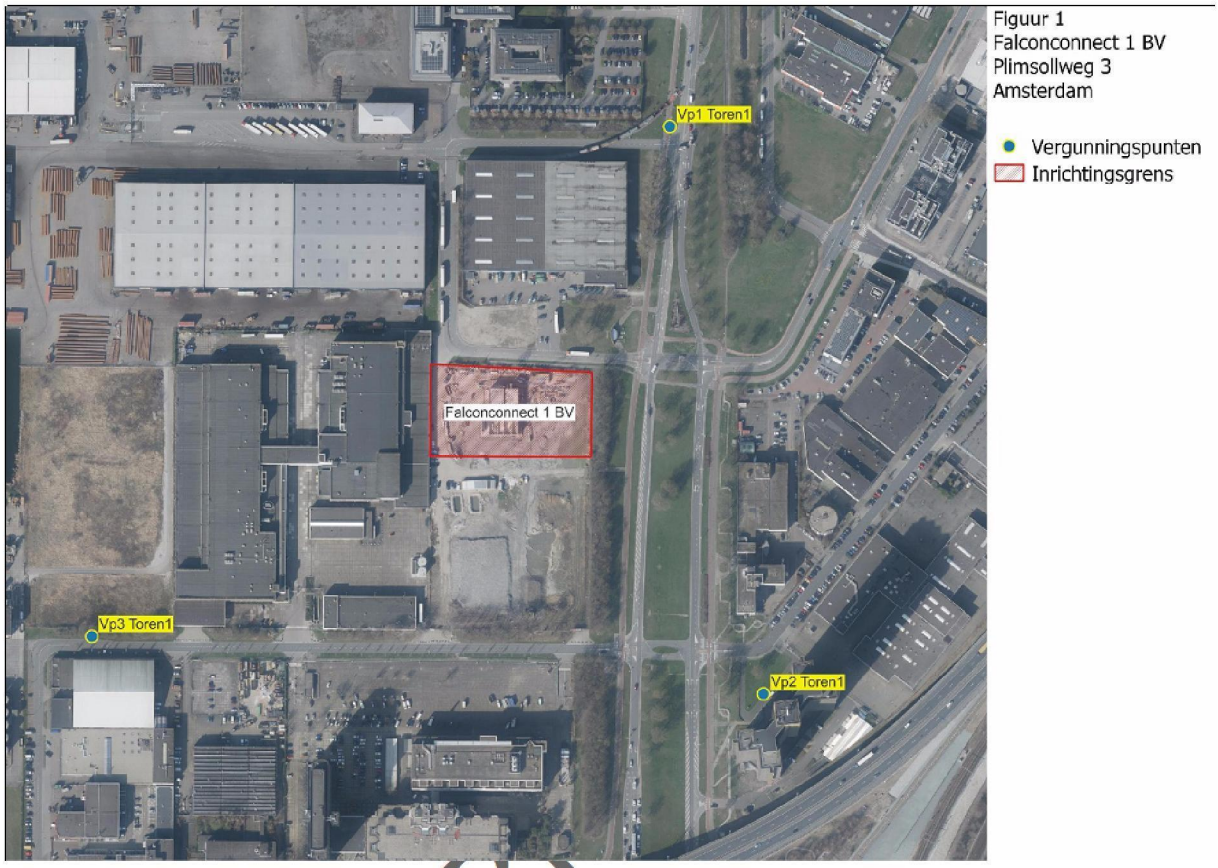

Figuur 1
Falconconnect 1 BV
Plimsollweg 3
Amsterdam

Vergunningspunten
Inrichtingsgrens

ONTWERP

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

088-5670200

www.odnzkg.nl

FalconConnect 2 B.V.

Radarweg 29

1043 NX Amsterdam

Zaaknummer
11104891

Documentnummer
28074873

Datum
PM

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:	11 april 2022
Aanvrager:	FalconConnect 2 B.V.
Locatie:	Plimsollweg 13
Onderwerp:	Omgevingsvergunning milieu en strijdig gebruik voor het oprichten en in werking hebben van een datacentrum

ONTWERPBESLUIT

Geachte directie,

Hierbij treft u het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan, waarbij een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van uw aan de Plimsollweg 13 te Amsterdam gelegen inrichting.

In het besluit wordt gemotiveerd waarom de vergunning verleend is.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

A. Onderwerp
B. Procedure
C. Inhoudelijke beoordeling milieu
D. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
E. Adviezen en zienswijzen
F. Besluit

G. Voorschriften milieu
H. Voorschriften strijdig gebruik
I. Voorschriften Wet Bibob
J. Bijlagen
    1. Begrippenlijst
    2. Overzicht ingediende documenten
    3. Nadere aanwijzingen/informatie

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit zal worden gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl (Provinciaal blad) en loket.odnzkg.nl.

ONTWERPBESLUIT

INHOUDSOPGAVE

A ONDERWERP 5

B PROCEDURELE ASPECTEN 6

1 VERGUNNINGPLICHT 6

2 BEVOEG GEZAG 7

3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET 7

4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN 7

5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN 8

6 ADVIEZEN 8

7 GROTE LAWAAIMAKER 9

8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 9

9 WET NATUURBESCHERMING 10

10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT 11

C INHOUDELIJKE BEOORDELING ACTIVITEIT MILIEU 12

1 INLEIDING 12

2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 12

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 15

4 BODEM 18

5 LUCHTEMISSIE 22

6 LUCHTKWALITEIT 24

7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M^3 25

8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL 26

9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG 27

10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015 27

ONTWERPBESLUIT

11 AFVALSTOFFEN....27
12 AFVALWATER....29
13 WATERBESPARING....33
14 GELUID....35
15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK....38
16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)....40

D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK....41
1 BINNENPLANS AFWIJKEN....41

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN....46
F BESLUIT....47
G VOORSCHRIFTEN MILIEU....49
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN....49
2 AFVALSTOFFEN....52
3 AFVALWATER....54
4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS....56
5 GELUID....56

H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK....59
I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)....64
BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST....65
BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN....67
BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN....70

ONTWERPBESLUIT

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU EN HET AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN

ONTWERPBESLUIT

A ONDERWERP

ALGEMEEN

Wij hebben op 11 april 2022 een aanvraag met OLO-aanvraagnummer OLO-6892555 ontvangen van FalconConnect 2 B.V. (verder: FC 2) om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het oprichten en het in werking hebben van de aan de Plimsollweg 13 te Amsterdam gelegen inrichting, alsmede voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening.

De aanvraag betreft het realiseren van een datacentrum. Het datacentrum bestaat uit een plint met een toren. Het datacentrum heeft twaalf verdiepingen. Daarin zijn aanwezig: datahallen, UPS- voorziening (VRLA batterijen), luchtbehandelingskasten, technische ruimten, zestien noodstroomaggregaten (NSA's) met ingebouwde dagtanks voor diesel, vier tanks met ureum voor de luchtbehandeling van de noodstroomaggregaten, een transformator, een waterzuiveringsinstallatie (RO installatie), een waterbuffertank, kantoor en laad- en losruimten. Op het buitenterrein zijn aanwezig: verharde wegen, parkeervoorzieningen, ondergrondse nutsvoorzieningen, vier ondergrondse dieselopslagtanks met vier vulpunten en vier olieafscheiders. Op het dak van toren 2 bevinden zich twintig hybride droge koelers voor het koelen van de datahallen, vier open koeltorens voor het regenereren van de ATES installatie (verder: WKO) en voor het koelen van de generatorruimtes waar de noodstroomaggregaten staan.

In geval van stroomuitval wordt het datacentrum operationeel gehouden door diesel gedreven noodstroomaggregaten. De aggregaten zijn zodanig opgesteld dat bij

stroomuitval bijna alle aanwezige aggregaten tegelijkertijd worden ingeschakeld. De aggregaten hebben ook hun back-up aggregaten. Om de goede werking van deze noodstroomaggregaten te garanderen worden deze periodiek getest.

FC 2 heeft op 18 augustus 2022 de aanvraag van 11 april 2022 aangevuld voor de Wabo activiteit planologisch strijdig gebruik. Deze aanvulling is ingediend om met toepassing van de in artikel 5.1 van de planregels van het bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort' opgenomen (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheid af te kunnen wijken van de in het bestemmingsplan vastgelegde (geluid)immissiebudgetten.

Er is aldus sprake van een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van:

- artikel 2.1, eerste lid, onder e onder 1° en 3° van de Wabo (het oprichten en het in werking hebben van een inrichting);
- artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet).

De aanvraag bestaat uit een aanvraag en een toelichting, diverse memo's en rapporten en een aantal tekeningen. Voor de volledige lijst met documenten wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

ONTWERPBESLUIT

B PROCEDURELE ASPECTEN

De technische kenmerken van de installaties (zoals verwarmingsketels en noodstroomaggregaten en elektromotoren van pompen etc.) bepalen de geldende regels, de vergunningplicht en welke bestuursorgaan bevoegd gezag is.

1 VERGUNNINGPLICHT

Het datacentrum is vergunningplichtig omdat:

- het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort (artikel 2.1, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht – verder: Bor) vallend onder categorie 1.1 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: RIE), namelijk het stoken in installaties met een gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (het gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties is 117,9 MW);

- binnen het datacentrum activiteiten worden uitgevoerd die in categorie 1.4c van bijlage I, onderdeel C Bor zijn genoemd, namelijk waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer (het totaal geïnstalleerd motorisch vermogen is 38,4 MW).

ONTWERPBESLUIT

2 BEVOEG GEZAG

Gelet op artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid sub b, van het Bor en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, onder 1.3a, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor onderhavige inrichting.

3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET

De aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (verder: Ow). Omdat op de aangevraagde activiteiten binnen het datacentrum na de inwerkingtreding van de Ow de verbodsbepaling van artikel 5.1, tweede lid, van de Ow van toepassing is (vergunningplichtige activiteiten), blijft op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Ow het oude recht van toepassing op de behandeling van de aanvraag:

a. als tegen het besluit beroep open staat: tot het besluit onherroepelijk wordt,

b. als tegen het besluit geen beroep open staat: tot het besluit van kracht wordt.

4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben meerdere keren aanvullende gegevens ontvangen welke zijn opgenomen bij de aanvraag.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag weer getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp van ons besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

[...]

6 ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Op basis van artikel 6.1 van het Bor hebben we de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam om advies gevraagd in verband met de aangevraagde strijdigheid met het bestemmingsplan. In onderdeel D van deze omgevingsvergunning gaan wij hier verder inhoudelijk op in.

Verder hebben wij de aanvraag om advies gezonden aan Rijkswaterstaat (verder: RWS) in verband met de lozing van koelwater op de Suezhaven via het gemeentelijke

ONTWERPBESLUIT

hemelwaterriool (verder: HWA). Daarnaast hebben wij voor de lozing van het bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke vuil- en hemelwaterriool gemeente Amsterdam om advies gevraagd. Voor het lozen van het proceswater via het vuilwaterriool op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) hebben wij de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. In onderdeel C, hoofdstuk 8, van deze omgevingsvergunning gaan wij inhoudelijk in op de ontvangen adviezen.

7 GROTE LAWAAIMAKER

Gezien het opgesteld motorisch vermogen en de transformator binnen het datacentrum kan sprake zijn van een 'grote lawaaimaker' als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder (verder: Wgh).

Als in een bestemmingsplan een bestemming wordt opgenomen waarmee de vestiging van een grote lawaaimaker mogelijk wordt gemaakt, ontstaat er een industrieterrein op basis van de Wgh. Hierdoor ontstaat de plicht om eveneens een geluidszone rond het industrieterrein in het bestemmingsplan op te nemen.

Beoordeeld is of in dit geval sprake is van een 'grote lawaaimaker'. Daarvoor is specifiek gekeken naar de onderstaande categorieën in bijlage D van het Bor:

- 1.a, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 1.3 onder a. waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer, voor zover deze motoren gelijktijdig in gebruik zijn (tijdens de representatieve bedrijfssituatie);

- 1.n, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 20.1 onder b. transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

In het ingediende akoestisch onderzoek met kenmerk GB18091-20-RA-002, d.d. 26 oktober 2022 is onderbouwd waarom het datacentrum niet als een grote lawaaimaker wordt gekwalificeerd. Het testschema van de noodstroomaggregaten is dusdanig opgesteld dat gelijktijdig met andere motoren binnen het datacentrum het vermogen hiervan niet groter is 15 MW (8,6 MW). Alleen bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij een stroomuitval (gemiddeld gezien eens in de vier jaar), overstijgt het vermogen de 15 MW. Dit beschouwen wij als een ongewoon voorval ex. artikel 8.17 Wet milieubeheer, en valt daardoor niet onder de representatieve bedrijfssituatie. Ook is de transformator inpandig opgesteld. Hieruit volgt dat categorie 1 onder a en n van

ONTWERPBESLUIT

bijlage D Bor niet van toepassing is, en dat het datacentrum daarom geen grote lawaaimaker is als bedoeld in artikel 41 Wgh.

8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Vanwege de aanwezigheid van noodstroomaggregaten wordt de aanvraag beschouwd als het oprichten van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit. De in de aanvraag opgenomen activiteiten vallen daarmee onder onderdeel D categorie 22.1 (kolom 1) van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, zodat wij moeten beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

In dat kader hebben wij op 3 december 2021 een m.e.r. aanmeldingsnotitie ontvangen. Bij ons besluit van 7 april 2022 hebben wij geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit niet zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft dat er een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

9 WET NATUURBESCHERMING

Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

In het kader van de Wnb en de Natuurbeschermingswet is nog niet eerder een vergunning verleend aan FC 2. Vergunningplicht is aan de orde indien op de betreffende Natura 2000 gebieden stikstofdepositie plaatsvindt die wordt veroorzaakt tijdens de gehele beoogde situatie in de gebruiksfase van de aangevraagde activiteiten.

De beoordeling van de onderhavige aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in twee stappen:

1. Vaststellen van de emissies;

ONTWERPBESLUIT

2. Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden.

Ad. 1 Vaststellen emissies

Het datacentrum zal geen aardgasaansluiting hebben. Er is hierom geen sprake van een NO_X- emissie als gevolg van het verstoken van aardgas. De relevante NO_X (en NH_3) emissie wordt veroorzaakt door de noodstroomvoorziening en het verkeer.

Ad. 2 Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden

Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied is 'Polder Westzaan' gelegen op circa 5,3 km afstand van het datacentrum. Op grotere afstand liggen de Natura 2000 gebieden 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' en 'Kennemerland Zuid' en Wormer en Jisperveld & Kalverpolder'. Binnen deze Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige Habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Voor Natura 2000-gebieden waar reeds sprake is van een overbelaste situatie als gevolg van een overschrijding van de KDW, kan een aanvullende toename van stikstofdepositie significante gevolgen veroorzaken.

Beoordeling en conclusie

Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening met kenmerk RdVxRKxK1hbN, d.d. 2 oktober 2024 overgelegd. Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de bedrijfsactiviteiten leiden tot een maximale hoeveelheid stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar op het relevante Natura 2000 gebied, namelijk 'Polder Westzaan'.

Wanneer er zich een calamiteit voordoet zal het testregime van de NSA's worden aangepast, zodanig dat de hoeveelheid stikstofuitstoot nooit groter wordt dan aangegeven in de ingediende AERIUS-berekening.

Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied zijn dan bij voorbaat uitgesloten. Er is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist.

10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

[...]

ONTWERPBESLUIT

C INHOUDELIJKE BEOORDELING ACTIVITEIT MILIEU

1 INLEIDING

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

ONTWERPBESLUIT

2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die het datacentrum voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in het datacentrum ten minste de voor het datacentrum in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast[1].

[1] Art. 2.14, 1° lid onder c, 1e Wabo juncto art. 5.4, 1° lid Bor

De richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: de RIE) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken.

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT[2]. Daarnaast moet bij IPPC-installaties rekening worden gehouden met BBT-conclusies uit de relevante BREF's[3], die op grond van de Europese RIE zijn opgesteld.

BBT-conclusies zijn de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor):

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de RIE. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREF's (van vóór de RIE-vaststelling) bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan beschreven, geldt als BBT-conclusies.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

ONTWERPBESLUIT

[2] Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

[3] BAT Reference Document

2.2 Bepaling beste beschikbare technieken

De activiteit 'stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer' wordt gerangschikt onder categorie 1.1 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies. Er is daardoor sprake van de aanwezigheid van een IPPC-installatie.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Grote stookinstallaties (BREF LCP 2017);
- BREF Energie Efficiëntie (BREF ENE 2009);
- BREF Koelsystemen (BREF ICS 2001).

Over de BREF Grote stookinstallaties merken wij op, dat deze BREF van toepassing is op een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW. De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Binnen het datacentrum zijn verder geen stookinstallaties aanwezig met een thermisch vermogen van 15 MW of meer. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover deze betrekking hebben op de emissie naar de lucht.

Op grond van de bijlage behorend bij de ministeriële regeling omgevingsrecht (verder: Mor) hebben wij verder voor de installaties en processen binnen het datacentrum rekening gehouden met de volgende aangewezen (Nederlandse) informatiedocumenten over BBT:

- NRB 2012: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, maart 2012;
- PGS 28: Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', december 2011;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011.

ONTWERPBESLUIT

In de Mor zijn geen informatiedocumenten opgenomen voor het onderwerp waterbesparing. Om die reden moeten wij op grond van artikel 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) BBT zelf vaststellen. Wij dienen daarbij rekening te houden met de in artikel 5.4, derde lid, van het Bor genoemde aspecten. Met name onderdeel i van genoemd lid is in dit kader van belang, namelijk het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water. Voor het onderwerp waterbesparing is voor de bepaling van BBT aansluiting gezocht bij de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0: certificeringsmethode voor integrale duurzaamheid.

2.3 Conclusie

Het datacentrum voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, bodem en water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragrafen hieronder.

ONTWERPBESLUIT

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Voor het deel van de inrichting waarvoor de algemene regels gelden van het Abm mogen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Hieronder geven wij kort de onderwerpen per hoofdstuk van het Abm weer die van toepassing zijn op het datacentrum.

In hoofdstuk 2 van het Abm staan algemene regels over de volgende emissies:

- Afdeling 2.2: Lozingen door activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Abm zijn gereguleerd.
- Afdeling 2.3: Emissies naar de lucht – waaronder geur - voor zover geen specifieke BBT-conclusies voor de emissies zijn vastgesteld.
- Afdeling 2.4: Emissies naar de bodem voor zover sprake is van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.
- Afdeling 2.6: Verduurzaming van het energieverbruik.
- Afdeling 2.10: Financiële zekerheid voor zover binnen de inrichting vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse opslagtank waarop artikel 3.29, eerste lid, Abm van toepassing is, wordt opgeslagen.

In hoofdstuk 3 van het Abm staan de volgende relevante algemene regels:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
- Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater.
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof.
- Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren.
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn.

Deze paragrafen worden, voor zover van toepassing, per milieuthema inhoudelijk behandeld.

Tot 1 januari 2024 golden voor bepaalde activiteiten binnen een inrichting de algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm). Vanaf 1 januari 2024 gelden voor milieubelastende activiteiten (verder: mba) in plaats daarvan de algemene milieuregels van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: Bal), het gemeentelijk Omgevingsplan (verder: Op) en de provinciale Omgevingsverordening.

Hieronder wordt per milieuaspect aangegeven welke algemene milieuregels vanaf 1 januari 2024 in voorkomend geval van toepassing zijn.

Paragraaf 3.3.2 Bal: complexe bedrijven- grootschalige energieopwekking

De bedrijfsactiviteiten van FC 1 is aangewezen als mba in paragraaf 3.3.2 van het Bal: Complexe bedrijven - Grootschalige energieopwekking.

Op grond van artikel 3.56 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Verduurzaming energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Bal;
- Zeer Zorgwekkende Stoffen (verder: ZZS), bedoeld in paragraaf 5.4.3 van het Bal.

ONTWERPBESLUIT

Paragraaf 3.7.3 Bal: datacentrum

De aangevraagde activiteit is aangewezen als mba in paragraaf 3.7.3 van het Bal: datacentrum. De bepalingen over het aanwijzen van algemene regels en het verstrekken van gegevens en bescheiden bij deze mba zijn echter niet van toepassing omdat er sprake is van een complexe mba ingevolge paragraaf 3.3.2 van het Bal (grootschalige energieopwekking); zie artikel 3.49, eerste lid van het Bal.

Paragraaf 3.2.1 Bal: stookinstallatie

De aangevraagde stookinstallaties zijn ook aangewezen als mba in paragraaf 3.2.1 van het Bal. Op grond van artikel 3.6 lid 1 sub b, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaardbrandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.126 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.8 Bal: opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen

De aangevraagde opslag van vloeistoffen is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.8 van het Bal. Op grond van artikel 3.26, eerste lid sub b en e, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.97 van het Bal;
- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.94 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

ONTWERPBESLUIT

Paragraaf 3.2.2 Bal: Natte koeltoren

De aangevraagde koelinstallatie is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.2 van het Bal. Op grond van artikel 3.8 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Het verrichten van de activiteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam die daarbij wordt verricht, wordt voldaan aan de regels over een natte koeltoren, bedoeld in paragraaf 4.46 van het Bal;
- Het lozen van koelwater, bedoeld in paragraaf 4.110 van het Bal.

Daarnaast gelden voor al de hierboven genoemde mba de algemene regels over:

- Specifieke zorgplicht artikel 2.11 van het Bal;
- Meldingen, gegevens, bescheiden afdeling 2.6 van het Bal;
- Ongewone voorvallen afdeling 2.7 van het Bal;
- Subparagraaf 9.3.2.6 Op: Lozen van afvloeiend hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

ONTWERPBESLUIT

4 BODEM

4.1 Aangevraagde situatie

Binnen het datacentrum zijn 16 noodstroomaggregaten (generatoren) aanwezig met elk een dagtank voor diesel van 0,75 m3. Deze staan opgesteld op de eerste verdieping van het datacentrum en zijn daarom voor het thema bodem niet relevant.

Verder zijn 4 ondergrondse dubbelwandige en met lekdetectie uitgevoerde opslagtanks aanwezig voor diesel. Deze tanks hebben elk een inhoud van 65 m3 . Er zijn vier vulpunten aanwezig ten behoeve van het vullen van de ondergrondse opslagtanks. Deze vulpunten worden gerealiseerd boven elk een vloeistofdichte bodemvoorziening. Het hemelwater van deze voorziening wordt via het hemelwaterriool geloosd via vier olie- en benzineafscheiders op de Suezhaven.

4.2 Toetsingskader

Omdat binnen de inrichting een zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is, zijn de bodemvoorschriften van afdeling 2.4 Abm (uitgezonderd het voorschrift dat betrekking heeft op de vastlegging van de zogenaamde nulsituatie; zie paragraaf 4.4) direct van toepassing (artikel 2.8b, eerste onder a en artikel 2.8b, tweede lid juncto artikel 2.11, eerste lid Abm).

Op grond van het Abm, artikel 2.9, eerste lid, moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Gelet op de begripsbepaling in artikel 1.1, eerste lid van het Abm wordt met een verwaarloosbaar bodemrisico bedoeld:

"Een situatie als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (verder: NRB) 2012 (door Agentschap NL uitgegeven Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid van het Activiteitenbesluit, zoveel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is".

Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld, en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Het NRB is vervallen per 1 januari 2024 en vervangen door het document genaamd Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM). Het uitgangspunt van dit document is hetzelfde als dat van de NRB.

ONTWERPBESLUIT

4.3 Beoordeling en conclusie bodembescherming

Uit de aanvraag blijkt dat alle ondergrondse opslagtanks voor de opslag van diesel dubbelwandig zijn uitgevoerd met lekdetectie, en dat de vier vulpunten zich bevinden boven een vloeistofdichte voorzieningen waarvan het hemelwater wordt geleid naar vier olie-afscheiders die voldoen aan de NEN-EN 858 en zijn uitgerust met lekdetectie. Door het nemen van deze voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd op grond van artikel 2.9, eerste lid Abm.

Na 1 januari 2024 gelden de algemene regels van het Bal, namelijk paragraaf 3.2.1 juncto paragraaf 4.126 Bal, en paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

Financiële zekerheid

Voor een ondergrondse opslagtank waarin diesel wordt opgeslagen is financiële zekerheid gesteld ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem als gevolg van dat opslaan; zie afdeling 2.10 Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal; artikel 4.1001b).

4.4 Nulsituatieonderzoek

Een nulsituatie bodemonderzoek is voor een inrichting met een IPPC installatie een indieningsvereiste.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende bodembedreigende activiteit(en).

Na het beëindigen van de betreffende bodembedreigende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

ONTWERPBESLUIT

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen het datacentrum worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;

- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;

- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

4.5 Beoordeling en conclusie nulsituatie

Voor het datacentrum is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonderzoek uitgevoerd met titel "Nulsituatie bodemonderzoek, Radarweg 50 te Amsterdam. Antea projectnummer 418953-233, d.d. 23 oktober 2018 revisie".

De voor de onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Op grond van artikel 4.3, tweede lid, van de Regeling omgevingsrecht hebben wij het rapport getoetst aan de NEN 5725 en 5740. Het bodemonderzoek voldoet hieraan.

De resultaten zijn hieronder kort samengevat:

ONTWERPBESLUIT

- De grond is licht verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB, minerale olie;
- Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen;
- De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van asbest;
- Zintuigelijk is op of in de bodem geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

De kwaliteit van de bodem op de locatie (de nulsituatie) is in voldoende mate vastgelegd om te dienen als referentie voor eventuele toekomstige verontreinigingen.

Wij hebben op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport geen vermoeden dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet

bodembescherming. Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste

lid, Wabo is daarom niet aan de orde.

4.6 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodemverontreiniging als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden volgens artikel 2.11, derde tot en met het tiende lid van het Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.3.2 juncto 5.2.1 Bal). Daarom zijn er in deze vergunning hierover geen voorschriften opgenomen.

ONTWERPBESLUIT

5 LUCHTEMISSIE

5.1 Aangevraagde situatie

Emissie van stoffen naar de lucht vindt binnen het datacentrum voornamelijk plaats tijdens het testen en onderhoud van de 16 noodstroomaggregaten. Bij een reguliere bedrijfssituatie is er sprake van maximaal 4 testuren per jaar voor alle generatoren samen. Daarnaast worden een keer per jaar alle generatoren voor 1,5 uur getest. Bij jaarlijks testen worden niet alle generatoren gelijktijdig getest. Voor onderhoud is 1,5 uur per jaar gereserveerd. Tevens is een incidentele bedrijfssituatie beschouwd waarin alle noodstroomaggregaten gedurende 5 minuten op vollast in bedrijf zijn. Deze situatie komt slechts éénmaal per 3 jaar voor in het kader van onderhoudsdoeleinden. De totale bedrijfsduur voor alle noodstroomaggregaten gezamenlijk is 28,44 uur per jaar.

Tijdens het testen van de noodstroomaggregaten is de emissie van NO_x en SO_2 relevant. Uit de aanvraag volgt dat de dieselmotoren een optimale verbranding hebben waardoor de emissie van NO_X laag is. Ook worden de afgassen van de dieselmotoren geleid door een Selectieve Katalytische Reductie (SCR) met ureum als reagens, waardoor de emissie van NO_x verder wordt gereduceerd. Daarnaast zal de emissie van SO2 worden beperkt door gebruik van laagzwavelige diesel.

5.2 Beoordeling en conclusie luchtemissie

Door het gezamenlijk thermisch vermogen van de noodstroomaggregaten van meer dan 50 MW is sprake van een IPPC-installatie. Hierdoor is de BREF Grote stookinstallaties (Large Combustion Plants - LCP) van toepassing. Deze BBT-conclusies hebben voor zover het gaat om luchtemissie betrekking op de verbranding van brandstoffen in eenheden met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW.

De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover het gaat om emissie naar de lucht. Artikel 2.5 Abm is echter voor de stofklasse gA – NO_X en SO_2 - ook niet van toepassing omdat de emissie van NO_X en SO_2 is gereguleerd in paragraaf 3.2.1 Abm (artikel 2.3a, derde lid Abm).

De emissies moeten aldus voldoen aan de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Abm. De emissiegrenswaarden voor NO_X en SO_2 van artikel 3.10 Abm gelden echter niet voor stookinstallaties die ten hoogste 500 uren per jaar in gebruik zijn (artikel 3.7, tweede lid onder b Abm). Daaronder zijn de dieselmotoren begrepen die vanuit bedrijfszekerheid worden getest en die niet worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit terwijl het openbare net beschikbaar is. Wel dienen de stookinstallaties te voldoen aan de overige voorschriften van paragraaf 3.2.1 Abm, waaronder registratie van het aantal draaiuren van de stookinstallatie. Op grond van artikel 3.10p Abm moeten deze stookinstallaties iedere twee jaar SCIOS gekeurd worden; de eerste keuring moet binnen zes weken na ingebruikname plaatsvinden.

ONTWERPBESLUIT

Omdat er afdoende algemene regels gelden voor de emissies naar de lucht zijn er in deze vergunning geen voorschriften voor dit aspect opgenomen.

Na 1 januari 2024 gelden voor de emissie naar de lucht de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Bal juncto paragraaf 4.126 Bal.

5.3 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Diesel bevat ZZS (zoals benzeen en naftaleen) en daarom is per 28-03-2022 aangewezen als ZZS op de website van RIVM.

Binnen het bedrijf wordt diesel in gesloten ondergrondse tanks opgeslagen waardoor diffuse dieselemissies worden voorkomen. Bij het stoken van diesel komen er o.a. ZZS vrij, zoals PAK's (PolyCyclische Aromatische Koolwaterstoffen), dioxines (PolyChloorDibenzoDioxines) en furanen (PolyChloorDibenzoFuranen). Dit betreft kleine hoeveelheden aangezien de aggregaten minder dan 500 uur per jaar in werking zullen zijn.

De algemene regels van artikel 2.4 Abm gelden, waaronder de minimalisatieverplichting voor ZZS. De minimalisatieverplichting houdt in dat iedere vijf jaar aan het bevoegd gezag gerapporteerd moet worden over de mate waarin emissies van ZZS naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om die emissies te voorkomen c.q. te beperken in een zogenaamd vermijdings- en reductieplan. Het bedrijf moet streven naar nul ZZS emissies.

Na 1 januari 2024 zijn de ZZS gereguleerd in paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.3 Bal.

ONTWERPBESLUIT

6 LUCHTKWALITEIT

6.1 Algemeen

Het Nederlandse wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen', van de Wm. Dit wettelijk stelsel is van kracht sinds november 2007 en wordt ook wel de 'Wet luchtkwaliteit' (verder: Wlk) genoemd. In de Wlk zijn in Europees verband vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten opgenomen. In bijlage 2 van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor deze componenten richtwaarden en/of grenswaarden van concentraties in de buitenlucht opgenomen. De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$ en PM_{10}).

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) een van de volgende criteria:

a) er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;

b) er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;

c) de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);

d) het project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit of binnen een regionaal programma van maatregelen.

6.2 Beoordeling en conclusie luchtkwaliteit

Voor het datacentrum is een luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld met kenmerk GB-18091-4-RA, d.d. 19 november 2021. In dit rapport zijn de emissies van de noodstroomaggregaten en de verwachte transportbewegingen in beschouwing genomen. In het rapport is de invloed van de activiteiten op de concentraties van stikstofdioxiden (NO_2) en fijnstof PM_{10} en $PM_{2,5}$ bepaald.

Het rapport is door ons beoordeeld. De uitgangspunten worden realistisch geacht en de berekeningen zijn met het juiste rekenmodel uitgevoerd. In het luchtkwaliteitsonderzoek zijn de specificaties van de noodstroomaggregaten opgenomen.

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de maximale achtergrondconcentratie van NO_X, PM_{10} en $PM_{2,5}$ respectievelijk 25,2 µg/m^3, 21,2 µg/m^3 en 11,3 µg/m^3 bedragen. Hiermee wordt ruimschoots aan de geldende grenswaarden van bijlage 2 Wet milieubeheer voldaan. Conform artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor het verlenen van deze vergunning.

ONTWERPBESLUIT

7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M^3

7.1 Toetsingskader

Bij het opslaan van dieselolie in de ondergrondse tanks is paragraaf 3.4.2 Abm van toepassing als de tank een inhoud heeft van ten hoogste 150 m^3.

7.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting aanwezige 4 stuks ondergrondse stalen dieseltanks hebben een inhoud van 65 m^3 per tank Deze dieselopslagtanks moeten aldus voldoen aan PGS 28 conform de voorschriften van paragraaf 3.4.2 Abm. Deze voorschriften zijn direct werkend en hebben wij zodoende niet aan deze vergunning verbonden.

Wij achten dat met het voldoen van de ondergrondse tanks aan de relevante voorschriften van het Abm, de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

Na 1 januari 2024 valt de opslag van dieselolie in de ondergrondse opslagtanks onder de werkingssfeer van paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL

8.1 Toetsingskader

Wanneer een dieseltank is ingebouwd in een installatie zijn de voorschriften uit het Abm c.q. PGS niet van toepassing. Wij hebben aansluiting gezocht bij de beoordelingsrichtlijn voor bovengrondse tanks: de BRL SIKB 7800 (voorheen Kiwa BRL-K903). De doelstelling van de BRL SIKB 7800 is het verkrijgen van voldoende veiligheidsniveau voor mens en milieu, waarbij tevens brand en explosies worden voorkomen. Dit wordt bereikt door het nemen van doeltreffende maatregelen die als minimum voorschrift worden benoemd in de BRL SIKB 7800. Deze maatregelen voldoen aan de laatste stand der techniek en veiligheid, waarbij zorgvuldig de verhoudingen tussen opoffering (kosten, inspanningen en tijd) zijn afgezet tegen de beoogde risicoreductie.

ONTWERPBESLUIT

8.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting zijn 16 noodstroomaggregaten aanwezig. Per noodstroomaggregaat is er een ingebouwde diesel dagtank met een inhoud van 750 liter. Om het veilige gebruik te borgen hebben wij in voorschrift 4.1.1 opgenomen dat de noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moet voldoen aan artikel 13.32 van SIKB 7800 (voorheen BRL 903) met titel 'Aanvullend eisen voor noodstroomaggregaten'. Kort samengevat houdt dit in dat de dagtanks moeten worden voorzien van overvulbeveiliging en lekbak. De installatie moet worden aangelegd met de BRL SIKB 7800-installatiecertificaat of volgens deelgebied 15 of 16 van Bijlage XV en paragraaf 13.32.2 van deze BRL uitgevoerde beoordeling. Verder moet de installatie jaarlijks aantoonbaar worden onderhouden (logboek). Op de installatiecertificaat moet duidelijk staan tot waar de noodstroomaggregaat onder BRL SIKB 7800 is aangebracht.

Wij achten dat met het stellen van het bovengenoemde voorschrift betreffende de noodstroomaggregaat (inclusief leidingen, appendages en dagtanks) de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG

Overige gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen worden slechts in beperkte hoeveelheden opgeslagen zodat daarvoor geen voorschriften in deze vergunning zijn opgenomen.

Bij de noodstroomaggregaten zijn ook dagtanks aanwezig met ureum. Ureum is een niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

De servers in de datahalen worden gedompeld in synthetische olie (Immersion Cooling Fluid S5 X). Hiervoor worden er 120 pods met een inhoud van 500 liter per etage gerealiseerd. Deze type van koeling wordt toegepast op maximaal 6 etages. Immersion Cooling Fluid S5 X is niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

ONTWERPBESLUIT

10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015

De totale opslag van dieselolie (ondergrondse opslag en dagtanks) bedraagt 272 m^3 (228,48 ton) en is ruim onder de drempelwaarde van 2.500 ton van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 2015). Het datacentrum valt dan ook niet onder het BRZO 2015.

11 AFVALSTOFFEN

11.1 Preventie en afvalscheiding

Door afval- en emissiepreventie wordt het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan voorkomen of beperkt. Dit kan door reductie aan de bron of door (intern) hergebruik. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat, ongeacht de bedrijfssituatie, de afvalcomponenten die voor herverwerking in aanmerking komen altijd gescheiden dienen te worden. Tevens moet uitvoering worden gegeven aan de doelstellingen zoals die in het LAP3 staan weergegeven.

Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moeten, ingevolge artikel 10.38 van de Wm, worden afgegeven aan een erkend inzamelaar. Met betrekking tot de afgifte van de betreffende afvalstoffen moet worden geregistreerd:

- de datum van afgifte;

- de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
- de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
- de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
- de voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen;
- ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt.

De geregistreerde gegevens moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en gedurende die periode ter beschikking worden gehouden van het bevoegd gezag.

De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

ONTWERPBESLUIT

11.2 Elektrische en elektronische apparaten

IT-afval bij datacenters ontstaat voornamelijk door de snelle veroudering en vervanging van hardware, zoals servers, opslagapparaten en netwerkapparatuur.

De constante behoefte aan hogere prestaties en capaciteit leidt tot frequente upgrades, wat resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid afgedankte apparatuur.

Bovendien draagt de onjuiste afvalverwerking van elektronische componenten, zoals printplaten, kabels en batterijen, bij aan de groei van IT-afval in datacenters.

Er gelden rechtstreeks werkende algemene regels (op grond van artikel 10.37 t/m 10.39 van de Wm) voor de registratie en het afvoeren van afvalstoffen en voor het scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen die binnen het datacentrum zijn ontstaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat elektrische- en elektronische apparaten apart moeten worden gehouden van andere afvalstoffen en deze naar een erkende Cenelec gecertificeerde afvalverwerker moeten worden afgevoerd voor verdere verwerking.

11.3 Conclusie

Uit de bij de aanvraag geleverde gegevens blijkt, dat binnen het datacentrum slechts een beperkte hoeveelheid afvalstoffen vrij komt. Tevens is door de aanvrager aangegeven, dat aan de doelstellingen van het LAP3 zal worden voldaan.

Voor 1 januari 2024 gelden voor de registratie van het afvoeren van afvalstoffen rechtstreeks werkende, algemene regels op grond van de Wm en artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit. De aangevraagde situatie voldoet aan de gestelde regels.

Er zijn algemene voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot preventie, scheiding, de wijze van opslag en afvoer, bodembeschermende voorzieningen, verbod op verwerking en mengen en de afvoerfrequentie van de verschillende afvalstoffen.

Met de gestelde voorschriften wordt de milieubelasting tot een minimum beperkt en vindt op een efficiënte wijze verwerking van afvalstoffen plaats.

ONTWERPBESLUIT

12 AFVALWATER

12.1 Aangevraagde situatie

Binnen de inrichting is sprake van de volgende afvalwaterstromen:

1. Het lozen van hemelwater dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening;
2. Het lozen van koelwater van de koelinstallaties;
3. Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks;
4. Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren;
5. Afvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie (Reversed Osmose installatie, verder: RO).

Het afvalwater onder 1, 2 en 3 wordt via het hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater, namelijk de Suezhaven. Het afvalwater onder 4 en 5 wordt via het vuilwaterriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

12.2 Activiteitenbesluit

Op het afvalwater genoemd onder 1 is paragraaf 3.1.3 Abm en onder 2 paragraaf 3.1.5 Abm juncto afdeling 2.1 Abm (zorgplichtbepaling) en afdeling 2.2 Abm (Lozingen) van

toepassing. Deze lozingen moeten aldus voldoen aan de eisen van het Abm. Hierover mogen dan ook geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning. Daarnaast zien wij geen aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Op grond van artikel 2.2, eerste lid onder b juncto artikel 3.3 en artikel 3.6 Abm zijn de betreffende lozingen op het hemelwaterriool toegestaan.

Na 1 januari 2024 is het lozen van hemelwater, dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening, geregeld in subparagraaf 9.3.2.6 van het Op Amsterdam, en het lozen van koelwater van een koelinstallatie in paragraaf 3.2.2 juncto paragraaf 4.110 Bal.

ONTWERPBESLUIT

12.3 Instructieregeling

De navolgende afvalwaterlozingen vinden binnen de inrichting plaats waarop de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" (verder: instructieregeling) van toepassing is:

- *Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor de vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks* (3)

  Het hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte bodemvoorziening voor de vier vulpunten van de noodstroomaggregaten wordt via vier olie-afscheiders gereinigd van mogelijke verontreinigingen met brandstofproducten. Vervolgens wordt dit hemelwater via het hemelwaterriool geloosd op het oppervlaktewater, namelijk Suezhaven. De olie-afscheider zal voldoen aan de NEN-EN 858 en wordt uitgerust met lekdetectie. Indien olie in de afscheider wordt gedetecteerd, wordt de afvoer naar het oppervlaktewater afgesloten zodat er geen verdere lozing meer plaatsvindt.

- *Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren* (4)

  Het met huishoudelijk te vergelijken bedrijfsafvalwater uit de kantoren (sanitair en schoonmaakwerkzaamheden). Jaarlijks wordt 2.000 m^3 afvalwater van de kantoorgedeelte geloosd op het vuilwaterriool.

- *Afvalwater afkomstig van de RO installatie* (5)

  Voor de koelinstallaties wordt industriewater gebruikt. Dit water wordt eerst gezuiverd door de RO installatie. Het spuiwater van deze RO installatie wordt op

het vuilwaterriool geloosd. Het maximale lozingsdebiet is ca. 19.000 m^3/jaar en 16,5 m^3/h.

De afvalwaterlozingen waar de instructieregeling op van toepassing is, dienen in de vergunning te worden geregeld. In het kader van de instructieregeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Daarnaast moeten voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast, zodat de verwerking van dit rioolslib niet wordt belemmerd. Verder dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt; zie paragraaf 12.5 van deze vergunning.

12.4 Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en mengsels

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is inzicht nodig in de mate waarin de in het oppervlaktewaterlichaam te brengen grond- en hulpstoffen en tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Ter bepaling van de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels geldt de Algemene Beoordelingsmethodiek (verder: ABM) uit 2016. Onder waterbezwaarlijkheid wordt verstaan: 'de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu'. Met de methodiek kunnen stoffen of mengsels worden ingedeeld in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. Bij elke klasse hoort een overeenkomstige saneringsinspanning. De saneringsinspanning geeft het niveau aan van de inspanning die moet worden geleverd om de lozing van een stof te verminderen. De ABM is bij wet (Ministeriële regeling omgevingsrecht) vastgelegd als instrumentarium om te bepalen wat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn voor een bedrijf om emissies en andere nadelige gevlogen voor het milieu te voorkomen. De ABM sluit aan bij de Europese regelgeving op het gebied van het indelen, verpakken en kenmerken van stoffen en preparaten.

12.5 ABM toets

In de RO installatie wordt een antiscalant toegevoegd om het industriewater op te waarderen zodat deze geschikt wordt voor gebruikt in de koelsystemen. De antiscalant bevat een polymeer – polyacrylamide - die schaalvorming op membranen in de RO installatie voorkomt en wordt ook gebruikt als flocculant. Dit helpt bij het samenklonteren van kleine deeltjes in het water, waardoor die gemakkelijker kunnen worden verwijderd tijdens het zuiveringsproces in de RO installatie. Er ontstaat dan afvalwater met antiscalant dat wordt geloosd op het vuilwaterriool en afgevoerd naar de RWZI van Waternet.

ONTWERPBESLUIT

Voor het bepalen van de waterbezwaarlijkheid is er een ABM toets voor de antiscalant uitgevoerd. De waterbezwaarlijkheidsklasse van de stof is B(4). Voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning B geldt dat de lozing van deze stoffen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wij hebben hierom Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Uit het advies volgt dat de samenstelling van het afvalwater voldoet aan de eisen die gesteld worden voor de gemeentelijke riool- en RWZI. De antiscalant die wordt gebruikt bij de RO installatie wordt gebonden aan het slib in de RWZI. Daardoor kan de antiscalant effectief verwijderd worden tijdens het zuiveringsproces en komt het niet terecht in het oppervlaktewater. Het lozen van het afvalwater uit de RO installatie op het vuilwaterriool wordt door Waternet dan ook als niet bezwaarlijk gezien.

ONTWERPBESLUIT

12.6 Voorschriften

In de voorschriften 3.1 tot en met 3.4 hebben wij instructieregels voorgeschreven en de eisen waar de afvalwaterlozingen aan moeten voldoen.

In voorschriften 3.5 en 3.6 hebben wij voorgeschreven waar een slibvangput en olieafscheider voor de lozing van oliehoudende afvalwaterstromen aan moeten voldoen. De controlevoorziening hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.7.

Van de vergunninghouder wordt verwacht dat deze de ABM uitvoert voor nieuw toe te passen stoffen of preparaten en de uitkomsten hiervan bijhoudt in een logboek. Dit hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.8 van deze vergunning.

12.7 Oppervlaktewater

Er is sprake van het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, namelijk schoon hemelwater, hemelwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van de vier vulpunten en het koelwater van de koelinstallaties. De koelinstallaties zorgen voor een constante temperatuur van de servers en noodstroomaggregaten, wat essentieel is om optimale prestaties te waarborgen en oververhitting te voorkomen. Omdat de lozing gebeurt via het hemelwaterriool is er sprake van een indirecte lozingssituatie. Wij hebben Rijkswaterstaat (verder: RWS) hierom advies gevraagd. Dit advies hebben wij op 4 november 2024 ontvangen. Uit het advies blijkt dat het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet bezwaarlijk is, zolang dit gebeurt volgens het ingediende testschema van de noodstroomaggregaten en het aangevraagde te koelen IT-vermogen.

12.8 Kwantiteit

Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk vuilwater- en hemelwaterriool is de hydraulische capaciteit van dit riool. Hierover hebben wij advies gevraagd bij gemeente Amsterdam, zijnde de beheerder van de het daar aanwezige rioolstelsel. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Gelet op dit advies en de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

12.9 Conclusie

Op basis van de aanvraag concluderen wij dat de aangevraagde lozing de doelmatige werking van het riool en de RWZI van Waternet en de kwaliteit van het oppervlaktewater niet in gevaar brengt. De lozing van het bedrijfsafvalwater kan worden toegestaan onder voorschriften benoemd in onderdeel G; hoofdstuk 3.

ONTWERPBESLUIT

13 WATERBESPARING

13.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat er per jaar circa 140.000 m^3 water gebruikt wordt binnen het datacentrum ten behoeve van het koelen van de datahalen, en de noodstroomaggregaten. Het koelen van de noodstroomaggregaten is alleen noodzakelijk tijdens het testen en bij calamiteiten. Het testen duurt maximaal 28,44 uur per jaar, en heeft daarom slechts een kleine invloed op het waterverbruik. Het meeste waterverbruik vindt plaats tijdens de hoge temperaturen in de zomer als de natte koeling aan wordt gezet.

Het datacentrum is zo ontworpen dat voor het koelen van de datazalen de buitenlucht als de primair koeltechniek wordt toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van een hybride droge koeler. Dit betreft een droge koeler, waarbij adiabatische koeling is geïntegreerd. Bij lage buitentemperaturen draait de hybride droge koeler zonder water te gebruiken. Bij hogere temperaturen wordt er gebruik gemaakt van de ingebouwde adiabatische koeling. Hierbij verdampt water om op een zo efficiënt mogelijke manier te koelen.

Het omslagpunt van droge naar natte koeling ligt tussen de 16 en 20 °C. Hoewel deze range klein lijkt, heeft dit een groot impact op het aantal draaiuren van de natte koeler en daarmee het watergebruik. De belangrijkste factor is de geluidsproductie van de ventilatoren van het koelsysteem op het dak. Hierom draaien de ventilatoren van de

koelers nooit op het maximum vermogen, waardoor er eerder omgeschakeld moet worden naar natte koeling waarvoor dan koelwater is benodigd.

Het gebouw krijgt via Waternet twee wateraansluitingen, namelijk:

- Drinkwater aansluiting.
- Industriewater aansluiting.

In normaal bedrijf wordt het datacentrum gekoeld met industriewater en is er de intentie om voor het koelen zo weinig mogelijk drinkwater te gebruiken. Hierom is het datacentrum voorzien van een extra waterbuffer met een opslagcapaciteit van ca. 710 m^3 industriewater. Deze buffercapaciteit wordt ingezet tijdens piekmomenten van koeling en/of uitval van beide watersystemen. De beschikbaarheid van koelwater en de redundantie hiervan is namelijk essentieel voor de betrouwbaarheid van het datacentrum.

13.2 Toetsingskader

Het zuinig gebruik van drinkwater vormt onderdeel van de bescherming van het milieu (de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen; artikel 1.1, tweede lid Wm).

Voor het bepalen van BBT voor het onderdeel waterbesparing hebben wij gebruik gemaakt van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0.

Het BREEAM toetsingscriterium voor het jaarlijkse procesgerelateerde drinkwaterverbruik wordt berekend door het aantal m^3 waterverbruik per jaar te delen door het totaal opgesteld IT vermogen in kiloWatt van de installatie. Datacenters met een waterverbruik van lager dan 6 m^3/kW presteren in deze norm beter dan een gemiddeld datacentrum.

13.3 Beoordeling en conclusie

Door de beperkte dakoppervlakte en beperkte geluidruimte is het niet mogelijk om alleen van een droge koeler gebruik te maken. Om drinkwater zo min mogelijk te gebruiken zal het datacentrum een industriewateraansluiting en een industriewaterbuffer realiseren. De buitentemperatuur van de omslag naar natte koeling wordt zo hoog mogelijk ingesteld om het gebruik van koelwater maximaal te beperken.

Volgens het Breeam toetsingscriterium heeft FC 2 een waterverbruik van 5,4 m^3/kW. Het Breeam toetsingscriterium is gebaseerd op drinkwaterverbruik. Bij FC 2 wordt voornamelijk gebruik gemaakt van industriewater en daardoor presteert het veel beter dan een gemiddeld datacentrum. Om die reden voldoet het aan de toetsingscriteria van de BREEAM ontwerpnorm.

ONTWERPBESLUIT

Wij concluderen dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel waterbesparing. Om inzicht te krijgen in het daadwerkelijk waterverbruik hebben wij een registratie- en monitoringvoorschrift opgenomen in de voorschriften 1.4.1, onder d en 1.4.2.

14 GELUID

14.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie oftewel de geluidsemissie die het datacentrum onder normale bedrijfsomstandigheden veroorzaakt waaronder het periodieke testen van de noodstroomaggregaten (zoals dat ook uit de aanvraag blijkt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het datacentrum.

Het datacentrum is gelegen op het industrieterrein Westpoort te Amsterdam. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige objecten bevinden zich op meer dan 1000 meter afstand van de grens van het datacentrum. De geluidimmissie van het datacentrum wordt voornamelijk bepaald door hybride droge koelers, open koeltorens en testen van de noodstroomaggregaten.

ONTWERPBESLUIT

14.2 Akoestische gegevens

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022. Daarnaast is een aanvulling op dit rapport overgelegd, het betreft de notitie van 12 juni 2024 met referentie HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO. Op basis van deze gegevens zijn de aangevraagde activiteiten getoetst en zijn de geluidsvoorschriften opgesteld.

14.3 Toetsing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van woningen

Het datacentrum is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Westpoort. Rond dit industrieterrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd

waarbuiten de geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te boven mag gaan. Daarnaast zijn voor de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidsgevoelige objecten maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Op grond van artikel 2.14 lid 1 van de Wabo moeten deze grenswaarden in acht worden genomen bij de beslissing op de aanvraag.

Op basis van de aangeleverde gegevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting getoetst aan de grenswaarden binnen de zone. Uit de toetsing blijkt dat de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten hieraan voldoet.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus, LAmax, bij de dichtstbijzijnde woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998).

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door het afblazen van remlucht en/of het manoeuvreren en optrekken van vrachtwagens. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten liggen op een dermate grote afstand dat de maximale geluidsniveaus niet hoorbaar zijn. Hieruit volgt dat ruim voldaan wordt aan de grenswaarden.

Verkeersaantrekkende werking

De Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996 is (volgens de jurisprudentie) niet van toepassing voor bedrijven gesitueerd op gezoneerde industrieterreinen. Uit een kwalitatieve beschouwing blijkt dat het opstellen van middelvoorschriften ter voorkoming of beperking van hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking in deze situatie niet noodzakelijk is.

Beste Beschikbare Technieken

Met betrekking tot de geluiduitstraling van het datacentrum worden de beste beschikbare technieken toegepast.

ONTWERPBESLUIT

14.4 Geluidsvoorschriften

Ter plaatse van de dichtstbijgelegen geluidsgevoelige woningen treden als gevolg van de activiteiten van het bedrijf lage geluidsniveaus op die ter plaatse niet meetbaar zijn. Om meet- en controleerbare geluidsniveaus op te kunnen nemen in de voorschriften zijn in deze beschikking VergunninglmmissiePunten (VIP's) opgenomen op korte afstand van de grens van het datacentrum. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van deze VIP's worden de woningen indirect beschermd.

Vanwege de grote afstand tot de geluidsgevoelige objecten en de beperkte en lage maximale geluidsniveaus zijn maximale geluidsniveaus, welke afkomstig zijn van het datacentrum, niet hoorbaar ter plaatse van deze geluidsgevoelige objecten. Om die reden is er voor gekozen om voor maximale geluidsniveaus geen grenswaarden op te nemen.

Omdat het datacentrum nog niet gebouwd is, zijn de geluidsvermogens van de technische installatie gebaseerd op prognoses of metingen van soortgelijke installatie op een andere locatie. Daarom is in een voorschrift bepaald dat er binnen 6 maanden na in bedrijf name van datacentrum toren 2 een opleveringsonderzoek moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

14.5 Incidentele bedrijfssituatie

Maximaal twaalf keer per jaar worden de noodstroomaggregaten (NSA's) getest. Gedurende 1,5 uur worden alle NSA's in de dagperiode tegelijkertijd of separaat in werking gesteld. Deze situatie wordt beschouwd als een incidentele bedrijfssituatie. Voor deze bedrijfssituatie is voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een aparte voorschrift opgenomen.

14.6 Conclusie

Voor het milieuaspect geluid geldt dat de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder ten gevolge van de aangevraagde activiteiten milieuhygiënisch aanvaardbaar zijn. Met de in de vergunningen opgenomen doel- en middel voorschriften voor het aspect geluid wordt geborgd dat het datacentrum blijft voldoen aan de richt- en grenswaarden waarop de aanvraag is getoetst.

ONTWERPBESLUIT

15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK

15.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door het datacentrum. Volgens de aanvraag wordt namelijk 269.000.000 kWh/jaar elektriciteit gebruikt. Er is geen gasaansluiting aanwezig.

Toetsing BBT energie-efficiëntie

Als onderdeel van de toets aan de beste beschikbare technieken hebben wij de aanvraag betreffende energie-efficiëntie getoetst aan de BREF Energie-efficiëntie en de Actuele Erkende Maatregelenlijst energiebesparing d.d. 8 juni 2023. Hierover merken wij op, dat de toepassing van adiabatische koeling (combinatie luchtkoeling en waterkoeling) een van de meest zuinige vorm van koeling is van datacenters. Aanvullend geeft de aanvrager aan dat onder meer de volgende maatregelen zijn gerealiseerd:

- De restwarmte van de koelinstallaties wordt gebruikt voor het stand-by houden van de NSA's;
- Samenvoegen van intern en extern werklast bij de servers zodat het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht wordt;
- Stellen van geautomatiseerd energiebeheer op servers;
- Optimaliseren van de belasting van UPS-en (Batterijen);
- Een buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte toepassen;

- Energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toepassen;

- Een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten toepassen;
- Een scheiding brengen tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal;
- Zonnepanelen op het plint plaatsen;
- Isoleren van spouwmuren van gebouwen en platte daken;
- Vervangen in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas/ dubbelglas door HR++ glas;
- Toepassen van een klokregeling toe en deze regelen - dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd;
- Frequentiegeregelde circulatiepompen toepassen;
- Isoleren warmwaterleidingen en appendages;
- Plaatsen van een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten;
- Een drycooler voor de koeling van procesapparatuur toepassen;
- Stellen een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers;
- Een frequentieregelaar toepassen om het vermogen van de zaalkoelers te beperken.

Het is gebruikelijk in de datacenterbranche om efficiëntie van het stroomgebruik uit te drukken met de factor Power Usage Effectiveness (PUE). Met de onderhavige

ONTWERPBESLUIT

installatie (zowel gebruik van elektrische installatie als koeling etc.) wordt een ontwerp PUE gerealiseerd van 1.18 bij 100% IT-load.

15.2 Lokaal Beleid

Ten aanzien van het vestigen van datacentra is zowel door de provincie Noord-Holland als door de gemeente Amsterdam beleid opgesteld. Voor de provincie Noord-Holland is het beleid vastgelegd in de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 d.d. januari 2022.

Provincie Noord-Holland

In november 2023 heeft de provincie Noord-Holland de Richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden datacenters Noord-Holland als onderdeel van de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 gepubliceerd op haar site. De Richtlijn bevat de vestigingsvoorwaarden duurzaamheid. De Richtlijn is onder meer bedoeld om het gesprek met de aanvrager (datacentrum) aan te gaan over de ambitie op het vlak van verduurzaming. Dit gesprek heeft ook bij dit dossier plaatsgevonden. Het geheel wordt integraal beschouwd. Zo hebben bij bijvoorbeeld het kiezen van koeltechnieken water- en elektriciteitsgebruik directe invloed op elkaar. Ook kunnen andere milieuthema's als bijvoorbeeld geluid reden zijn waarom de voorwaarden niet optimaal kunnen worden gerealiseerd.

Gemeente Amsterdam

Door de gemeente Amsterdam is het beleid vastgelegd in het Datacenterbeleid gemeente Amsterdam 2020-2030 d.d. 14-10-2020. Dit beleid komt voor een deel overeen met het beleid van de provincie Noord-Holland. De uitvoering van dit beleid moet vooral gestalte krijgen door deze mee te nemen in de voorwaarden in erfpachtovereenkomsten, (grond)verkoopvoorwaarden dan wel anterieure overeenkomsten.

Uit de door de aanvrager aangeleverde gegevens blijkt dat naar ons oordeel in voldoende mate aandacht is besteed aan het toepassen van de aandachtspunten die in de beide beleidsdocumenten zijn vastgelegd.

15.3 Boordeling en conclusie

Met ingang van 1 juli 2023 zijn de voorschriften van afdeling 2.6 van het Abm 'Verduurzaming van het energiegebruik' rechtstreeks van toepassing op het

ONTWERPBESLUIT

datacentrum. Hieronder valt onder meer de verplichting om alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen, een vierjaarlijkse informatieplicht en in aanvulling daarop een onderzoeksplicht voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 10 miljoen kWh of 170.000 m^3 aardgas(equivalent). De erkende maatregelenlijst energiebesparing van Bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer is een onderdeel van de BBT toetst.

Hiermee concluderen wij dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel verduurzaming van het energiegebruik.

Na 1 januari 2024 zijn de regels voor het verduurzamen van het energiegebruik opgenomen in het Bal, namelijk paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.1 Bal.

15.4 CO_2-emissiehandel (EU ETS)

De Europese Unie heeft een systeem van CO_2-emissiehandel (verder: ETS) ingevoerd dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO_2-uitstoot verplicht zijn CO_2-rechten te kopen en de mogelijkheid geven het teveel aan rechten te verkopen (Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2018/410).

Als de som van alle afzonderlijke installaties boven ≥ 3 MWth groter is dan 20 MWth dan geldt dat het datacentrum een emissievergunning van EU ETS (emissiehandel) nodig heeft. Zonder deze vergunning kan de installatie niet in bedrijf zijn. De Nederlandse emissieautoriteit is het bevoegd gezag voor deze emissievergunning.

16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op deze aanvraag is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019 van toepassing.

Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. De verwijzing naar deze aanvullende voorschriften staat vermeld onder hoofdstuk I: Voorschriften Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

ONTWERPBESLUIT

D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

1 BINNENPLANS AFWIJKEN

1.1 Inleiding

FC 2 heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een datacentrum aan de Plimsollweg 13. De complete datacentrum bestaat uit 3 torens van elk 85 meter hoogte. Elke toren betreft een separate inrichting. De aanvraag van FC 2 omhelst alleen de middelste toren 2. Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect B.V.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022.

In het rapport is de geluidimmissie onderzocht van alle drie de torens afzonderlijk.

Uit het rapport blijkt dat er twee representatieve bedrijfssituaties zijn: het tussenbedrijf en winterbedrijf. Daarnaast zorgt toren 3 voor een afscherming van de geluidimmissie van toren 2. Omdat niet duidelijk is wanneer toren 3 wordt gerealiseerd, is er dus ook sprake van een situatie met en zonder afscherming van

toren 3.

Voor het bepalen van het immissiebudget voor delen van kavels of meerdere kavels dient de handleiding overeenkomstig bijlage 4 van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort worden gevolgd. Omdat het datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget bepaald naar rato van het oppervlak, in deze situatie dus 1/3 van het relevante immissiebudget dat geldt voor de gronden van het gehele datacentrum (dus alle drie de torens). Hiermee wordt afgeweken van de handleiding, echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde handleiding die de gemeente Amsterdam (en in overeenstemming met Port of Amsterdam en Omgevingsdienst NZKG) voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de aanvraag niet voldoet aan het immissiebudget, overeenkomstig het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort. Hierdoor is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan. Daarom heeft het datacentrum eveneens een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning strijdig gebruik.

ONTWERPBESLUIT

1.2 Overweging binnenplans afwijken

Het datacentrum FC 2 is gelegen op het industrieterrein Westpoort. Met ingang van 1 januari 2024 geldt op die locatie het Omgevingsplan Amsterdam waarvan het Geluidverdeelplan Westpoort onderdeel uitmaakt. Verder aangeduid als Geluidverdeelplan Westpoort.

Op de locatie waar FC 2 wordt gerealiseerd, is artikel 4.1 'milieuzone-geluidverdeling 1' van het Geluidverdeelplan Westpoort van toepassing. Op grond van artikel 4.1.2 moet ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - geluidverdeling 1' het datacentrum voldoen aan de immissiebudgetten als opgenomen in Bijlage 3, behorende bij de regels van het Geluidverdeelplan Westpoort. Ingeval de geluidimmissie plaats vindt op meerdere en/of delen van kavels, dan moet de geluidimmissie voldoen aan de immissiebudgetten die zijn berekend aan de hand van de in bijlage 4 voorgeschreven rekenmethodiek. Het volledige initiatief bestaat uit drie afzonderlijke torens. Elke toren wordt aangevraagd als een separate inrichting. De aanvraag van FC 2 omhelst alleen toren 2. Omdat het datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget van elke toren apart bepaald op basis van 1/3 van het immissiebudget van het volledige initiatief (bestaande uit drie torens). Hiermee wordt afgeweken van de voorgeschreven rekenmethodiek. Echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde rekenmethodiek die de gemeente Amsterdam voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het Geluidverdeelplan Westpoort, waarvan het ontwerp inmiddels ter inzage heeft gelegen.

Het initiatief is gelegen op de kavels 3210 en 3702-3. Voor FC 2 (toren 2) bedraagt het immissiebudget 1/3 van het gecumuleerde immissiebudget van kavel 3210 en 3702-3 waarvoor in het Geluidverdeelplan Westpoort een geluidbudget is vastgesteld. Het immissiebudget voor FC 2 is weergegeven in onderstaand tabel.

ONTWERPBESLUIT

Immissiebudget FalconConnect 2 B.V.				
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18_A	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9
MTG 3_A	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-
MTG 4_A	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1

MTG 5_A	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5
Zp 07_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-
Zp 08_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-
Zp 09_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1
Zp 10_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-

Bij de aanvraag is het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022 overgelegd. Daarnaast is er een ruimtelijke motivering voor het binnenplans afwijken van het Geluidverdeelplan Westpoort overgelegd. Het betreft de notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", versie 003, zaaknummer 11103361, d.d. 31-10-2022.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat op een aantal toetspunten niet voldaan wordt aan het immissiebudget voor de avond- en nachtperiode. Vanwege deze overschrijding van het immissiebudget wordt niet voldaan aan artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort en is het aangevraagde project daardoor in strijd met het Geluidverdeelplan Westpoort.

Aan de hand van artikel 5.1 voorziet het Geluidverdeelplan Westpoort in een afwijkingsregeling voor het overschrijden van het immissiebudget. Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort voor een aanvraag die niet voldoet aan de voornoemde immissiebudgetten, indien:

a) de aanvraag niet technisch en/of bedrijfseconomisch onhaalbaar is;
b) uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de overschrijding van het immissiebudget geminimaliseerd is door:

    1. hier in de terreininrichting rekening mee te houden;
    2. de activiteiten plaats te laten vinden op een minder geluidgevoelig dagdeel, en;
    3. bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen toe te passen;

ONTWERPBESLUIT

c) door het toestaan van een hoger geluidbudget de totale gecumuleerde toegestane geluidbelasting van het industrieterrein niet hoger wordt dan:

1. de grenswaarde op de grens van de geluidzone;
2. de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten.

lid a.

De dienst Ruimte en Duurzaamheid (R&D) van de gemeente Amsterdam heeft getoetst of de aanvraag technisch of bedrijfseconomisch onhaalbaar is. Uit deze toetsing is geconcludeerd dat hier geen sprake van is en dat voldaan wordt aan de voorwaarde in lid a.

Geconcludeerd wordt dat voldoende onderbouwd is dat voldaan wordt aan lid a.

lid b:

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget voornamelijk veroorzaakt wordt door de volgende maatgevende geluidsbronnen:

- De inlaten en uitlaten van de hybride droge koelers (HDC's);
- de open koeltorens tijdens winterbedrijf;
- luchtbehandelingsinstallaties inclusief toe- en afvoerrooster in de gevel.

Om de overschrijding te beperken is bij het ontwerp van het datacentrum zoveel als mogelijk rekening gehouden met het minimaliseren van de geluidemissie voor zover dit geen nadelige gevolgen heeft voor het energieverbruik. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de volgende geluidreducerende maatregelen worden toegepast:

ONTWERPBESLUIT

- Door een overcapaciteit van de HDC's is een lager toerental van de ventilatoren benodigd welke resulteert in een lagere geluidemissie en een besparing van energieverbruik;
- De HDC's worden uitgevoerd met 'low noise' ventilatoren;
- Door gebruik van een ondergrondse warmte-/koudeopslag is tijdens warme periode minder inzet van HDC's benodigd;
- De koeltorens worden voorzien van low noise ventilatoren en een toerentalregeling zodat deze op een lager toerental in bedrijf kunnen zijn.
- Toepassen van coulissendempers in het kanaalwerk van de luchtbehandelingsystemen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat aanvullende geluidreducerende maatregelen zoals het toepassen van geluiddempers in de inlaatroosters van de HDC's, geluidschermen op het dak en het verder verlagen van het toerental dan bovengenoemde niet mogelijk of weinig zinvol is omdat dit ten koste gaat van de energiebesparing en de duurzaamheid van het datacentrum. Het toepassen van een andere terreinindeling of het verplaatsen van de activiteit naar een ander minder geluidgevoelige dagdeel is eveneens niet mogelijk omdat er reeds sprake is van de meest gunstige indeling en het datacentrum 24 uur per dag in werking is. Hieruit volgt dat in voldoende mate is aangetoond dat alle bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen zijn toegepast en dat voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bedoeld in lid b.

lid c:

De verhoging van het immissiebudget, zoals aangegeven in voorschrift 6.1.1 & 6.1.2 is getoetst aan de grenswaarde op de grens van de geluidzone en aan de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten. Uit deze toets blijkt dat de aanvraag niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden. De aanvraag voldoet aan de voorwaarde zoals bedoeld in lid c.

ONTWERPBESLUIT

1.3 Voorschriften

Uit het akoestisch rapport blijkt dat er sprake is van twee verschillende bedrijfssituaties; het tussenbedrijf en het winterbedrijf. In beide situaties is er sprake van een overschrijding van het immissiebudget. De toegestane verhoging van het immissiebudget in het voorschrift geldt voor beide situaties.

Daarnaast is er sprake van twee verschillende situaties vanwege de toekomstige afscherming door toren 3. Omdat de afscherming van toren 3 een relevante reductie

van de geluidsimmissie veroorzaakt is er voor gekozen om de toegestane verhoging van het immissiebudget te verlagen op het moment dat toren 3 is gebouwd.

Op het moment dat er warmte-uitkoppeling plaatsvindt, is de verwachting dat er minder gekoeld hoeft te worden en daardoor sprake is van een lagere geluidemissie. Onder warmte-uitkoppeling wordt verstaan dat het aangevraagde datacentrum, zijnde het datacentrum, de restwarmte van het datacentrum afgeeft aan een warmtenet.

Omdat nog niet duidelijk is wanneer de warmte-uitkoppeling wordt gerealiseerd en welke invloed dit heeft op de geluiduitstraling van het datacentrum zijn er voorschriften opgenomen waarmee geborgd wordt dat een nieuw akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd na ingebruikname van de warmte-uitkoppeling. Uit dat akoestisch onderzoek moet blijken dat aan het dan geldende immissiebudget wordt voldaan. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget niet of gedeeltelijk is afgenomen, dan wordt het akoestisch rapport ook aangemerkt als een daartoe strekkende aanvraag.

1.4 Conclusie

Uit de bij de aanvraag ingediende gegevens blijkt dat het verzoek om af te wijken van het immissiebudget voldoet aan de voorwaarden die gelden overeenkomstig artikel 5.1 van het Geluidverdeelplan Westpoort.

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

[...]

ONTWERPBESLUIT

F BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

I. De aangevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, en e, sub 1° en 3°, van de Wabo aan FC 2 te verlenen;

II. Af te wijken van artikel 4.1.2. van de bepalingen van het bestemmingsplan "Geluidverdeelplan Westpoort";

III. Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk G en H opgenomen voorschriften alsmede de in bijlage 1, 2 en 3 opgenomen documentenlijst, begrippenlijst en vergunningspunten te verbinden;

IV. Aan de aangevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden.

ONTWERPBESLUIT

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.

Afschriften

Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan:

- Uw adviseur Mees Ruimte & Milieu B.V.;
- Havenbedrijf Amsterdam;
- Rijkwaterstaat West-Nederland Noord;
- Dienst Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam;
- Burgemeester en Wethouders van Amsterdam;
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,

voor deze,

[...]

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Beroepsclausule

[...]

ONTWERPBESLUIT

G VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Documenten

1.1.1

De volgende documenten van de aanvraag maken onderdeel uit van de beschikking:

- OLO aanvraagformulier van 11 april 2022 met kenmerk 6892555;
- Niet-technische-samenvatting behorende bij de aanvraag;
- Informatie Bijlage thermisch en elektromotorisch vermogen datacenter;
- Bericht over treffen van EML maatregelen van 24 september 2024;
- Plattegrondtekening "Tekening_-_Inrichtingsgrens_Toren_02" met documentdatum 28 februari 2022;
- Situatieschets met documentdatum 28 februari 2022.

1.2 Terrein van het datacentrum en toegankelijkheid

1.2.1

Het datacentrum moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2.2

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot het datacentrum/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

ONTWERP-SLUIT

1.3 Instructies

1.3.1

De vergunninghouder moet de binnen het datacentrum (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3.2

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3.3

Van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden die mogelijkerwijs beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

ONTWERPBESLUIT

1.4 Registratie

1.4.1

Binnen het datacentrum is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen het datacentrum in een logboek de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor het datacentrum geldende omgevingsvergunningen en meldingen;

b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in het datacentrum aanwezige gevaarlijke stoffen;

c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;

d. de registratie van de bedrijfsuren van de noodstroomaggregaten;

e. de continue registratie van de thermische vermogens van de noodstroomaggregaten waaruit blijkt dat het gezamenlijk opgesteld feitelijk maximale thermisch vermogen van alle stookinstallaties niet hoger zal zijn dan 88,44 MWth.

1.4.2

De in voorschrift 1.4.1 genoemde registratie van het jaarlijks waterverbruik is onderverdeeld in een registratie van het waterverbruik ten behoeve van:

a. de koeling van het datacentrum middels drinkwater i.c. Industriewater;

b. het huishoudelijk/sanitair gebruik.

De documenten genoemd onder 1.4.1 en 1.4.2. moeten tenminste vijf jaar worden bewaard.

ONTWERPBESLUIT

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen het datacentrum moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Preventie

2.1.1

Binnen het datacentrum moet het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:

- effectief grondstofverbruik;
- hergebruik en recycling;
- een optimaal gebruik van de interne verzamel- en op bulksystemen;
- ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.

ONTWERPBESLUIT

2.2 Opslag

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond het

datacentrum plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is en
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen het datacentrum.

Van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten het datacentrum kunnen verspreiden.

Gemorste of gelekte afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd.

ONTWERPBESLUIT

2.2.4

Afvalstoffen mogen, uitgezonderd bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen het datacentrum worden be- of verwerkt of worden vernietigd. Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van het datacentrum te storten, te begraven of te laten uitvloeien.

2.2.5

Stoffen die bij menging agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar kunnen reageren, mogen niet met elkaar in contact kunnen geraken.

2.2.6

Stoffen, die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast, moeten zo spoedig mogelijk uit het datacentrum worden afgevoerd.

2.2.7

Afvalstoffen moeten op gezette tijden, maar ten minste 1 maal per jaar, uit het datacentrum worden afgevoerd naar de daartoe bestemde inrichtingen. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden.

2.2.8

Elektrische afgedankte apparatuur dienen gescheiden te worden en afgevoerd naar een gecertificeerde afvalverzamelaar.

ONTWERPBESLUIT

3 AFVALWATER

3.1 Instructieregeling

3.1.1
Het bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur.

b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk.
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Lozingseisen

3.2.1
Het afvalwater afkomstig van de Reversed Osmose installatie op het vuilwaterriool en het afvalwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt moet aan de volgende eisen voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008).
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012).
c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

3.2.3
Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.2.4
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken.
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken.
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken.
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.3 Voorzieningen

3.3.1
Het afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt voor de ondergrondse opslagtank voor diesel wordt via een slib- en olieafscheider geloosd op het hemelwaterriool. De slibvangput en olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.

3.3.2

ONTWERPBESLUIT

De slib- en olieafscheider is voorzien van detectie waarmee de afvoer van de slib- en olieafscheider naar het hemelwaterriool wordt afgesloten op moment dat diesel in de slib- en olieafscheider wordt gedetecteerd.

3.3.3
Een controlevoorziening moet altijd goed toegankelijk en onderhouden zijn.

3.4 Goedkeuring stoffen (ABM)

3.4.1
Vergunninghouder moet een Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) toets uitvoeren voorafgaand aan het toepassen van nieuwe stoffen of mengsels, alsmede een groter jaarverbruik daarvan waarbij verwacht wordt dat deze stoffen en hun omzettingsproducten in het afvalwater terecht kunnen komen. De resultaten van de ABM toets worden verstrekt aan het bevoegd gezag. Indien uit de ABM toets blijkt dat de waterbezwaarlijkheid klasse Z, A of B is, mag de betreffende stof alleen na goedkeuring van het bevoegd gezag worden toegepast.

4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS

4.1.1

De noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moeten voldoen aan paragraaf 13.32 van BRL SIKB 7800 (voorheen BRL 903).

5 GELUID

5.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

ONTWERPBESLUIT

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten X	RD-coördinaten Y				
Vp1 Toren2	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	32	32	30
Vp2 Toren2	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	38	38	36
Vp3 Toren2	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	34	34	32

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.2

In afwijking van voorschrift 5.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties, en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, tijdens de incidentele bedrijfssituatie en niet meer dan 12 keer per jaar, ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten X	RD-coördinaten Y		
Vp1 Toren2	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	32
Vp2 Toren2	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	42

ONTWERPBESLUIT

Vp3 Toren2	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	36

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.3

Binnen 6 maanden na het in bedrijf stellen van het datacentrum FC 2 BV (toren 2) moet aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet door middel van metingen en/of berekeningen worden aangetoond dat aan de voorschrift 6.1.1 wordt voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de in dit voorschrift opgenomen grenswaarden, dan moet in het rapport te zijn opgenomen welke aanvullende maatregelen zijn getroffen of zullen worden getroffen en binnen welk termijn deze worden getroffen. Het tijdstip van afronding van de uitgevoerde maatregelen moet worden gemeld aan het bevoegd gezag.

5.1.4

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). In afwijking hiervan dient gerekend te worden met TNO-luchtdemping.

ONTWERPBESLUIT

H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

6.1 Geluidvoorschriften afwijken immissiebudget

6.1.1

ONTWERPBESLUIT

Op grond van artikel 5.1 van de planregels van het Geluidverdeelplan Westpoort mag de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van Falconconnect 2 B.V. (toren 2) het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

ONTWERPBESLUIT

6.1.2

De geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van FC 2 (toren 2) mag, na realisatie van toren 3, het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

6.2 Geluidvoorschriften ná warmte-uitkoppeling

6.2.1

Zodra sprake is van warmte-uitkoppeling, meldt vergunninghouder dit onverwijld en schriftelijk bij het bevoegd gezag.

6.2.2

Uiterlijk twaalf maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, vervallen bovenstaande voorschriften 6.1.1 & 6.1.2 en geldt vanaf dat moment het bepaalde in dit voorschrift.

6.2.3

In de bedrijfssituatie ná warmte-uitkoppeling dient het datacentrum te voldoen aan het immissiebudget overeenkomstig het dan geldende Geluidverdeelplan Westpoort.

6.2.4

Uiterlijk zes maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, wordt aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een akoestisch rapport overgelegd waarin is aangetoond aan het in voorschrift 6.2.3 genoemd immissiebudget wordt voldaan.

6.3 Wijzigingsverzoek

6.3.1

ONTWERPBESLUIT

Indien het datacentrum na de warmte-uitkoppeling niet kan voldoen aan het in voorschrift 7.2.3 genoemde immissiebudget, kan vergunninghouder door middel van een daartoe strekkende aanvraag het bevoegd gezag verzoeken het in voorschrift 7.2.3 genoemd immissiebudget te verruimen tot maximaal het niveau van de in voorschriften 7.1.1 en 7.1.2 genoemde geluidniveaus, teneinde beperkingen voor de bedrijfsactiviteiten van vergunninghouder te voorkomen.

6.3.2

De in voorschrift 7.3.1 genoemde aanvraag gaat vergezeld van een akoestisch rapport, waaruit de overschrijding van het (geluid)immissiebudget blijkt. In dit rapport moet volgens de dan geldende meetvoorschriften en inzichten en uitgaande van 100% bezetting van het datacentrum zijn aangetoond in welke mate de overschrijding van het op grond van het Geluidverdeelplan Westpoort geldende immissiebudget is afgenomen en/of op welke wijze de vergunninghouder de overschrijding van het immissiebudget kan terugbrengen.

6.3.3

Indien vergunninghouder een ontvankelijke aanvraag tot verruiming heeft ingediend, blijven – in afwijking van voorschrift 7.2.2 – de voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 van kracht tot het moment dat het besluit op de aanvraag tot verruiming onherroepelijk is geworden. Voorafgaande bepaling geldt uitsluitend indien vergunninghouder de aanvraag tot verruiming heeft ingediend voor het einde van de in voorschrift 6.2.2 genoemde termijn.

ONTWERPBESLUIT

I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. Deze aanvullende voorschriften zijn op grond van artikel 28 van de Wet Bibob geheim en zijn daarom opgenomen en toegelicht in een vertrouwelijke bijlage bij de verleningsbeschikking van deze vergunning. Gedeputeerde Staten houden toezicht op de naleving van deze voorschriften. Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob kunnen Gedeputeerde Staten de beschikking intrekken als door vergunninghouder niet wordt voldaan aan (een van) deze voorschriften.

ONTWERPBESLUIT

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder etc.)

Begrip	Definitie
Afvalstoffen	Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bodembedreigende stof	Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.
Bodembeschermende maatregel	Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
ETS	CO_2 emissiehandelssysteem

Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Gevaarlijke afvalstof	Afvalstof die als zodanig is aangewezen op grond van de Eural regelgeving.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
KIWA	Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, www.kiwa.nl
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MER	Milieueffectrapport
NEN 5740	NEN 5740: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.
NEN-EN 858-1 en 2.	NEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002+A1:2004, Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole; NEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv.

	olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, februari 2003.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
PGS 28	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', 2011 versie 1,0 (december 2011).
PGS 30	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, "Vloeibare brandstoffen, Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties", 2011 versie 1.0 (december 2011).
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.
Vloeistofkerende voorziening	Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.

ONTWERP

BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN

Tabel 1

Nr.	Documenten	Document datum
1.	Aanvraagformulier OLO nummer nr. 6892555	11 april 2022
2.	Situatietekening	24 februari 2022
3.	Situatietekening, laag 00	24 februari 2022
4.	Situatietekening, laag 01	24 februari 2022

5.	Plattegrondtekening met de indeling van het bedrijf incl. installaties	14 juni 2024
6.	Rioleringstekening	18 februari 2022
7.	Toelichting op aanvraag (milieuaspecten), kenmerk 20234-2, status 1.0	12 juli 2023
8.	Notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", kenmerk 21234	1 november 2022
9.	M.e.r.-beoordelingsbesluit, kenmerk 10632921	7 april 2022
10.	Technische gegevens stookinstallaties (generatoren), opslagtanks, koelinstallaties	1 februari 2022
11.	Samenvatting technische kenmerken	3 juni 2024
12.	Beschrijving koelinstallatie, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-1v2	18 november 2021
13.	Beschrijving watersystemen, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-2v2	18 november 2021
14.	Notitie over kwaliteit van afval water, kenmerk 58210019	31 mei 2022
15.	Technische informatie aanvraag riolering, HWA en spuiwater afvoer, kenmerk WPD-BI1251IB-NT014v4	16 maart 2022
16.	WPD – Toren 1: Lozing water koelsysteem datacenter, versie 2	7 maart 2022
17.	Technische informatie lozing Hemelwaterriool en lozing op de Vuilwaterriool, kenmerk WPD-BI1251-NT028	27 augustus 2024
18.	DC Westpoort - Storm Water calculation	21 juni 2019
19.	Erkende maatregelen lijst, kenmerk NL-NLD01-ZZZZ-XX-RHD-RP-Z-FC1 EML_SFv1	10 september 2024
20.	Bericht over EML lijst	16 mei 2024
21.	Bericht over batterijen	9 april 2024
22.	Bericht over afvalwater	28 juni 2024
23.	Bericht over treffen van EML maatregelen	24 september 2024
24.	Lijst met vestigingsvoorwaarden datacenters PNH, kenmerk 240924	24 september 2024
25.	WUE-berekening- efficiëntie watergebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-4v2	18 november 2021
26.	PUE-berekening- efficiëntie stroomgebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-	18 november 2021

ONTWERPBESLUIT

	NT010-3v2	
27.	Bericht energieverbruik	12 december 2023
28.	Nulsituatie bodemonderzoeksrapport, kenmerk 418953-233	23 oktober 2018
29.	UREA 32 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-001-ENG	15 oktober 2021
30.	HVO100 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-002-NLD	15 oktober 2021
31.	Product information Lubron RO NP, kenmerk 58210019	11 februari 2022
32.	Veiligheidsinformatieblad Lubron RO NP	5 juli 2024
33.	Formulier Algemene Beoordelingsmethodiek	5 juli 2024
34.	Akoestisch onderzoeksrapport, kenmerk GB18091-20-RA-002	26 oktober 2022
35.	Falcon Datacentra Connect, Plimsollweg, industrieterrein Westpoort Amsterdam aanvullingen op aanvragen omgevingsvergunning milieu toren 1, 2 en 3, kenmerk HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO	12 juni 2024
36.	Aanvulling toelichting milieuaanvraag geluid, kenmerk WPD-BI1251IB-NT021	20 juni 2022
37.	Luchtkwaliteitsrapport, kenmerk GB18091-4-RA	19 november 2021
38.	Rapport stikstofemissie en -depositie, kenmerk r GB 18091-12-RA-001	22 februari 2022
39.	Addendum stikstof calamiteit, kenmerk TvD/TvD/JMa/GB 18091-16-NO	25 februari 2022
40.	Aeriusberekening, kenmerk RdVxRKxK1hbN	2 oktober 2024
41.	Bijlage bij de Aeriusberekening "Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel"	2 oktober 2024
42.	KvK uittreksel	26 juli 2024

ONTWERPBESLUIT

BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN

ONTWERPBESLUIT

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e 1.2e
Sent: Thur 3/20/2025 12:41:37 PM
Subject: RE: Vergunningen Falcon 1/2/3 voor publicatie
Received: Thur 3/20/2025 12:41:50 PM

Beste 5.1.2e,

Bedankt voor de ontwerpbesluiten.

Nog een vraag: hoe gaat dit verder in zijn werk? Pas je in de vormgeving bijvoorbeeld nog iets aan of in de inhoud?

Nee, we gaan de ontwerpbesluiten ongewijzigd oploaden in de zaken. We hebben het nog een keer met 5.1.2e besproken en het is makkelijker om door te gaan met de standaard. We zullen vandaag een goedkeuringszaak uitzetten naar de teammanager en zodra het goedgekeurd is zullen we de publicatiezaak uitzetten en het ontwerpbesluit naar de aanvrager en de adviseurs sturen.

En hoe ontvangt de aanvrager de vergunning? Per post of digitaal (mail) of anders? We horen het graag van je.

Het wordt digitaal (met een mozard link) gestuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
5.1.2e
Team Regulering Milieu & Leefomgeving

T: 5.1.2e
M: 5.1.2e @odnzkg.nl

Bezoek- en postadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 20 maart 2025 12:32
Aan: 5. 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @odnzkg.nl>
CC: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Vergunningen Falcon 1/2/3 voor publicatie

Beste 5.1.2e,

We sturen je hiermee de vergunningen voor Falcon 1/2/3 toe voor publicatie.

Nog een vraag: hoe gaat dit verder in zijn werk? Pas je in de vormgeving bijvoorbeeld nog iets aan of in de inhoud? En hoe ontvangt de aanvrager de vergunning? Per post of digitaal (mail) of anders? We horen het graag van je.

Succes met de verdere afhandeling.

Vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e | 0800-0200 600 | Houtplein 33, 2012 DE Haarlem | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

Provincie Noord-Holland

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Fri 3/21/2025 9:05:01 AM
Subject: VERTROUWELIJK Voorlopige stukken besluit FalconConnect
Received: Fri 3/21/2025 9:05:00 AM
Vertrouwelijke bijlage beschikking GS 250318 - FalconConnect.pdf
250320 Beschikking GS 250318 en zienswijze voor FalconConnect.pdf

Goedemorgen,

Dank voor jullie positieve reacties op onze mail van dinsdag.

Hierbij stuur ik vast de beschikking van het ontwerpbesluit van 18 maart jl met de bijbehorende vertrouwelijke bijlage. Volgende week ontvangt FalconConnect dit ook per post. Deze stukken vallen onder de geheimhoudingsplicht uit de Wet Bibob.

8.8

Van de Omgevingsdienst ontvangen jullie de ontwerpvergunningen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Pagina's zijn geweigerd

1 - 24

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 4

8.8

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 3/26/2025 8:10:18 AM
Subject: FW: Zaak 11103361 - bekendmaking ontwerpbesluit - OLO-6892547 - het realiseren van een datacentrum (Toren 1) Plimsollweg 3 Amsterdam
Received: Wed 3/26/2025 8:10:29 AM

Goedemorgen,

Ter info: bericht over publicatie van Falcon.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
5.1.2e
Team Regulering Milieu & Leefomgeving

T: 5.1.2e
M: 5.1.2e @odnzkg.nl

Bezoek- en postadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Verzonden: dinsdag 25 maart 2025 20:18
Aan: Mees Ruimte & Milieu B.V. < 5.1.2e @meesruimteenmilieu.nl>
CC: 5. 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: Zaak 11103361 - bekendmaking ontwerpbesluit - OLO-6892547 - het realiseren van een datacentrum (Toren 1) Plimsollweg 3 Amsterdam

Geachte mevrouw 5.1.2e,

Hierbij ontvangt u informatie over de bekendmaking behorende bij uw aanvraag.

Wij leggen uw aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken digitaal ter inzage op odnzkg.nl/actuele-bekendmakingen/ van 28 maart tot 9 mei 2025.

Binnen deze termijn kunt u zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen. Meer informatie hierover treft u aan in het reeds toegezonden ontwerpbesluit.

Het besluit wordt gepubliceerd op odnzkg.nl/actuele-bekendmakingen en op officielebekendmakingen.nl op 27 maart 2025.

Indien u vragen heeft over deze e-mail, kunt u contact opnemen met het Regiebureau door dit contactformulier in te vullen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Medewerker Regiebureau
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
buiten verzoek

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

To: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e Labré Advocaten[5.1.2e @labre.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 4/2/2025 1:42:15 PM
Subject: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]
Received: Wed 4/2/2025 1:42:50 PM
20250326_105850.pdf

Geachte heer, mevrouw,

Mede namens mijn kantoorgenoot 5.1.2e bericht ik u als volgt.

Wij hebben kennisgenomen van uw (bijgaande) brief van 24 maart 2025, gericht aan 5.1.2e 5.1.2e inzake de ontwerpvergunningen voor het datacenter van Falcon Connect. Naar aanleiding hiervan verzoek ik u de (vertrouwelijke) bijlagen toe te sturen, waarvan u in de brief aangeeft dat deze via dit e-mailadres kunnen worden opgevraagd.

Voorts wijs ik u erop dat 5.1.2e op 7 maart 2023 namens cliënten een zienswijze heeft ingediend en daarmee bij u als gemachtigde bekend is. Gelet op artikel 2:1 van de Awb had u de verdere correspondentie aan cliënten (waaronder de brief van 24 maart 2025) dan ook aan hem moeten toezenden. Ik verzoek u dit in het vervolg te doen.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

De Lairessestraat 180c, 1075 HM Amsterdam

5.1.2e +31 (5.1.2e

Labré advocaten is a member of WARWICK LEGAL NETWORK, an international association of independent law firms, in strategic alliance with ASEAN

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

To: 5.1.2e | Labré Advocaten'[5.1.2e @labre.nl]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: Eenheid SBA
Sent: Wed 4/9/2025 8:26:32 AM
Subject: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]
Received: Wed 4/9/2025 8:26:00 AM
250408 5.1.2e /ertrouwelijke bijlage bij beschikking - FC 250318 - kopie.pdf

Goedemorgen,

Vervelend. Het lijkt aan mijn account te liggen. Ik heb een collega gevraagd hetzelfde document op te slaan, hierbij. Ik hoor graag of deze wel functioneert.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten <5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 09:08
Aan: Eenheid SBA <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw 5.1.2e,

De toegezonden bijlage kan ik niet openen. Ik verzoek u vriendelijk mij de bijlage nogmaals te zenden.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 17:05
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemiddag, dank voor de herinnering.

Hierbij de vertrouwelijke bijlage bij de beschikking, die is bewerkt om te voldoen aan de geheimhoudingseisen van de Wet Bibob, voor 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 16:39
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte mevrouw 5.1.2e,

De vertrouwelijke bijlage heeft ons tot dusver niet bereikt. Ik zie deze thans graag per omgaande tegemoet.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 4 april 2025 11:54
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

Dank voor uw bericht, goed om te vernemen dat de stukken terecht kunnen komen waar ze horen te komen.

Omdat sinds het vorige contactmoment behoorlijk wat tijd is verstreken, zijn wij niet automatisch uitgegaan van een (zelfde) contactpersoon of gemachtigde. Omdat het gaat om stukken met zeer vertrouwelijke informatie, zult u begrijpen dat wij hier uiterst terughoudend in zijn.

Ik vraag mijn collega om maandagochtend de vertrouwelijke bijlage die hoort bij de brief van 24 maart 2025 aan u te versturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: woensdag 2 april 2025 15:42
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte heer, mevrouw,

Mede namens mijn kantoorgenoot 5.1.2e bericht ik u als volgt.

Wij hebben kennisgenomen van uw (bijgaande) brief van 24 maart 2025, gericht aan 5.1.2e 5.1.2e inzake de ontwerpvergunningen voor het datacenter van Falcon Connect. Naar aanleiding hiervan verzoek ik u de (vertrouwelijke) bijlagen toe te sturen, waarvan u in de brief aangeeft dat deze via dit e-mailadres kunnen worden opgevraagd.

Voorts wijs ik u erop dat 5.1.2e op 7 maart 2023 namens cliënten een zienswijze heeft ingediend en daarmee bij u als gemachtigde bekend is. Gelet op artikel 2:1 van de Awb had u de verdere correspondentie aan cliënten (waaronder de brief van 24 maart 2025) dan ook aan hem moeten toezenden. Ik verzoek u dit in het vervolg te doen.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

De Lairessestraat 180c, 1075 HM Amsterdam

5.1.2e +31 (5.1.2e

Labré advocaten is a member of WARWICK LEGAL NETWORK, an international association of independent law firms, in strategic alliance with ASEAN

Pagina's zijn geweigerd

1 - 24

8.8

To: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e | Labré Advocaten
Sent: Thur 4/10/2025 9:51:55 AM
Subject: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)
Received: Thur 4/10/2025 9:52:04 AM

Vriendelijk dank !

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 10 april 2025 10:58
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Goedemorgen,

het besluit is gepubliceerd op 27 maart 2025:

Zoekresultaat | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 11:20
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Kunt u mij aangeven of de kennisgeving van het besluit inmiddels is gepubliceerd op de in uw brief van 24 maart jl. genoemde websites (op de OLO nummers of de naam FalconConnect krijg ik geen 'hits'). Dit is nl. van belang voor de aanvang van de zienswijzetermijn.

Kind regards / Met vriendelijke groet,



5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 10:27
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

Vervelend. Het lijkt aan mijn account te liggen. Ik heb een collega gevraagd hetzelfde document op te slaan, hierbij. Ik hoor graag of deze wel functioneert.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 09:08
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

De toegezonden bijlage kan ik niet openen. Ik verzoek u vriendelijk mij de bijlage nogmaals te zenden.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 17:05
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemiddag, dank voor de herinnering.

Hierbij de vertrouwelijke bijlage bij de beschikking, die is bewerkt om te voldoen aan de geheimhoudingseisen van de Wet Bibob, voor 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 2007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten <5.1.2e@labre.nl>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 16:39
Aan: Eenheid SBA <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte mevrouw 5.1.2e,

De vertrouwelijke bijlage heeft ons tot dusver niet bereikt. Ik zie deze thans graag per omgaande tegemoet.

Kind regards / Met vriendelijke groet,



5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 4 april 2025 11:54
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@labre.nl>
CC: Eenheid SBA <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e | Labré Advocaten <5.1.2e@labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

Dank voor uw bericht, goed om te vernemen dat de stukken terecht kunnen komen waar ze horen te komen.

Omdat sinds het vorige contactmoment behoorlijk wat tijd is verstreken, zijn wij niet automatisch uitgegaan van een (zelfde) contactpersoon of gemachtigde. Omdat het gaat om stukken met zeer vertrouwelijke informatie, zult u begrijpen dat wij hier uiterst terughoudend in zijn.

Ik vraag mijn collega om maandagochtend de vertrouwelijke bijlage die hoort bij de brief van 24 maart 2025 aan u te versturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: woensdag 2 april 2025 15:42
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte heer, mevrouw,

Mede namens mijn kantoorgenoot 5.1.2e bericht ik u als volgt.

Wij hebben kennisgenomen van uw (bijgaande) brief van 24 maart 2025, gericht aan 5.1.2e 5.1.2e inzake de ontwerpvergunningen voor het datacenter van Falcon Connect. Naar aanleiding hiervan verzoek ik u de (vertrouwelijke) bijlagen toe te sturen, waarvan u in de brief aangeeft dat deze via dit e-mailadres kunnen worden opgevraagd.

Voorts wijs ik u erop dat 5.1.2e op 7 maart 2023 namens cliënten een zienswijze heeft ingediend en daarmee bij u als gemachtigde bekend is. Gelet op artikel 2:1 van de Awb had u de verdere correspondentie aan cliënten (waaronder de brief van 24 maart 2025) dan ook aan hem moeten toezenden. Ik verzoek u dit in het vervolg te doen.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

De Lairessestraat 180c, 1075 HM Amsterdam

5.1.2e +31 (5.1.2e

Labré advocaten is a member of WARWICK LEGAL NETWORK, an international association of independent law firms, in strategic alliance with ASEAN

To: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 5/5/2025 11:31:18 AM
Subject: Zienswijze namens 5.1.2e inzake vergunningen FalcoConnect, uw kenmerk: 2384871 / 2384887 [D20230080_I60007112]
Received: Mon 5/5/2025 11:31:51 AM
zienswijze.pdf
zienswijze 7 maart 2023.pdf

Betreft: Zienswijze namens 5.1.2e inzake vergunningen FalcoConnect, uw kenmerk: 2384871 / 2384887
Dossier: 5.1.2e / Zienswijze (D20230080)

Geachte heer/mevrouw,

In de hierboven in het kort aangeduide zaak doe ik u namens cliën 5.1.2e, een zienswijze toekomen naar aanleiding van het op 24 maart 2025 aan 5.1.2e gezonden ontwerpbesluit over de vergunningen van FalconConnect (**bijlage**). Die zienswijze is voorzien van een enkele bijlage.

Afschrift van het definitieve besluit en de reactie op de zienswijze ontvang ik graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
advocaat

T: 5.1.2e
M: 5.1.2e
I: www.kuypbaar.nl

Disclaimer - De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 7

8.8

To: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1. 5.1.2e
Sent: Wed 5/7/2025 2:14:48 PM
Subject: Re: VERTROUWELIJK Voorlopige stukken besluit FalconConnect
Received: Wed 5/7/2025 2:14:57 PM

Beste 5.1.2e en 5.1.2e ,

Graag komen wij terug op ons gesprek van een kleine drie weken geleden.

8.8

Daarnaast vroegen we ons af of jullie m.b.t. de mogelijkheid van het delen van paragraaf zes van de vertrouwelijke bijlage hebben kunnen kijken naar de mogelijkheid bepaalde informatie te verplaatsen naar de beschikkingen zelf. Overigens hebben wij deze paragraaf met onze juridisch adviseur in deze (Clifford Chance) gedeeld naar aanleiding van jullie bevestiging dat dat onder de Wet Bibob toegestaan is - voor ons is ook dat een werkbare oplossing waardoor de vraag om een alternatieve oplossing c.q. verplaatsen naar de beschikkingen zelf wat ons betreft kan komen te vervallen.

We horen graag, mocht dat handig zijn per Teams of telefoon dan maken we ons daarvoor graag beschikbaar.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e
Verzonden: Vrijdag, 11 April, 2025 13:32
Aan: Eenheid SBA; 5.1 5.1.2e ; 5.1 5.1.2e
Onderwerp: Re: VERTROUWELIJK Voorlopige stukken besluit FalconConnect

Beste 5.1.2e ,

Dank voor je onderstaande bericht, naar aanleiding waarvan ik je geprobeerd heb telefonisch te bereiken echter zonder succes.

Zou het mogelijk zijn alsnog een (korte) Teams call te plannen om e.e.a. wat nader te bespreken? Wij vernemen dan graag jouw / jullie beschikbaarheid.

Bij voorbaat dank en alvast een goed weekend,
5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 10:47
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK Voorlopige stukken besluit FalconConnect

Beste 5.1.2e , ik vond het een lastige vraag, wat jullie kunnen delen met de aandeelhouders. Ik moest daar even goed naar kijken.

Enerzijds snap ik dat jullie graag de aandeelhouders informeren over wat er dan precies in die voorschriften staat, die zo geheimzinnig gesloten blijven voor derden, als was het maar in grote lijnen. Aan de andere kant is de Wet Bibob heel duidelijk over de geheimhoudingsplicht. Bibob-informatie is zeer vertrouwelijk en zeker het delen van bepaalde details, zoals specifieke namen en feiten, kunnen echt schadelijk zijn voor derden. Bovendien zouden de aandeelhouders de geheimhoudingsplicht dan op hun beurt wel moeten houden, terwijl die eigenlijk dan net verbroken is. Dus wat is die plicht dan waard.

Ik heb eens eerder advies ingewonnen bij het Landelijk Bureau Bibob, over of zienswijzen tussen twee aandeelhouders in één dossier gedeeld mochten worden, als zij hierbij allebei toestemming toe verleenden. Dit was ook niet mogelijk: een wettelijk voorschrift is niet zomaar opgeheven als twee partijen hier elkaar toestemming voor verlenen.

Ik zou jullie dus adviseren, op basis van de systematiek van de wet en het standpunt van het Landelijk Bureau Bibob, de bijlage niet te delen met derden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 1 april 2025 10:00
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK Voorlopige stukken besluit FalconConnect

Dag 5.1.2e ,

Terechte vragen en daar kunnen we antwoord op geven. Ik een moment om elkaar te spreken via Teams, ik denk dat dat het beste werkt. Het kan wel zijn dat dit pas over 1,5 week is. Om die reden vast kort antwoord om de grootste tijdsdruk daar af te halen:

8.8

2. De stukken mogen worden ingezien door de vertegenwoordigingsbevoegden van de vennootschappen en hun eventuele juridisch vertegenwoordigers. Laat me nog even scherp kijken naar het zesde hoofdstuk, ik kan me voorstellen dat jullie de voorschriften willen delen, zonder hierbij de meeste gevoelige inhoud ook te delen. Ik kom hier zsm op terug.
3. Het concept van de vergunning hebben jullie als het goed is inmiddels van de omgevingsdienst ontvangen? Klopt dat?
4. Zijn de stukken per post ook inmiddels ontvangen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: vrijdag 28 maart 2025 10:06
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: VERTROUWELIJK Voorlopige stukken besluit FalconConnect

Beste 5.1.2e,

Vriendelijk verwijs ik naar onderstaande email. Ben je wellicht al in de gelegenheid geweest naar onze vragen te kijken?

Wij vernemen graag, bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e
Verzonden: Vrijdag, 21 Maart, 2025 19:16
Aan: 5.1 5.1.2e ; 5.1 5.1.2e
CC: Eenheid SBA
Onderwerp: Re: VERTROUWELIJK Voorlopige stukken besluit FalconConnect

Beste 5.1.2e,

Dank voor het toezenden van de stukken. Wij hebben deze kunnen bekijken en hebben wat vragen m.b.t. de voorschriften en de geheimhoudingsplicht.

8.8

Vooralsnog zijn 5.1.2e en ik de enigen die de stukken die wij vandaag per onderstaande mail hebben ontvangen hebben gezien en gelezen. Rondom de eerdere vertrouwelijke stukken menen wij te hebben begrepen dat dergelijke stukken (en dus ook nu weer de vertrouwelijke bijlage) gekend mogen zijn bij de (middelijk) bestuurders van de vennootschap aan wie de stukken gericht zijn - in dit geval naast 5.1.2e ook 5.1. 5.1.2e 5.1.2e van FalconConnect 1 B.V., FalconConnect 2 B.V. en FalconConnect 3 B.V.. Zou je ons kunnen laten weten in hoeverre wij de bijlage dan wel de zesde paragraaf separaat met juridisch adviseurs en/of (vertegenwoordigers van) huidige aandeelhouder(s) zouden kunnen delen zonder de geheimhouding te schenden?

Tot slot, uit de mail van dinsdag hadden wij begrepen dat ook de concept omgevingsvergunning alvast per email toegezonden zou kunnen worden. Die hebben we echter nog niet ontvangen. Zou het mogelijk zijn die alsnog per mail te versturen?

Bij[illegible]rbaat dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 21 maart 2025 10:05
Aan: 5.1 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e <5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: Eenheid SBA <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: VERTROUWELIJK Voorlopige stukken besluit FalconConnect

Goedemorgen,

Dank voor jullie positieve reacties op onze mail van dinsdag.

Hierbij stuur ik vast de beschikking van het ontwerpbesluit van 18 maart jl met de bijbehorende vertrouwelijke bijlage. Volgende week ontvangt FalconConnect dit ook per post. Deze stukken vallen onder de geheimhoudingsplicht uit de Wet Bibob.

8.8

Van de Omgevingsdienst ontvangen jullie de ontwerpvergunningen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @odnzkg.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e
Sent: Thur 5/8/2025 9:41:29 AM
Subject: Definitief besluit Falcon
Received: Thur 5/8/2025 9:42:29 AM
Ontwerpbeschikking oprichtingsvergunning milieu FalconConnect 1 B.V..docx

Beste 5.1.2e,

Hierbij het definitief besluit van Falcon. Daarin kan jullie reactie op de zienswijze, en indien van toepassing, de verandering ten opzichte van het ontwerpbesluit verwerkt worden.
We zullen de vervolgstappen tijdens het overleg op maandag bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
5.1.2e
Team Regulering Milieu & Leefomgeving

T: 5.1.2e
M: 5.1.2e @odnzkg.nl

Bezoek- en postadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

FalconConnect 1 B.V.
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam

Zaaknummer
11103361

Documentnummer
22426565

Datum
PM

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:	11 april 2022
Aanvrager:	FalconConnect 1 B.V.
Locatie:	Plimsollweg 3
Onderwerp:	Omgevingsvergunning milieu en strijdig gebruik voor het oprichten en in werking hebben van een datacentrum

Geachte directie,

Hierbij treft u het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan, waarbij een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van uw aan de Plimsollweg 3 te Amsterdam gelegen inrichting.
In het besluit wordt gemotiveerd waarom de vergunning verleend is.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

A. Onderwerp
B. Procedure

C. Inhoudelijke beoordeling milieu
D. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
E. Adviezen en zienswijzen
F. Besluit
G. Voorschriften milieu
H. Voorschriften strijdig gebruik
I. Voorschriften Wet Bibob
J. Bijlagen
    1. Begrippenlijst
    2. Overzicht ingediende documenten
    3. Nadere aanwijzingen/informatie

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit zal worden gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl (Provinciaal blad) en loket.odnzkg.nl.

INHOUDSOPGAVE

A ONDERWERP 5

B PROCEDURELE ASPECTEN 6

1 VERGUNNINGPLICHT 6
2 BEVOEG GEZAG 6
3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET 6
4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN 7
5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN 7
6 ADVIEZEN 7
7 GROTE LAWAAIMAKER 8
8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 8
9 WET NATUURBESCHERMING 9
10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT 10

C INHOUDELIJKE BEOORDELING MILIEU 10

1 INLEIDING 10
2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 10
3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 12
4 BODEM 14
5 LUCHTEMISSIE 17
6 LUCHTKWALITEIT 19
7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN - ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M³ 19
8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL 20
9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG 21
10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015 21
11 AFVALSTOFFEN 21
12 AFVALWATER 22
13 WATERBESPARING 26
14 GELUID 27
15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK 29
16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB) 32

D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK 32

1 BINNENPLANS AFWIJKEN 32

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN 36

F BESLUIT 37

G VOORSCHRIFTEN MILIEU 39

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 39
2 AFVALSTOFFEN 41
3 AFVALWATER 42

4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS.....44
5 GELUID.....44

H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK.....46

I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB).....49

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST.....50
BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN.....52
BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN.....53

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU EN HET AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN

A ONDERWERP

ALGEMEEN

Wij hebben op 11 april 2022 een aanvraag met OLO-aanvraagnummer OLO-6892547 ontvangen van FalconConnect 1 B.V. (verder: FC 1) om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het oprichten en het in werking hebben van de aan de Plimsollweg 3 te Amsterdam gelegen inrichting, alsmede voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening.

De aanvraag betreft het realiseren van een datacentrum. Het datacentrum bestaat uit een plint met een toren. Het datacentrum heeft twaalf verdiepingen. Daarin zijn aanwezig: datahallen, UPS- voorziening (VRLA batterijen), luchtbehandelingskasten, technische ruimten, zestien noodstroomaggregaten (NSA's) met ingebouwde dagtanks voor diesel, vier tanks met ureum voor de luchtbehandeling van de noodstroomaggregaten, twee transformatoren, een waterzuiveringsinstallatie (RO installatie), een waterbuffertank, kantoor en laad- en losruimten. Op het buitenterrein zijn aanwezig: verharde wegen, parkeervoorzieningen, ondergrondse nutsvoorzieningen, vier ondergrondse dieselopslagtanks met vier vulpunten en vier olieafscheiders. Op het dak van toren 1 bevinden zich twintig hybride droge koelers voor het koelen van de datahallen, vier open koeltorens voor het regenereren van de ATES installatie (verder: WKO) en voor het koelen van de generatorruimtes waar de noodstroomaggregaten staan.

In geval van stroomuitval wordt het datacentrum operationeel gehouden door diesel gedreven noodstroomaggregaten. De aggregaten zijn zodanig opgesteld dat bij stroomuitval bijna alle aanwezige aggregaten tegelijkertijd worden ingeschakeld. De aggregaten hebben ook hun back-up aggregaten. Om de goede werking van deze noodstroomaggregaten te garanderen worden deze periodiek getest.

FC 1 heeft op 18 augustus 2022 de aanvraag van 11 april 2022 aangevuld voor de Wabo activiteit planologisch strijdig gebruik. Deze aanvulling is ingediend om met toepassing van de in artikel 5.1 van de planregels van het bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort' opgenomen (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheid af te kunnen wijken van de in het bestemmingsplan vastgelegde (geluid)immissiebudgetten.

Er is aldus sprake van een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van:

- artikel 2.1, eerste lid, onder e onder 1° en 3° van de Wabo (het oprichten en het in werking hebben van een inrichting);
- artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid,

van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet).

De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een toelichting, diverse memo's en rapporten en een aantal tekeningen. Voor de volledige lijst met documenten wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

B PROCEDURELE ASPECTEN

De technische kenmerken van de installaties (zoals verwarmingsketels en noodstroomaggregaten en elektromotoren van pompen etc.) bepalen de geldende regels, de vergunningplicht en welke bestuursorgaan bevoegd gezag is.

1 VERGUNNINGPLICHT

Het datacentrum is vergunningplichtig omdat:

- het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort (artikel 2.1, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht – verder: Bor) vallend onder categorie 1.1 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: RIE), namelijk het stoken in installaties met een gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (het gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties is 117,9 MW);

- binnen de inrichting activiteiten worden uitgevoerd die in categorie 1.4c van bijlage I, onderdeel C Bor zijn genoemd, namelijk waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer (het totaal geïnstalleerd motorisch vermogen is 39,4 MW).

2 BEVOEG GEZAG

Gelet op artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid sub b, van het Bor en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, onder 1.3a, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor onderhavige inrichting.

3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET

De aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (verder: Ow). Omdat op de aangevraagde activiteiten binnen het datacentrum na de inwerkingtreding van de Ow de verbodsbepaling van artikel 5.1, tweede lid, van de Ow van toepassing is (vergunningplichtige activiteiten), blijft op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Ow het oude recht van toepassing op de behandeling van de aanvraag:

a. als tegen het besluit beroep open staat: tot het besluit onherroepelijk wordt,
b. als tegen het besluit geen beroep open staat: tot het besluit van kracht wordt.

4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben meerdere keren aanvullende gegevens ontvangen welke zijn opgenomen bij de aanvraag.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag weer getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp van ons besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.
[...]

6 ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Op basis van artikel 6.1 van het Bor hebben we de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam om advies gevraagd in verband met de aangevraagde strijdigheid met het bestemmingsplan. In onderdeel D van deze omgevingsvergunning gaan wij hier verder inhoudelijk op in.

Verder hebben wij de aanvraag om advies gezonden aan Rijkswaterstaat (verder: RWS) in verband met de lozing van koelwater op de Suezhaven via het gemeentelijke hemelwaterriool (verder: HWA). Daarnaast hebben wij voor de lozing van het bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke vuil- en hemelwaterriool gemeente Amsterdam om advies gevraagd. Voor het lozen van het proceswater via het vuilwaterriool op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) hebben wij de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. In onderdeel C, hoofdstuk 8, van deze omgevingsvergunning gaan wij inhoudelijk in op de ontvangen adviezen.

7 GROTE LAWAAIMAKER

Gezien het opgesteld motorisch vermogen en de transformatoren binnen het datacentrum kan sprake zijn van een 'grote lawaaimaker' als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder (verder: Wgh).
Als in een bestemmingsplan een bestemming wordt opgenomen waarmee de vestiging van een grote lawaaimaker mogelijk wordt gemaakt, ontstaat er een industrieterrein op basis van de Wgh. Hierdoor ontstaat de plicht om eveneens een geluidszone rond het industrieterrein in het bestemmingsplan op te nemen.

Beoordeeld is of in dit geval sprake is van een 'grote lawaaimaker'. Daarvoor is specifiek gekeken naar de onderstaande categorieën in bijlage D van het Bor:

- 1.a, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 1.3 onder a. waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer, voor zover deze motoren gelijktijdig in gebruik zijn (tijdens de representatieve bedrijfssituatie);
- 1.n, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 20.1 onder b. transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

In het ingediende akoestisch onderzoek met kenmerk GB18091-20-RA-002, d.d. 26 oktober 2022 is onderbouwd waarom het datacentrum niet als een grote lawaaimaker wordt gekwalificeerd. Het testschema van de noodstroomaggregaten is dusdanig opgesteld dat gelijktijdig met andere motoren binnen het datacentrum het vermogen hiervan niet groter is 15 MW (8,6 MW). Alleen bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij een stroomuitval (gemiddeld gezien eens in de vier jaar), overstijgt het vermogen de 15 MW. Dit beschouwen wij als een ongewoon voorval ex. artikel 8.17 Wet milieubeheer, en valt daardoor niet onder de representatieve bedrijfssituatie. Ook zijn de transformatoren inpandig opgesteld. Hieruit volgt dat categorie 1 onder a en n van bijlage D Bor niet van toepassing is, en dat het datacentrum daarom geen grote lawaaimaker is als bedoeld in artikel 41 Wgh.

8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Vanwege de aanwezigheid van noodstroomaggregaten wordt de aanvraag beschouwd als het oprichten van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit. De in de aanvraag opgenomen activiteiten vallen daarmee onder onderdeel D categorie 22.1 (kolom 1) van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, zodat wij moeten beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

In dat kader hebben wij op 3 december 2021 een m.e.r. aanmeldingsnotitie ontvangen. Bij ons besluit van 7 april 2022 hebben wij geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit niet zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft dat er een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

9 WET NATUURBESCHERMING

Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.
In het kader van de Wnb en de Natuurbeschermingswet is nog niet eerder een vergunning verleend aan FC 1. Vergunningplicht is aan de orde indien op de betreffende Natura 2000 gebieden stikstofdepositie plaatsvindt die wordt veroorzaakt tijdens de gehele beoogde situatie in de gebruiksfase van de aangevraagde activiteiten.

De beoordeling van de onderhavige aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in twee stappen:

1. Vaststellen van de emissies;
2. Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden.

Ad. 1 Vaststellen emissies
Het datacentrum zal geen aardgasaansluiting hebben. Er is hierom geen sprake van een NO_X- emissie als gevolg van het verstoken van aardgas. De relevante NO_X (en NH_3) emissie wordt veroorzaakt door de noodstroomvoorziening en het verkeer.

Ad. 2 Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden
Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied is 'Polder Westzaan' gelegen op circa 5,3 km afstand van het datacentrum. Op grotere afstand liggen de Natura 2000 gebieden 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' en 'Kennemerland Zuid' en Wormer en Jisperveld & Kalverpolder'. Binnen deze Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige Habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Voor Natura 2000-gebieden waar reeds sprake is van een overbelaste situatie als gevolg van een overschrijding van de KDW, kan een aanvullende toename van stikstofdepositie significante gevolgen veroorzaken.

Beoordeling en conclusie
Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening met kenmerk RdVxRKxK1hbN, d.d. 2 oktober 2024 overgelegd. Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de bedrijfsactiviteiten leiden tot een maximale hoeveelheid stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar op het relevante Natura 2000 gebied, namelijk 'Polder Westzaan'.
Wanneer er zich een calamiteit voordoet zal het testregime van de NSA's worden aangepast, zodanig dat de hoeveelheid stikstofuitstoot nooit groter wordt dan aangegeven in de ingediende AERIUS-berekening.
Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied zijn dan bij voorbaat uitgesloten. Er is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist.

10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

[...]

C INHOUDELIJKE BEOORDELING MILIEU

1 INLEIDING

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die het datacentrum voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in het datacentrum ten minste de voor het datacentrum in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast[1].

De Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (verder: RIE) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken.

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT[2]. Daarnaast moet bij IPPC-installaties rekening worden gehouden met BBT-conclusies uit de relevante BREF's[3], die op grond van de Europese RIE zijn opgesteld. BBT-conclusies zijn de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor):

---

[1] Art. 2.14, 1e lid onder c, 1e Wabo juncto art. 5.4, 1e lid Bor

[2] Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

[3] BAT Reference Document

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75, tweede lid van de RIE. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREF's (van vóór de RIE-vaststelling) bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan beschreven, geldt als BBT-conclusies.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.2 Bepaling beste beschikbare technieken

De activiteit 'stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer' wordt gerangschikt onder categorie 1.1 van bijlage I van de RIE. Er is daardoor sprake van de aanwezigheid van een IPPC-installatie.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Grote stookinstallaties (BREF LCP 2017);
- BREF Energie Efficiëntie (BREF ENE 2009);
- BREF Koelsystemen (BREF ICS 2001).

Over de BREF Grote stookinstallaties merken wij op, dat deze BREF van toepassing is op een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW. De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Binnen het datacentrum zijn verder geen stookinstallaties aanwezig met een thermisch vermogen van 15 MW of meer. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover deze betrekking hebben op de emissie naar de lucht.

Op grond van de bijlage behorend bij de ministeriële regeling omgevingsrecht (verder: Mor) hebben wij verder voor de installaties en processen binnen het datacentrum rekening gehouden met de volgende aangewezen (Nederlandse) informatiedocumenten over BBT:

- NRB 2012: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, maart 2012;
- PGS 28: Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', december 2011;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011.

In de Mor zijn geen informatiedocumenten opgenomen voor het onderwerp waterbesparing. Om die reden moeten wij op grond van artikel 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) BBT zelf vaststellen. Wij dienen daarbij rekening te houden met de in artikel 5.4, derde lid, van het Bor genoemde aspecten. Met name onderdeel i van genoemd lid is in dit kader van belang, namelijk het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water. Voor het onderwerp waterbesparing is voor de bepaling van BBT aansluiting gezocht bij de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0: certificeringsmethode voor integrale duurzaamheid.

2.3 Conclusie

Het datacentrum voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, bodem en water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragrafen hieronder.

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Voor het deel van de inrichting waarvoor de algemene regels gelden van het Abm mogen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Hieronder geven wij kort de onderwerpen per hoofdstuk van het Abm weer die van toepassing zijn op het datacentrum.

In hoofdstuk 2 van het Abm staan algemene regels over de volgende emissies:

- Afdeling 2.2: Lozingen door activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Abm zijn gereguleerd.
- Afdeling 2.3: Emissies naar de lucht – waaronder geur - voor zover geen specifieke BBT-conclusies voor de emissies zijn vastgesteld.
- Afdeling 2.4: Emissies naar de bodem voor zover sprake is van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.
- Afdeling 2.6: Verduurzaming van het energieverbruik.
- Afdeling 2.10: Financiële zekerheid voor zover binnen de inrichting vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse opslagtank waarop artikel 3.29, eerste lid, Abm van toepassing is, wordt opgeslagen.

In hoofdstuk 3 van het Abm staan de volgende relevante algemene regels:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
- Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater.
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof.
- Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren.
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn.

Deze paragrafen worden, voor zover van toepassing, per milieuthema inhoudelijk behandeld.

Tot 1 januari 2024 golden voor bepaalde activiteiten binnen een inrichting de algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm). Vanaf 1 januari 2024 gelden voor milieubelastende activiteiten (verder: mba) in plaats daarvan de algemene milieuregels van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: Bal), het gemeentelijk Omgevingsplan (verder: Op) en de provinciale Omgevingsverordening.

Hieronder wordt per milieuaspect aangegeven welke algemene milieuregels vanaf 1 januari 2024 in voorkomend geval van toepassing zijn.

Paragraaf 3.3.2 Bal: complexe bedrijven- grootschalige energieopwekking
De bedrijfsactiviteiten van FC 1 is aangewezen als mba in paragraaf 3.3.2 van het Bal: Complexe bedrijven - Grootschalige energieopwekking.

Op grond van artikel 3.56 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Verduurzaming energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Bal;
- Zeer Zorgwekkende Stoffen (verder: ZZS), bedoeld in paragraaf 5.4.3 van het Bal.

Paragraaf 3.7.3 Bal: datacentrum
De aangevraagde activiteit is aangewezen als mba in paragraaf 3.7.3 van het Bal: datacentrum. De bepalingen over het aanwijzen van algemene regels en het verstrekken van gegevens en bescheiden bij deze mba zijn echter niet van toepassing omdat er sprake is van een complexe mba ingevolge paragraaf 3.3.2 van het Bal (grootschalige energieopwekking); zie artikel 3.49, eerste lid van het Bal.

Paragraaf 3.2.1 Bal: stookinstallatie
De aangevraagde stookinstallaties zijn ook aangewezen als mba in paragraaf 3.2.1 van het Bal. Op grond van artikel 3.6 lid 1 sub b, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaardbrandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.126 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.8 Bal: opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen
De aangevraagde opslag van vloeistoffen is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.8 van het Bal. Op grond van artikel 3.26, eerste lid sub b en e, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.97 van het Bal;
- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.94 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.2 Bal: Natte koeltoren
De aangevraagde koelinstallatie is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.2 van het Bal. Op grond van artikel 3.8 van het Bal gelden de volgende algemene regels:
- Het verrichten van de activiteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam die daarbij wordt verricht, wordt voldaan aan de regels over een natte koeltoren, bedoeld in paragraaf 4.46 van het Bal;
- Het lozen van koelwater, bedoeld in paragraaf 4.110 van het Bal.

Daarnaast gelden voor al de hierboven genoemde mba de algemene regels over:

- Specifieke zorgplicht artikel 2.11 van het Bal;
- Meldingen, gegevens, bescheiden afdeling 2.6 van het Bal;
- Ongewone voorvallen afdeling 2.7 van het Bal;
- Subparagraaf 9.3.2.6 Op: Lozen van afvloeiend hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

4 BODEM

4.1 Aangevraagde situatie

Binnen het datacentrum zijn zestien noodstroomaggregaten (generatoren) aanwezig met elk een dagtank voor diesel van 0,75 m^3. Deze staan opgesteld op de eerste verdieping van het datacentrum en zijn daarom voor het thema bodem niet relevant.

Verder zijn vier ondergrondse dubbelwandige en met lekdetectie uitgevoerde opslagtanks aanwezig voor diesel. Deze tanks hebben elk een inhoud van 65 m^3. Er zijn vier vulpunten aanwezig ten behoeve van het vullen van de ondergrondse opslagtanks. Deze vulpunten worden gerealiseerd boven elk een vloeistofdichte bodemvoorziening. Het hemelwater van deze voorziening wordt via het hemelwaterriool geloosd via vier olie- en benzineafscheiders op de Suezhaven.

4.2 Toetsingskader

Omdat binnen de inrichting een zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is, zijn de bodemvoorschriften van afdeling 2.4 Abm (uitgezonderd het voorschrift dat betrekking heeft op de vastlegging van de zogenaamde nulsituatie; zie paragraaf 4.4) direct van toepassing (artikel 2.8b, eerste onder a en artikel 2.8b, tweede lid juncto artikel 2.11, eerste lid Abm).

Op grond van het Abm, artikel 2.9, eerste lid, moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Gelet op de begripsbepaling in artikel 1.1, eerste lid van het Abm wordt met een verwaarloosbaar bodemrisico bedoeld:

"Een situatie als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (verder: NRB) 2012 (door Agentschap NL uitgegeven Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid van het Activiteitenbesluit, zoveel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is".

Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld, en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Het NRB is vervallen per 1 januari 2024 en vervangen door het document genaamd Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM). Het uitgangspunt van dit document is hetzelfde als dat van de NRB.

4.3 Beoordeling en conclusie bodembescherming

Uit de aanvraag blijkt dat alle ondergrondse opslagtanks voor de opslag van diesel dubbelwandig zijn uitgevoerd met lekdetectie, en dat de vier vulpunten zich bevinden boven een vloeistofdichte voorzieningen waarvan het hemelwater wordt geleid naar vier olie-afscheiders die voldoen aan de NEN-EN 858 en zijn uitgerust met lekdetectie. Door het nemen van deze voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd op grond van artikel 2.9, eerste lid Abm.

Na 1 januari 2024 gelden de algemene regels van het Bal, namelijk paragraaf 3.2.1 juncto paragraaf 4.126 Bal, en paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

Financiële zekerheid

Voor een ondergrondse opslagtank waarin diesel wordt opgeslagen is financiële zekerheid gesteld ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem als gevolg van dat opslaan; zie afdeling 2.10 Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal; artikel 4.1001b).

4.4 Nulsituatieonderzoek

Een nulsituatie bodemonderzoek is voor een inrichting met een IPPC installatie een indieningsvereiste.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende bodembedreigende activiteit(en).

Na het beëindigen van de betreffende bodembedreigende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen het datacentrum worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

4.5 Beoordeling en conclusie nulsituatie

Voor het datacentrum is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonderzoek uitgevoerd met titel "Nulsituatie bodemonderzoek, Radarweg 50 te Amsterdam. Antea projectnummer 418953-233, d.d. 23 oktober 2018 revisie".
De voor de onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Op grond van artikel 4.3, tweede lid, van de Regeling omgevingsrecht hebben wij het rapport getoetst aan de NEN 5725 en 5740. Het bodemonderzoek voldoet hieraan.

De resultaten zijn hieronder kort samengevat:

- De grond is licht verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB, minerale olie;
- Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen;

- De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van asbest;
- Zintuigelijk is op of in de bodem geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

De kwaliteit van de bodem op de locatie (de nulsituatie) is in voldoende mate vastgelegd om te dienen als referentie voor eventuele toekomstige verontreinigingen.

Wij hebben op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport geen vermoeden dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste lid, Wabo is daarom niet aan de orde.

4.6 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodemverontreiniging als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden volgens artikel 2.11, derde tot en met het tiende lid van het Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.3.2 juncto 5.2.1 Bal). Daarom zijn er in deze vergunning hierover geen voorschriften opgenomen.

5 LUCHTEMISSIE

5.1 Aangevraagde situatie

Emissie van stoffen naar de lucht vindt binnen het datacentrum voornamelijk plaats tijdens het testen en onderhoud van de zestien noodstroomaggregaten. Bij een reguliere bedrijfssituatie is er sprake van maximaal 4 testuren per jaar voor alle generatoren samen. Daarnaast worden een keer per jaar alle generatoren voor 1,5 uur getest. Bij jaarlijks testen worden niet alle generatoren gelijktijdig getest. Voor onderhoud is 1,5 uur per jaar gereserveerd. Tevens is een incidentele bedrijfssituatie beschouwd waarin alle noodstroomaggregaten gedurende 5 minuten op vollast in bedrijf zijn. Deze situatie komt slechts éénmaal per 3 jaar voor in het kader van onderhoudsdoeleinden. De totale bedrijfsduur voor alle noodstroomaggregaten gezamenlijk is 28,44 uur per jaar.

Tijdens het testen van de noodstroomaggregaten is de emissie van NO_x en SO_2 relevant. Uit de aanvraag volgt dat de dieselmotoren een optimale verbranding hebben waardoor de emissie van NO_X laag is. Ook worden de afgassen van de dieselmotoren geleid door een Selectieve Katalytische Reductie (SCR) met ureum als reagens, waardoor de emissie van NO_x verder wordt gereduceerd. Daarnaast zal de emissie van SO_2 worden beperkt door gebruik van laagzwavelige diesel.

5.2 Beoordeling en conclusie luchtemissie

Door het gezamenlijk thermisch vermogen van de noodstroomaggregaten van meer dan 50 MW is sprake van een IPPC-installatie. Hierdoor is de BREF Grote stookinstallaties (Large Combustion Plants - LCP) van toepassing. Deze BBT-conclusies hebben voor zover het gaat om luchtemissie betrekking op de verbranding

van brandstoffen in eenheden met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW.

De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover het gaat om emissie naar de lucht. Artikel 2.5 Abm is echter voor de stofklasse gA – NO_X en SO_2 - ook niet van toepassing omdat de emissie van NO_X en SO_2 is gereguleerd in paragraaf 3.2.1 Abm (artikel 2.3a, derde lid Abm).

De emissies moeten aldus voldoen aan de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Abm. De emissiegrenswaarden voor NO_X en SO_2 van artikel 3.10 Abm gelden echter niet voor stookinstallaties die ten hoogste 500 uren per jaar in gebruik zijn (artikel 3.7, tweede lid onder b Abm). Daaronder zijn de dieselmotoren begrepen die vanuit bedrijfszekerheid worden getest en die niet worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit terwijl het openbare net beschikbaar is. Wel dienen de stookinstallaties te voldoen aan de overige voorschriften van paragraaf 3.2.1 Abm, waaronder registratie van het aantal draaiuren van de stookinstallatie. Op grond van artikel 3.10p Abm moeten deze stookinstallaties iedere twee jaar SCIOS gekeurd worden; de eerste keuring moet binnen zes weken na ingebruikname plaatsvinden.

Omdat er afdoende algemene regels gelden voor de emissies naar de lucht zijn er in deze vergunning geen voorschriften voor dit aspect opgenomen.

Na 1 januari 2024 gelden voor de emissie naar de lucht de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Bal juncto paragraaf 4.126 Bal.

5.3 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Diesel bevat ZZS (zoals benzeen en naftaleen) en daarom is per 28 maart 2022 aangewezen als ZZS op de website van RIVM.

Binnen het bedrijf wordt diesel in gesloten ondergrondse tanks opgeslagen waardoor diffuse dieselemissies worden voorkomen. Bij het stoken van diesel komen er o.a. ZZS vrij, zoals PAK's (PolyCyclische Aromatische Koolwaterstoffen), dioxines (PolyChloorDibenzoDioxines) en furanen (PolyChloorDibenzoFuranen). Dit betreft kleine hoeveelheden aangezien de aggregaten minder dan 500 uur per jaar in werking zullen zijn.

De algemene regels van artikel 2.4 Abm gelden, waaronder de minimalisatieverplichting voor ZZS. De minimalisatieverplichting houdt in dat iedere vijf jaar aan het bevoegd gezag gerapporteerd moet worden over de mate waarin emissies van ZZS naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om die emissies te voorkomen c.q. te beperken in een zogenaamd vermijdings- en reductieplan. Het bedrijf moet streven naar nul ZZS emissies.

Na 1 januari 2024 zijn de ZZS gereguleerd in paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.3 Bal.

6 LUCHTKWALITEIT

6.1 Algemeen

Het Nederlandse wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen', van de Wm. Dit wettelijk stelsel is van kracht sinds november 2007 en wordt ook wel de 'Wet luchtkwaliteit' (verder: Wlk) genoemd. In de Wlk zijn in Europees verband vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten opgenomen. In bijlage 2 van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor deze componenten richtwaarden en/of grenswaarden van concentraties in de buitenlucht opgenomen. De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$ en PM_{10}).

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) een van de volgende criteria:

a) er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b) er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
c) de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
d) het project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit of binnen een regionaal programma van maatregelen.

6.2 Beoordeling en conclusie luchtkwaliteit

Voor het datacentrum is een luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld met kenmerk GB-18091-2-RA, d.d. 19 november 2021. In dit rapport zijn de emissies van de noodstroomaggregaten en de verwachte transportbewegingen in beschouwing genomen. In het rapport is de invloed van de activiteiten op de concentraties van stikstofdioxiden (NO_2) en fijnstof PM_{10} en $PM_{2,5}$ bepaald.

Het rapport is door ons beoordeeld. De uitgangspunten worden realistisch geacht en de berekeningen zijn met het juiste rekenmodel uitgevoerd. In het luchtkwaliteitsonderzoek zijn de specificaties van de noodstroomaggregaten opgenomen.

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de maximale achtergrondconcentratie van NO_X, PM_{10} en $PM_{2,5}$ respectievelijk 25,2 µg/m^3, 21,2 µg/m^3 en 11,3 µg/m^3 bedragen. Hiermee wordt ruimschoots aan de geldende grenswaarden van bijlage 2 Wet milieubeheer voldaan. Conform artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor het verlenen van deze vergunning.

7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN - ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M^3

7.1 Toetsingskader

Bij het opslaan van dieselolie in de ondergrondse tanks is paragraaf 3.4.2 Abm van toepassing als de tank een inhoud heeft van ten hoogste 150 m^3.

7.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting aanwezige vier stuks ondergrondse stalen dieseltanks hebben een inhoud van 65 m^3 per tank. Deze dieselopslagtanks moeten aldus voldoen aan PGS 28 conform de voorschriften van paragraaf 3.4.2 Abm. Deze voorschriften zijn direct werkend en hebben wij zodoende niet aan deze vergunning verbonden.

Wij achten dat met het voldoen van de ondergrondse tanks aan de relevante voorschriften van het Abm, de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

Na 1 januari 2024 valt de opslag van dieselolie in de ondergrondse opslagtanks onder de werkingssfeer van paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL

8.1 Toetsingskader

Wanneer een dieseltank is ingebouwd in een installatie zijn de voorschriften uit het Abm c.q. PGS niet van toepassing. Wij hebben aansluiting gezocht bij de beoordelingsrichtlijn voor bovengrondse tanks: de BRL SIKB 7800 (voorheen Kiwa BRL-K903). De doelstelling van de BRL SIKB 7800 is het verkrijgen van voldoende veiligheidsniveau voor mens en milieu, waarbij tevens brand en explosies worden voorkomen. Dit wordt bereikt door het nemen van doeltreffende maatregelen die als minimum voorschrift worden benoemd in de BRL SIKB 7800. Deze maatregelen voldoen aan de laatste stand der techniek en veiligheid, waarbij zorgvuldig de verhoudingen tussen opoffering (kosten, inspanningen en tijd) zijn afgezet tegen de beoogde risicoreductie.

8.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting zijn zestien noodstroomaggregaten aanwezig. Per noodstroomaggregaat is er een ingebouwde diesel dagtank met een inhoud van 750 liter. Om het veilige gebruik te borgen hebben wij in voorschrift 4.1.1 opgenomen dat de noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moet voldoen aan artikel 13.32 van SIKB 7800 (voorheen BRL 903) met titel 'Aanvullend eisen voor noodstroomaggregaten'. Kort samengevat houdt dit in dat de dagtanks moeten worden voorzien van overvulbeveiliging en lekbak. De installatie moet worden aangelegd met de BRL SIKB 7800-installatiecertificaat of volgens deelgebied 15 of 16 van Bijlage XV en paragraaf 13.32.2 van deze BRL uitgevoerde beoordeling. Verder moet de installatie jaarlijks aantoonbaar worden onderhouden (logboek). Op de installatiecertificaat moet duidelijk staan tot waar de noodstroomaggregaat onder BRL SIKB 7800 is aangebracht.

Wij achten dat met het stellen van het bovengenoemde voorschrift betreffende de noodstroomaggregaat (inclusief leidingen, appendages en dagtanks) de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG

Overige gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen worden slechts in beperkte hoeveelheden opgeslagen zodat daarvoor geen voorschriften in deze vergunning zijn opgenomen.

Bij de noodstroomaggregaten zijn ook dagtanks aanwezig met ureum. Ureum is een niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

De servers in de datahalen worden gedompeld in synthetische olie (Immersion Cooling Fluid S5 X). Hiervoor worden er 120 pods met een inhoud van 500 liter per etage gerealiseerd. Deze type van koeling wordt toegepast op maximaal 6 etages. Immersion Cooling Fluid S5 X is niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015

De totale opslag van dieselolie (ondergrondse opslag en dagtanks) bedraagt 272 m^3 (228,48 ton) en is ruim onder de drempelwaarde van 2.500 ton van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 2015). Het datacentrum valt dan ook niet onder het BRZO 2015.

11 AFVALSTOFFEN

11.1 Preventie en afvalscheiding

Door afval- en emissiepreventie wordt het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan voorkomen of beperkt. Dit kan door reductie aan de bron of door (intern) hergebruik. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat, ongeacht de bedrijfssituatie, de afvalcomponenten die voor herverwerking in aanmerking komen altijd gescheiden dienen te worden. Tevens moet uitvoering worden gegeven aan de doelstellingen zoals die in het LAP3 staan weergegeven.

Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moeten, ingevolge artikel 10.38 van de Wm, worden afgegeven aan een erkend inzamelaar. Met betrekking tot de afgifte van de betreffende afvalstoffen moet worden geregistreerd:

- de datum van afgifte;
- de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
- de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
- de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
- de voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen;
- ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt.

De geregistreerde gegevens moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en gedurende die periode ter beschikking worden gehouden van het bevoegd gezag. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

11.2 Elektrische en elektronische apparaten

IT-afval bij datacenters ontstaat voornamelijk door de snelle veroudering en vervanging van hardware, zoals servers, opslagapparaten en netwerkapparatuur. De constante behoefte aan hogere prestaties en capaciteit leidt tot frequente upgrades, wat resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid afgedankte apparatuur. Bovendien draagt de onjuiste afvalverwerking van elektronische componenten, zoals printplaten, kabels en batterijen, bij aan de groei van IT-afval in datacenters.

Er gelden rechtstreeks werkende algemene regels (op grond van artikel 10.37 t/m 10.39 van de Wm) voor de registratie en het afvoeren van afvalstoffen en voor het scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen die binnen het datacentrum zijn ontstaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat elektrische- en elektronische apparaten apart moeten worden gehouden van andere afvalstoffen en deze naar een erkende Cenelec gecertificeerde afvalverwerker moeten worden afgevoerd voor verdere verwerking.

11.3 Conclusie

Uit de bij de aanvraag geleverde gegevens blijkt, dat binnen het datacentrum slechts een beperkte hoeveelheid afvalstoffen vrij komt. Tevens is door de aanvrager aangegeven, dat aan de doelstellingen van het LAP3 zal worden voldaan.
Voor de registratie van het afvoeren van afvalstoffen gelden rechtstreeks werkende, algemene regels op grond van de Wm en artikel 2.12 van het Abm. De aangevraagde situatie voldoet aan de gestelde regels.

Er zijn algemene voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot preventie, scheiding, de wijze van opslag en afvoer, bodembeschermende voorzieningen, verbod op verwerking en mengen en de afvoerfrequentie van de verschillende afvalstoffen.

Met de gestelde voorschriften wordt de milieubelasting tot een minimum beperkt en vindt op een efficiënte wijze verwerking van afvalstoffen plaats.

12 AFVALWATER

12.1 Aangevraagde situatie

Binnen de inrichting is sprake van de volgende afvalwaterstromen:

1. Het lozen van hemelwater dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening;
2. Het lozen van koelwater van de koelinstallaties;
3. Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks;

4. Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren;
5. Afvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie (Reversed Osmose installatie, verder: RO).

Het afvalwater onder 1, 2 en 3 wordt via het hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater, namelijk de Suezhaven. Het afvalwater onder 4 en 5 wordt via het vuilwaterriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

12.2 Activiteitenbesluit

Op het afvalwater genoemd onder 1 is paragraaf 3.1.3 Abm en onder 2 paragraaf 3.1.5 Abm juncto afdeling 2.1 Abm (zorgplichtbepaling) en afdeling 2.2 Abm (Lozingen) van toepassing. Deze lozingen moeten aldus voldoen aan de eisen van het Abm. Hierover mogen dan ook geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning. Daarnaast zien wij geen aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Op grond van artikel 2.2, eerste lid onder b juncto artikel 3.3 en artikel 3.6 Abm zijn de betreffende lozingen op het hemelwaterriool toegestaan.

Na 1 januari 2024 is het lozen van hemelwater, dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening, geregeld in subparagraaf 9.3.2.6 van het Op Amsterdam, en het lozen van koelwater van een koelinstallatie in paragraaf 3.2.2 juncto paragraaf 4.110 Bal.

12.3 Instructieregeling

De navolgende afvalwaterlozingen vinden binnen de inrichting plaats waarop de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" (verder: instructieregeling) van toepassing is:

- *Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor de vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks* (3)
  Het hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte bodemvoorziening voor de vier vulpunten van de noodstroomaggregaten wordt via vier olie-afscheiders gereinigd van mogelijke verontreinigingen met brandstofproducten. Vervolgens wordt dit hemelwater via het hemelwaterriool geloosd op het oppervlaktewater, namelijk Suezhaven. De olie-afscheider zal voldoen aan de NEN-EN 858 en wordt uitgerust met lekdetectie. Indien olie in de afscheider wordt gedetecteerd, wordt de afvoer naar het oppervlaktewater afgesloten zodat er geen verdere lozing meer plaatsvindt.

- *Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren* (4)
  Het met huishoudelijk te vergelijken bedrijfsafvalwater uit de kantoren (sanitair en schoonmaakwerkzaamheden). Jaarlijks wordt 2.000 m^3 afvalwater van de kantoorgedeelte geloosd op het vuilwaterriool.

- *Afvalwater afkomstig van de RO installatie* (5)
  Voor de koelinstallaties wordt industriewater gebruikt. Dit water wordt eerst gezuiverd door de RO installatie. Het spuiwater van deze RO installatie wordt op het vuilwaterriool geloosd. Het maximale lozingsdebiet is ca. 19.000 m^3/jaar en 16,5 m^3/h.

De afvalwaterlozingen waar de instructieregeling op van toepassing is, dienen in de vergunning te worden geregeld. In het kader van de instructieregeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Daarnaast moeten voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast, zodat de verwerking van dit rioolslib niet wordt belemmerd. Verder dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt; zie paragraaf 12.5 van deze vergunning.

12.4 Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en mengsels

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is inzicht nodig in de mate waarin de in het oppervlaktewaterlichaam te brengen grond- en hulpstoffen en tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Ter bepaling van de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels geldt de Algemene Beoordelingsmethodiek (verder: ABM) uit 2016. Onder waterbezwaarlijkheid wordt verstaan: 'de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu'. Met de methodiek kunnen stoffen of mengsels worden ingedeeld in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. Bij elke klasse hoort een overeenkomstige saneringsinspanning. De saneringsinspanning geeft het niveau aan van de inspanning die moet worden geleverd om de lozing van een stof te verminderen. De ABM is bij wet (Ministeriële regeling omgevingsrecht) vastgelegd als instrumentarium om te bepalen wat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn voor een bedrijf om emissies en andere nadelige gevlogen voor het milieu te voorkomen. De ABM sluit aan bij de Europese regelgeving op het gebied van het indelen, verpakken en kenmerken van stoffen en preparaten.

12.5 ABM toets

In de RO installatie wordt een antiscalant toegevoegd om het industriewater op te waarderen zodat deze geschikt wordt voor gebruikt in de koelsystemen. De antiscalant bevat een polymeer – polyacrylamide - die schaalvorming op membranen in de RO installatie voorkomt en wordt ook gebruikt als flocculant. Dit helpt bij het samenklonteren van kleine deeltjes in het water, waardoor die gemakkelijker kunnen worden verwijderd tijdens het zuiveringsproces in de RO installatie. Er ontstaat dan afvalwater met antiscalant dat wordt geloosd op het vuilwaterriool en afgevoerd naar de RWZI van de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Voor het bepalen van de waterbezwaarlijkheid is er een ABM toets voor de antiscalant uitgevoerd. De waterbezwaarlijkheidsklasse van de stof is B(4). Voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning B geldt dat de lozing van deze stoffen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wij hebben hierom Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Uit het advies volgt dat de samenstelling van het afvalwater voldoet aan de eisen die gesteld worden voor de gemeentelijke riool- en RWZI. De antiscalant die wordt gebruikt bij de RO installatie wordt gebonden aan het slib in de RWZI. Daardoor kan de antiscalant effectief verwijderd worden tijdens het zuiveringsproces en komt het niet terecht in het oppervlaktewater. Het lozen van het afvalwater uit de RO installatie op het vuilwaterriool wordt door Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht dan ook als niet bezwaarlijk gezien.

12.6 Voorschriften

In de voorschriften 3.1 tot en met 3.4 hebben wij instructieregels voorgeschreven en de eisen waar de afvalwaterlozingen aan moeten voldoen.

In de voorschriften 3.5 en 3.6 hebben wij voorgeschreven waar een slibvangput en olieafscheider voor de lozing van oliehoudende afvalwaterstromen aan moeten voldoen. De controlevoorziening hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.7.

Van de vergunninghouder wordt verwacht dat deze de ABM uitvoert voor nieuw toe te passen stoffen of preparaten en de uitkomsten hiervan bijhoudt in een logboek. Dit hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.8 van deze vergunning.

12.7 Oppervlaktewater

Er is sprake van het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, namelijk schoon hemelwater, hemelwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van de vier vulpunten en het koelwater van de koelinstallaties. De koelinstallaties zorgen voor een constante temperatuur van de servers en noodstroomaggregaten, wat essentieel is om optimale prestaties te waarborgen en oververhitting te voorkomen. Omdat de lozing gebeurt via het hemelwaterriool is er sprake van een indirecte lozingssituatie. Wij hebben Rijkswaterstaat (verder: RWS) hierom advies gevraagd. Dit advies hebben wij op 4 november 2024 ontvangen. Uit het advies blijkt dat het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet bezwaarlijk is, zolang dit gebeurt volgens het ingediende testschema van de noodstroomaggregaten en het aangevraagde te koelen IT-vermogen.

12.8 Kwantiteit

Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk vuilwater- en hemelwaterriool is de hydraulische capaciteit van dit riool. Hierover hebben wij advies gevraagd bij gemeente Amsterdam, zijnde de beheerder van de het daar aanwezige rioolstelsel. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Gelet op dit advies en de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

12.9 Conclusie

Op basis van de aanvraag concluderen wij dat de aangevraagde lozing de doelmatige werking van het riool en de RWZI van de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de kwaliteit van het oppervlaktewater niet in gevaar brengt. De lozing van het bedrijfsafvalwater kan worden toegestaan onder voorschriften benoemd in onderdeel G; hoofdstuk 3.

13 WATERBESPARING

13.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat er per jaar circa 140.000 m^3 water gebruikt wordt binnen het datacentrum ten behoeve van het koelen van de datahalen, en de noodstroomaggregaten. Het koelen van de noodstroomaggregaten is alleen noodzakelijk tijdens het testen en bij calamiteiten. Het testen duurt maximaal 28,44 uur per jaar, en heeft daarom slechts een kleine invloed op het waterverbruik. Het meeste waterverbruik vindt plaats tijdens de hoge temperaturen in de zomer als de natte koeling aan wordt gezet.

Het datacentrum is zo ontworpen dat voor het koelen van de datazalen de buitenlucht als de primair koeltechniek wordt toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van een hybride droge koeler. Dit betreft een droge koeler, waarbij adiabatische koeling is geïntegreerd. Bij lage buitentemperaturen draait de hybride droge koeler zonder water te gebruiken. Bij hogere temperaturen wordt er gebruik gemaakt van de ingebouwde adiabatische koeling. Hierbij verdampt water om op een zo efficiënt mogelijke manier te koelen.

Het omslagpunt van droge naar natte koeling ligt tussen de 16 en 20 °C. Hoewel deze range klein lijkt, heeft dit een groot impact op het aantal draaiuren van de natte koeler en daarmee het watergebruik. De belangrijkste factor is de geluidsproductie van de ventilatoren van het koelsysteem op het dak. Hierom draaien de ventilatoren van de koelers nooit op het maximum vermogen, waardoor er eerder omgeschakeld moet worden naar natte koeling waarvoor dan koelwater is benodigd.
Het gebouw krijgt via Waternet twee wateraansluitingen, namelijk:

- Drinkwater aansluiting;
- Industriewater aansluiting.

In normaal bedrijf wordt het datacentrum gekoeld met industriewater en is er de intentie om voor het koelen zo weinig mogelijk drinkwater te gebruiken. Hierom is het datacentrum voorzien van een extra waterbuffer met een opslagcapaciteit van ca. 710 m^3 industriewater. Deze buffercapaciteit wordt ingezet tijdens piekmomenten van koeling en/of uitval van beide watersystemen. De beschikbaarheid van koelwater en de redundantie hiervan is namelijk essentieel voor de betrouwbaarheid van het datacentrum.

13.2 Toetsingskader

Het zuinig gebruik van drinkwater vormt onderdeel van de bescherming van het milieu (de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen; artikel 1.1, tweede lid Wm).

Voor het bepalen van BBT voor het onderdeel waterbesparing hebben wij gebruik gemaakt van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0.

Het BREEAM toetsingscriterium voor het jaarlijkse procesgerelateerde drinkwaterverbruik wordt berekend door het aantal m^3 waterverbruik per jaar te delen door het totaal opgesteld IT vermogen in kiloWatt van de installatie. Datacenters met een waterverbruik van lager dan 6 m^3/kW presteren in deze norm beter dan een gemiddeld datacentrum.

13.3 Beoordeling en conclusie

Door de beperkte dakoppervlakte en beperkte geluidruimte is het niet mogelijk om alleen van een droge koeler gebruik te maken. Om drinkwater zo min mogelijk te gebruiken zal het datacentrum een industriewateraansluiting en een industriewaterbuffer realiseren. De buitentemperatuur van de omslag naar natte koeling wordt zo hoog mogelijk ingesteld om het gebruik van koelwater maximaal te beperken.

Volgens het Breeam toetsingscriterium heeft FC 1 een waterverbruik van 5,4 m^3/kW. Het Breeam toetsingscriterium is gebaseerd op drinkwaterverbruik. Bij FC 1 wordt voornamelijk gebruik gemaakt van industriewater en daardoor presteert het veel beter dan een gemiddeld datacentrum. Om die reden voldoet het aan de toetsingscriteria van de BREEAM ontwerpnorm.

Wij concluderen dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel waterbesparing. Om inzicht te krijgen in het daadwerkelijk waterverbruik hebben wij een registratie- en monitoringvoorschrift opgenomen in de voorschriften 1.4.1, onder d en 1.4.2.

14 GELUID

14.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie oftewel de geluidsemissie die het datacentrum onder normale bedrijfsomstandigheden veroorzaakt waaronder het periodieke testen van de noodstroomaggregaten (zoals dat ook uit de aanvraag blijkt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het datacentrum.

Het datacentrum is gelegen op het industrieterrein Westpoort te Amsterdam. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige objecten bevinden zich op meer dan 1000 meter afstand van de grens van het datacentrum. De geluidimmissie van het datacentrum

wordt voornamelijk bepaald door hybride droge koelers, open koeltorens en testen van de noodstroomaggregaten.

14.2 Akoestische gegevens

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022. Daarnaast is een aanvulling op dit rapport overgelegd, het betreft de notitie van 12 juni 2024 met referentie HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO. Op basis van deze gegevens zijn de aangevraagde activiteiten getoetst en zijn de geluidsvoorschriften opgesteld.

14.3 Toetsing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van woningen

Het datacentrum is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Westpoort. Rond dit industrieterrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd waarbuiten de geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te boven mag gaan. Daarnaast zijn voor de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidsgevoelige objecten maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Op grond van artikel 2.14 lid 1 van de Wabo moeten deze grenswaarden in acht worden genomen bij de beslissing op de aanvraag.

Op basis van de aangeleverde gegevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting getoetst aan de grenswaarden binnen de zone. Uit de toetsing blijkt dat de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten hieraan voldoet.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus, L_{Amax}, bij de dichtstbijzijnde woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998).

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door het afblazen van remlucht en/of het manoeuvreren en optrekken van vrachtwagens. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten liggen op een dermate grote afstand dat de maximale geluidsniveaus niet hoorbaar zijn. Hieruit volgt dat ruim voldaan wordt aan de grenswaarden.

Verkeersaantrekkende werking

De Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996 is (volgens de jurisprudentie) niet van toepassing voor bedrijven gesitueerd op gezoneerde industrieterreinen. Uit een kwalitatieve beschouwing blijkt dat het opstellen van middelvoorschriften ter voorkoming of beperking van hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking in deze situatie niet noodzakelijk is.

Beste Beschikbare Technieken
Met betrekking tot de geluiduitstraling van het datacentrum worden de beste beschikbare technieken toegepast.

14.4 Geluidsvoorschriften
Ter plaatse van de dichtstbijgelegen geluidsgevoelige woningen treden als gevolg van de activiteiten van het bedrijf lage geluidsniveaus op die ter plaatse niet meetbaar zijn. Om meet- en controleerbare geluidsniveaus op te kunnen nemen in de voorschriften zijn in deze beschikking VergunningImmissiePunten (VIP's) opgenomen op korte afstand van de grens van het datacentrum. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van deze VIP's worden de woningen indirect beschermd.

Vanwege de grote afstand tot de geluidsgevoelige objecten en de beperkte en lage maximale geluidsniveaus zijn maximale geluidsniveaus, welke afkomstig zijn van het datacentrum, niet hoorbaar ter plaatse van deze geluidsgevoelige objecten. Om die reden is er voor gekozen om voor maximale geluidsniveaus geen grenswaarden op te nemen.

Omdat het datacentrum nog niet gebouwd is, zijn de geluidsvermogens van de technische installatie gebaseerd op prognoses of metingen van soortgelijke installatie op een andere locatie. Daarom is in een voorschrift bepaald dat er binnen 6 maanden na in bedrijf name van datacentrum toren 1 een opleveringsonderzoek moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

14.5 Incidentele bedrijfssituatie
Maximaal twaalf keer per jaar worden de noodstroomaggregaten getest. Gedurende 1,5 uur worden alle noodstroomaggregaten in de dagperiode tegelijkertijd of separaat in werking gesteld. Deze situatie wordt beschouwd als een incidentele bedrijfssituatie. Voor deze bedrijfssituatie is voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een aparte voorschrift opgenomen.

14.6 Conclusie
Voor het milieuaspect geluid geldt dat de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder ten gevolge van de aangevraagde activiteiten milieuhygiënisch aanvaardbaar zijn. Met de in de vergunningen opgenomen doel- en middel voorschriften voor het aspect geluid wordt geborgd dat het datacentrum blijft voldoen aan de richt- en grenswaarden waarop de aanvraag is getoetst.

15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK
15.1 Aangevraagde situatie
Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door het datacentrum. Volgens de aanvraag wordt namelijk 269.000.000 kWh/jaar elektriciteit gebruikt. Er is geen gasaansluiting aanwezig.

Toetsing BBT energie-efficiëntie
Als onderdeel van de toets aan de beste beschikbare technieken hebben wij de aanvraag betreffende energie-efficiëntie getoetst aan de BREF Energie-efficiëntie en de Actuele Erkende Maatregelenlijst energiebesparing d.d. 8 juni 2023. Hierover merken wij op, dat de toepassing van adiabatische koeling (combinatie luchtkoeling en waterkoeling) een van de meest zuinige vorm van koeling is van datacenters. Aanvullend geeft de aanvrager aan dat onder meer de volgende maatregelen zijn gerealiseerd:

- De restwarmte van de koelinstallaties wordt gebruikt voor het stand-by houden van de NSA's;
- Samenvoegen van intern en extern werklast bij de servers zodat het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht wordt;
- Stellen van geautomatiseerd energiebeheer op servers;
- Optimaliseren van de belasting van UPS-en (Batterijen);
- Een buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte toepassen;
- Energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toepassen;
- Een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten toepassen;
- Een scheiding brengen tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal;
- Zonnepanelen op het plint plaatsen;
- Isoleren van spouwmuren van gebouwen en platte daken;
- Vervangen in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas/ dubbelglas door HR++ glas;
- Toepassen van een klokregeling toe en deze regelen - dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd;
- Frequentiegeregelde circulatiepompen toepassen;
- Isoleren warmwaterleidingen en appendages;
- Plaatsen van een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten;
- Een drycooler voor de koeling van procesapparatuur toepassen;
- Stellen een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers;
- Een frequentieregelaar toepassen om het vermogen van de zaalkoelers te beperken.

Het is gebruikelijk in de datacenterbranche om efficiëntie van het stroomgebruik uit te drukken met de factor Power Usage Effectiveness (PUE). Met de onderhavige installatie (zowel gebruik van elektrische installatie als koeling etc.) wordt een ontwerp PUE gerealiseerd van 1.18 bij 100% IT-load.

15.2 Lokaal Beleid
Ten aanzien van het vestigen van datacentra is zowel door de provincie Noord-Holland als door de gemeente Amsterdam beleid opgesteld. Voor de provincie Noord-Holland is het beleid vastgelegd in de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 d.d. januari 2022.

Provincie Noord-Holland

In november 2023 heeft de provincie Noord-Holland de Richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden datacenters Noord-Holland als onderdeel van de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 gepubliceerd op haar site. De Richtlijn bevat de vestigingsvoorwaarden duurzaamheid. De Richtlijn is onder meer bedoeld om het gesprek met de aanvrager (datacentrum) aan te gaan over de ambitie op het vlak van verduurzaming. Dit gesprek heeft ook bij dit dossier plaatsgevonden. Het geheel wordt integraal beschouwd. Zo hebben bij bijvoorbeeld het kiezen van koeltechnieken water- en elektriciteitsgebruik directe invloed op elkaar. Ook kunnen andere milieuthema's als bijvoorbeeld geluid reden zijn waarom de voorwaarden niet optimaal kunnen worden gerealiseerd.

Gemeente Amsterdam
Door de gemeente Amsterdam is het beleid vastgelegd in het Datacenterbeleid gemeente Amsterdam 2020-2030 d.d. 14-10-2020. Dit beleid komt voor een deel overeen met het beleid van de provincie Noord-Holland. De uitvoering van dit beleid moet vooral gestalte krijgen door deze mee te nemen in de voorwaarden in erfpachtovereenkomsten, (grond)verkoopvoorwaarden dan wel anterieure overeenkomsten.

Uit de door de aanvrager aangeleverde gegevens blijkt dat naar ons oordeel in voldoende mate aandacht is besteed aan het toepassen van de aandachtspunten die in de beide beleidsdocumenten zijn vastgelegd.

15.3 Boordeling en conclusie
Met ingang van 1 juli 2023 zijn de voorschriften van afdeling 2.6 van het Abm 'Verduurzaming van het energiegebruik' rechtstreeks van toepassing op het datacentrum. Hieronder valt onder meer de verplichting om alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen, een vierjaarlijkse informatieplicht en in aanvulling daarop een onderzoeksplicht voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 10 miljoen kWh of 170.000 m^3 aardgas(equivalent). De erkende maatregelenlijst energiebesparing van Bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer is een onderdeel van de BBT toetst.

Hiermee concluderen wij dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel verduurzaming van het energiegebruik.

Na 1 januari 2024 zijn de regels voor het verduurzamen van het energiegebruik opgenomen in het Bal, namelijk paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.1 Bal.

15.4 CO_2-emissiehandel (EU ETS)
De Europese Unie heeft een systeem van CO_2-emissiehandel (verder: ETS) ingevoerd dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO_2-uitstoot verplicht zijn CO_2-rechten te kopen en de mogelijkheid geven het teveel aan rechten te verkopen (Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2018/410).
Als de som van alle afzonderlijke installaties boven ≥ 3 MWth groter is dan 20 MWth dan geldt dat het datacentrum een emissievergunning van EU ETS (emissiehandel)

nodig heeft. Zonder deze vergunning kan de installatie niet in bedrijf zijn. De Nederlandse emissieautoriteit is het bevoegd gezag voor deze emissievergunning.

16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op deze aanvraag is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019 van toepassing.
Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. De verwijzing naar deze aanvullende voorschriften staat vermeld onder hoofdstuk I: Voorschriften Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

1 BINNENPLANS AFWIJKEN

1.1 Inleiding

FC 1 heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een datacentrum aan de Plimsollweg 3. De complete datacentrum bestaat uit 3 torens van elk 85 meter hoogte. Elke toren betreft een separate inrichting. De aanvraag van FC 1 omhelst alleen toren 1. Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect B.V.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022.

In het rapport is de geluidimmissie onderzocht van alle drie de torens afzonderlijk. Uit het rapport blijkt dat er twee representatieve bedrijfssituaties zijn: het tussenbedrijf en winterbedrijf. Daarnaast zorgen toren 2 en toren 3 voor een forse afscherming van de geluidimmissie van toren 1. Omdat niet duidelijk is wanneer toren 2 wordt gerealiseerd, is er dus ook sprake van een situatie met en zonder afscherming van toren 2.

Voor het bepalen van het immissiebudget voor delen van kavels of meerdere kavels dient de handleiding overeenkomstig bijlage 4 van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort worden gevolgd. Omdat de datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget bepaald naar rato van het oppervlak, in deze situatie dus 1/3 van het relevante immissiebudget dat geldt voor de gronden van het gehele datacentrum (dus alle drie de torens). Hiermee wordt afgeweken van de handleiding, echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde handleiding die de gemeente Amsterdam (en in overeenstemming met Port of Amsterdam en Omgevingsdienst NZKG) voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de aanvraag niet voldoet aan het immissiebudget, overeenkomstig het bestemmingsplan Geluidverdeelplan

Westpoort. Hierdoor is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan. Daarom heeft het datacentrum eveneens een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning strijdig gebruik.

1.2 Overweging binnenplans afwijken

Het datacentrum FC 1 is gelegen op het industrieterrein Westpoort. Met ingang van 1 januari 2024 geldt op die locatie het Omgevingsplan Amsterdam waarvan het Geluidverdeelplan Westpoort onderdeel uitmaakt. Verder aangeduid als Geluidverdeelplan Westpoort.

Op de locatie waar FC 1 wordt gerealiseerd, is artikel 4.1 'milieuzone-geluidverdeling 1' van het Geluidverdeelplan Westpoort van toepassing. Op grond van artikel 4.1.2 moet ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - geluidverdeling 1' het datacentrum voldoen aan de immissiebudgetten als opgenomen in Bijlage 3, behorende bij de regels van het Geluidverdeelplan Westpoort. Ingeval de geluidimmissie plaats vindt op meerdere en/of delen van kavels, dan moet de geluidimmissie voldoen aan de immissiebudgetten die zijn berekend aan de hand van de in bijlage 4 voorgeschreven rekenmethodiek. Het volledige initiatief bestaat uit drie afzonderlijke torens. Elke toren wordt aangevraagd als een separate inrichting. De aanvraag van FC 1 omhelst alleen toren 1. Omdat de datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget van elke toren apart bepaald op basis van 1/3 van het immissiebudget van het volledige initiatief (bestaande uit drie torens). Hiermee wordt afgeweken van de voorgeschreven rekenmethodiek. Echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde rekenmethodiek die de gemeente Amsterdam voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het Geluidverdeelplan Westpoort, waarvan het ontwerp inmiddels ter inzage heeft gelegen.

Het initiatief is gelegen op de kavels 3210 en 3702-3. Voor FC 1 (toren 1) bedraagt het immissiebudget 1/3 van het gecumuleerde immissiebudget van kavel 3210 en 3702-3 waarvoor in het Geluidverdeelplan Westpoort een geluidbudget is vastgesteld. Het immissiebudget voor FC 1 is weergegeven in onderstaand tabel.

Immissiebudget FalconConnect 1 B.V.				
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18_A	Spaandammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9
MTG 3_A	Spaandammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-
MTG 4_A	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1
MTG 5_A	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5
Zp 07_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-
Zp 08_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-
Zp 09_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1
Zp 10_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-

Bij de aanvraag is het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op

plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022 overgelegd. Daarnaast is er een ruimtelijke motivering voor het binnenplans afwijken van het Geluidverdeelplan Westpoort overgelegd. Het betreft de notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", versie 003, zaaknummer 11103361, d.d. 31-10-2022.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat op een aantal toetspunten niet voldaan wordt aan het immissiebudget voor de avond- en nachtperiode. Vanwege deze overschrijding van het immissiebudget wordt niet voldaan aan artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort en is het aangevraagde project daardoor in strijd met het Geluidverdeelplan Westpoort.

Aan de hand van artikel 5.1 voorziet het Geluidverdeelplan Westpoort in een afwijkingsregeling voor het overschrijden van het immissiebudget. Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort voor een aanvraag die niet voldoet aan de voornoemde immissiebudgetten, indien:

a) de aanvraag niet technisch en/of bedrijfseconomisch onhaalbaar is;
b) uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de overschrijding van het immissiebudget geminimaliseerd is door:

    1. hier in de terreininrichting rekening mee te houden;
    2. de activiteiten plaats te laten vinden op een minder geluidgevoelig dagdeel, en;
    3. bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen toe te passen;

c) door het toestaan van een hoger geluidbudget de totale gecumuleerde toegestane geluidbelasting van het industrieterrein niet hoger wordt dan:

    1. de grenswaarde op de grens van de geluidzone;
    2. de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten.

lid a.
De dienst Ruimte en Duurzaamheid (R&D) van de gemeente Amsterdam heeft getoetst of de aanvraag technisch of bedrijfseconomisch onhaalbaar is. Uit deze toetsing is geconcludeerd dat hier geen sprake van is en dat voldaan wordt aan de voorwaarde in lid a.

Geconcludeerd wordt dat voldoende onderbouwd is dat voldaan wordt aan lid a.

lid b:

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget voornamelijk veroorzaakt wordt door de volgende maatgevende geluidsbronnen:

- De inlaten en uitlaten van de hybride droge koelers (HDC's);
- de open koeltorens tijdens winterbedrijf;
- luchtbehandelingsinstallaties inclusief toe- en afvoerrooster in de gevel.

Om de overschrijding te beperken is bij het ontwerp van het datacentrum zoveel als mogelijk rekening gehouden met het minimaliseren van de geluidemissie voor zover dit geen nadelige gevolgen heeft voor het energieverbruik. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de volgende geluidreducerende maatregelen worden toegepast:

- Door een overcapaciteit van de HDC's is een lager toerental van de ventilatoren benodigd welke resulteert in een lagere geluidemissie en een besparing van energieverbruik;
- De HDC's worden uitgevoerd met 'low noise' ventilatoren;
- Door gebruik van een ondergrondse warmte-/koudeopslag is tijdens warme periode minder inzet van HDC's benodigd;
- De koeltorens worden voorzien van low noise ventilatoren en een toerentalregeling zodat deze op een lager toerental in bedrijf kunnen zijn;
- Toepassen van coulissendempers in het kanaalwerk van de luchtbehandelingsystemen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat aanvullende geluidreducerende maatregelen zoals het toepassen van geluiddempers in de inlaatroosters van de HDC's, geluidschermen op het dak en het verder verlagen van het toerental dan bovengenoemde niet mogelijk of weinig zinvol is omdat dit ten koste gaat van de energiebesparing en de duurzaamheid van het datacentrum. Het toepassen van een andere terreinindeling of het verplaatsen van de activiteit naar een ander minder geluidgevoelige dagdeel is eveneens niet mogelijk omdat er reeds sprake is van de meest gunstige indeling en het datacentrum 24 uur per dag in werking is. Hieruit volgt dat in voldoende mate is aangetoond dat alle bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen zijn toegepast en dat voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bedoeld in lid b.

lid c:
De verhoging van het immissiebudget, zoals aangegeven in voorschrift 6.1.1 & 6.1.2 is getoetst aan de grenswaarde op de grens van de geluidzone en aan de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten. Uit deze toets blijkt dat de aanvraag niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden. De aanvraag voldoet aan de voorwaarde zoals bedoeld in lid c.

1.3 Voorschriften

Uit het akoestisch rapport blijkt dat er sprake is van twee verschillende bedrijfssituaties; het tussenbedrijf en het winterbedrijf. In beide situaties is er sprake van een overschrijding van het immissiebudget. De toegestane verhoging van het immissiebudget in het voorschrift geldt voor beide situaties.

Daarnaast is er sprake van twee verschillende situaties vanwege de toekomstige afscherming door toren 2 en 3. Omdat alleen al de afscherming van toren 2 een relevante reductie van de geluidsimmissie veroorzaakt is er voor gekozen om de toegestane verhoging van het immissiebudget te verlagen op het moment dat toren 2 gebouwd.

Op het moment dat er warmte-uitkoppeling plaatsvindt, is de verwachting dat er minder gekoeld hoeft te worden en daardoor sprake is van een lagere geluidemissie. Onder warmte-uitkoppeling wordt verstaan dat het aangevraagde datacentrum, zijnde het datacentrum, de restwarmte van het datacentrum afgeeft aan een warmtenet.

Omdat nog niet duidelijk is wanneer de warmte-uitkoppeling wordt gerealiseerd en welke invloed dit heeft op de geluiduitstraling van het datacentrum zijn er voorschriften opgenomen waarmee geborgd wordt dat een nieuw akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd na ingebruikname van de warmte-uitkoppeling. Uit dat akoestisch onderzoek moet blijken dat aan het dan geldende immissiebudget wordt voldaan. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget niet of gedeeltelijk is afgenomen, dan wordt het akoestisch rapport ook aangemerkt als een daartoe strekkende aanvraag.

1.4 Conclusie

Uit de bij de aanvraag ingediende gegevens blijkt dat het verzoek om af te wijken van het immissiebudget voldoet aan de voorwaarden die gelden overeenkomstig artikel 5.1 van het Geluidverdeelplan Westpoort.

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

[...]

F BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

I. De aangevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, en e, sub 1° en 3°, van de Wabo aan FC 1 te verlenen;

II. Af te wijken van artikel 4.1.2. van de bepalingen van het bestemmingsplan "Geluidverdeelplan Westpoort";

III. Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk G en H opgenomen voorschriften alsmede de in bijlage 1, 2 en 3 opgenomen documentenlijst, begrippenlijst en vergunningspunten te verbinden;

IV. Aan de aangevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.

Afschriften

Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan:

- Uw adviseur Mees Ruimte & Milieu B.V.;
- Havenbedrijf Amsterdam;
- Rijkwaterstaat West-Nederland Noord;
- Dienst Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam;
- Burgemeester en Wethouders van Amsterdam;
- Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,

voor deze,

[...]

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Beroepsclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij:
Rechtbank Noord-Holland
sector bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur indien mogelijk een kopie van dit besluit mee.

In aanvulling op het voorgaande geldt volgens recente uitspraken van de rechter het volgende:
Als belanghebbende kunt u beroep instellen zonder dat u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.
Als niet-belanghebbende kunt u ook beroep instellen maar dan moet u wel eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van deze site:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Documenten

1.1.1
De volgende documenten van de aanvraag maken onderdeel uit van de beschikking:

- OLO aanvraagformulier van 11 april 2022 met kenmerk 6892547;
- Niet-technische-samenvatting behorende bij de aanvraag;
- Informatie bijlage thermisch en elektromotorisch vermogen datacenter;
- Bericht over treffen van EML maatregelen van 24 september 2024;
- Tekening benoemd "Tekening_-_Inrichtingsgrens_Toren_01" met documentdatum 24 februari 2022;
- Situatieschets met documentdatum 24 februari 2022.

1.2 Terrein van het datacentrum en toegankelijkheid

1.2.1
Het terrein van het datacentrum moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2.2
Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot het datacentrum/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.3 Instructies

1.3.1
De vergunninghouder moet de binnen het datacentrum (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3.2
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3.3
Van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden die mogelijkerwijs beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

1.4.1
Binnen het datacentrum is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen het datacentrum in een logboek de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor het datacentrum geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in het datacentrum aanwezige gevaarlijke stoffen;
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
d. de registratie van de bedrijfsuren van de noodstroomaggregaten;
e. de continue registratie van de thermische vermogens van de noodstroomaggregaten waaruit blijkt dat het gezamenlijk opgesteld feitelijk maximale thermisch vermogen van alle stookinstallaties niet hoger zal zijn dan 88,44 MWth.

1.4.2
De in voorschrift 1.4.1 genoemde registratie van het jaarlijks watergebruik is onderverdeeld in een registratie van het watergebruik ten behoeve van:

a. de koeling van het datacentrum middels drinkwater i.c. industriewater;
b. het huishoudelijk/sanitair gebruik.

De documenten genoemd onder 1.4.1 en 1.4.2. moeten tenminste vijf jaar worden bewaard.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen het datacentrum moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Preventie

2.1.1

Binnen het datacentrum moet het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:

- effectief grondstofverbruik;
- hergebruik en recycling;
- een optimaal gebruik van de interne verzamel- en op bulksystemen;
- ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.

2.2 Opslag

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond het datacentrum plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is en
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen het datacentrum.

2.2.4
Van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten het datacentrum kunnen verspreiden.

2.2.5
Gemorste of gelekte afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd.

2.2.6
Afvalstoffen mogen, uitgezonderd bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen het datacentrum worden be- of verwerkt of worden vernietigd. Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van het datacentrum te storten, te begraven of te laten uitvloeien.

2.2.7
Stoffen die bij menging agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar kunnen reageren, mogen niet met elkaar in contact kunnen geraken.

2.2.8
Stoffen, die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast, moeten zo spoedig mogelijk uit het datacentrum worden afgevoerd.

2.2.9
Afvalstoffen moeten op gezette tijden, maar ten minste 1 maal per jaar, uit het datacentrum worden afgevoerd naar de daartoe bestemde inrichtingen. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden.

2.2.10
Elektrische afgedankte apparatuur dienen gescheiden te worden en afgevoerd naar een gecertificeerde afvalverzamelaar.

3 AFVALWATER

3.1 Instructieregeling

3.1.1
Het bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur.
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk.
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Lozingseisen

3.2.1
Het afvalwater afkomstig van de Reversed Osmose installatie op het vuilwaterriool en het afvalwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt moet aan de volgende eisen voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008).
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012).
c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

3.2.3
Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.2.4
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.3 Voorzieningen

3.3.1
Het afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt voor de ondergrondse opslagtank voor diesel wordt via een slib- en olieafscheider geloosd op het hemelwaterriool. De slibvangput en olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.

3.3.2
De slib- en olieafscheider is voorzien van detectie waarmee de afvoer van de slib- en olieafscheider naar het hemelwaterriool wordt afgesloten op moment dat diesel in de slib- en olieafscheider wordt gedetecteerd.

3.3.3
Een controlevoorziening moet altijd goed toegankelijk en onderhouden zijn.

3.4 Goedkeuring stoffen (ABM)

3.4.1
Vergunninghouder moet een Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) toets uitvoeren voorafgaand aan het toepassen van nieuwe stoffen of mengsels, alsmede een groter jaarverbruik daarvan waarbij verwacht wordt dat deze stoffen en hun omzettingsproducten in het afvalwater terecht kunnen komen. De resultaten van de ABM toets worden verstrekt aan het bevoegd gezag. Indien uit de ABM toets blijkt dat de waterbezwaarlijkheid klasse Z, A of B is, mag de betreffende stof alleen na goedkeuring van het bevoegd gezag worden toegepast.

4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS

4.1.1
De noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moeten voldoen aan paragraaf 13.32 van BRL SIKB 7800 (voorheen BRL 903).

5 GELUID

5.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T) veroorzaakt door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten					
		X	Y				
Vp1 Toren1	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	35	35	33
Vp2 Toren1	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	37	36	34
Vp3 Toren1	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	33	33	31

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.2

In afwijking van voorschrift 5.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties, en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, tijdens de incidentele bedrijfssituatie en niet meer dan 12 keer per jaar, ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarn eem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten			
		X	Y		
Vp1 Toren1	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	36
Vp2 Toren1	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	41
Vp3 Toren1	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	33

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.3

Binnen 6 maanden na het in bedrijf stellen van het datacentrum FC 1 (toren 1) moet aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet door middel van metingen en/of berekeningen worden aangetoond dat aan de voorschrift 5.1.1 wordt voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de in dit voorschrift opgenomen grenswaarden, dan moet in het rapport te zijn opgenomen welke aanvullende maatregelen zijn getroffen of zullen worden getroffen en binnen welk termijn deze worden getroffen. Het tijdstip van afronding van de uitgevoerde maatregelen moet worden gemeld aan het bevoegd gezag.

5.1.4

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). In afwijking hiervan dient gerekend te worden met TNO-luchtdemping.

H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

6.6 Geluidvoorschriften afwijken immissiebudget

6.1.1

Op grond van artikel 5.1 van de planregels van het Geluidverdeelplan Westpoort mag de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van FC 1 (toren 1) het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

Tabel 2: afwijken Immissiebudget		Immissiebudget FalconConnect 1 B.V. (Kavels 3210 & 3702-3)			Aanvraag geluidimmissie FalconConnect 1 B.V.			Verhoging t.b.v. activiteiten FalconConnect 1 B.V.		
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9	15,9	15,8	11,9	-	-	-
MTG 3	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-	-	12,9	-	-	-	-
MTG 4	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1	21,4	21,3	17,2	-	4,4	4,1
MTG 5	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5	17,8	17,8	13,7	-	0,7	0,2
Zp 07	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-	-	7,7	-	-	-	-
Zp 08	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-	9,4	9,3	-	-	-	-
Zp 09	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1	14,4	14,3	10,8	-	3,3	3,7
Zp 10	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-	8,3	8,3	-	-	0,3	-

6.1.2

De geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van FC 1 (toren 1) mag, na realisatie van toren 2, het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

Tabel 2: afwijken Immissiebudget		Immissiebudget (Kavels 3210 & 3702-3)			Aanvraag geluidimmissie FalconConnect 1 B.V.			Verhoging t.b.v. activiteiten FalconConnect 1 B.V.		
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9	15,9	15,8	11,9	-	-	-
MTG 3	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-	-	12,9	-	-	-	-
MTG 4	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1	20,5	20,4	16,1	-	3,5	3,0
MTG 5	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5	17,5	17,5	13,4	-	0,4	-
Zp 07	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-	-	7,7	-	-	-	-
Zp 08	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-	9,3	9,2	-	-	-	-
Zp 09_	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1	13,9	13,8	10,1	-	2,8	3,0
Zp 10	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-	8,2	8,1	-	-	0,1	-

6.2 Geluidvoorschriften ná warmte-uitkoppeling

6.2.1

Zodra sprake is van warmte-uitkoppeling, meldt vergunninghouder dit onverwijld en schriftelijk bij het bevoegd gezag.

6.2.2

Uiterlijk twaalf maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, vervallen bovenstaande voorschriften 6.1.1 & 6.1.2 en geldt vanaf dat moment het bepaalde in dit voorschrift.

6.2.3

In de bedrijfssituatie ná warmte-uitkoppeling dient het datacentrum te voldoen aan het immissiebudget overeenkomstig het dan geldende Geluidverdeelplan Westpoort.

6.2.4

Uiterlijk zes maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, wordt aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een akoestisch rapport overgelegd waarin is aangetoond aan het in voorschrift 6.2.3 genoemd immissiebudget wordt voldaan.

6.3 Wijzigingsverzoek

6.3.1

Indien het datacentrum na de warmte-uitkoppeling niet kan voldoen aan het in voorschrift 6.2.3 genoemde immissiebudget, kan vergunninghouder door middel van een daartoe strekkende aanvraag het bevoegd gezag verzoeken het in voorschrift 6.2.3 genoemd immissiebudget te verruimen tot maximaal het niveau van de in voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 genoemde geluidniveaus, teneinde beperkingen voor de bedrijfsactiviteiten van vergunninghouder te voorkomen.

6.3.2

De in voorschrift 6.3.1 genoemde aanvraag gaat vergezeld van een akoestisch rapport, waaruit de overschrijding van het (geluid)immissiebudget blijkt. In dit rapport moet volgens de dan geldende meetvoorschriften en inzichten en uitgaande van 100% bezetting van het datacentrum zijn aangetoond in welke mate de overschrijding van het op grond van het Geluidverdeelplan Westpoort geldende immissiebudget is afgenomen en/of op welke wijze de vergunninghouder de overschrijding van het immissiebudget kan terugbrengen.

6.3.3

Indien vergunninghouder een ontvankelijke aanvraag tot verruiming heeft ingediend, blijven – in afwijking van voorschrift 6.2.2 – de voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 van kracht tot het moment dat het besluit op de aanvraag tot verruiming onherroepelijk is geworden. Voorafgaande bepaling geldt uitsluitend indien vergunninghouder de aanvraag tot verruiming heeft ingediend voor het einde van de in voorschrift 6.2.2 genoemde termijn.

I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. Deze aanvullende voorschriften zijn op grond van artikel 28 van de Wet Bibob geheim en zijn daarom opgenomen en toegelicht in een vertrouwelijke bijlage bij de verleningsbeschikking van deze vergunning. Gedeputeerde Staten houden toezicht op de naleving van deze voorschriften. Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob kunnen Gedeputeerde Staten de beschikking intrekken als door vergunninghouder niet wordt voldaan aan (een van) deze voorschriften.

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder etc.)

Begrip	Definitie
Afvalstoffen	Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bodembedreigende stof	Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.
Bodembeschermende maatregel	Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
ETS	CO_2 emissiehandelssysteem
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Gevaarlijke afvalstof	Afvalstof die als zodanig is aangewezen op grond van de Eural regelgeving.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
KIWA	Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, www.kiwa.nl
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het

	Besluit bodemkwaliteit
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MER	Milieueffectrapport
NEN 5740	NEN 5740: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.
NEN-EN 858-1 en 2.	NEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002+A1:2004, Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole; NEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, februari 2003.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
PGS 28	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', 2011 versie 1,0 (december 2011).
PGS 30	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, "Vloeibare brandstoffen, Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties", 2011 versie 1.0 (december 2011).
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.
Vloeistofkerende voorziening	Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.


BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN

Tabel 1

Nr.	Documenten	Document datum
1.	Aanvraagformulier OLO nummer nr. 6892547	11 april 2022
2.	Situatietekening	24 februari 2022
3.	Situatietekening, laag 00	24 februari 2022
4.	Situatietekening, laag 01	24 februari 2022
5.	Plattegrondtekening met de indeling van het bedrijf incl. installaties	14 juni 2024
6.	Rioleringstekening	18 februari 2022
7.	Toelichting op aanvraag (milieuaspecten), kenmerk 20234, status 5.0	12 juli 2023
8.	Notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", kenmerk 21234	31 oktober 2022
9.	M.e.r.-beoordelingsbesluit, kenmerk 10632921	7 april 2022
10.	Technische gegevens stookinstallaties (generatoren), opslagtanks, koelinstallaties	11 april 2022
11.	Samenvatting technische kenmerken	3 juni 2024
12.	Beschrijving koelinstallatie, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-1v2	18 november 2021
13.	Beschrijving watersystemen, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-2v2	18 november 2021
14.	Notitie over kwaliteit van afval water, kenmerk 58210019	31 mei 2022
15.	Technische informatie aanvraag riolering, HWA en spuiwater afvoer, kenmerk WPD-BI1251IB-NT014v4	16 maart 2022
16.	WPD – Toren 1: Lozing water koelsysteem datacenter, versie 2	7 maart 2022
17.	Technische informatie lozing Hemelwaterriool en lozing op de Vuilwaterriool, kenmerk WPD-BI1251-NT028	27 augustus 2024
18.	DC Westpoort - Storm Water calculation	21 juni 2019
19.	Erkende maatregelen lijst, kenmerk NL-NLD01-ZZZZ-XX-RHD-RP-Z-xxxxx	6 september 2024
20.	Bericht over EML lijst	16 mei 2024
21.	Bericht over batterijen	9 april 2024
22.	Bericht over afvalwater	28 juni 2024
23.	Bericht over treffen van EML maatregelen	24 september 2024
24.	Lijst met vestigingsvoorwaarden datacenters PNH, kenmerk 240924	24 september 2024
25.	WUE-berekening- efficiëntie watergebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-4v2	18 november 2021
26.	PUE-berekening- efficiëntie stroomgebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-3v2	18 november 2021
27.	Bericht energieverbruik	12 december 2023
28.	Nulsituatie bodemonderzoeksrapport, kenmerk 418953-233	23 oktober 2018
29.	UREA 32 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-001-ENG	15 oktober 2021
30.	HVO100 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-002-NLD	15 oktober 2021
31.	Product information Lubron RO NP, kenmerk 58210019	11 februari 2022
32.	Veiligheidsinformatieblad Lubron RO NP	5 juli 2024
33.	Formulier Algemene Beoordelingsmethodiek	5 juli 2024
34.	Akoestisch onderzoeksrapport, kenmerk GB18091-20-RA-002	26 oktober 2022

35.	Falcon Datacentra Connect, Plimsollweg, industrieterrein Westpoort Amsterdam aanvullingen op aanvragen omgevingsvergunning milieu toren 1, 2 en 3, kenmerk HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO	12 juni 2024
36.	Aanvulling toelichting milieuaanvraag geluid, kenmerk WPD-Bl1251IB-NT021	20 juni 2022
37.	Luchtkwaliteitsrapport, kenmerk GB18091-2-RA	19 november 2021
38.	Rapport stikstofemissie en -depositie, kenmerk r GB 18091-11-RA-001	22 februari 2022
39.	Addendum stikstof calamiteit, kenmerk TvD/TvD/JMa/GB 18091-15-NO	25 februari 2022
40.	Aeriusberekening, kenmerk RdVxRKxK1hbN	2 oktober 2024
41.	Bijlage bij de aeriusberekening "Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel"	2 oktober 2024
42.	Advies Ruimte en Duurzaamheid Amsterdam	11 april 2024
43.	Advies Rijkswaterstaat West Nederland Noord	4 november 2024
44.	Advies Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam	18 oktober 2024
45.	Advies Brandweer Amsterdam-Amstelland	29 augustus 2024
46.	KvK uittreksel	26 juli 2024

BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN

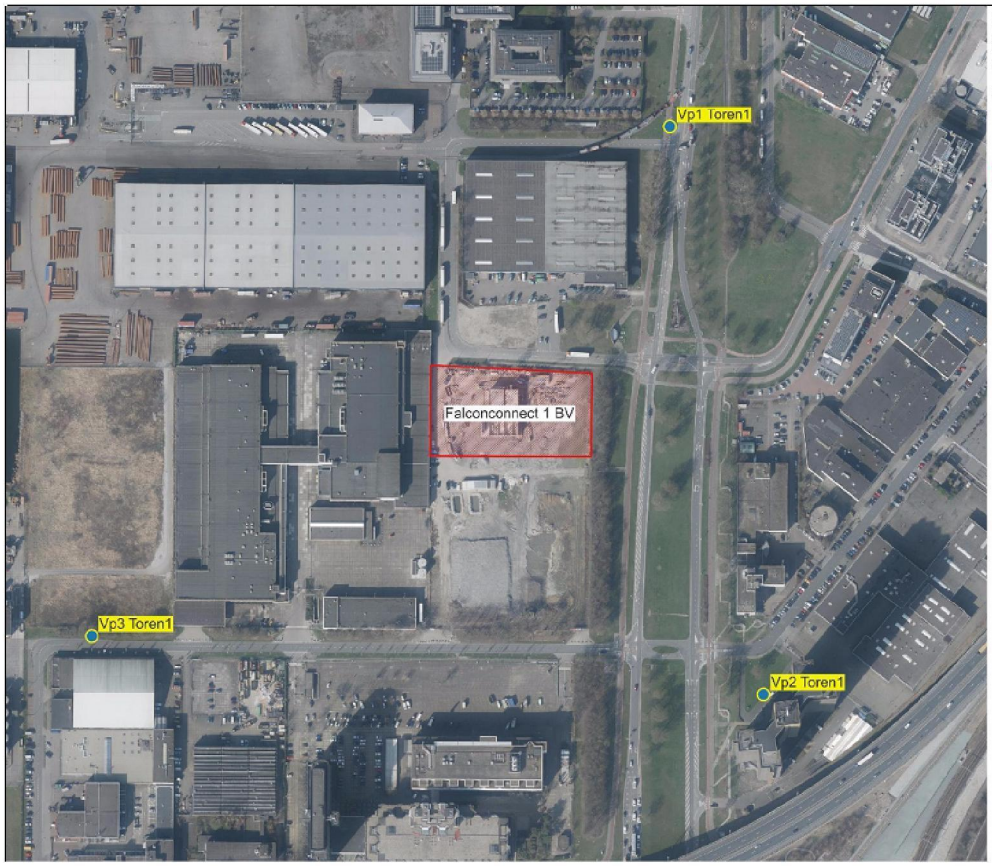

Figuur 1
Falconconnect 1 BV
Plimsollweg 3
Amsterdam

Vergunningspunten
Inrichtingsgrens

To: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e | Labré Advocaten
Sent: Thur 5/8/2025 11:14:28 AM
Subject: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]
Received: Thur 5/8/2025 11:14:35 AM

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Ik zond u zojuist per email de zienswijze toe. Vanwege de vertrouwelijkheid kunt u de mail uitsluitend openen via een code welke u telefonisch bij mij kunt opvragen.

Kind regards / Met vriendelijke groet,



5.1.2e



5.1.2e



+31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 8 mei 2025 12:51
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

De zienswijze over Bibob dient alleen naar ons verstuurd te worden. Ivm de vertrouwelijkheid hebben alleen wij inzage in deze zienswijzen.

Eventuele zenswijzen over het deel omgevingsrecht van de vergunningen, kunnen naar de Omgevingsdienst worden verstuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: dinsdag 6 mei 2025 12:41
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Ik zie dat ik de zienswijze dien te zenden aan de Omgevingsdienst. Kan ik de zienswijze – mede – zenden aan SBA met gebruikmaking van het emailadres van SBA ?

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 10:27
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

Vervelend. Het lijkt aan mijn account te liggen. Ik heb een collega gevraagd hetzelfde document op te slaan, hierbij. Ik hoor graag of deze wel functioneert.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 09:08
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw 5.1.2e,

De toegezonden bijlage kan ik niet openen. Ik verzoek u vriendelijk mij de bijlage nogmaals te zenden.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 17:05
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemiddag, dank voor de herinnering.

Hierbij de vertrouwelijke bijlage bij de beschikking, die is bewerkt om te voldoen aan de geheimhoudingseisen van de Wet Bibob, voor 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 16:39
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

De vertrouwelijke bijlage heeft ons tot dusver niet bereikt. Ik zie deze thans graag per omgaande tegemoet.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 4 april 2025 11:54
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

Dank voor uw bericht, goed om te vernemen dat de stukken terecht kunnen komen waar ze horen te komen.

Omdat sinds het vorige contactmoment behoorlijk wat tijd is verstreken, zijn wij niet automatisch uitgegaan van een (zelfde) contactpersoon of gemachtigde. Omdat het gaat om stukken met zeer vertrouwelijke informatie, zult u begrijpen dat wij hier uiterst terughoudend in zijn.

Ik vraag mijn collega om maandagochtend de vertrouwelijke bijlage die hoort bij de brief van 24 maart 2025 aan u te versturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: woensdag 2 april 2025 15:42
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte heer, mevrouw,

Mede namens mijn kantoorgenoot 5.1.2e bericht ik u als volgt.

Wij hebben kennisgenomen van uw (bijgaande) brief van 24 maart 2025, gericht aan 5.1.2e 5.1.2e inzake de ontwerpvergunningen voor het datacenter van Falcon Connect. Naar aanleiding hiervan verzoek ik u de (vertrouwelijke) bijlagen toe te sturen, waarvan u in de brief aangeeft dat deze via dit e-mailadres kunnen worden opgevraagd.

Voorts wijs ik u erop dat 5.1.2e op 7 maart 2023 namens cliënten een zienswijze heeft ingediend en daarmee bij u als gemachtigde bekend is. Gelet op artikel 2:1 van de Awb had u de verdere correspondentie aan cliënten (waaronder de brief van 24 maart 2025) dan ook aan hem moeten toezenden. Ik verzoek u dit in het vervolg te doen.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

De Lairessestraat 180c, 1075 HM Amsterdam

5.1.2e +31 (5.1.2e

Labré advocaten is a member of WARWICK LEGAL NETWORK, an international association of independent law firms, in strategic alliance with ASEAN

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @odnzkg.nl]; Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Sent: Thur 5/8/2025 12:12:23 PM
Subject: Zaak 13788859 - Downloadlink naar bestanden m.b.t. zaak 13786248.
Received: Thur 5/8/2025 12:12:30 PM



Beste 5.1.2e,

Er is een zienswijze ingediend voor het ontwerpbesluit van Falcon Connect (zie). De zienswijze betreft de gestelde Bibob voorwaarden.

We zullen de vervolgstappen tijdens het overleg op maandag bespreken. Helaas is het bestaand groter dan 10MB en moet via deze weg gedeeld worden.

Wij hebben bestanden voor u klaargezet om te downloaden. Als u op onderstaande link (verwijzing naar het dossier) klikt komt u op een webpagina waar de bestanden klaar staan.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Telefoonnummer: 5.1.2e

Via de onderstaande verwijzing is het mogelijk documenten te bekijken en toe te voegen aan het dossier (de verwijzing is te gebruiken tot 03-07-2025):

buiten verzoek

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:

buiten verzoek

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]
From: 5.1.2 5.1.2e
Sent: Thur 5/8/2025 12:51:49 PM
Subject: RE: Definitief besluit Falcon
Received: Thur 5/8/2025 12:52:50 PM
Beschikking oprichtingsvergunning milieu FalconConnect 3 B.V..docx
Beschikking oprichtingsvergunning milieu FalconConnect 2 B.V..docx

Goedemiddag,

Hierbij de besluiten van Falcon 2 en 3.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Vergunningverlener
Regulering Milieu en Leefomgeving
Telefoon: 5.1.2e

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5. 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Verzonden: donderdag 8 mei 2025 11:41
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Onderwerp: Definitief besluit Falcon

Beste 5.1.2e,

Hierbij het definitief besluit van Falcon. Daarin kan jullie reactie op de zienswijze, en indien van toepassing, de verandering ten opzichte van het ontwerpbesluit verwerkt worden.
We zullen de vervolgstappen tijdens het overleg op maandag bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
5.1.2e
Team Regulering Milieu & Leefomgeving

T: 5.1.2e
M: 5.1.2e @odnzkg.nl

Bezoek- en postadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

FalconConnect 3 B.V.
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam

Zaaknummer
11104995

Documentnummer
28125764

Datum
PM

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:	11 april 2022
Aanvrager:	FalconConnect 3 B.V.
Locatie:	Plimsollweg 23
Onderwerp:	Omgevingsvergunning milieu en strijdig gebruik voor het oprichten en in werking hebben van een datacentrum

Geachte directie,

Hierbij treft u het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan, waarbij een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van uw aan de Plimsollweg 23 te Amsterdam gelegen inrichting.
In het besluit wordt gemotiveerd waarom de vergunning verleend is.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

A. Onderwerp
B. Procedure
C. Inhoudelijke beoordeling milieu
D. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
E. Adviezen en zienswijzen
F. Besluit
G. Voorschriften milieu
H. Voorschriften strijdig gebruik
I. Voorschriften Wet Bibob
J. Bijlagen
    1. Begrippenlijst
    2. Overzicht ingediende documenten
    3. Nadere aanwijzingen/informatie

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit zal worden gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl (Provinciaal blad) en loket.odnzkg.nl.

INHOUDSOPGAVE

A ONDERWERP 5

B PROCEDURELE ASPECTEN 6

1 VERGUNNINGPLICHT 6
2 BEVOEG GEZAG 6
3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET 6
4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN 7
5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN 7
6 ADVIEZEN 7
7 GROTE LAWAAIMAKER 7
8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 8
9 WET NATUURBESCHERMING 8
10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT 9

C INHOUDELIJKE BEOORDELING ACTIVITEIT MILIEU 10

1 INLEIDING 10
2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 10
3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 12
4 BODEM 14
5 LUCHTEMISSIE 17
6 LUCHTKWALITEIT 19
7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN - ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M^3 19
8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL .. 20
9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG 21
10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015 21
11 AFVALSTOFFEN 21
12 AFVALWATER 22
13 WATERBESPARING 26
14 GELUID 27
15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK 29
16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB) 32

D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK 32

1 BINNENPLANS AFWIJKEN 32

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN 36

F BESLUIT 37

G VOORSCHRIFTEN MILIEU 39

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 39
2 AFVALSTOFFEN 41
3 AFVALWATER 42

4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS.....44
5 GELUID.....44
H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK.....46
I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB).....48
BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST.....49
BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN.....51
BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN.....52

A ONDERWERP

ALGEMEEN

Wij hebben op 11 april 2022 een aanvraag met OLO-aanvraagnummer OLO-6892565 ontvangen van FalconConnect 3 B.V. (verder: FC 3) om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het oprichten en het in werking hebben van de aan de Plimsollweg 23 te Amsterdam gelegen inrichting, alsmede voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening.

De aanvraag betreft het realiseren van een datacentrum. Het datacentrum bestaat uit een plint met een toren. Het datacentrum heeft twaalf verdiepingen. Daarin zijn aanwezig: datahallen, UPS- voorziening (VRLA batterijen), luchtbehandelingskasten, technische ruimten, zestien noodstroomaggregaten (NSA's) met ingebouwde dagtanks voor diesel, vier tanks met ureum voor de luchtbehandeling van de noodstroomaggregaten, een transformator, een waterzuiveringsinstallatie (RO installatie), een waterbuffertank, kantoor en laad- en losruimten. Op het buitenterrein zijn aanwezig: verharde wegen, parkeervoorzieningen, ondergrondse nutsvoorzieningen, vier ondergrondse dieselopslagtanks met vier vulpunten en vier olieafscheiders. Op het dak van toren 3 bevinden zich twintig hybride droge koelers voor het koelen van de datahallen, vier open koeltorens voor het regenereren van de ATES installatie (verder: WKO) en voor het koelen van de generatorruimtes waar de noodstroomaggregaten staan.

In geval van stroomuitval wordt het datacentrum operationeel gehouden door diesel gedreven noodstroomaggregaten. De aggregaten zijn zodanig opgesteld dat bij stroomuitval bijna alle aanwezige aggregaten tegelijkertijd worden ingeschakeld. De aggregaten hebben ook hun back-up aggregaten. Om de goede werking van deze noodstroomaggregaten te garanderen worden deze periodiek getest.

FC 3 heeft op 18 augustus 2022 de aanvraag van 11 april 2022 aangevuld voor de Wabo activiteit planologisch strijdig gebruik. Deze aanvulling is ingediend om met toepassing van de in artikel 5.1 van de planregels van het bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort' opgenomen (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheid af te kunnen wijken van de in het bestemmingsplan vastgelegde (geluid)immissiebudgetten.

Er is aldus sprake van een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van:

- artikel 2.1, eerste lid, onder e onder 1° en 3° van de Wabo (het oprichten en het in werking hebben van een inrichting);
- artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet).

De aanvraag bestaat uit een aanvraag en een toelichting, diverse memo's en rapporten en een aantal tekeningen. Voor de volledige lijst met documenten wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

B PROCEDURELE ASPECTEN

De technische kenmerken van de installaties (zoals verwarmingsketels en noodstroomaggregaten en elektromotoren van pompen etc.) bepalen de geldende regels, de vergunningplicht en welke bestuursorgaan bevoegd gezag is.

1 VERGUNNINGPLICHT

Het datacentrum is vergunningplichtig omdat:

- het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort (artikel 2.1, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht – verder: Bor) vallend onder categorie 1.1 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: RIE), namelijk het stoken in installaties met een gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (het gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties is 117,9 MW);

- binnen het datacentrum activiteiten worden uitgevoerd die in categorie 1.4c van bijlage I, onderdeel C Bor zijn genoemd, namelijk waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer (het totaal geïnstalleerd motorisch vermogen is 38,4 MW).

2 BEVOEG GEZAG

Gelet op artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid sub b, van het Bor en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, onder 1.3a, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor onderhavige inrichting.

3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET

De aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (verder: Ow). Omdat op de aangevraagde activiteiten binnen het datacentrum na de inwerkingtreding van de Ow de verbodsbepaling van artikel 5.1, tweede lid, van de Ow van toepassing is (vergunningplichtige activiteiten), blijft op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Ow het oude recht van toepassing op de behandeling van de aanvraag:

a. als tegen het besluit beroep open staat: tot het besluit onherroepelijk wordt,
b. als tegen het besluit geen beroep open staat: tot het besluit van kracht wordt.

4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben meerdere keren aanvullende gegevens ontvangen welke zijn opgenomen bij de aanvraag.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag weer getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp van ons besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.
[...]

6 ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Op basis van artikel 6.1 van het Bor hebben we de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam om advies gevraagd in verband met de aangevraagde strijdigheid met het bestemmingsplan. In onderdeel D van deze omgevingsvergunning gaan wij hier verder inhoudelijk op in.

Verder hebben wij de aanvraag om advies gezonden aan Rijkswaterstaat (verder: RWS) in verband met de lozing van koelwater op de Suezhaven via het gemeentelijke hemelwaterriool (verder: HWA). Daarnaast hebben wij voor de lozing van het bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke vuil- en hemelwaterriool gemeente Amsterdam om advies gevraagd. Voor het lozen van het proceswater via het vuilwaterriool op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) hebben wij de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. In onderdeel C, hoofdstuk 8, van deze omgevingsvergunning gaan wij inhoudelijk in op de ontvangen adviezen.

7 GROTE LAWAAIMAKER

Gezien het opgesteld motorisch vermogen en de transformator binnen het datacentrum kan sprake zijn van een 'grote lawaaimaker' als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder (verder: Wgh).
Als in een bestemmingsplan een bestemming wordt opgenomen waarmee de vestiging van een grote lawaaimaker mogelijk wordt gemaakt, ontstaat er een industrieterrein op basis van Wgh. Hierdoor ontstaat de plicht om eveneens een geluidszone rond het industrieterrein in het bestemmingsplan op te nemen.

Beoordeeld is of in dit geval sprake is van een 'grote lawaaimaker'. Daarvoor is specifiek gekeken naar de onderstaande categorieën in bijlage D van het Bor:

- 1.a, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 1.3 onder a. waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer, voor zover deze motoren gelijktijdig in gebruik zijn (tijdens de representatieve bedrijfssituatie);
- 1.n, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 20.1 onder b. transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

In het ingediende akoestisch onderzoek met kenmerk GB18091-20-RA-002, d.d. 26 oktober 2022 is onderbouwd waarom het datacentrum niet als een grote lawaaimaker wordt gekwalificeerd. Het testschema van de noodstroomaggregaten is dusdanig opgesteld dat gelijktijdig met andere motoren binnen het datacentrum het vermogen hiervan niet groter is 15 MW (8,6 MW). Alleen bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij een stroomuitval (gemiddeld gezien eens in de vier jaar), overstijgt het vermogen de 15 MW. Dit beschouwen wij als een ongewoon voorval ex. artikel 8.17 Wet milieubeheer, en valt daardoor niet onder de representatieve bedrijfssituatie. Ook is de transformator inpandig opgesteld. Hieruit volgt dat categorie 1 onder a en n van bijlage D Bor niet van toepassing is, en dat het datacentrum daarom geen grote lawaaimaker is als bedoeld in artikel 41 Wgh.

8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Vanwege de aanwezigheid van noodstroomaggregaten wordt de aanvraag beschouwd als het oprichten van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit. De in de aanvraag opgenomen activiteiten vallen daarmee onder onderdeel D categorie 22.1 (kolom 1) van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, zodat wij moeten beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

In dat kader hebben wij op 3 december 2021 een m.e.r. aanmeldingsnotitie ontvangen. Bij ons besluit van 7 april 2022 hebben wij geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit niet zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft dat er een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

9 WET NATUURBESCHERMING

Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.
In het kader van de Wnb en de Natuurbeschermingswet is nog niet eerder een vergunning verleend aan FC 3. Vergunningplicht is aan de orde indien op de betreffende Natura 2000 gebieden stikstofdepositie plaatsvindt die wordt veroorzaakt

tijdens de gehele beoogde situatie in de gebruiksfase van de aangevraagde activiteiten.

De beoordeling van de onderhavige aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in twee stappen:

1. Vaststellen van de emissies;
2. Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden.

Ad. 1 Vaststellen emissies
Het datacentrum zal geen aardgasaansluiting hebben. Er is hierom geen sprake van een NO_X- emissie als gevolg van het verstoken van aardgas. De relevante NO_X (en NH_3) emissie wordt veroorzaakt door de noodstroomvoorziening en het verkeer.

Ad. 2 Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden
Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied is 'Polder Westzaan' gelegen op circa 5,3 km afstand van het datacentrum. Op grotere afstand liggen de Natura 2000 gebieden 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' en 'Kennemerland Zuid' en Wormer en Jisperveld & Kalverpolder'. Binnen deze Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige Habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Voor Natura 2000-gebieden waar reeds sprake is van een overbelaste situatie als gevolg van een overschrijding van de KDW, kan een aanvullende toename van stikstofdepositie significante gevolgen veroorzaken.

Beoordeling en conclusie
Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening met kenmerk RdVxRKxK1hbN, d.d. 2 oktober 2024 overgelegd. Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de bedrijfsactiviteiten leiden tot een maximale hoeveelheid stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar op het relevante Natura 2000 gebied, namelijk 'Polder Westzaan'.
Wanneer er zich een calamiteit voordoet zal het testregime van de NSA's worden aangepast, zodanig dat de hoeveelheid stikstofuitstoot nooit groter wordt dan aangegeven in de ingediende AERIUS-berekening.
Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied zijn dan bij voorbaat uitgesloten. Er is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist.

10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT
[...]

C INHOUDELIJKE BEOORDELING ACTIVITEIT MILIEU

1 INLEIDING
De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die het datacentrum voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in het datacentrum ten minste de voor het datacentrum in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast[1].

De richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: de RIE) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken.

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT[2]. Daarnaast moet bij IPPC-installaties rekening worden gehouden met BBT-conclusies uit de relevante BREF's[3], die op grond van de Europese RIE zijn opgesteld. BBT-conclusies zijn de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor):

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de RIE. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREF's (van vóór de RIE-vaststelling) bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan beschreven, geldt als BBT-conclusies.

---

[1] Art. 2.14, 1e lid onder c, 1e Wabo juncto art. 5.4, 1e lid Bor

[2] Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

[3] BAT Reference Document

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.2 Bepaling beste beschikbare technieken

De activiteit 'stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer' wordt gerangschikt onder categorie 1.1 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies. Er is daardoor sprake van de aanwezigheid van een IPPC-installatie.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Grote stookinstallaties (BREF LCP 2017);
- BREF Energie Efficiëntie (BREF ENE 2009);
- BREF Koelsystemen (BREF ICS 2001).

Over de BREF Grote stookinstallaties merken wij op, dat deze BREF van toepassing is op een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW. De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Binnen het datacentrum zijn verder geen stookinstallaties aanwezig met een thermisch vermogen van 15 MW of meer. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover deze betrekking hebben op de emissie naar de lucht.

Op grond van de bijlage behorend bij de ministeriële regeling omgevingsrecht (verder: Mor) hebben wij verder voor de installaties en processen binnen het datacentrum rekening gehouden met de volgende aangewezen (Nederlandse) informatiedocumenten over BBT:

- NRB 2012: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, maart 2012;
- PGS 28: Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', december 2011;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011.

In de Mor zijn geen informatiedocumenten opgenomen voor het onderwerp waterbesparing. Om die reden moeten wij op grond van artikel 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) BBT zelf vaststellen. Wij dienen daarbij rekening te houden met de in artikel 5.4, derde lid, van het Bor genoemde aspecten. Met name onderdeel i van genoemd lid is in dit kader van belang, namelijk het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water. Voor het onderwerp waterbesparing is voor de bepaling van BBT aansluiting gezocht bij de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0: certificeringsmethode voor integrale duurzaamheid.

2.3 Conclusie

Het datacentrum voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, bodem en water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragrafen hieronder.

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Voor het deel van de inrichting waarvoor de algemene regels gelden van het Abm mogen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Hieronder geven wij kort de onderwerpen per hoofdstuk van het Abm weer die van toepassing zijn op het datacentrum.

In hoofdstuk 2 van het Abm staan algemene regels over de volgende emissies:

- Afdeling 2.2: Lozingen door activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Abm zijn gereguleerd.
- Afdeling 2.3: Emissies naar de lucht – waaronder geur - voor zover geen specifieke BBT-conclusies voor de emissies zijn vastgesteld.
- Afdeling 2.4: Emissies naar de bodem voor zover sprake is van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.
- Afdeling 2.6: Verduurzaming van het energieverbruik.
- Afdeling 2.10: Financiële zekerheid voor zover binnen de inrichting vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse opslagtank waarop artikel 3.29, eerste lid, Abm van toepassing is, wordt opgeslagen.

In hoofdstuk 3 van het Abm staan de volgende relevante algemene regels:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
- Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater.
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof.
- Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren.
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn.

Deze paragrafen worden, voor zover van toepassing, per milieuthema inhoudelijk behandeld.

Tot 1 januari 2024 golden voor bepaalde activiteiten binnen een inrichting de algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm). Vanaf 1 januari 2024 gelden voor milieubelastende activiteiten (verder: mba) in plaats daarvan de algemene milieuregels van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: Bal), het gemeentelijk Omgevingsplan (verder: Op) en de provinciale Omgevingsverordening.

Hieronder wordt per milieuaspect aangegeven welke algemene milieuregels vanaf 1 januari 2024 in voorkomend geval van toepassing zijn.

Paragraaf 3.3.2 Bal: complexe bedrijven- grootschalige energieopwekking
De bedrijfsactiviteiten van FC 1 is aangewezen als mba in paragraaf 3.3.2 van het Bal: Complexe bedrijven - Grootschalige energieopwekking.

Op grond van artikel 3.56 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Verduurzaming energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Bal;
- Zeer Zorgwekkende Stoffen (verder: ZZS), bedoeld in paragraaf 5.4.3 van het Bal.

Paragraaf 3.7.3 Bal: datacentrum
De aangevraagde activiteit is aangewezen als mba in paragraaf 3.7.3 van het Bal: datacentrum. De bepalingen over het aanwijzen van algemene regels en het verstrekken van gegevens en bescheiden bij deze mba zijn echter niet van toepassing omdat er sprake is van een complexe mba ingevolge paragraaf 3.3.2 van het Bal (grootschalige energieopwekking); zie artikel 3.49, eerste lid van het Bal.

Paragraaf 3.2.1 Bal: stookinstallatie
De aangevraagde stookinstallaties zijn ook aangewezen als mba in paragraaf 3.2.1 van het Bal. Op grond van artikel 3.6 lid 1 sub b, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaardbrandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.126 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.8 Bal: opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen
De aangevraagde opslag van vloeistoffen is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.8 van het Bal. Op grond van artikel 3.26, eerste lid sub b en e, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.97 van het Bal;
- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.94 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.2 Bal: Natte koeltoren

De aangevraagde koelinstallatie is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.2 van het Bal. Op grond van artikel 3.8 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Het verrichten van de activiteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam die daarbij wordt verricht, wordt voldaan aan de regels over een natte koeltoren, bedoeld in paragraaf 4.46 van het Bal;
- Het lozen van koelwater, bedoeld in paragraaf 4.110 van het Bal.

Daarnaast gelden voor al de hierboven genoemde mba de algemene regels over:

- Specifieke zorgplicht artikel 2.11 van het Bal;
- Meldingen, gegevens, bescheiden afdeling 2.6 van het Bal;
- Ongewone voorvallen afdeling 2.7 van het Bal;
- Subparagraaf 9.3.2.6 Op: Lozen van afvloeiend hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

4 BODEM

4.1 Aangevraagde situatie

Binnen het datacentrum zijn 16 noodstroomaggregaten (generatoren) aanwezig met elk een dagtank voor diesel van 0,75 m3. Deze staan opgesteld op de eerste verdieping van het datacentrum en zijn daarom voor het thema bodem niet relevant.

Verder zijn 4 ondergrondse dubbelwandige en met lekdetectie uitgevoerde opslagtanks aanwezig voor diesel. Deze tanks hebben elk een inhoud van 65 m3 . Er zijn vier vulpunten aanwezig ten behoeve van het vullen van de ondergrondse opslagtanks. Deze vulpunten worden gerealiseerd boven elk een vloeistofdichte bodemvoorziening. Het hemelwater van deze voorziening wordt via het hemelwaterriool geloosd via vier olie- en benzineafscheiders op de Suezhaven.

4.2 Toetsingskader

Omdat binnen de inrichting een zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is, zijn de bodemvoorschriften van afdeling 2.4 Abm (uitgezonderd het voorschrift dat betrekking heeft op de vastlegging van de zogenaamde nulsituatie; zie paragraaf 4.4) direct van toepassing (artikel 2.8b, eerste onder a en artikel 2.8b, tweede lid juncto artikel 2.11, eerste lid Abm).

Op grond van het Abm, artikel 2.9, eerste lid, moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Gelet op de begripsbepaling in artikel 1.1, eerste lid van het Abm wordt met een verwaarloosbaar bodemrisico bedoeld:

"Een situatie als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (verder: NRB) 2012 (door Agentschap NL uitgegeven Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en

eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid van het Activiteitenbesluit, zoveel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is".

Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld, en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Het NRB is vervallen per 1 januari 2024 en vervangen door het document genaamd Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM). Het uitgangspunt van dit document is hetzelfde als dat van de NRB.

4.3 Beoordeling en conclusie bodembescherming

Uit de aanvraag blijkt dat alle ondergrondse opslagtanks voor de opslag van diesel dubbelwandig zijn uitgevoerd met lekdetectie, en dat de vier vulpunten zich bevinden boven een vloeistofdichte voorzieningen waarvan het hemelwater wordt geleid naar vier olie-afscheiders die voldoen aan de NEN-EN 858 en zijn uitgerust met lekdetectie. Door het nemen van deze voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd op grond van artikel 2.9, eerste lid Abm.

Na 1 januari 2024 gelden de algemene regels van het Bal, namelijk paragraaf 3.2.1 juncto paragraaf 4.126 Bal, en paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

Financiële zekerheid

Voor een ondergrondse opslagtank waarin diesel wordt opgeslagen is financiële zekerheid gesteld ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem als gevolg van dat opslaan; zie afdeling 2.10 Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal; artikel 4.1001b).

4.4 Nulsituatieonderzoek

Een nulsituatie bodemonderzoek is voor een inrichting met een IPPC installatie een indieningsvereiste.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende bodembedreigende activiteit(en).

Na het beëindigen van de betreffende bodembedreigende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen het datacentrum worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

4.5 Beoordeling en conclusie nulsituatie

Voor het datacentrum is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonderzoek uitgevoerd met titel "Nulsituatie bodemonderzoek, Radarweg 50 te Amsterdam. Antea projectnummer 418953-233, d.d. 23 oktober 2018 revisie".
De voor de onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Op grond van artikel 4.3, tweede lid, van de Regeling omgevingsrecht hebben wij het rapport getoetst aan de NEN 5725 en 5740. Het bodemonderzoek voldoet hieraan.

De resultaten zijn hieronder kort samengevat:

- De grond is licht verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB, minerale olie;
- Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen;
- De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van asbest;
- Zintuigelijk is op of in de bodem geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

De kwaliteit van de bodem op de locatie (de nulsituatie) is in voldoende mate vastgelegd om te dienen als referentie voor eventuele toekomstige verontreinigingen.

Wij hebben op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport geen vermoeden dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste lid, Wabo is daarom niet aan de orde.

4.6 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodemverontreiniging als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden volgens artikel 2.11, derde tot en met het tiende lid van het Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.3.2 juncto 5.2.1 Bal). Daarom zijn er in deze vergunning hierover geen voorschriften opgenomen.

5 LUCHTEMISSIE

5.1 Aangevraagde situatie

Emissie van stoffen naar de lucht vindt binnen het datacentrum voornamelijk plaats tijdens het testen en onderhoud van de 16 noodstroomaggregaten. Bij een reguliere bedrijfssituatie is er sprake van maximaal 4 testuren per jaar voor alle generatoren samen. Daarnaast worden een keer per jaar alle generatoren voor 1,5 uur getest. Bij jaarlijks testen worden niet alle generatoren gelijktijdig getest. Voor onderhoud is 1,5 uur per jaar gereserveerd. Tevens is een incidentele bedrijfssituatie beschouwd waarin alle noodstroomaggregaten gedurende 5 minuten op vollast in bedrijf zijn. Deze situatie komt slechts éénmaal per 3 jaar voor in het kader van onderhoudsdoeleinden. De totale bedrijfsduur voor alle noodstroomaggregaten gezamenlijk is 28,44 uur per jaar.

Tijdens het testen van de noodstroomaggregaten is de emissie van NO_x en SO_2 relevant. Uit de aanvraag volgt dat de dieselmotoren een optimale verbranding hebben waardoor de emissie van NO_X laag is. Ook worden de afgassen van de dieselmotoren geleid door een Selectieve Katalytische Reductie (SCR) met ureum als reagens, waardoor de emissie van NO_x verder wordt gereduceerd. Daarnaast zal de emissie van SO2 worden beperkt door gebruik van laagzwavelige diesel.

5.2 Beoordeling en conclusie luchtemissie

Door het gezamenlijk thermisch vermogen van de noodstroomaggregaten van meer dan 50 MW is sprake van een IPPC-installatie. Hierdoor is de BREF Grote stookinstallaties (Large Combustion Plants - LCP) van toepassing. Deze BBT-conclusies hebben voor zover het gaat om luchtemissie betrekking op de verbranding van brandstoffen in eenheden met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW.

De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover het gaat om emissie naar de lucht. Artikel 2.5 Abm is echter voor de stofklasse gA – NO_X en SO_2 - ook niet van toepassing omdat de emissie van NO_X en SO_2 is gereguleerd in paragraaf 3.2.1 Abm (artikel 2.3a, derde lid Abm).

De emissies moeten aldus voldoen aan de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Abm. De emissiegrenswaarden voor NO_X en SO_2 van artikel 3.10 Abm gelden echter niet

voor stookinstallaties die ten hoogste 500 uren per jaar in gebruik zijn (artikel 3.7, tweede lid onder b Abm). Daaronder zijn de dieselmotoren begrepen die vanuit bedrijfszekerheid worden getest en die niet worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit terwijl het openbare net beschikbaar is. Wel dienen de stookinstallaties te voldoen aan de overige voorschriften van paragraaf 3.2.1 Abm, waaronder registratie van het aantal draaiuren van de stookinstallatie. Op grond van artikel 3.10p Abm moeten deze stookinstallaties iedere twee jaar SCIOS gekeurd worden; de eerste keuring moet binnen zes weken na ingebruikname plaatsvinden.

Omdat er afdoende algemene regels gelden voor de emissies naar de lucht zijn er in deze vergunning geen voorschriften voor dit aspect opgenomen.

Na 1 januari 2024 gelden voor de emissie naar de lucht de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Bal juncto paragraaf 4.126 Bal.

5.3 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Diesel bevat ZZS (zoals benzeen en naftaleen) en daarom is per 28-03-2022 aangewezen als ZZS op de website van RIVM.

Binnen het bedrijf wordt diesel in gesloten ondergrondse tanks opgeslagen waardoor diffuse dieselemissies worden voorkomen. Bij het stoken van diesel komen er o.a. ZZS vrij, zoals PAK's (PolyCyclische Aromatische Koolwaterstoffen), dioxines (PolyChloorDibenzoDioxines) en furanen (PolyChloorDibenzoFuranen). Dit betreft kleine hoeveelheden aangezien de aggregaten minder dan 500 uur per jaar in werking zullen zijn.

De algemene regels van artikel 2.4 Abm gelden, waaronder de minimalisatieverplichting voor ZZS. De minimalisatieverplichting houdt in dat iedere vijf jaar aan het bevoegd gezag gerapporteerd moet worden over de mate waarin emissies van ZZS naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om die emissies te voorkomen c.q. te beperken in een zogenaamd vermijdings- en reductieplan. Het bedrijf moet streven naar nul ZZS emissies.

Na 1 januari 2024 zijn de ZZS gereguleerd in paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.3 Bal.

6 LUCHTKWALITEIT

6.1 Algemeen

Het Nederlandse wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen', van de Wm. Dit wettelijk stelsel is van kracht sinds november 2007 en wordt ook wel de 'Wet luchtkwaliteit' (verder: Wlk) genoemd. In de Wlk zijn in Europees verband vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten opgenomen. In bijlage 2 van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor deze componenten richtwaarden en/of grenswaarden van concentraties in de buitenlucht opgenomen. De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$ en PM_{10}).

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) een van de volgende criteria:

a) er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b) er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
c) de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
d) het project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit of binnen een regionaal programma van maatregelen.

6.2 Beoordeling en conclusie luchtkwaliteit

Voor het datacentrum is een luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld met kenmerk GB-18091-5-RA, d.d. 19 november 2021. In dit rapport zijn de emissies van de noodstroomaggregaten en de verwachte transportbewegingen in beschouwing genomen. In het rapport is de invloed van de activiteiten op de concentraties van stikstofdioxiden (NO_2) en fijnstof PM_{10} en $PM_{2,5}$ bepaald.

Het rapport is door ons beoordeeld. De uitgangspunten worden realistisch geacht en de berekeningen zijn met het juiste rekenmodel uitgevoerd. In het luchtkwaliteitsonderzoek zijn de specificaties van de noodstroomaggregaten opgenomen.

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de maximale achtergrondconcentratie van NO_X, PM_{10} en $PM_{2,5}$ respectievelijk 25,2 µg/m^3, 21,2 µg/m^3 en 11,3 µg/m^3 bedragen. Hiermee wordt ruimschoots aan de geldende grenswaarden van bijlage 2 Wet milieubeheer voldaan. Conform artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor het verlenen van deze vergunning.

7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN - ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M^3

7.1 Toetsingskader

Bij het opslaan van dieselolie in de ondergrondse tanks is paragraaf 3.4.2 Abm van toepassing als de tank een inhoud heeft van ten hoogste 150 m^3.

7.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting aanwezige 4 stuks ondergrondse stalen dieseltanks hebben een inhoud van 65 m^3 per tank Deze dieselopslagtanks moeten aldus voldoen aan PGS 28 conform de voorschriften van paragraaf 3.4.2 Abm. Deze voorschriften zijn direct werkend en hebben wij zodoende niet aan deze vergunning verbonden.

Wij achten dat met het voldoen van de ondergrondse tanks aan de relevante voorschriften van het Abm, de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

Na 1 januari 2024 valt de opslag van dieselolie in de ondergrondse opslagtanks onder de werkingssfeer van paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL

8.1 Toetsingskader

Wanneer een dieseltank is ingebouwd in een installatie zijn de voorschriften uit het Abm c.q. PGS niet van toepassing. Wij hebben aansluiting gezocht bij de beoordelingsrichtlijn voor bovengrondse tanks: de BRL SIKB 7800 (voorheen Kiwa BRL-K903). De doelstelling van de BRL SIKB 7800 is het verkrijgen van voldoende veiligheidsniveau voor mens en milieu, waarbij tevens brand en explosies worden voorkomen. Dit wordt bereikt door het nemen van doeltreffende maatregelen die als minimum voorschrift worden benoemd in de BRL SIKB 7800. Deze maatregelen voldoen aan de laatste stand der techniek en veiligheid, waarbij zorgvuldig de verhoudingen tussen opoffering (kosten, inspanningen en tijd) zijn afgezet tegen de beoogde risicoreductie.

8.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting zijn 16 noodstroomaggregaten aanwezig. Per noodstroomaggregaat is er een ingebouwde diesel dagtank met een inhoud van 750 liter. Om het veilige gebruik te borgen hebben wij in voorschrift 4.1.1 opgenomen dat de noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moet voldoen aan artikel 13.32 van SIKB 7800 (voorheen BRL 903) met titel 'Aanvullend eisen voor noodstroomaggregaten'. Kort samengevat houdt dit in dat de dagtanks moeten worden voorzien van overvulbeveiliging en lekbak. De installatie moet worden aangelegd met de BRL SIKB 7800-installatiecertificaat of volgens deelgebied 15 of 16 van Bijlage XV en paragraaf 13.32.2 van deze BRL uitgevoerde beoordeling. Verder moet de installatie jaarlijks aantoonbaar worden onderhouden (logboek). Op de installatiecertificaat moet duidelijk staan tot waar de noodstroomaggregaat onder BRL SIKB 7800 is aangebracht.

Wij achten dat met het stellen van het bovengenoemde voorschrift betreffende de noodstroomaggregaat (inclusief leidingen, appendages en dagtanks) de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG

Overige gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen worden slechts in beperkte hoeveelheden opgeslagen zodat daarvoor geen voorschriften in deze vergunning zijn opgenomen.

Bij de noodstroomaggregaten zijn ook dagtanks aanwezig met ureum. Ureum is een niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

De servers in de datahalen worden gedompeld in synthetische olie (Immersion Cooling Fluid S5 X). Hiervoor worden er 120 pods met een inhoud van 500 liter per etage gerealiseerd. Deze type van koeling wordt toegepast op maximaal 6 etages.

Immersion Cooling Fluid S5 X is niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015

De totale opslag van dieselolie (ondergrondse opslag en dagtanks) bedraagt 272 m^3 (228,48 ton) en is ruim onder de drempelwaarde van 2.500 ton van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 2015). Het datacentrum valt dan ook niet onder het BRZO 2015.

11 AFVALSTOFFEN

11.1 Preventie en afvalscheiding

Door afval- en emissiepreventie wordt het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan voorkomen of beperkt. Dit kan door reductie aan de bron of door (intern) hergebruik. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat, ongeacht de bedrijfssituatie, de afvalcomponenten die voor herverwerking in aanmerking komen altijd gescheiden dienen te worden. Tevens moet uitvoering worden gegeven aan de doelstellingen zoals die in het LAP3 staan weergegeven.

Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moeten, ingevolge artikel 10.38 van de Wm, worden afgegeven aan een erkend inzamelaar. Met betrekking tot de afgifte van de betreffende afvalstoffen moet worden geregistreerd:

- de datum van afgifte;
- de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
- de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
- de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
- de voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen;
- ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt.

De geregistreerde gegevens moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en gedurende die periode ter beschikking worden gehouden van het bevoegd gezag.

De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

11.2 Elektrische en elektronische apparaten

IT-afval bij datacenters ontstaat voornamelijk door de snelle veroudering en vervanging van hardware, zoals servers, opslagapparaten en netwerkapparatuur.

De constante behoefte aan hogere prestaties en capaciteit leidt tot frequente upgrades, wat resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid afgedankte apparatuur. Bovendien draagt de onjuiste afvalverwerking van elektronische componenten, zoals printplaten, kabels en batterijen, bij aan de groei van IT-afval in datacenters.

Er gelden rechtstreeks werkende algemene regels (op grond van artikel 10.37 t/m 10.39 van de Wm) voor de registratie en het afvoeren van afvalstoffen en voor het scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen die binnen het datacentrum zijn ontstaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat elektrische- en elektronische apparaten apart moeten worden gehouden van andere afvalstoffen en deze naar een erkende Cenelec gecertificeerde afvalverwerker moeten worden afgevoerd voor verdere verwerking.

11.3 Conclusie

Uit de bij de aanvraag geleverde gegevens blijkt, dat binnen het datacentrum slechts een beperkte hoeveelheid afvalstoffen vrij komt. Tevens is door de aanvrager aangegeven, dat aan de doelstellingen van het LAP3 zal worden voldaan.
Voor 1 januari 2024 gelden voor de registratie van het afvoeren van afvalstoffen rechtstreeks werkende, algemene regels op grond van de Wm en artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit. De aangevraagde situatie voldoet aan de gestelde regels.

Er zijn algemene voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot preventie, scheiding, de wijze van opslag en afvoer, bodembeschermende voorzieningen, verbod op verwerking en mengen en de afvoerfrequentie van de verschillende afvalstoffen.

Met de gestelde voorschriften wordt de milieubelasting tot een minimum beperkt en vindt op een efficiënte wijze verwerking van afvalstoffen plaats.

12 AFVALWATER

12.1 Aangevraagde situatie

Binnen de inrichting is sprake van de volgende afvalwaterstromen:

1. Het lozen van hemelwater dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening;
2. Het lozen van koelwater van de koelinstallaties;
3. Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks;
4. Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren;
5. Afvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie (Reversed Osmose installatie, verder: RO).

Het afvalwater onder 1, 2 en 3 wordt via het hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater, namelijk de Suezhaven. Het afvalwater onder 4 en 5 wordt via het vuilwaterriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

12.2 Activiteitenbesluit

Op het afvalwater genoemd onder 1 is paragraaf 3.1.3 Abm en onder 2 paragraaf 3.1.5 Abm juncto afdeling 2.1 Abm (zorgplichtbepaling) en afdeling 2.2 Abm (Lozingen) van toepassing. Deze lozingen moeten aldus voldoen aan de eisen van het Abm. Hierover mogen dan ook geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning. Daarnaast zien wij geen aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Op grond van artikel 2.2, eerste lid onder b juncto artikel 3.3 en artikel 3.6 Abm zijn de betreffende lozingen op het hemelwaterriool toegestaan.

Na 1 januari 2024 is het lozen van hemelwater, dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening, geregeld in subparagraaf 9.3.2.6 van het Op Amsterdam, en het lozen van koelwater van een koelinstallatie in paragraaf 3.2.2 juncto paragraaf 4.110 Bal.

12.3 Instructieregeling

De navolgende afvalwaterlozingen vinden binnen de inrichting plaats waarop de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" (verder: instructieregeling) van toepassing is:

- *Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor de vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks* (3)
  Het hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte bodemvoorziening voor de vier vulpunten van de noodstroomaggregaten wordt via vier olie-afscheiders gereinigd van mogelijke verontreinigingen met brandstofproducten. Vervolgens wordt dit hemelwater via het hemelwaterriool geloosd op het oppervlaktewater, namelijk Suezhaven. De olie-afscheider zal voldoen aan de NEN-EN 858 en wordt uitgerust met lekdetectie. Indien olie in de afscheider wordt gedetecteerd, wordt de afvoer naar het oppervlaktewater afgesloten zodat er geen verdere lozing meer plaatsvindt.

- *Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren* (4)
  Het met huishoudelijk te vergelijken bedrijfsafvalwater uit de kantoren (sanitair en schoonmaakwerkzaamheden). Jaarlijks wordt 2.000 m^3 afvalwater van de kantoorgedeelte geloosd op het vuilwaterriool.

- *Afvalwater afkomstig van de RO installatie* (5)
  Voor de koelinstallaties wordt industriewater gebruikt. Dit water wordt eerst gezuiverd door de RO installatie. Het spuiwater van deze RO installatie wordt op het vuilwaterriool geloosd. Het maximale lozingsdebiet is ca. 19.000 m^3/jaar en 16,5 m^3/h.

De afvalwaterlozingen waar de instructieregeling op van toepassing is, dienen in de vergunning te worden geregeld. In het kader van de instructieregeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Daarnaast moeten voorschriften

worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast, zodat de verwerking van dit rioolslib niet wordt belemmerd. Verder dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt; zie paragraaf 12.5 van deze vergunning.

12.4 Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en mengsels

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is inzicht nodig in de mate waarin de in het oppervlaktewaterlichaam te brengen grond- en hulpstoffen en tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Ter bepaling van de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels geldt de Algemene Beoordelingsmethodiek (verder: ABM) uit 2016. Onder waterbezwaarlijkheid wordt verstaan: 'de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu'. Met de methodiek kunnen stoffen of mengsels worden ingedeeld in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. Bij elke klasse hoort een overeenkomstige saneringsinspanning. De saneringsinspanning geeft het niveau aan van de inspanning die moet worden geleverd om de lozing van een stof te verminderen. De ABM is bij wet (Ministeriële regeling omgevingsrecht) vastgelegd als instrumentarium om te bepalen wat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn voor een bedrijf om emissies en andere nadelige gevlogen voor het milieu te voorkomen. De ABM sluit aan bij de Europese regelgeving op het gebied van het indelen, verpakken en kenmerken van stoffen en preparaten.

12.5 ABM toets

In de RO installatie wordt een antiscalant toegevoegd om het industriewater op te waarderen zodat deze geschikt wordt voor gebruikt in de koelsystemen. De antiscalant bevat een polymeer – polyacrylamide - die schaalvorming op membranen in de RO installatie voorkomt en wordt ook gebruikt als flocculant. Dit helpt bij het samenklonteren van kleine deeltjes in het water, waardoor die gemakkelijker kunnen worden verwijderd tijdens het zuiveringsproces in de RO installatie. Er ontstaat dan afvalwater met antiscalant dat wordt geloosd op het vuilwaterriool en afgevoerd naar de RWZI van Waternet.

Voor het bepalen van de waterbezwaarlijkheid is er een ABM toets voor de antiscalant uitgevoerd. De waterbezwaarlijkheidsklasse van de stof is B(4). Voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning B geldt dat de lozing van deze stoffen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wij hebben hierom Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Uit het advies volgt dat de samenstelling van het afvalwater voldoet aan de eisen die gesteld worden voor de gemeentelijke riool- en RWZI. De antiscalant die wordt gebruikt bij de RO installatie wordt gebonden aan het slib in de RWZI. Daardoor kan de antiscalant effectief verwijderd worden tijdens het zuiveringsproces en komt het niet terecht in het oppervlaktewater. Het lozen van het afvalwater uit de RO installatie op het vuilwaterriool wordt door Waternet dan ook als niet bezwaarlijk gezien.

12.6 Voorschriften

In de voorschriften 3.1 tot en met 3.4 hebben wij instructieregels voorgeschreven en de eisen waar de afvalwaterlozingen aan moeten voldoen.

In de voorschriften 3.5 en 3.6 hebben wij voorgeschreven waar een slibvangput en olieafscheider voor de lozing van oliehoudende afvalwaterstromen aan moeten voldoen. De controlevoorziening hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.7.

Van de vergunninghouder wordt verwacht dat deze de ABM uitvoert voor nieuw toe te passen stoffen of preparaten en de uitkomsten hiervan bijhoudt in een logboek. Dit hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.8 van deze vergunning.

12.7 Oppervlaktewater

Er is sprake van het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, namelijk schoon hemelwater, hemelwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van de vier vulpunten en het koelwater van de koelinstallaties. De koelinstallaties zorgen voor een constante temperatuur van de servers en noodstroomaggregaten, wat essentieel is om optimale prestaties te waarborgen en oververhitting te voorkomen. Omdat de lozing gebeurt via het hemelwaterriool is er sprake van een indirecte lozingssituatie. Wij hebben Rijkswaterstaat (verder: RWS) hierom advies gevraagd. Dit advies hebben wij op 4 november 2024 ontvangen. Uit het advies blijkt dat het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet bezwaarlijk is, zolang dit gebeurt volgens het ingediende testschema van de noodstroomaggregaten en het aangevraagde te koelen IT-vermogen.

12.8 Kwantiteit

Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk vuilwater- en hemelwaterriool is de hydraulische capaciteit van dit riool. Hierover hebben wij advies gevraagd bij gemeente Amsterdam, zijnde de beheerder van de het daar aanwezige rioolstelsel. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Gelet op dit advies en de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

12.9 Conclusie

Op basis van de aanvraag concluderen wij dat de aangevraagde lozing de doelmatige werking van het riool en de RWZI van Waternet en de kwaliteit van het oppervlaktewater niet in gevaar brengt. De lozing van het bedrijfsafvalwater kan worden toegestaan onder voorschriften benoemd in onderdeel G; hoofdstuk 3.

13 WATERBESPARING

13.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat er per jaar circa 140.000 m^3 water gebruikt wordt binnen het datacentrum ten behoeve van het koelen van de datahalen, en de noodstroomaggregaten. Het koelen van de noodstroomaggregaten is alleen noodzakelijk tijdens het testen en bij calamiteiten. Het testen duurt maximaal 28,44

uur per jaar, en heeft daarom slechts een kleine invloed op het waterverbruik. Het meeste waterverbruik vindt plaats tijdens de hoge temperaturen in de zomer als de natte koeling aan wordt gezet.

Het datacentrum is zo ontworpen dat voor het koelen van de datazalen de buitenlucht als de primair koeltechniek wordt toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van een hybride droge koeler. Dit betreft een droge koeler, waarbij adiabatische koeling is geïntegreerd. Bij lage buitentemperaturen draait de hybride droge koeler zonder water te gebruiken. Bij hogere temperaturen wordt er gebruik gemaakt van de ingebouwde adiabatische koeling. Hierbij verdampt water om op een zo efficiënt mogelijke manier te koelen.

Het omslagpunt van droge naar natte koeling ligt tussen de 16 en 20 °C. Hoewel deze range klein lijkt, heeft dit een groot impact op het aantal draaiuren van de natte koeler en daarmee het watergebruik. De belangrijkste factor is de geluidsproductie van de ventilatoren van het koelsysteem op het dak. Hierom draaien de ventilatoren van de koelers nooit op het maximum vermogen, waardoor er eerder omgeschakeld moet worden naar natte koeling waarvoor dan koelwater is benodigd.
Het gebouw krijgt via Waternet twee wateraansluitingen, namelijk:

- Drinkwater aansluiting;
- Industriewater aansluiting.

In normaal bedrijf wordt het datacentrum gekoeld met industriewater en is er de intentie om voor het koelen zo weinig mogelijk drinkwater te gebruiken. Hierom is het datacentrum voorzien van een extra waterbuffer met een opslagcapaciteit van ca. 710 m^3 industriewater. Deze buffercapaciteit wordt ingezet tijdens piekmomenten van koeling en/of uitval van beide watersystemen. De beschikbaarheid van koelwater en de redundantie hiervan is namelijk essentieel voor de betrouwbaarheid van het datacentrum.

13.2 Toetsingskader

Het zuinig gebruik van drinkwater vormt onderdeel van de bescherming van het milieu (de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen; artikel 1.1, tweede lid Wm).

Voor het bepalen van BBT voor het onderdeel waterbesparing hebben wij gebruik gemaakt van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0.

Het BREEAM toetsingscriterium voor het jaarlijkse procesgerelateerde drinkwaterverbruik wordt berekend door het aantal m^3 waterverbruik per jaar te delen door het totaal opgesteld IT vermogen in kiloWatt van de installatie. Datacenters met een waterverbruik van lager dan 6 m^3/kW presteren in deze norm beter dan een gemiddeld datacentrum.

13.3 Beoordeling en conclusie

Door de beperkte dakoppervlakte en beperkte geluidruimte is het niet mogelijk om alleen van een droge koeler gebruik te maken. Om drinkwater zo min mogelijk te gebruiken zal het datacentrum een industriewateraansluiting en een industriewaterbuffer realiseren. De buitentemperatuur van de omslag naar natte koeling wordt zo hoog mogelijk ingesteld om het gebruik van koelwater maximaal te beperken.

Volgens het Breeam toetsingscriterium heeft FC 3 een waterverbruik van 5,4 m^3/kW. Het Breeam toetsingscriterium is gebaseerd op drinkwaterverbruik. Bij FC 3 wordt voornamelijk gebruik gemaakt van industriewater en daardoor presteert het veel beter dan een gemiddeld datacentrum. Om die reden voldoet het aan de toetsingscriteria van de BREEAM ontwerpnorm.

Wij concluderen dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel waterbesparing. Om inzicht te krijgen in het daadwerkelijk waterverbruik hebben wij een registratie- en monitoringvoorschrift opgenomen in de voorschriften 1.4.1, onder d en 1.4.2.

14 GELUID

14.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie oftewel de geluidsemissie die het datacentrum onder normale bedrijfsomstandigheden veroorzaakt waaronder het periodieke testen van de noodstroomaggregaten (zoals dat ook uit de aanvraag blijkt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het datacentrum.

Het datacentrum is gelegen op het industrieterrein Westpoort te Amsterdam. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige objecten bevinden zich op meer dan 1000 meter afstand van de grens van het datacentrum. De geluidimmissie van het datacentrum wordt voornamelijk bepaald door hybride droge koelers, open koeltorens en testen van de noodstroomaggregaten.

14.2 Akoestische gegevens

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022. Daarnaast is een aanvulling op dit rapport overgelegd, het betreft de notitie van 12 juni 2024 met referentie HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO. Op basis van deze gegevens zijn de aangevraagde activiteiten getoetst en zijn de geluidsvoorschriften opgesteld.

14.3 Toetsing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van woningen

Het datacentrum is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Westpoort. Rond dit industrieterrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd waarbuiten de geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te boven mag gaan. Daarnaast zijn voor de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidsgevoelige objecten maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Op grond van artikel 2.14 lid 1 van de Wabo moeten deze grenswaarden in acht worden genomen bij de beslissing op de aanvraag.

Op basis van de aangeleverde gegevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting getoetst aan de grenswaarden binnen de zone. Uit de toetsing blijkt dat de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten hieraan voldoet.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})
De maximale geluidsniveaus, LAmax, bij de dichtstbijzijnde woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998).

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door het afblazen van remlucht en/of het manoeuvreren en optrekken van vrachtwagens. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten liggen op een dermate grote afstand dat de maximale geluidsniveaus niet hoorbaar zijn. Hieruit volgt dat ruim voldaan wordt aan de grenswaarden.

Verkeersaantrekkende werking
De Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996 is (volgens de jurisprudentie) niet van toepassing voor bedrijven gesitueerd op gezoneerde industrieterreinen. Uit een kwalitatieve beschouwing blijkt dat het opstellen van middelvoorschriften ter voorkoming of beperking van hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking in deze situatie niet noodzakelijk is.

Beste Beschikbare Technieken
Met betrekking tot de geluiduitstraling van het datacentrum worden de beste beschikbare technieken toegepast.

14.4 Geluidsvoorschriften
Ter plaatse van de dichtstbijgelegen geluidsgevoelige woningen treden als gevolg van de activiteiten van het bedrijf lage geluidsniveaus op die ter plaatse niet meetbaar zijn. Om meet- en controleerbare geluidsniveaus op te kunnen nemen in de voorschriften zijn in deze beschikking VergunninglmmissiePunten (VIP's) opgenomen op korte afstand van de grens van het datacentrum. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van deze VIP's worden de woningen indirect beschermd.

Vanwege de grote afstand tot de geluidsgevoelige objecten en de beperkte en lage maximale geluidsniveaus zijn maximale geluidsniveaus, welke afkomstig zijn van het datacentrum, niet hoorbaar ter plaatse van deze geluidsgevoelige objecten. Om die

reden is er voor gekozen om voor maximale geluidsniveaus geen grenswaarden op te nemen.

Omdat het datacentrum nog niet gebouwd is, zijn de geluidsvermogens van de technische installatie gebaseerd op prognoses of metingen van soortgelijke installatie op een andere locatie. Daarom is in een voorschrift bepaald dat er binnen 6 maanden na in bedrijf name van datacentrum toren 3 een opleveringsonderzoek moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

14.5 Incidentele bedrijfssituatie

Maximaal twaalf keer per jaar worden de noodstroomaggregaten (NSA's) getest. Gedurende 1,5 uur worden alle NSA's in de dagperiode tegelijkertijd of separaat in werking gesteld. Deze situatie wordt beschouwd als een incidentele bedrijfssituatie. Voor deze bedrijfssituatie is voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een aparte voorschrift opgenomen.

14.6 Conclusie

Voor het milieuaspect geluid geldt dat de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder ten gevolge van de aangevraagde activiteiten milieuhygiënisch aanvaardbaar zijn. Met de in de vergunningen opgenomen doel- en middel voorschriften voor het aspect geluid wordt geborgd dat het datacentrum blijft voldoen aan de richt- en grenswaarden waarop de aanvraag is getoetst.

15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK

15.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door het datacentrum. Volgens de aanvraag wordt namelijk 269.000.000 kWh/jaar elektriciteit gebruikt. Er is geen gasaansluiting aanwezig.

Toetsing BBT energie-efficiëntie

Als onderdeel van de toets aan de beste beschikbare technieken hebben wij de aanvraag betreffende energie-efficiëntie getoetst aan de BREF Energie-efficiëntie en de Actuele Erkende Maatregelenlijst energiebesparing d.d. 8 juni 2023. Hierover merken wij op, dat de toepassing van adiabatische koeling (combinatie luchtkoeling en waterkoeling) een van de meest zuinige vorm van koeling is van datacenters. Aanvullend geeft de aanvrager aan dat onder meer de volgende maatregelen zijn gerealiseerd:

- De restwarmte van de koelinstallaties wordt gebruikt voor het stand-by houden van de NSA's;
- Samenvoegen van intern en extern werklast bij de servers zodat het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht wordt;
- Stellen van geautomatiseerd energiebeheer op servers;
- Optimaliseren van de belasting van UPS-en (Batterijen);
- Een buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte toepassen;
- Energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toepassen;

- Een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten toepassen;
- Een scheiding brengen tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal;
- Zonnepanelen op het plint plaatsen;
- Isoleren van spouwmuren van gebouwen en platte daken;
- Vervangen in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas/ dubbelglas door HR++ glas;
- Toepassen van een klokregeling toe en deze regelen - dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd;
- Frequentiegeregelde circulatiepompen toepassen;
- Isoleren warmwaterleidingen en appendages;
- Plaatsen van een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten;
- Een drycooler voor de koeling van procesapparatuur toepassen;
- Stellen een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers;
- Een frequentieregelaar toepassen om het vermogen van de zaalkoelers te beperken.

Het is gebruikelijk in de datacenterbranche om efficiëntie van het stroomgebruik uit te drukken met de factor Power Usage Effectiveness (PUE). Met de onderhavige installatie (zowel gebruik van elektrische installatie als koeling etc.) wordt een ontwerp PUE gerealiseerd van 1.18 bij 100% IT-load.

15.2 Lokaal Beleid

Ten aanzien van het vestigen van datacentra is zowel door de provincie Noord-Holland als door de gemeente Amsterdam beleid opgesteld. Voor de provincie Noord-Holland is het beleid vastgelegd in de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 d.d. januari 2022.

Provincie Noord-Holland

In november 2023 heeft de provincie Noord-Holland de Richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden datacenters Noord-Holland als onderdeel van de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 gepubliceerd op haar site. De Richtlijn bevat de vestigingsvoorwaarden duurzaamheid. De Richtlijn is onder meer bedoeld om het gesprek met de aanvrager (datacentrum) aan te gaan over de ambitie op het vlak van verduurzaming. Dit gesprek heeft ook bij dit dossier plaatsgevonden. Het geheel wordt integraal beschouwd. Zo hebben bij bijvoorbeeld het kiezen van koeltechnieken water- en elektriciteitsgebruik directe invloed op elkaar. Ook kunnen andere milieuthema's als bijvoorbeeld geluid reden zijn waarom de voorwaarden niet optimaal kunnen worden gerealiseerd.

Gemeente Amsterdam

Door de gemeente Amsterdam is het beleid vastgelegd in het Datacenterbeleid gemeente Amsterdam 2020-2030 d.d. 14-10-2020. Dit beleid komt voor een deel overeen met het beleid van de provincie Noord-Holland. De uitvoering van dit beleid moet vooral gestalte krijgen door deze mee te nemen in de voorwaarden in erfpachtovereenkomsten, (grond)verkoopvoorwaarden dan wel anterieure overeenkomsten.

Uit de door de aanvrager aangeleverde gegevens blijkt dat naar ons oordeel in voldoende mate aandacht is besteed aan het toepassen van de aandachtspunten die in de beide beleidsdocumenten zijn vastgelegd.

15.3 Boordeling en conclusie

Met ingang van 1 juli 2023 zijn de voorschriften van afdeling 2.6 van het Abm 'Verduurzaming van het energiegebruik' rechtstreeks van toepassing op het datacentrum. Hieronder valt onder meer de verplichting om alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen, een vierjaarlijkse informatieplicht en in aanvulling daarop een onderzoeksplicht voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 10 miljoen kWh of 170.000 m^3 aardgas(equivalent). De erkende maatregelenlijst energiebesparing van Bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer is een onderdeel van de BBT toetst.

Hiermee concluderen wij dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel verduurzaming van het energiegebruik.

Na 1 januari 2024 zijn de regels voor het verduurzamen van het energiegebruik opgenomen in het Bal, namelijk paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.1 Bal.

15.4 CO_2-emissiehandel (EU ETS)

De Europese Unie heeft een systeem van CO_2-emissiehandel (verder: ETS) ingevoerd dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO_2-uitstoot verplicht zijn CO_2-rechten te kopen en de mogelijkheid geven het teveel aan rechten te verkopen (Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2018/410).
Als de som van alle afzonderlijke installaties boven ≥ 3 MWth groter is dan 20 MWth dan geldt dat het datacentrum een emissievergunning van EU ETS (emissiehandel) nodig heeft. Zonder deze vergunning kan de installatie niet in bedrijf zijn. De Nederlandse emissieautoriteit is het bevoegd gezag voor deze emissievergunning.

16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op deze aanvraag is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019 van toepassing.
Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. De verwijzing naar deze aanvullende voorschriften staat vermeld onder hoofdstuk I: Voorschriften Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

.

D <u>INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK</u>

1 BINNENPLANS AFWIJKEN

1.1 Inleiding

FC 3 heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een datacentrum aan de Plimsollweg 23. De complete datacentrum bestaat uit 3 torens van elk 85 meter

hoogte. Elke toren betreft een separate inrichting. De aanvraag van FC 3 omhelst alleen de zuidelijkste toren 3. Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect B.V.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022.

In het rapport is de geluidimmissie onderzocht van alle drie de torens afzonderlijk. Uit het rapport blijkt dat er twee representatieve bedrijfssituaties zijn: het tussenbedrijf en winterbedrijf.

Voor het bepalen van het immissiebudget voor delen van kavels of meerdere kavels dient de handleiding overeenkomstig bijlage 4 van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort worden gevolgd. Omdat de datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget bepaald naar rato van het oppervlak, in deze situatie dus 1/3 van het relevante immissiebudget dat geldt voor de gronden van het gehele datacentrum (dus alle drie de torens). Hiermee wordt afgeweken van de handleiding, echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde handleiding die de gemeente Amsterdam (en in overeenstemming met Port of Amsterdam en Omgevingsdienst NZKG) voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de aanvraag niet voldoet aan het immissiebudget, overeenkomstig het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort. Hierdoor is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan. Daarom heeft het datacentrum eveneens een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning strijdig gebruik.

1.2 Overweging binnenplans afwijken

Het datacentrum FC 3 is gelegen op het industrieterrein Westpoort. Met ingang van 1 januari 2024 geldt op die locatie het Omgevingsplan Amsterdam waarvan het Geluidverdeelplan Westpoort onderdeel uitmaakt. Verder aangeduid als Geluidverdeelplan Westpoort.

Op de locatie waar FC 3 wordt gerealiseerd, is artikel 4.1 'milieuzone-geluidverdeling 1' van het Geluidverdeelplan Westpoort van toepassing. Op grond van artikel 4.1.2 moet ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - geluidverdeling 1' het datacentrum voldoen aan de immissiebudgetten als opgenomen in Bijlage 3, behorende bij de regels van het Geluidverdeelplan Westpoort. Ingeval de geluidimmissie plaats vindt op meerdere en/of delen van kavels, dan moet de geluidimmissie voldoen aan de immissiebudgetten die zijn berekend aan de hand van de in bijlage 4 voorgeschreven rekenmethodiek. Het volledige initiatief bestaat uit drie afzonderlijke torens. Elke toren wordt aangevraagd als een separate inrichting. De aanvraag van FC 3 omhelst alleen de meest zuidelijke toren 3. Omdat het datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget van elke toren apart bepaald op basis van 1/3 van het immissiebudget

van het volledige initiatief (bestaande uit drie torens). Hiermee wordt afgeweken van de voorgeschreven rekenmethodiek. Echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde rekenmethodiek die de gemeente Amsterdam voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het Geluidverdeelplan Westpoort, waarvan het ontwerp inmiddels ter inzage heeft gelegen.

Het initiatief is gelegen op de kavels 3210 en 3702-3. Voor FC 3 (toren 3) bedraagt het immissiebudget 1/3 van het gecumuleerde immissiebudget van kavel 3210 en 3702-3 waarvoor in het Geluidverdeelplan Westpoort een geluidbudget is vastgesteld. Het immissiebudget voor FC 3 is weergegeven in onderstaand tabel.

Immissiebudget FalconConnect 3 B.V.				
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18_A	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9
MTG 3_A	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-
MTG 4_A	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1
MTG 5_A	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5
Zp 07_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-
Zp 08_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-
Zp 09_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1
Zp 10_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-

Bij de aanvraag is het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022 overgelegd. Daarnaast is er een ruimtelijke motivering voor het binnenplans afwijken van het Geluidverdeelplan Westpoort overgelegd. Het betreft de notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", versie 003, zaaknummer 11103361, d.d. 31-10-2022.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat op een aantal toetspunten niet voldaan wordt aan het immissiebudget voor de avond- en nachtperiode. Vanwege deze overschrijding van het immissiebudget wordt niet voldaan aan artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort en is het aangevraagde project daardoor in strijd met het Geluidverdeelplan Westpoort.

Aan de hand van artikel 5.1 voorziet het Geluidverdeelplan Westpoort in een afwijkingsregeling voor het overschrijden van het immissiebudget. Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort voor een aanvraag die niet voldoet aan de voornoemde immissiebudgetten, indien:

a) de aanvraag niet technisch en/of bedrijfseconomisch onhaalbaar is;
b) uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de overschrijding van het immissiebudget geminimaliseerd is door:

1. hier in de terreininrichting rekening mee te houden;
2. de activiteiten plaats te laten vinden op een minder geluidgevoelig dagdeel, en;
3. bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen toe te passen;

c) door het toestaan van een hoger geluidbudget de totale gecumuleerde toegestane geluidbelasting van het industrieterrein niet hoger wordt dan:
   1. de grenswaarde op de grens van de geluidzone;
   2. de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten.

lid a.
De dienst Ruimte en Duurzaamheid (R&D) van de gemeente Amsterdam heeft getoetst of de aanvraag technisch of bedrijfseconomisch onhaalbaar is. Uit deze toetsing is geconcludeerd dat hier geen sprake van is en dat voldaan wordt aan de voorwaarde in lid a.

Geconcludeerd wordt dat voldoende onderbouwd is dat voldaan wordt aan lid a.

lid b:
Uit het akoestisch rapport blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget voornamelijk veroorzaakt wordt door de volgende maatgevende geluidsbronnen:

- De inlaten en uitlaten van de hybride droge koelers (HDC's);
- de open koeltorens tijdens winterbedrijf;
- luchtbehandelingsinstallaties inclusief toe- en afvoerrooster in de gevel.

Om de overschrijding te beperken is bij het ontwerp van het datacentrum zoveel als mogelijk rekening gehouden met het minimaliseren van de geluidemissie voor zover dit geen nadelige gevolgen heeft voor het energieverbruik. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de volgende geluidreducerende maatregelen worden toegepast:

- Door een overcapaciteit van de HDC's is een lager toerental van de ventilatoren benodigd welke resulteert in een lagere geluidemissie en een besparing van energieverbruik;
- De HDC's worden uitgevoerd met 'low noise' ventilatoren;
- Door gebruik van een ondergrondse warmte-/koudeopslag is tijdens warme periode minder inzet van HDC's benodigd;
- De koeltorens worden voorzien van low noise ventilatoren en een toerentalregeling zodat deze op een lager toerental in bedrijf kunnen zijn.
- Toepassen van coulissendempers in het kanaalwerk van de luchtbehandelingsystemen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat aanvullende geluidreducerende maatregelen zoals het toepassen van geluiddempers in de inlaatroosters van de

HDC's, geluidschermen op het dak en het verder verlagen van het toerental dan bovengenoemde niet mogelijk of weinig zinvol is omdat dit ten koste gaat van de energiebesparing en de duurzaamheid van het datacentrum. Het toepassen van een andere terreinindeling of het verplaatsen van de activiteit naar een ander minder geluidgevoelige dagdeel is eveneens niet mogelijk omdat er reeds sprake is van de meest gunstige indeling en het datacentrum 24 uur per dag in werking is. Hieruit volgt dat in voldoende mate is aangetoond dat alle bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen zijn toegepast en dat voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bedoeld in lid b.

lid c:
De verhoging van het immissiebudget, zoals aangegeven in voorschrift 6.1.1 is getoetst aan de grenswaarde op de grens van de geluidzone en aan de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten. Uit deze toets blijkt dat de aanvraag niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden. De aanvraag voldoet aan de voorwaarde zoals bedoeld in lid c.

1.3 Voorschriften

Uit het akoestisch rapport blijkt dat er sprake is van twee verschillende bedrijfssituaties; het tussenbedrijf en het winterbedrijf. In beide situaties is er sprake van een overschrijding van het immissiebudget. De toegestane verhoging van het immissiebudget in het voorschrift geldt voor beide situaties.

Op het moment dat er warmte-uitkoppeling plaatsvindt, is de verwachting dat er minder gekoeld hoeft te worden en daardoor sprake is van een lagere geluidemissie. Onder warmte-uitkoppeling wordt verstaan dat het aangevraagde datacentrum, zijnde het datacentrum, de restwarmte van het datacentrum afgeeft aan een warmtenet.

Omdat nog niet duidelijk is wanneer de warmte-uitkoppeling wordt gerealiseerd en welke invloed dit heeft op de geluiduitstraling van het datacentrum zijn er voorschriften opgenomen waarmee geborgd wordt dat een nieuw akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd na ingebruikname van de warmte-uitkoppeling. Uit dat akoestisch onderzoek moet blijken dat aan het dan geldende immissiebudget wordt voldaan. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget niet of gedeeltelijk is afgenomen, dan wordt het akoestisch rapport ook aangemerkt als een daartoe strekkende aanvraag.

1.4 Conclusie

Uit de bij de aanvraag ingediende gegevens blijkt dat het verzoek om af te wijken van het immissiebudget voldoet aan de voorwaarden die gelden overeenkomstig artikel 5.1 van het Geluidverdeelplan Westpoort.

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

[...]

BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

I. De aangevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, en e, sub 1° en 3°, van de Wabo aan FC 3 te verlenen;

II. Af te wijken van artikel 4.1.2. van de bepalingen van het bestemmingsplan "Geluidverdeelplan Westpoort";

III. Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk G en H opgenomen voorschriften alsmede de in bijlage 1, 2 en 3 opgenomen documentenlijst, begrippenlijst en vergunningspunten te verbinden;
IV. Aan de aangevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden.

Inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.

Afschriften
Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan:

- Uw adviseur Mees Ruimte & Milieu B.V.;
- Havenbedrijf Amsterdam;
- Rijkwaterstaat West-Nederland Noord;
- Dienst Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam;
- Burgemeester en Wethouders van Amsterdam;
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,

voor deze,

[...]

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Beroepsclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij:
Rechtbank Noord-Holland
sector bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur indien mogelijk een kopie van dit besluit mee.

In aanvulling op het voorgaande geldt volgens recente uitspraken van de rechter het volgende:
Als belanghebbende kunt u beroep instellen zonder dat u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.
Als niet-belanghebbende kunt u ook beroep instellen maar dan moet u wel eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van deze site:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

F VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Documenten

1.1.1
De volgende documenten van de aanvraag maken onderdeel uit van de beschikking:

- OLO aanvraagformulier van 11 april 2022 met kenmerk 6892565;
- Niet-technische-samenvatting behorende bij de aanvraag;
- Informatie Bijlage thermisch en elektromotorisch vermogen datacenter;
- Bericht over treffen van EML maatregelen van 24 september 2024;
- Plattegrondtekening "Tekening_-_Inrichtingsgrens_Toren_03" met documentdatum 24 februari 2022;
- Situatieschets met documentdatum 24 februari 2022.

1.2 Terrein van het datacentrum en toegankelijkheid

1.2.1
Het datacentrum moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2.2
Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot het datacentrum/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.3 Instructies

1.3.1
De vergunninghouder moet de binnen het datacentrum (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3.2
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3.3
Van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden die mogelijkerwijs beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

1.4.1
Binnen het datacentrum is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen het datacentrum in een logboek de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor het datacentrum geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in het datacentrum aanwezige gevaarlijke stoffen;
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
d. de registratie van de bedrijfsuren van de noodstroomaggregaten;
e. de continue registratie van de thermische vermogens van de noodstroomaggregaten waaruit blijkt dat het gezamenlijk opgesteld feitelijk maximale thermisch vermogen van alle stookinstallaties niet hoger zal zijn dan 88,44 MWth.

1.4.2
De in voorschrift 1.4.1 genoemde registratie van het jaarlijks waterverbruik is onderverdeeld in een registratie van het waterverbruik ten behoeve van:

a. de koeling van het datacentrum middels drinkwater i.c. Industriewater;
b. het huishoudelijk/sanitair gebruik.

De documenten genoemd onder 1.4.1 en 1.4.2. moeten tenminste vijf jaar worden bewaard.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen het datacentrum moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Preventie

2.1.1

Binnen het datacentrum moet het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:

- effectief grondstofverbruik;
- hergebruik en recycling;
- een optimaal gebruik van de interne verzamel- en op bulksystemen;
- ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.

2.2 Opslag

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond het datacentrum plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:c

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is en
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen het datacentrum.

Van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten het datacentrum kunnen verspreiden.

Gemorste of gelekte afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd.

2.2.4
Afvalstoffen mogen, uitgezonderd bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen het datacentrum worden be- of verwerkt of worden vernietigd. Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van het datacentrum te storten, te begraven of te laten uitvloeien.

2.2.5
Stoffen die bij menging agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar kunnen reageren, mogen niet met elkaar in contact kunnen geraken.

2.2.6
Stoffen, die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast, moeten zo spoedig mogelijk uit het datacentrum worden afgevoerd.

2.2.7
Afvalstoffen moeten op gezette tijden, maar ten minste 1 maal per jaar, uit het datacentrum worden afgevoerd naar de daartoe bestemde inrichtingen. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden.

2.2.8
Elektrische afgedankte apparatuur dienen gescheiden te worden en afgevoerd naar een gecertificeerde afvalverzamelaar.

3 AFVALWATER

3.1 Instructieregeling

3.1.1
Het bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur.
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk.

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Lozingseisen

3.2.1
Het afvalwater afkomstig van de Reversed Osmose installatie op het vuilwaterriool en het afvalwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt moet aan de volgende eisen voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008).
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012).
c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

3.2.3
Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.2.4
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken.
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken.
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken.
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.3 Voorzieningen

3.3.1
Het afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt voor de ondergrondse opslagtank voor diesel wordt via een slib- en olieafscheider geloosd op het hemelwaterriool. De slibvangput en olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.

3.3.2
De slib- en olieafscheider is voorzien van detectie waarmee de afvoer van de slib- en olieafscheider naar het hemelwaterriool wordt afgesloten op moment dat diesel in de slib- en olieafscheider wordt gedetecteerd.

3.3.3
Een controlevoorziening moet altijd goed toegankelijk en onderhouden zijn.

3.4 Goedkeuring stoffen (ABM)

3.4.1
Vergunninghouder moet een Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) toets uitvoeren voorafgaand aan het toepassen van nieuwe stoffen of mengsels, alsmede een groter jaarverbruik daarvan waarbij verwacht wordt dat deze stoffen en hun omzettingsproducten in het afvalwater terecht kunnen komen. De resultaten van de ABM toets worden verstrekt aan het bevoegd gezag. Indien uit de ABM toets blijkt dat de waterbezwaarlijkheid klasse Z, A of B is, mag de betreffende stof alleen na goedkeuring van het bevoegd gezag worden toegepast.

4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS

4.1.1
De noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moeten voldoen aan paragraaf 13.32 van BRL SIKB 7800 (voorheen BRL 903).

5 GELUID

5.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten					
		X	Y				
Vp1 Toren3	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	30	30	28
Vp2 Toren3	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	40	40	39
Vp3 Toren3	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	34	34	33

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.2

In afwijking van voorschrift 5.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties, en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, tijdens de incidentele bedrijfssituatie en niet meer dan 12 keer per jaar, ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarn eem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten			
		X	Y		
Vp1 Toren3	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	30
Vp2 Toren3	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	44
Vp3 Toren3	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	38

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.3

Binnen 6 maanden na het in bedrijf stellen van het datacentrum FC 3 (toren 3) moet aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet door middel van metingen en/of berekeningen worden aangetoond dat aan de voorschrift 5.1.1 wordt voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de in dit voorschrift opgenomen grenswaarden, dan moet in het rapport te zijn opgenomen welke aanvullende maatregelen zijn getroffen of zullen worden getroffen en binnen welk termijn deze worden getroffen. Het tijdstip van afronding van de uitgevoerde maatregelen moet worden gemeld aan het bevoegd gezag.

5.1.4

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). In afwijking hiervan dient gerekend te worden met TNO-luchtdemping.

H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

6.1 Geluidvoorschriften afwijken immissiebudget

6.1.1

Op grond van artikel 5.1 van de planregels van het Geluidverdeelplan Westpoort mag de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van FC 3 (toren 3) het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

Tabel 2: afwijken Immissiebudget		Immissiebudget Falcon Connect 3 B.V. (Kavels 3210 & 3702-3)			Aanvraag geluidimmissie Falcon Connect 3 B.V.			Verhoging t.b.v. activiteiten Falcon Connect 3 B.V.		
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9	16,1	16,0	12,9	-	-	-
MTG 3	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-	-	13,3	-	-	-	-
MTG 4	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1	23,4	23,3	19,5	0,9	6,4	6,4
MTG 5	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5	18,2	18,1	14,5	-	1,0	1,0
Zp 07	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-	-	7,6	-	-	-	-
Zp 08	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-	12,7	12,7	-	-	2,2	-
Zp 09	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1	15,0	14,9	11,8	-	3,9	4,7
Zp 10	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-	8,6	8,5	-	-	0,5	-

6.2 Geluidvoorschriften ná warmte-uitkoppeling

6.2.1

Zodra sprake is van warmte-uitkoppeling, meldt vergunninghouder dit onverwijld en schriftelijk bij het bevoegd gezag.

6.2.2
Uiterlijk twaalf maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, vervalt bovenstaand voorschriften 7.1.1 en geldt vanaf dat moment het bepaalde in dit voorschrift.

6.2.3
In de bedrijfssituatie ná warmte-uitkoppeling dient het datacentrum te voldoen aan het immissiebudget overeenkomstig het dan geldende Geluidverdeelplan Westpoort.

6.2.4
Uiterlijk zes maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, wordt aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een akoestisch rapport overgelegd waarin is aangetoond aan het in voorschrift 6.2.3 genoemd immissiebudget wordt voldaan.

6.3 Wijzigingsverzoek

6.3.1
Indien het datacentrum na de warmte-uitkoppeling niet kan voldoen aan het in voorschrift 7.2.3 genoemde immissiebudget, kan vergunninghouder door middel van een daartoe strekkende aanvraag het bevoegd gezag verzoeken het in voorschrift 7.2.3 genoemd immissiebudget te verruimen tot maximaal het niveau van de in voorschrift 7.1.1 genoemde geluidniveaus, teneinde beperkingen voor de bedrijfsactiviteiten van vergunninghouder te voorkomen.

6.3.2
De in voorschrift 7.3.1 genoemde aanvraag gaat vergezeld van een akoestisch rapport, waaruit de overschrijding van het (geluid)immissiebudget blijkt. In dit rapport moet volgens de dan geldende meetvoorschriften en inzichten en uitgaande van 100% bezetting van het datacentrum zijn aangetoond in welke mate de overschrijding van het op grond van het Geluidverdeelplan Westpoort geldende immissiebudget is afgenomen en/of op welke wijze de vergunninghouder de overschrijding van het immissiebudget kan terugbrengen.

6.3.3

Indien vergunninghouder een ontvankelijke aanvraag tot verruiming heeft ingediend, blijven – in afwijking van voorschrift 7.2.2 – voorschriften 7.1.1 van kracht tot het moment dat het besluit op de aanvraag tot verruiming onherroepelijk is geworden. Voorafgaande bepaling geldt uitsluitend indien vergunninghouder de aanvraag tot verruiming heeft ingediend voor het einde van de in voorschrift 7.2.2 genoemde termijn.

I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. Deze aanvullende voorschriften zijn op grond van artikel 28 van de Wet Bibob geheim en zijn daarom opgenomen en toegelicht in een vertrouwelijke bijlage bij de verleningsbeschikking van deze vergunning. Gedeputeerde Staten houden toezicht op de naleving van deze voorschriften. Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob kunnen Gedeputeerde Staten de beschikking intrekken als door vergunninghouder niet wordt voldaan aan (een van) deze voorschriften.

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder etc.)

Begrip	Definitie
Afvalstoffen	Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bodembedreigende stof	Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.
Bodembeschermende maatregel	Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
ETS	CO_2 emissiehandelssysteem
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Gevaarlijke afvalstof	Afvalstof die als zodanig is aangewezen op grond van de Eural regelgeving.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
KIWA	Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, www.kiwa.nl
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het

	Besluit bodemkwaliteit
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MER	Milieueffectrapport
NEN 5740	NEN 5740: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.
NEN-EN 858-1 en 2.	NEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002+A1:2004, Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole; NEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, februari 2003.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
PGS 28	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', 2011 versie 1,0 (december 2011).
PGS 30	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, "Vloeibare brandstoffen, Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties", 2011 versie 1.0 (december 2011).
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.
Vloeistofkerende voorziening	Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.

BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN

Tabel 1

Nr.	Documenten	Document datum
1.	Aanvraagformulier OLO nummer nr. 6892565	11 april 2022
2. •	Situatietekening	28 februari 2022
3.	Situatietekening, laag 00	28 februari 2022
4.	Situatietekening, laag 01	28 februari 2022
5.	Plattegrondtekening met de indeling van het bedrijf incl. installaties	18 juni 2024
6.	Rioleringstekening	18 februari 2022
7.	Toelichting op aanvraag (milieuaspecten), kenmerk 20234-3, status 1.0	12 juli 2023
8.	Notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", kenmerk 21234	1 november 2022
9.	M.e.r.-beoordelingsbesluit, kenmerk 10632921	7 april 2022
10.	Technische gegevens stookinstallaties (generatoren), opslagtanks, koelinstallaties	1 februari 2022
11.	Samenvatting technische kenmerken	3 juni 2024
12.	Beschrijving koelinstallatie, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-1v2	18 november 2021
13.	Beschrijving watersystemen, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-2v2	18 november 2021
14.	Notitie over kwaliteit van afval water, kenmerk 58210019	31 mei 2022
15.	Technische informatie aanvraag riolering, HWA en spuiwater afvoer, kenmerk WPD-BI1251IB-NT014v4	16 maart 2022
16.	WPD – Toren 1: Lozing water koelsysteem datacenter, versie 2	7 maart 2022
17.	Technische informatie lozing Hemelwaterriool en lozing op de Vuilwaterriool, kenmerk WPD-BI1251-NT028	27 augustus 2024
18.	DC Westpoort - Storm Water calculation	21 juni 2019
19.	Erkende maatregelen lijst, kenmerk NL-NLD01-ZZZZ-XX-RHD-RP-Z-FC1 EML_SFv1	10 september 2024
20.	Bericht over EML lijst	16 mei 2024
21.	Bericht over batterijen	9 april 2024
22.	Bericht over afvalwater	28 juni 2024
23.	Bericht over treffen van EML maatregelen	24 september 2024
24.	Lijst met vestigingsvoorwaarden datacenters PNH, kenmerk 240924	24 september 2024
25.	WUE-berekening- efficiëntie watergebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-4v2	18 november 2021
26.	PUE-berekening- efficiëntie stroomgebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-3v2	18 november 2021
27.	Bericht energieverbruik	12 december 2023
28.	Nulsituatie bodemonderzoeksrapport, kenmerk 418953-233	23 oktober 2018
29.	UREA 32 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-001-ENG	15 oktober 2021
30.	HVO100 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-002-NLD	15 oktober 2021
31.	Product information Lubron RO NP, kenmerk 58210019	11 februari 2022
32.	Veiligheidsinformatieblad Lubron RO NP	5 juli 2024
33.	Formulier Algemene Beoordelingsmethodiek	5 juli 2024
34.	Akoestisch onderzoeksrapport, kenmerk GB18091-20-RA-002	26 oktober 2022

35.	Falcon Datacentra Connect, Plimsollweg, industrieterrein Westpoort Amsterdam aanvullingen op aanvragen omgevingsvergunning milieu toren 1, 2 en 3, kenmerk HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO	12 juni 2024
36.	Aanvulling toelichting milieuaanvraag geluid, kenmerk WPD-Bl1251IB-NT021	20 juni 2022
37.	Luchtkwaliteitsrapport, kenmerk GB18091-5-RA	19 november 2021
38.	Rapport stikstofemissie en -depositie, kenmerk r GB 18091-13-RA-001	22 februari 2022
39.	Addendum stikstof calamiteit, kenmerk TvD/TvD/JMa/GB 18091-15-NO	25 februari 2022
40.	Aeriusberekening, kenmerk RdVxRKxK1hbN	2 oktober 2024
41.	Bijlage bij de aeriusberekening "Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel"	2 oktober 2024
42.	KvK uittreksel	26 juli 2024

BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN



Figuur 1
Falconconnect 3 BV
Plimsollweg 23
Amsterdam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

FalconConnect 2 B.V.
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam

Zaaknummer
11104891

Documentnummer
28074873

Datum
PM

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:	11 april 2022
Aanvrager:	FalconConnect 2 B.V.
Locatie:	Plimsollweg 13
Onderwerp:	Omgevingsvergunning milieu en strijdig gebruik voor het oprichten en in werking hebben van een datacentrum

Geachte directie,

Hierbij treft u het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan, waarbij een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van uw aan de Plimsollweg 13 te Amsterdam gelegen inrichting.
In het besluit wordt gemotiveerd waarom de vergunning verleend is.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

A. Onderwerp
B. Procedure
C. Inhoudelijke beoordeling milieu
D. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

E. Adviezen en zienswijzen
F. Besluit
G. Voorschriften milieu
H. Voorschriften strijdig gebruik
I. Voorschriften Wet Bibob
J. Bijlagen
    1. Begrippenlijst
    2. Overzicht ingediende documenten
    3. Nadere aanwijzingen/informatie

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit zal worden gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl (Provinciaal blad) en loket.odnzkg.nl.

INHOUDSOPGAVE

A ONDERWERP 5

B PROCEDURELE ASPECTEN 6

1 VERGUNNINGPLICHT 6
2 BEVOEG GEZAG 6
3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET 6
4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN 7
5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN 7
6 ADVIEZEN 7
7 GROTE LAWAAIMAKER 7
8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 8
9 WET NATUURBESCHERMING 8
10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT 9

C INHOUDELIJKE BEOORDELING ACTIVITEIT MILIEU 10

1 INLEIDING 10
2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 10
3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 12
4 BODEM 14
5 LUCHTEMISSIE 17
6 LUCHTKWALITEIT 18
7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M^3 19
8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL 20
9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG 20
10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015 21
11 AFVALSTOFFEN 21
12 AFVALWATER 22
13 WATERBESPARING 25
14 GELUID 26
15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK 28
16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB) 31

D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK 31

1 BINNENPLANS AFWIJKEN 31

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN 35

F BESLUIT 36

G VOORSCHRIFTEN MILIEU 38

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 38
2 AFVALSTOFFEN 40
3 AFVALWATER 41

4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS..... 43
5 GELUID..... 43
H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK..... 45
I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)..... 48
BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST..... 49
BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN..... 51
BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN..... 52

A ONDERWERP

ALGEMEEN

Wij hebben op 11 april 2022 een aanvraag met OLO-aanvraagnummer OLO-6892555 ontvangen van FalconConnect 2 B.V. (verder: FC 2) om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het oprichten en het in werking hebben van de aan de Plimsollweg 13 te Amsterdam gelegen inrichting, alsmede voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening.

De aanvraag betreft het realiseren van een datacentrum. Het datacentrum bestaat uit een plint met een toren. Het datacentrum heeft twaalf verdiepingen. Daarin zijn aanwezig: datahallen, UPS- voorziening (VRLA batterijen), luchtbehandelingskasten, technische ruimten, zestien noodstroomaggregaten (NSA's) met ingebouwde dagtanks voor diesel, vier tanks met ureum voor de luchtbehandeling van de noodstroomaggregaten, een transformator, een waterzuiveringsinstallatie (RO installatie), een waterbuffertank, kantoor en laad- en losruimten. Op het buitenterrein zijn aanwezig: verharde wegen, parkeervoorzieningen, ondergrondse nutsvoorzieningen, vier ondergrondse dieselopslagtanks met vier vulpunten en vier olieafscheiders. Op het dak van toren 2 bevinden zich twintig hybride droge koelers voor het koelen van de datahallen, vier open koeltorens voor het regenereren van de ATES installatie (verder: WKO) en voor het koelen van de generatorruimtes waar de noodstroomaggregaten staan.

In geval van stroomuitval wordt het datacentrum operationeel gehouden door diesel gedreven noodstroomaggregaten. De aggregaten zijn zodanig opgesteld dat bij stroomuitval bijna alle aanwezige aggregaten tegelijkertijd worden ingeschakeld. De aggregaten hebben ook hun back-up aggregaten. Om de goede werking van deze noodstroomaggregaten te garanderen worden deze periodiek getest.

FC 2 heeft op 18 augustus 2022 de aanvraag van 11 april 2022 aangevuld voor de Wabo activiteit planologisch strijdig gebruik. Deze aanvulling is ingediend om met toepassing van de in artikel 5.1 van de planregels van het bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort' opgenomen (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheid af te kunnen wijken van de in het bestemmingsplan vastgelegde (geluid)immissiebudgetten.

Er is aldus sprake van een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van:

- artikel 2.1, eerste lid, onder e onder 1° en 3° van de Wabo (het oprichten en het in werking hebben van een inrichting);
- artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet).

De aanvraag bestaat uit een aanvraag en een toelichting, diverse memo's en rapporten en een aantal tekeningen. Voor de volledige lijst met documenten wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

B PROCEDURELE ASPECTEN

De technische kenmerken van de installaties (zoals verwarmingsketels en noodstroomaggregaten en elektromotoren van pompen etc.) bepalen de geldende regels, de vergunningplicht en welke bestuursorgaan bevoegd gezag is.

1 VERGUNNINGPLICHT

Het datacentrum is vergunningplichtig omdat:

- het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort (artikel 2.1, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht – verder: Bor) vallend onder categorie 1.1 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: RIE), namelijk het stoken in installaties met een gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (het gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties is 117,9 MW);

- binnen het datacentrum activiteiten worden uitgevoerd die in categorie 1.4c van bijlage I, onderdeel C Bor zijn genoemd, namelijk waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer (het totaal geïnstalleerd motorisch vermogen is 38,4 MW).

2 BEVOEG GEZAG

Gelet op artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid sub b, van het Bor en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, onder 1.3a, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor onderhavige inrichting.

3 OVERGANGSRECHT OMGEVINGSWET

De aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (verder: Ow). Omdat op de aangevraagde activiteiten binnen het datacentrum na de inwerkingtreding van de Ow de verbodsbepaling van artikel 5.1, tweede lid, van de Ow van toepassing is (vergunningplichtige activiteiten), blijft op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Ow het oude recht van toepassing op de behandeling van de aanvraag:

a. als tegen het besluit beroep open staat: tot het besluit onherroepelijk wordt,
b. als tegen het besluit geen beroep open staat: tot het besluit van kracht wordt.

4 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING BESLISTERMIJN

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben meerdere keren aanvullende gegevens ontvangen welke zijn opgenomen bij de aanvraag.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag weer getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

5 VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp van ons besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.
[...]

6 ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Op basis van artikel 6.1 van het Bor hebben we de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam om advies gevraagd in verband met de aangevraagde strijdigheid met het bestemmingsplan. In onderdeel D van deze omgevingsvergunning gaan wij hier verder inhoudelijk op in.

Verder hebben wij de aanvraag om advies gezonden aan Rijkswaterstaat (verder: RWS) in verband met de lozing van koelwater op de Suezhaven via het gemeentelijke hemelwaterriool (verder: HWA). Daarnaast hebben wij voor de lozing van het bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke vuil- en hemelwaterriool gemeente Amsterdam om advies gevraagd. Voor het lozen van het proceswater via het vuilwaterriool op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) hebben wij de Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. In onderdeel C, hoofdstuk 8, van deze omgevingsvergunning gaan wij inhoudelijk in op de ontvangen adviezen.

7 GROTE LAWAAIMAKER

Gezien het opgesteld motorisch vermogen en de transformator binnen het datacentrum kan sprake zijn van een 'grote lawaaimaker' als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder (verder: Wgh).
Als in een bestemmingsplan een bestemming wordt opgenomen waarmee de vestiging van een grote lawaaimaker mogelijk wordt gemaakt, ontstaat er een industrieterrein op basis van de Wgh. Hierdoor ontstaat de plicht om eveneens een geluidszone rond het industrieterrein in het bestemmingsplan op te nemen.

Beoordeeld is of in dit geval sprake is van een 'grote lawaaimaker'. Daarvoor is specifiek gekeken naar de onderstaande categorieën in bijlage D van het Bor:

- 1.a, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 1.3 onder a. waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer, voor zover deze motoren gelijktijdig in gebruik zijn (tijdens de representatieve bedrijfssituatie);
- 1.n, bijlage I, onderdeel C, onder categorie 20.1 onder b. transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

In het ingediende akoestisch onderzoek met kenmerk GB18091-20-RA-002, d.d. 26 oktober 2022 is onderbouwd waarom het datacentrum niet als een grote lawaaimaker wordt gekwalificeerd. Het testschema van de noodstroomaggregaten is dusdanig opgesteld dat gelijktijdig met andere motoren binnen het datacentrum het vermogen hiervan niet groter is 15 MW (8,6 MW). Alleen bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij een stroomuitval (gemiddeld gezien eens in de vier jaar), overstijgt het vermogen de 15 MW. Dit beschouwen wij als een ongewoon voorval ex. artikel 8.17 Wet milieubeheer, en valt daardoor niet onder de representatieve bedrijfssituatie. Ook is de transformator inpandig opgesteld. Hieruit volgt dat categorie 1 onder a en n van bijlage D Bor niet van toepassing is, en dat het datacentrum daarom geen grote lawaaimaker is als bedoeld in artikel 41 Wgh.

8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Vanwege de aanwezigheid van noodstroomaggregaten wordt de aanvraag beschouwd als het oprichten van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit. De in de aanvraag opgenomen activiteiten vallen daarmee onder onderdeel D categorie 22.1 (kolom 1) van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, zodat wij moeten beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

In dat kader hebben wij op 3 december 2021 een m.e.r. aanmeldingsnotitie ontvangen. Bij ons besluit van 7 april 2022 hebben wij geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit niet zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft dat er een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

9 WET NATUURBESCHERMING

Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.
In het kader van de Wnb en de Natuurbeschermingswet is nog niet eerder een vergunning verleend aan FC 2. Vergunningplicht is aan de orde indien op de betreffende Natura 2000 gebieden stikstofdepositie plaatsvindt die wordt veroorzaakt

tijdens de gehele beoogde situatie in de gebruiksfase van de aangevraagde activiteiten.

De beoordeling van de onderhavige aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in twee stappen:

1. Vaststellen van de emissies;
2. Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden.

Ad. 1 Vaststellen emissies
Het datacentrum zal geen aardgasaansluiting hebben. Er is hierom geen sprake van een NO_X- emissie als gevolg van het verstoken van aardgas. De relevante NO_X (en NH_3) emissie wordt veroorzaakt door de noodstroomvoorziening en het verkeer.

Ad. 2 Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden
Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied is 'Polder Westzaan' gelegen op circa 5,3 km afstand van het datacentrum. Op grotere afstand liggen de Natura 2000 gebieden 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' en 'Kennemerland Zuid' en Wormer en Jisperveld & Kalverpolder'. Binnen deze Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige Habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Voor Natura 2000-gebieden waar reeds sprake is van een overbelaste situatie als gevolg van een overschrijding van de KDW, kan een aanvullende toename van stikstofdepositie significante gevolgen veroorzaken.

Beoordeling en conclusie
Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening met kenmerk RdVxRKxK1hbN, d.d. 2 oktober 2024 overgelegd. Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de bedrijfsactiviteiten leiden tot een maximale hoeveelheid stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar op het relevante Natura 2000 gebied, namelijk 'Polder Westzaan'.
Wanneer er zich een calamiteit voordoet zal het testregime van de NSA's worden aangepast, zodanig dat de hoeveelheid stikstofuitstoot nooit groter wordt dan aangegeven in de ingediende AERIUS-berekening.
Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied zijn dan bij voorbaat uitgesloten. Er is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist.

10 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT
[...]

C INHOUDELIJKE BEOORDELING ACTIVITEIT MILIEU

1 INLEIDING
De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die het datacentrum voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in het datacentrum ten minste de voor het datacentrum in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast[1].

De richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (hierna: de RIE) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken.

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT[2]. Daarnaast moet bij IPPC-installaties rekening worden gehouden met BBT-conclusies uit de relevante BREF's[3], die op grond van de Europese RIE zijn opgesteld. BBT-conclusies zijn de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor):

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de RIE. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREF's (van vóór de RIE-vaststelling) bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan beschreven, geldt als BBT-conclusies.

[1] Art. 2.14, 1e lid onder c, 1e Wabo juncto art. 5.4, 1e lid Bor

[2] Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

[3] BAT Reference Document

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.2 Bepaling beste beschikbare technieken

De activiteit 'stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer' wordt gerangschikt onder categorie 1.1 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies. Er is daardoor sprake van de aanwezigheid van een IPPC-installatie.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Grote stookinstallaties (BREF LCP 2017);
- BREF Energie Efficiëntie (BREF ENE 2009);
- BREF Koelsystemen (BREF ICS 2001).

Over de BREF Grote stookinstallaties merken wij op, dat deze BREF van toepassing is op een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW. De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Binnen het datacentrum zijn verder geen stookinstallaties aanwezig met een thermisch vermogen van 15 MW of meer. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover deze betrekking hebben op de emissie naar de lucht.

Op grond van de bijlage behorend bij de ministeriële regeling omgevingsrecht (verder: Mor) hebben wij verder voor de installaties en processen binnen het datacentrum rekening gehouden met de volgende aangewezen (Nederlandse) informatiedocumenten over BBT:

- NRB 2012: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, maart 2012;
- PGS 28: Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', december 2011;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011.

In de Mor zijn geen informatiedocumenten opgenomen voor het onderwerp waterbesparing. Om die reden moeten wij op grond van artikel 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) BBT zelf vaststellen. Wij dienen daarbij rekening te houden met de in artikel 5.4, derde lid, van het Bor genoemde aspecten. Met name onderdeel i van genoemd lid is in dit kader van belang, namelijk het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water. Voor het onderwerp waterbesparing is voor de bepaling van BBT aansluiting gezocht bij de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0: certificeringsmethode voor integrale duurzaamheid.

2.3 Conclusie

Het datacentrum voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, bodem en water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragrafen hieronder.

3 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Voor het deel van de inrichting waarvoor de algemene regels gelden van het Abm mogen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Hieronder geven wij kort de onderwerpen per hoofdstuk van het Abm weer die van toepassing zijn op het datacentrum.

In hoofdstuk 2 van het Abm staan algemene regels over de volgende emissies:

- Afdeling 2.2: Lozingen door activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Abm zijn gereguleerd.
- Afdeling 2.3: Emissies naar de lucht – waaronder geur - voor zover geen specifieke BBT-conclusies voor de emissies zijn vastgesteld.
- Afdeling 2.4: Emissies naar de bodem voor zover sprake is van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.
- Afdeling 2.6: Verduurzaming van het energieverbruik.
- Afdeling 2.10: Financiële zekerheid voor zover binnen de inrichting vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse opslagtank waarop artikel 3.29, eerste lid, Abm van toepassing is, wordt opgeslagen.

In hoofdstuk 3 van het Abm staan de volgende relevante algemene regels:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
- Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater.
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof.
- Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren.
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn.

Deze paragrafen worden, voor zover van toepassing, per milieuthema inhoudelijk behandeld.

Tot 1 januari 2024 golden voor bepaalde activiteiten binnen een inrichting de algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm). Vanaf 1 januari 2024 gelden voor milieubelastende activiteiten (verder: mba) in plaats daarvan de algemene milieuregels van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: Bal), het gemeentelijk Omgevingsplan (verder: Op) en de provinciale Omgevingsverordening.

Hieronder wordt per milieuaspect aangegeven welke algemene milieuregels vanaf 1 januari 2024 in voorkomend geval van toepassing zijn.

Paragraaf 3.3.2 Bal: complexe bedrijven- grootschalige energieopwekking
De bedrijfsactiviteiten van FC 1 is aangewezen als mba in paragraaf 3.3.2 van het Bal: Complexe bedrijven - Grootschalige energieopwekking.

Op grond van artikel 3.56 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Verduurzaming energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Bal;
- Zeer Zorgwekkende Stoffen (verder: ZZS), bedoeld in paragraaf 5.4.3 van het Bal.

Paragraaf 3.7.3 Bal: datacentrum
De aangevraagde activiteit is aangewezen als mba in paragraaf 3.7.3 van het Bal: datacentrum. De bepalingen over het aanwijzen van algemene regels en het verstrekken van gegevens en bescheiden bij deze mba zijn echter niet van toepassing omdat er sprake is van een complexe mba ingevolge paragraaf 3.3.2 van het Bal (grootschalige energieopwekking); zie artikel 3.49, eerste lid van het Bal.

Paragraaf 3.2.1 Bal: stookinstallatie
De aangevraagde stookinstallaties zijn ook aangewezen als mba in paragraaf 3.2.1 van het Bal. Op grond van artikel 3.6 lid 1 sub b, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaardbrandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.126 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.8 Bal: opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen
De aangevraagde opslag van vloeistoffen is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.8 van het Bal. Op grond van artikel 3.26, eerste lid sub b en e, van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.97 van het Bal;
- Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks, als bedoeld in paragraaf 4.94 van het Bal;
- Eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal;
- Bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Bal.

Paragraaf 3.2.2 Bal: Natte koeltoren

De aangevraagde koelinstallatie is aangewezen als mba in paragraaf 3.2.2 van het Bal. Op grond van artikel 3.8 van het Bal gelden de volgende algemene regels:

- Het verrichten van de activiteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam die daarbij wordt verricht, wordt voldaan aan de regels over een natte koeltoren, bedoeld in paragraaf 4.46 van het Bal;
- Het lozen van koelwater, bedoeld in paragraaf 4.110 van het Bal.

Daarnaast gelden voor al de hierboven genoemde mba de algemene regels over:

- Specifieke zorgplicht artikel 2.11 van het Bal;
- Meldingen, gegevens, bescheiden afdeling 2.6 van het Bal;
- Ongewone voorvallen afdeling 2.7 van het Bal;
- Subparagraaf 9.3.2.6 Op: Lozen van afvloeiend hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

4 BODEM

4.1 Aangevraagde situatie

Binnen het datacentrum zijn 16 noodstroomaggregaten (generatoren) aanwezig met elk een dagtank voor diesel van 0,75 m3. Deze staan opgesteld op de eerste verdieping van het datacentrum en zijn daarom voor het thema bodem niet relevant.

Verder zijn 4 ondergrondse dubbelwandige en met lekdetectie uitgevoerde opslagtanks aanwezig voor diesel. Deze tanks hebben elk een inhoud van 65 m3 . Er zijn vier vulpunten aanwezig ten behoeve van het vullen van de ondergrondse opslagtanks. Deze vulpunten worden gerealiseerd boven elk een vloeistofdichte bodemvoorziening. Het hemelwater van deze voorziening wordt via het hemelwaterriool geloosd via vier olie- en benzineafscheiders op de Suezhaven.

4.2 Toetsingskader

Omdat binnen de inrichting een zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is, zijn de bodemvoorschriften van afdeling 2.4 Abm (uitgezonderd het voorschrift dat betrekking heeft op de vastlegging van de zogenaamde nulsituatie; zie paragraaf 4.4) direct van toepassing (artikel 2.8b, eerste onder a en artikel 2.8b, tweede lid juncto artikel 2.11, eerste lid Abm).

Op grond van het Abm, artikel 2.9, eerste lid, moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Gelet op de begripsbepaling in artikel 1.1, eerste lid van het Abm wordt met een verwaarloosbaar bodemrisico bedoeld:

"Een situatie als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (verder: NRB) 2012 (door Agentschap NL uitgegeven Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en

eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid van het Activiteitenbesluit, zoveel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is".

Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld, en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Het NRB is vervallen per 1 januari 2024 en vervangen door het document genaamd Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM). Het uitgangspunt van dit document is hetzelfde als dat van de NRB.

4.3 Beoordeling en conclusie bodembescherming

Uit de aanvraag blijkt dat alle ondergrondse opslagtanks voor de opslag van diesel dubbelwandig zijn uitgevoerd met lekdetectie, en dat de vier vulpunten zich bevinden boven een vloeistofdichte voorzieningen waarvan het hemelwater wordt geleid naar vier olie-afscheiders die voldoen aan de NEN-EN 858 en zijn uitgerust met lekdetectie. Door het nemen van deze voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd op grond van artikel 2.9, eerste lid Abm.

Na 1 januari 2024 gelden de algemene regels van het Bal, namelijk paragraaf 3.2.1 juncto paragraaf 4.126 Bal, en paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

Financiële zekerheid

Voor een ondergrondse opslagtank waarin diesel wordt opgeslagen is financiële zekerheid gesteld ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem als gevolg van dat opslaan; zie afdeling 2.10 Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal; artikel 4.1001b).

4.4 Nulsituatieonderzoek

Een nulsituatie bodemonderzoek is voor een inrichting met een IPPC installatie een indieningsvereiste.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende bodembedreigende activiteit(en).

Na het beëindigen van de betreffende bodembedreigende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen het datacentrum worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

4.5 Beoordeling en conclusie nulsituatie

Voor het datacentrum is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonderzoek uitgevoerd met titel "Nulsituatie bodemonderzoek, Radarweg 50 te Amsterdam. Antea projectnummer 418953-233, d.d. 23 oktober 2018 revisie".
De voor de onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Op grond van artikel 4.3, tweede lid, van de Regeling omgevingsrecht hebben wij het rapport getoetst aan de NEN 5725 en 5740. Het bodemonderzoek voldoet hieraan.

De resultaten zijn hieronder kort samengevat:

- De grond is licht verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB, minerale olie;
- Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen;
- De locatie is onverdacht voor de aanwezigheid van asbest;
- Zintuigelijk is op of in de bodem geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

De kwaliteit van de bodem op de locatie (de nulsituatie) is in voldoende mate vastgelegd om te dienen als referentie voor eventuele toekomstige verontreinigingen. Wij hebben op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport geen vermoeden dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste lid, Wabo is daarom niet aan de orde.

4.6 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodemverontreiniging als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden volgens artikel 2.11, derde tot en met het tiende lid van het Abm (na 1 januari 2024 paragraaf 3.3.2 juncto 5.2.1 Bal). Daarom zijn er in deze vergunning hierover geen voorschriften opgenomen.

5 LUCHTEMISSIE

5.1 Aangevraagde situatie

Emissie van stoffen naar de lucht vindt binnen het datacentrum voornamelijk plaats tijdens het testen en onderhoud van de 16 noodstroomaggregaten. Bij een reguliere bedrijfssituatie is er sprake van maximaal 4 testuren per jaar voor alle generatoren samen. Daarnaast worden een keer per jaar alle generatoren voor 1,5 uur getest. Bij jaarlijks testen worden niet alle generatoren gelijktijdig getest. Voor onderhoud is 1,5 uur per jaar gereserveerd. Tevens is een incidentele bedrijfssituatie beschouwd waarin alle noodstroomaggregaten gedurende 5 minuten op vollast in bedrijf zijn. Deze situatie komt slechts éénmaal per 3 jaar voor in het kader van onderhoudsdoeleinden. De totale bedrijfsduur voor alle noodstroomaggregaten gezamenlijk is 28,44 uur per jaar.
Tijdens het testen van de noodstroomaggregaten is de emissie van NO_x en SO_2 relevant. Uit de aanvraag volgt dat de dieselmotoren een optimale verbranding hebben waardoor de emissie van NO_X laag is. Ook worden de afgassen van de dieselmotoren geleid door een Selectieve Katalytische Reductie (SCR) met ureum als reagens, waardoor de emissie van NO_x verder wordt gereduceerd. Daarnaast zal de emissie van SO2 worden beperkt door gebruik van laagzwavelige diesel.

5.2 Beoordeling en conclusie luchtemissie

Door het gezamenlijk thermisch vermogen van de noodstroomaggregaten van meer dan 50 MW is sprake van een IPPC-installatie. Hierdoor is de BREF Grote stookinstallaties (Large Combustion Plants - LCP) van toepassing. Deze BBT-conclusies hebben voor zover het gaat om luchtemissie betrekking op de verbranding van brandstoffen in eenheden met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 15 MW.
De binnen het datacentrum aanwezige noodstroomaggregaten hebben elk een thermisch vermogen van 7,37 MW. Hierdoor zijn de BBT-conclusies die verbonden zijn aan de BREF Grote Stookinstallaties niet van toepassing op deze inrichting voor zover het gaat om emissie naar de lucht. Artikel 2.5 Abm is echter voor de stofklasse gA – NO_X en SO_2 - ook niet van toepassing omdat de emissie van NO_X en SO_2 is gereguleerd in paragraaf 3.2.1 Abm (artikel 2.3a, derde lid Abm).
De emissies moeten aldus voldoen aan de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Abm. De emissiegrenswaarden voor NO_X en SO_2 van artikel 3.10 Abm gelden echter niet voor stookinstallaties die ten hoogste 500 uren per jaar in gebruik zijn (artikel 3.7, tweede lid onder b Abm). Daaronder zijn de dieselmotoren begrepen die vanuit bedrijfszekerheid worden getest en die niet worden gebruikt voor de opwekking van

elektriciteit terwijl het openbare net beschikbaar is. Wel dienen de stookinstallaties te voldoen aan de overige voorschriften van paragraaf 3.2.1 Abm, waaronder registratie van het aantal draaiuren van de stookinstallatie. Op grond van artikel 3.10p Abm moeten deze stookinstallaties iedere twee jaar SCIOS gekeurd worden; de eerste keuring moet binnen zes weken na ingebruikname plaatsvinden.

Omdat er afdoende algemene regels gelden voor de emissies naar de lucht zijn er in deze vergunning geen voorschriften voor dit aspect opgenomen.
Na 1 januari 2024 gelden voor de emissie naar de lucht de algemene regels van paragraaf 3.2.1 Bal juncto paragraaf 4.126 Bal.

5.3 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Diesel bevat ZZS (zoals benzeen en naftaleen) en daarom is per 28-03-2022 aangewezen als ZZS op de website van RIVM.
Binnen het bedrijf wordt diesel in gesloten ondergrondse tanks opgeslagen waardoor diffuse dieselemissies worden voorkomen. Bij het stoken van diesel komen er o.a. ZZS vrij, zoals PAK's (PolyCyclische Aromatische Koolwaterstoffen), dioxines (PolyChloorDibenzoDioxines) en furanen (PolyChloorDibenzoFuranen). Dit betreft kleine hoeveelheden aangezien de aggregaten minder dan 500 uur per jaar in werking zullen zijn.
De algemene regels van artikel 2.4 Abm gelden, waaronder de minimalisatieverplichting voor ZZS. De minimalisatieverplichting houdt in dat iedere vijf jaar aan het bevoegd gezag gerapporteerd moet worden over de mate waarin emissies van ZZS naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om die emissies te voorkomen c.q. te beperken in een zogenaamd vermijdings- en reductieplan. Het bedrijf moet streven naar nul ZZS emissies.
Na 1 januari 2024 zijn de ZZS gereguleerd in paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.3 Bal.

6 LUCHTKWALITEIT

6.1 Algemeen

Het Nederlandse wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen', van de Wm. Dit wettelijk stelsel is van kracht sinds november 2007 en wordt ook wel de 'Wet luchtkwaliteit' (verder: Wlk) genoemd. In de Wlk zijn in Europees verband vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten opgenomen. In bijlage 2 van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor deze componenten richtwaarden en/of grenswaarden van concentraties in de buitenlucht opgenomen. De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$ en PM_{10}).
Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) een van de volgende criteria:

a) er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b) er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
c) de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
d) het project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit of binnen een regionaal programma van maatregelen.

6.2 Beoordeling en conclusie luchtkwaliteit

Voor het datacentrum is een luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld met kenmerk GB-18091-4-RA, d.d. 19 november 2021. In dit rapport zijn de emissies van de noodstroomaggregaten en de verwachte transportbewegingen in beschouwing genomen. In het rapport is de invloed van de activiteiten op de concentraties van stikstofdioxiden (NO_2) en fijnstof PM_{10} en $PM_{2,5}$ bepaald.
Het rapport is door ons beoordeeld. De uitgangspunten worden realistisch geacht en de berekeningen zijn met het juiste rekenmodel uitgevoerd. In het luchtkwaliteitsonderzoek zijn de specificaties van de noodstroomaggregaten opgenomen.
Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de maximale achtergrondconcentratie van NO_X, PM_{10} en $PM_{2,5}$ respectievelijk 25,2 µg/m^3, 21,2 µg/m^3 en 11,3 µg/m^3 bedragen. Hiermee wordt ruimschoots aan de geldende grenswaarden van bijlage 2 Wet milieubeheer voldaan. Conform artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor het verlenen van deze vergunning.

7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – ONDERGRONDSE OPSLAG KLEINER DAN 150 M^3

7.1 Toetsingskader

Bij het opslaan van dieselolie in de ondergrondse tanks is paragraaf 3.4.2 Abm van toepassing als de tank een inhoud heeft van ten hoogste 150 m^3.

7.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting aanwezige 4 stuks ondergrondse stalen dieseltanks hebben een inhoud van 65 m^3 per tank Deze dieselopslagtanks moeten aldus voldoen aan PGS 28 conform de voorschriften van paragraaf 3.4.2 Abm. Deze voorschriften zijn direct werkend en hebben wij zodoende niet aan deze vergunning verbonden.
Wij achten dat met het voldoen van de ondergrondse tanks aan de relevante voorschriften van het Abm, de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.
Na 1 januari 2024 valt de opslag van dieselolie in de ondergrondse opslagtanks onder de werkingssfeer van paragraaf 3.2.8 juncto paragraaf 4.97 Bal.

8 NOODSTROOMAGGREGAAT EN INGEBOUWDE DAGTANKS VOOR DIESEL

8.1 Toetsingskader

Wanneer een dieseltank is ingebouwd in een installatie zijn de voorschriften uit het Abm c.q. PGS niet van toepassing. Wij hebben aansluiting gezocht bij de beoordelingsrichtlijn voor bovengrondse tanks: de BRL SIKB 7800 (voorheen Kiwa BRL-K903). De doelstelling van de BRL SIKB 7800 is het verkrijgen van voldoende veiligheidsniveau voor mens en milieu, waarbij tevens brand en explosies worden voorkomen. Dit wordt bereikt door het nemen van doeltreffende maatregelen die als minimum voorschrift worden benoemd in de BRL SIKB 7800. Deze maatregelen voldoen aan de laatste stand der techniek en veiligheid, waarbij zorgvuldig de

verhoudingen tussen opoffering (kosten, inspanningen en tijd) zijn afgezet tegen de beoogde risicoreductie.

8.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting zijn 16 noodstroomaggregaten aanwezig. Per noodstroomaggregaat is er een ingebouwde diesel dagtank met een inhoud van 750 liter. Om het veilige gebruik te borgen hebben wij in voorschrift 4.1.1 opgenomen dat de noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moet voldoen aan artikel 13.32 van SIKB 7800 (voorheen BRL 903) met titel 'Aanvullend eisen voor noodstroomaggregaten'. Kort samengevat houdt dit in dat de dagtanks moeten worden voorzien van overvulbeveiliging en lekbak. De installatie moet worden aangelegd met de BRL SIKB 7800-installatiecertificaat of volgens deelgebied 15 of 16 van Bijlage XV en paragraaf 13.32.2 van deze BRL uitgevoerde beoordeling. Verder moet de installatie jaarlijks aantoonbaar worden onderhouden (logboek). Op de installatiecertificaat moet duidelijk staan tot waar de noodstroomaggregaat onder BRL SIKB 7800 is aangebracht.
Wij achten dat met het stellen van het bovengenoemde voorschrift betreffende de noodstroomaggregaat (inclusief leidingen, appendages en dagtanks) de bescherming van het milieu en de veiligheid in voldoende mate is gewaarborgd.

9 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN – OVERIG

Overige gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen worden slechts in beperkte hoeveelheden opgeslagen zodat daarvoor geen voorschriften in deze vergunning zijn opgenomen.
Bij de noodstroomaggregaten zijn ook dagtanks aanwezig met ureum. Ureum is een niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.
De servers in de datahalen worden gedompeld in synthetische olie (Immersion Cooling Fluid S5 X). Hiervoor worden er 120 pods met een inhoud van 500 liter per etage gerealiseerd. Deze type van koeling wordt toegepast op maximaal 6 etages.
Immersion Cooling Fluid S5 X is niet (ADR en/of CLP-GHS) geclassificeerd als gevaarlijke stof.

10 BESLUIT RISICO'S EN ZWARE ONGEVALLEN 2015

De totale opslag van dieselolie (ondergrondse opslag en dagtanks) bedraagt 272 m^3 (228,48 ton) en is ruim onder de drempelwaarde van 2.500 ton van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 2015). Het datacentrum valt dan ook niet onder het BRZO 2015.

11 AFVALSTOFFEN

11.1 Preventie en afvalscheiding

Door afval- en emissiepreventie wordt het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan voorkomen of beperkt. Dit kan door reductie aan de bron of door (intern) hergebruik. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat

redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat, ongeacht de bedrijfssituatie, de afvalcomponenten die voor herverwerking in aanmerking komen altijd gescheiden dienen te worden. Tevens moet uitvoering worden gegeven aan de doelstellingen zoals die in het LAP3 staan weergegeven.
Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moeten, ingevolge artikel 10.38 van de Wm, worden afgegeven aan een erkend inzamelaar. Met betrekking tot de afgifte van de betreffende afvalstoffen moet worden geregistreerd:

- de datum van afgifte;
- de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
- de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
- de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
- de voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen;
- ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt.

De geregistreerde gegevens moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en gedurende die periode ter beschikking worden gehouden van het bevoegd gezag.
De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

11.2 Elektrische en elektronische apparaten

IT-afval bij datacenters ontstaat voornamelijk door de snelle veroudering en vervanging van hardware, zoals servers, opslagapparaten en netwerkapparatuur.
De constante behoefte aan hogere prestaties en capaciteit leidt tot frequente upgrades, wat resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid afgedankte apparatuur.
Bovendien draagt de onjuiste afvalverwerking van elektronische componenten, zoals printplaten, kabels en batterijen, bij aan de groei van IT-afval in datacenters.
Er gelden rechtstreeks werkende algemene regels (op grond van artikel 10.37 t/m 10.39 van de Wm) voor de registratie en het afvoeren van afvalstoffen en voor het scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen die binnen het datacentrum zijn ontstaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat elektrische- en elektronische apparaten apart moeten worden gehouden van andere afvalstoffen en deze naar een erkende Cenelec gecertificeerde afvalverwerker moeten worden afgevoerd voor verdere verwerking.

11.3 Conclusie

Uit de bij de aanvraag geleverde gegevens blijkt, dat binnen het datacentrum slechts een beperkte hoeveelheid afvalstoffen vrij komt. Tevens is door de aanvrager aangegeven, dat aan de doelstellingen van het LAP3 zal worden voldaan.
Voor 1 januari 2024 gelden voor de registratie van het afvoeren van afvalstoffen rechtstreeks werkende, algemene regels op grond van de Wm en artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit. De aangevraagde situatie voldoet aan de gestelde regels.

Er zijn algemene voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot preventie, scheiding, de wijze van opslag en afvoer, bodembeschermende

voorzieningen, verbod op verwerking en mengen en de afvoerfrequentie van de verschillende afvalstoffen.
Met de gestelde voorschriften wordt de milieubelasting tot een minimum beperkt en vindt op een efficiënte wijze verwerking van afvalstoffen plaats.

12 AFVALWATER

12.1 Aangevraagde situatie

Binnen de inrichting is sprake van de volgende afvalwaterstromen:

1. Het lozen van hemelwater dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening;
2. Het lozen van koelwater van de koelinstallaties;
3. Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks;
4. Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren;
5. Afvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie (Reversed Osmose installatie, verder: RO).

Het afvalwater onder 1, 2 en 3 wordt via het hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater, namelijk de Suezhaven. Het afvalwater onder 4 en 5 wordt via het vuilwaterriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (verder: RWZI) van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

12.2 Activiteitenbesluit

Op het afvalwater genoemd onder 1 is paragraaf 3.1.3 Abm en onder 2 paragraaf 3.1.5 Abm juncto afdeling 2.1 Abm (zorgplichtbepaling) en afdeling 2.2 Abm (Lozingen) van toepassing. Deze lozingen moeten aldus voldoen aan de eisen van het Abm. Hierover mogen dan ook geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning. Daarnaast zien wij geen aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften.
Op grond van artikel 2.2, eerste lid onder b juncto artikel 3.3 en artikel 3.6 Abm zijn de betreffende lozingen op het hemelwaterriool toegestaan.
Na 1 januari 2024 is het lozen van hemelwater, dat afkomstig is van een niet bodembeschermende voorziening, geregeld in subparagraaf 9.3.2.6 van het Op Amsterdam, en het lozen van koelwater van een koelinstallatie in paragraaf 3.2.2 juncto paragraaf 4.110 Bal.

12.3 Instructieregeling

De navolgende afvalwaterlozingen vinden binnen de inrichting plaats waarop de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" (verder: instructieregeling) van toepassing is:

- *Hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor de vier vulpunten van de ondergrondse dieselopslagtanks* (3)
  Het hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte bodemvoorziening voor de vier vulpunten van de noodstroomaggregaten wordt via vier olie-afscheiders gereinigd van mogelijke verontreinigingen met brandstofproducten. Vervolgens wordt dit hemelwater via het hemelwaterriool geloosd op het oppervlaktewater, namelijk Suezhaven. De olie-afscheider zal voldoen aan de NEN-EN 858 en wordt uitgerust

met lekdetectie. Indien olie in de afscheider wordt gedetecteerd, wordt de afvoer naar het oppervlaktewater afgesloten zodat er geen verdere lozing meer plaatsvindt.

- *Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafvalwater uit de kantoren* (4)
  Het met huishoudelijk te vergelijken bedrijfsafvalwater uit de kantoren (sanitair en schoonmaakwerkzaamheden). Jaarlijks wordt 2.000 m^3 afvalwater van de kantoorgedeelte geloosd op het vuilwaterriool.

- *Afvalwater afkomstig van de RO installatie* (5)
  Voor de koelinstallaties wordt industriewater gebruikt. Dit water wordt eerst gezuiverd door de RO installatie. Het spuiwater van deze RO installatie wordt op het vuilwaterriool geloosd. Het maximale lozingsdebiet is ca. 19.000 m^3/jaar en 16,5 m^3/h.

De afvalwaterlozingen waar de instructieregeling op van toepassing is, dienen in de vergunning te worden geregeld. In het kader van de instructieregeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Daarnaast moeten voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast, zodat de verwerking van dit rioolslib niet wordt belemmerd. Verder dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt; zie paragraaf 12.5 van deze vergunning.

12.4 Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en mengsels

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is inzicht nodig in de mate waarin de in het oppervlaktewaterlichaam te brengen grond- en hulpstoffen en tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Ter bepaling van de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels geldt de Algemene Beoordelingsmethodiek (verder: ABM) uit 2016. Onder waterbezwaarlijkheid wordt verstaan: 'de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu'. Met de methodiek kunnen stoffen of mengsels worden ingedeeld in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. Bij elke klasse hoort een overeenkomstige saneringsinspanning. De saneringsinspanning geeft het niveau aan van de inspanning die moet worden geleverd om de lozing van een stof te verminderen. De ABM is bij wet (Ministeriële regeling omgevingsrecht) vastgelegd als instrumentarium om te bepalen wat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn voor een bedrijf om emissies en andere nadelige gevlogen voor het milieu te voorkomen. De ABM sluit aan bij de Europese regelgeving op het gebied van het indelen, verpakken en kenmerken van stoffen en preparaten.

12.5 ABM toets

In de RO installatie wordt een antiscalant toegevoegd om het industriewater op te waarderen zodat deze geschikt wordt voor gebruikt in de koelsystemen. De

antiscalant bevat een polymeer – polyacrylamide - die schaalvorming op membranen in de RO installatie voorkomt en wordt ook gebruikt als flocculant. Dit helpt bij het samenklonteren van kleine deeltjes in het water, waardoor die gemakkelijker kunnen worden verwijderd tijdens het zuiveringsproces in de RO installatie. Er ontstaat dan afvalwater met antiscalant dat wordt geloosd op het vuilwaterriool en afgevoerd naar de RWZI van Waternet.

Voor het bepalen van de waterbezwaarlijkheid is er een ABM toets voor de antiscalant uitgevoerd. De waterbezwaarlijkheidsklasse van de stof is B(4). Voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning B geldt dat de lozing van deze stoffen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wij hebben hierom Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om advies gevraagd. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Uit het advies volgt dat de samenstelling van het afvalwater voldoet aan de eisen die gesteld worden voor de gemeentelijke riool- en RWZI. De antiscalant die wordt gebruikt bij de RO installatie wordt gebonden aan het slib in de RWZI. Daardoor kan de antiscalant effectief verwijderd worden tijdens het zuiveringsproces en komt het niet terecht in het oppervlaktewater. Het lozen van het afvalwater uit de RO installatie op het vuilwaterriool wordt door Waternet dan ook als niet bezwaarlijk gezien.

12.6 Voorschriften

In de voorschriften 3.1 tot en met 3.4 hebben wij instructieregels voorgeschreven en de eisen waar de afvalwaterlozingen aan moeten voldoen.
In voorschriften 3.5 en 3.6 hebben wij voorgeschreven waar een slibvangput en olieafscheider voor de lozing van oliehoudende afvalwaterstromen aan moeten voldoen. De controlevoorziening hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.7.
Van de vergunninghouder wordt verwacht dat deze de ABM uitvoert voor nieuw toe te passen stoffen of preparaten en de uitkomsten hiervan bijhoudt in een logboek. Dit hebben wij vastgelegd in voorschrift 3.8 van deze vergunning.

12.7 Oppervlaktewater

Er is sprake van het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, namelijk schoon hemelwater, hemelwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van de vier vulpunten en het koelwater van de koelinstallaties. De koelinstallaties zorgen voor een constante temperatuur van de servers en noodstroomaggregaten, wat essentieel is om optimale prestaties te waarborgen en oververhitting te voorkomen. Omdat de lozing gebeurt via het hemelwaterriool is er sprake van een indirecte lozingssituatie. Wij hebben Rijkswaterstaat (verder: RWS) hierom advies gevraagd. Dit advies hebben wij op 4 november 2024 ontvangen. Uit het advies blijkt dat het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet bezwaarlijk is, zolang dit gebeurt volgens het ingediende testschema van de noodstroomaggregaten en het aangevraagde te koelen IT-vermogen.

12.8 Kwantiteit

Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk vuilwater- en hemelwaterriool is de hydraulische capaciteit van dit riool. Hierover hebben wij advies gevraagd bij gemeente Amsterdam, zijnde de beheerder van de het daar aanwezige

rioolstelsel. Het advies hebben wij op 2 juli 2024 en 18 oktober 2024 ontvangen. Gelet op dit advies en de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

12.9 Conclusie

Op basis van de aanvraag concluderen wij dat de aangevraagde lozing de doelmatige werking van het riool en de RWZI van Waternet en de kwaliteit van het oppervlaktewater niet in gevaar brengt. De lozing van het bedrijfsafvalwater kan worden toegestaan onder voorschriften benoemd in onderdeel G; hoofdstuk 3.

13 WATERBESPARING

13.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat er per jaar circa 140.000 m^3 water gebruikt wordt binnen het datacentrum ten behoeve van het koelen van de datahalen, en de noodstroomaggregaten. Het koelen van de noodstroomaggregaten is alleen noodzakelijk tijdens het testen en bij calamiteiten. Het testen duurt maximaal 28,44 uur per jaar, en heeft daarom slechts een kleine invloed op het waterverbruik. Het meeste waterverbruik vindt plaats tijdens de hoge temperaturen in de zomer als de natte koeling aan wordt gezet.

Het datacentrum is zo ontworpen dat voor het koelen van de datazalen de buitenlucht als de primair koeltechniek wordt toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van een hybride droge koeler. Dit betreft een droge koeler, waarbij adiabatische koeling is geïntegreerd. Bij lage buitentemperaturen draait de hybride droge koeler zonder water te gebruiken. Bij hogere temperaturen wordt er gebruik gemaakt van de ingebouwde adiabatische koeling. Hierbij verdampt water om op een zo efficiënt mogelijke manier te koelen.
Het omslagpunt van droge naar natte koeling ligt tussen de 16 en 20 °C. Hoewel deze range klein lijkt, heeft dit een groot impact op het aantal draaiuren van de natte koeler en daarmee het watergebruik. De belangrijkste factor is de geluidsproductie van de ventilatoren van het koelsysteem op het dak. Hierom draaien de ventilatoren van de koelers nooit op het maximum vermogen, waardoor er eerder omgeschakeld moet worden naar natte koeling waarvoor dan koelwater is benodigd.
Het gebouw krijgt via Waternet twee wateraansluitingen, namelijk:

- Drinkwater aansluiting.
- Industriewater aansluiting.

In normaal bedrijf wordt het datacentrum gekoeld met industriewater en is er de intentie om voor het koelen zo weinig mogelijk drinkwater te gebruiken. Hierom is het datacentrum voorzien van een extra waterbuffer met een opslagcapaciteit van ca. 710 m^3 industriewater. Deze buffercapaciteit wordt ingezet tijdens piekmomenten van koeling en/of uitval van beide watersystemen. De beschikbaarheid van koelwater en de redundantie hiervan is namelijk essentieel voor de betrouwbaarheid van het datacentrum.

13.2 Toetsingskader

Het zuinig gebruik van drinkwater vormt onderdeel van de bescherming van het milieu (de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen; artikel 1.1, tweede lid Wm).
Voor het bepalen van BBT voor het onderdeel waterbesparing hebben wij gebruik gemaakt van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Datacenters 2012 v1.0.
Het BREEAM toetsingscriterium voor het jaarlijkse procesgerelateerde drinkwaterverbruik wordt berekend door het aantal m^3 waterverbruik per jaar te delen door het totaal opgesteld IT vermogen in kiloWatt van de installatie. Datacenters met een waterverbruik van lager dan 6 m^3/kW presteren in deze norm beter dan een gemiddeld datacentrum.

13.3 Beoordeling en conclusie

Door de beperkte dakoppervlakte en beperkte geluidruimte is het niet mogelijk om alleen van een droge koeler gebruik te maken. Om drinkwater zo min mogelijk te gebruiken zal het datacentrum een industriewateraansluiting en een industriewaterbuffer realiseren. De buitentemperatuur van de omslag naar natte koeling wordt zo hoog mogelijk ingesteld om het gebruik van koelwater maximaal te beperken.
Volgens het Breeam toetsingscriterium heeft FC 2 een waterverbruik van 5,4 m^3/kW. Het Breeam toetsingscriterium is gebaseerd op drinkwaterverbruik. Bij FC 2 wordt voornamelijk gebruik gemaakt van industriewater en daardoor presteert het veel beter dan een gemiddeld datacentrum. Om die reden voldoet het aan de toetsingscriteria van de BREEAM ontwerpnorm.
Wij concluderen dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel waterbesparing. Om inzicht te krijgen in het daadwerkelijk waterverbruik hebben wij een registratie- en monitoringvoorschrift opgenomen in de voorschriften 1.4.1, onder d en 1.4.2.

14 GELUID

14.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie oftewel de geluidsemissie die het datacentrum onder normale bedrijfsomstandigheden veroorzaakt waaronder het periodieke testen van de noodstroomaggregaten (zoals dat ook uit de aanvraag blijkt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het datacentrum.
Het datacentrum is gelegen op het industrieterrein Westpoort te Amsterdam. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige objecten bevinden zich op meer dan 1000 meter afstand van de grens van het datacentrum. De geluidimmissie van het datacentrum wordt voornamelijk bepaald door hybride droge koelers, open koeltorens en testen van de noodstroomaggregaten.

14.2 Akoestische gegevens

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022. Daarnaast is een aanvulling op dit rapport overgelegd, het betreft de notitie van 12 juni 2024 met referentie HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO. Op basis van deze gegevens zijn de aangevraagde activiteiten getoetst en zijn de geluidsvoorschriften opgesteld.

14.3 Toetsing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van woningen

Het datacentrum is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Westpoort. Rond dit industrieterrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd waarbuiten de geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te boven mag gaan. Daarnaast zijn voor de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidsgevoelige objecten maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Op grond van artikel 2.14 lid 1 van de Wabo moeten deze grenswaarden in acht worden genomen bij de beslissing op de aanvraag.

Op basis van de aangeleverde gegevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting getoetst aan de grenswaarden binnen de zone. Uit de toetsing blijkt dat de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten hieraan voldoet.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus, LAmax, bij de dichtstbijzijnde woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998). Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door het afblazen van remlucht en/of het manoeuvreren en optrekken van vrachtwagens. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten liggen op een dermate grote afstand dat de maximale geluidsniveaus niet hoorbaar zijn. Hieruit volgt dat ruim voldaan wordt aan de grenswaarden.

Verkeersaantrekkende werking

De Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996 is (volgens de jurisprudentie) niet van toepassing voor bedrijven gesitueerd op gezoneerde industrieterreinen. Uit een kwalitatieve beschouwing blijkt dat het opstellen van middelvoorschriften ter voorkoming of beperking van hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking in deze situatie niet noodzakelijk is.

Beste Beschikbare Technieken

Met betrekking tot de geluiduitstraling van het datacentrum worden de beste beschikbare technieken toegepast.

14.4 Geluidsvoorschriften

Ter plaatse van de dichtstbijgelegen geluidsgevoelige woningen treden als gevolg van de activiteiten van het bedrijf lage geluidsniveaus op die ter plaatse niet meetbaar zijn. Om meet- en controleerbare geluidsniveaus op te kunnen nemen in de voorschriften zijn in deze beschikking VergunningImmissiePunten (VIP's) opgenomen op korte afstand van de grens van het datacentrum. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van deze VIP's worden de woningen indirect beschermd.

Vanwege de grote afstand tot de geluidsgevoelige objecten en de beperkte en lage maximale geluidsniveaus zijn maximale geluidsniveaus, welke afkomstig zijn van het datacentrum, niet hoorbaar ter plaatse van deze geluidsgevoelige objecten. Om die reden is er voor gekozen om voor maximale geluidsniveaus geen grenswaarden op te nemen.
Omdat het datacentrum nog niet gebouwd is, zijn de geluidsvermogens van de technische installatie gebaseerd op prognoses of metingen van soortgelijke installatie op een andere locatie. Daarom is in een voorschrift bepaald dat er binnen 6 maanden na in bedrijf name van datacentrum toren 2 een opleveringsonderzoek moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

14.5 Incidentele bedrijfssituatie

Maximaal twaalf keer per jaar worden de noodstroomaggregaten (NSA's) getest. Gedurende 1,5 uur worden alle NSA's in de dagperiode tegelijkertijd of separaat in werking gesteld. Deze situatie wordt beschouwd als een incidentele bedrijfssituatie. Voor deze bedrijfssituatie is voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een aparte voorschrift opgenomen.

14.6 Conclusie

Voor het milieuaspect geluid geldt dat de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder ten gevolge van de aangevraagde activiteiten milieuhygiënisch aanvaardbaar zijn. Met de in de vergunningen opgenomen doel- en middel voorschriften voor het aspect geluid wordt geborgd dat het datacentrum blijft voldoen aan de richt- en grenswaarden waarop de aanvraag is getoetst.

15 VERDUURZAMING VAN HET ENERGIEGEBRUIK

15.1 Aangevraagde situatie

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door het datacentrum. Volgens de aanvraag wordt namelijk 269.000.000 kWh/jaar elektriciteit gebruikt. Er is geen gasaansluiting aanwezig.

Toetsing BBT energie-efficiëntie

Als onderdeel van de toets aan de beste beschikbare technieken hebben wij de aanvraag betreffende energie-efficiëntie getoetst aan de BREF Energie-efficiëntie en de Actuele Erkende Maatregelenlijst energiebesparing d.d. 8 juni 2023. Hierover merken wij op, dat de toepassing van adiabatische koeling (combinatie luchtkoeling en waterkoeling) een van de meest zuinige vorm van koeling is van datacenters.

Aanvullend geeft de aanvrager aan dat onder meer de volgende maatregelen zijn gerealiseerd:

- De restwarmte van de koelinstallaties wordt gebruikt voor het stand-by houden van de NSA's;
- Samenvoegen van intern en extern werklast bij de servers zodat het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht wordt;
- Stellen van geautomatiseerd energiebeheer op servers;
- Optimaliseren van de belasting van UPS-en (Batterijen);
- Een buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte toepassen;
- Energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toepassen;
- Een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten toepassen;
- Een scheiding brengen tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal;
- Zonnepanelen op het plint plaatsen;
- Isoleren van spouwmuren van gebouwen en platte daken;
- Vervangen in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas/ dubbelglas door HR++ glas;
- Toepassen van een klokregeling toe en deze regelen - dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd;
- Frequentiegeregelde circulatiepompen toepassen;
- Isoleren warmwaterleidingen en appendages;
- Plaatsen van een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten;
- Een drycooler voor de koeling van procesapparatuur toepassen;
- Stellen een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers;
- Een frequentieregelaar toepassen om het vermogen van de zaalkoelers te beperken.

Het is gebruikelijk in de datacenterbranche om efficiëntie van het stroomgebruik uit te drukken met de factor Power Usage Effectiveness (PUE). Met de onderhavige installatie (zowel gebruik van elektrische installatie als koeling etc.) wordt een ontwerp PUE gerealiseerd van 1.18 bij 100% IT-load.

15.2 Lokaal Beleid

Ten aanzien van het vestigen van datacentra is zowel door de provincie Noord-Holland als door de gemeente Amsterdam beleid opgesteld. Voor de provincie Noord-Holland is het beleid vastgelegd in de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 d.d. januari 2022.

Provincie Noord-Holland

In november 2023 heeft de provincie Noord-Holland de Richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden datacenters Noord-Holland als onderdeel van de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 gepubliceerd op haar site. De Richtlijn bevat de vestigingsvoorwaarden duurzaamheid. De Richtlijn is onder meer bedoeld om het gesprek met de aanvrager (datacentrum) aan te gaan over de ambitie op het vlak van verduurzaming. Dit gesprek heeft ook bij dit dossier plaatsgevonden. Het geheel wordt integraal beschouwd. Zo hebben bij bijvoorbeeld het kiezen van koeltechnieken water- en elektriciteitsgebruik directe invloed op elkaar. Ook kunnen andere milieuthema's als bijvoorbeeld geluid reden zijn waarom de voorwaarden niet optimaal kunnen worden gerealiseerd.

Gemeente Amsterdam
Door de gemeente Amsterdam is het beleid vastgelegd in het Datacenterbeleid gemeente Amsterdam 2020-2030 d.d. 14-10-2020. Dit beleid komt voor een deel overeen met het beleid van de provincie Noord-Holland. De uitvoering van dit beleid moet vooral gestalte krijgen door deze mee te nemen in de voorwaarden in erfpachtovereenkomsten, (grond)verkoopvoorwaarden dan wel anterieure overeenkomsten.
Uit de door de aanvrager aangeleverde gegevens blijkt dat naar ons oordeel in voldoende mate aandacht is besteed aan het toepassen van de aandachtspunten die in de beide beleidsdocumenten zijn vastgelegd.

15.3 Boordeling en conclusie
Met ingang van 1 juli 2023 zijn de voorschriften van afdeling 2.6 van het Abm 'Verduurzaming van het energiegebruik' rechtstreeks van toepassing op het datacentrum. Hieronder valt onder meer de verplichting om alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen, een vierjaarlijkse informatieplicht en in aanvulling daarop een onderzoeksplicht voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 10 miljoen kWh of 170.000 m^3 aardgas(equivalent). De erkende maatregelenlijst energiebesparing van Bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer is een onderdeel van de BBT toetst.
Hiermee concluderen wij dat wordt voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het onderdeel verduurzaming van het energiegebruik.
Na 1 januari 2024 zijn de regels voor het verduurzamen van het energiegebruik opgenomen in het Bal, namelijk paragraaf 3.3.2 juncto 5.4.1 Bal.

15.4 CO_2-emissiehandel (EU ETS)
De Europese Unie heeft een systeem van CO_2-emissiehandel (verder: ETS) ingevoerd dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO_2-uitstoot verplicht zijn CO_2-rechten te kopen en de mogelijkheid geven het teveel aan rechten te verkopen (Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2018/410).
Als de som van alle afzonderlijke installaties boven ≥ 3 MWth groter is dan 20 MWth dan geldt dat het datacentrum een emissievergunning van EU ETS (emissiehandel) nodig heeft. Zonder deze vergunning kan de installatie niet in bedrijf zijn. De Nederlandse emissieautoriteit is het bevoegd gezag voor deze emissievergunning.

16 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)
Op deze aanvraag is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019 van toepassing.
Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. De verwijzing naar deze aanvullende voorschriften staat vermeld onder hoofdstuk I: Voorschriften Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

D INHOUDELIJKE BEOORDELING RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

1 BINNENPLANS AFWIJKEN

1.1 Inleiding

FC 2 heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een datacentrum aan de Plimsollweg 13. De complete datacentrum bestaat uit 3 torens van elk 85 meter hoogte. Elke toren betreft een separate inrichting. De aanvraag van FC 2 omhelst alleen de middelste toren 2. Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek overgelegd. Het betreft het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect B.V.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022.

In het rapport is de geluidimmissie onderzocht van alle drie de torens afzonderlijk. Uit het rapport blijkt dat er twee representatieve bedrijfssituaties zijn: het tussenbedrijf en winterbedrijf. Daarnaast zorgt toren 3 voor een afscherming van de geluidimmissie van toren 2. Omdat niet duidelijk is wanneer toren 3 wordt gerealiseerd, is er dus ook sprake van een situatie met en zonder afscherming van toren 3.

Voor het bepalen van het immissiebudget voor delen van kavels of meerdere kavels dient de handleiding overeenkomstig bijlage 4 van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort worden gevolgd. Omdat het datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget bepaald naar rato van het oppervlak, in deze situatie dus 1/3 van het relevante immissiebudget dat geldt voor de gronden van het gehele datacentrum (dus alle drie de torens). Hiermee wordt afgeweken van de handleiding, echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde handleiding die de gemeente Amsterdam (en in overeenstemming met Port of Amsterdam en Omgevingsdienst NZKG) voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de aanvraag niet voldoet aan het immissiebudget, overeenkomstig het bestemmingsplan Geluidverdeelplan Westpoort. Hierdoor is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan. Daarom heeft het datacentrum eveneens een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning strijdig gebruik.

1.2 Overweging binnenplans afwijken

Het datacentrum FC 2 is gelegen op het industrieterrein Westpoort. Met ingang van 1 januari 2024 geldt op die locatie het Omgevingsplan Amsterdam waarvan het Geluidverdeelplan Westpoort onderdeel uitmaakt. Verder aangeduid als Geluidverdeelplan Westpoort.

Op de locatie waar FC 2 wordt gerealiseerd, is artikel 4.1 'milieuzone-geluidverdeling 1' van het Geluidverdeelplan Westpoort van toepassing. Op grond van artikel 4.1.2 moet ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - geluidverdeling 1' het datacentrum

voldoen aan de immissiebudgetten als opgenomen in Bijlage 3, behorende bij de regels van het Geluidverdeelplan Westpoort. Ingeval de geluidimmissie plaats vindt op meerdere en/of delen van kavels, dan moet de geluidimmissie voldoen aan de immissiebudgetten die zijn berekend aan de hand van de in bijlage 4 voorgeschreven rekenmethodiek. Het volledige initiatief bestaat uit drie afzonderlijke torens. Elke toren wordt aangevraagd als een separate inrichting. De aanvraag van FC 2 omhelst alleen toren 2. Omdat het datacentersgrens van de drie torens niet eenduidig is vast te stellen en op verschillende hoogte afwijkend is, is het immissiebudget van elke toren apart bepaald op basis van 1/3 van het immissiebudget van het volledige initiatief (bestaande uit drie torens). Hiermee wordt afgeweken van de voorgeschreven rekenmethodiek. Echter is dit in overeenstemming met de gewijzigde rekenmethodiek die de gemeente Amsterdam voornemens is om vast te stellen met een tweede herziening van het Geluidverdeelplan Westpoort, waarvan het ontwerp inmiddels ter inzage heeft gelegen.

Het initiatief is gelegen op de kavels 3210 en 3702-3. Voor FC 2 (toren 2) bedraagt het immissiebudget 1/3 van het gecumuleerde immissiebudget van kavel 3210 en 3702-3 waarvoor in het Geluidverdeelplan Westpoort een geluidbudget is vastgesteld. Het immissiebudget voor FC 2 is weergegeven in onderstaand tabel.

Immissiebudget FalconConnect 2 B.V.				
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18_A	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9
MTG 3_A	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-
MTG 4_A	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1
MTG 5_A	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5
Zp 07_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-
Zp 08_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-
Zp 09_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1
Zp 10_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-

Bij de aanvraag is het akoestisch rapport "Datacentra Falcon Connect b.v.; onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van drie separate datacentra op plangebied Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam", rapportnummer GB18091-20-RA-002, d.d. 26-10-2022 overgelegd. Daarnaast is er een ruimtelijke motivering voor het binnenplans afwijken van het Geluidverdeelplan Westpoort overgelegd. Het betreft de notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", versie 003, zaaknummer 11103361, d.d. 31-10-2022.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat op een aantal toetspunten niet voldaan wordt aan het immissiebudget voor de avond- en nachtperiode. Vanwege deze overschrijding van het immissiebudget wordt niet voldaan aan artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort en is het aangevraagde project daardoor in strijd met het Geluidverdeelplan Westpoort.

Aan de hand van artikel 5.1 voorziet het Geluidverdeelplan Westpoort in een afwijkingsregeling voor het overschrijden van het immissiebudget. Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 4.1.2 van het Geluidverdeelplan Westpoort voor een aanvraag die niet voldoet aan de voornoemde immissiebudgetten, indien:

a) de aanvraag niet technisch en/of bedrijfseconomisch onhaalbaar is;
b) uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de overschrijding van het immissiebudget geminimaliseerd is door:

    1. hier in de terreininrichting rekening mee te houden;
    2. de activiteiten plaats te laten vinden op een minder geluidgevoelig dagdeel, en;
    3. bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen toe te passen;

c) door het toestaan van een hoger geluidbudget de totale gecumuleerde toegestane geluidbelasting van het industrieterrein niet hoger wordt dan:

    1. de grenswaarde op de grens van de geluidzone;
    2. de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten.

lid a.
De dienst Ruimte en Duurzaamheid (R&D) van de gemeente Amsterdam heeft getoetst of de aanvraag technisch of bedrijfseconomisch onhaalbaar is. Uit deze toetsing is geconcludeerd dat hier geen sprake van is en dat voldaan wordt aan de voorwaarde in lid a.

Geconcludeerd wordt dat voldoende onderbouwd is dat voldaan wordt aan lid a.

lid b:
Uit het akoestisch rapport blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget voornamelijk veroorzaakt wordt door de volgende maatgevende geluidsbronnen:

- De inlaten en uitlaten van de hybride droge koelers (HDC's);
- de open koeltorens tijdens winterbedrijf;
- luchtbehandelingsinstallaties inclusief toe- en afvoerrooster in de gevel.

Om de overschrijding te beperken is bij het ontwerp van het datacentrum zoveel als mogelijk rekening gehouden met het minimaliseren van de geluidemissie voor zover dit geen nadelige gevolgen heeft voor het energieverbruik. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de volgende geluidreducerende maatregelen worden toegepast:

- Door een overcapaciteit van de HDC's is een lager toerental van de ventilatoren benodigd welke resulteert in een lagere geluidemissie en een besparing van energieverbruik;

- De HDC's worden uitgevoerd met 'low noise' ventilatoren;
- Door gebruik van een ondergrondse warmte-/koudeopslag is tijdens warme periode minder inzet van HDC's benodigd;
- De koeltorens worden voorzien van low noise ventilatoren en een toerentalregeling zodat deze op een lager toerental in bedrijf kunnen zijn.
- Toepassen van coulissendempers in het kanaalwerk van de luchtbehandelingsystemen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat aanvullende geluidreducerende maatregelen zoals het toepassen van geluiddempers in de inlaatroosters van de HDC's, geluidschermen op het dak en het verder verlagen van het toerental dan bovengenoemde niet mogelijk of weinig zinvol is omdat dit ten koste gaat van de energiebesparing en de duurzaamheid van het datacentrum. Het toepassen van een andere terreinindeling of het verplaatsen van de activiteit naar een ander minder geluidgevoelige dagdeel is eveneens niet mogelijk omdat er reeds sprake is van de meest gunstige indeling en het datacentrum 24 uur per dag in werking is. Hieruit volgt dat in voldoende mate is aangetoond dat alle bedrijfseconomisch haalbare geluidcompenserende maatregelen zijn toegepast en dat voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bedoeld in lid b.

lid c:
De verhoging van het immissiebudget, zoals aangegeven in voorschrift 6.1.1 & 6.1.2 is getoetst aan de grenswaarde op de grens van de geluidzone en aan de toegestane geluidsbelasting van bestaande en geprojecteerde geluidsgevoelige objecten. Uit deze toets blijkt dat de aanvraag niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden. De aanvraag voldoet aan de voorwaarde zoals bedoeld in lid c.

1.3 Voorschriften

Uit het akoestisch rapport blijkt dat er sprake is van twee verschillende bedrijfssituaties; het tussenbedrijf en het winterbedrijf. In beide situaties is er sprake van een overschrijding van het immissiebudget. De toegestane verhoging van het immissiebudget in het voorschrift geldt voor beide situaties.

Daarnaast is er sprake van twee verschillende situaties vanwege de toekomstige afscherming door toren 3. Omdat de afscherming van toren 3 een relevante reductie van de geluidsimmissie veroorzaakt is er voor gekozen om de toegestane verhoging van het immissiebudget te verlagen op het moment dat toren 3 is gebouwd.

Op het moment dat er warmte-uitkoppeling plaatsvindt, is de verwachting dat er minder gekoeld hoeft te worden en daardoor sprake is van een lagere geluidemissie. Onder warmte-uitkoppeling wordt verstaan dat het aangevraagde datacentrum, zijnde het datacentrum, de restwarmte van het datacentrum afgeeft aan een warmtenet.

Omdat nog niet duidelijk is wanneer de warmte-uitkoppeling wordt gerealiseerd en welke invloed dit heeft op de geluiduitstraling van het datacentrum zijn er voorschriften opgenomen waarmee geborgd wordt dat een nieuw akoestisch

onderzoek moet worden uitgevoerd na ingebruikname van de warmte-uitkoppeling. Uit dat akoestisch onderzoek moet blijken dat aan het dan geldende immissiebudget wordt voldaan. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de overschrijding van het immissiebudget niet of gedeeltelijk is afgenomen, dan wordt het akoestisch rapport ook aangemerkt als een daartoe strekkende aanvraag.

1.4 Conclusie

Uit de bij de aanvraag ingediende gegevens blijkt dat het verzoek om af te wijken van het immissiebudget voldoet aan de voorwaarden die gelden overeenkomstig artikel 5.1 van het Geluidverdeelplan Westpoort.

E ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

[...]

F BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

I. De aangevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, en e, sub 1° en 3°, van de Wabo aan FC 2 te verlenen;

II. Af te wijken van artikel 4.1.2. van de bepalingen van het bestemmingsplan "Geluidverdeelplan Westpoort";

III. Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk G en H opgenomen voorschriften alsmede de in bijlage 1, 2 en 3 opgenomen documentenlijst, begrippenlijst en vergunningspunten te verbinden;
IV. Aan de aangevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo en artikel 3 lid 7 Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden.

Inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.

Afschriften
Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan:

- Uw adviseur Mees Ruimte & Milieu B.V.;
- Havenbedrijf Amsterdam;
- Rijkwaterstaat West-Nederland Noord;
- Dienst Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam;
- Burgemeester en Wethouders van Amsterdam;
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,

voor deze,

[...]

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Beroepsclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij:
Rechtbank Noord-Holland
sector bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur indien mogelijk een kopie van dit besluit mee.

In aanvulling op het voorgaande geldt volgens recente uitspraken van de rechter het volgende:
Als belanghebbende kunt u beroep instellen zonder dat u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.
Als niet-belanghebbende kunt u ook beroep instellen maar dan moet u wel eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van deze site:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

G VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Documenten

1.1.1
De volgende documenten van de aanvraag maken onderdeel uit van de beschikking:

- OLO aanvraagformulier van 11 april 2022 met kenmerk 6892555;
- Niet-technische-samenvatting behorende bij de aanvraag;
- Informatie Bijlage thermisch en elektromotorisch vermogen datacenter;
- Bericht over treffen van EML maatregelen van 24 september 2024;
- Plattegrondtekening "Tekening_-_Inrichtingsgrens_Toren_02" met documentdatum 28 februari 2022;
- Situatieschets met documentdatum 28 februari 2022.

1.2 Terrein van het datacentrum en toegankelijkheid

1.2.1
Het datacentrum moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2.2
Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot het datacentrum/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.3 Instructies

1.3.1
De vergunninghouder moet de binnen het datacentrum (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3.2
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3.3
Van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden die mogelijkerwijs beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

1.4.1
Binnen het datacentrum is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen het datacentrum in een logboek de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor het datacentrum geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in het datacentrum aanwezige gevaarlijke stoffen;
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
d. de registratie van de bedrijfsuren van de noodstroomaggregaten;
e. de continue registratie van de thermische vermogens van de noodstroomaggregaten waaruit blijkt dat het gezamenlijk opgesteld feitelijk maximale thermisch vermogen van alle stookinstallaties niet hoger zal zijn dan 88,44 MWth.

1.4.2
De in voorschrift 1.4.1 genoemde registratie van het jaarlijks waterverbruik is onderverdeeld in een registratie van het waterverbruik ten behoeve van:

a. de koeling van het datacentrum middels drinkwater i.c. Industriewater;
b. het huishoudelijk/sanitair gebruik.

De documenten genoemd onder 1.4.1 en 1.4.2. moeten tenminste vijf jaar worden bewaard.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen het datacentrum moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Preventie

2.1.1

Binnen het datacentrum moet het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:

- effectief grondstofverbruik;
- hergebruik en recycling;
- een optimaal gebruik van de interne verzamel- en op bulksystemen;
- ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.

2.2 Opslag

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond het datacentrum plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is en
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen het datacentrum.

Van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten het datacentrum kunnen verspreiden.

Gemorste of gelekte afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd.

2.2.4
Afvalstoffen mogen, uitgezonderd bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen het datacentrum worden be- of verwerkt of worden vernietigd. Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van het datacentrum te storten, te begraven of te laten uitvloeien.

2.2.5
Stoffen die bij menging agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar kunnen reageren, mogen niet met elkaar in contact kunnen geraken.

2.2.6
Stoffen, die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast, moeten zo spoedig mogelijk uit het datacentrum worden afgevoerd.

2.2.7
Afvalstoffen moeten op gezette tijden, maar ten minste 1 maal per jaar, uit het datacentrum worden afgevoerd naar de daartoe bestemde inrichtingen. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten het datacentrum kan verspreiden.

2.2.8
Elektrische afgedankte apparatuur dienen gescheiden te worden en afgevoerd naar een gecertificeerde afvalverzamelaar.

3 AFVALWATER

3.1 Instructieregeling

3.1.1
Het bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur.
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk.

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Lozingseisen

3.2.1
Het afvalwater afkomstig van de Reversed Osmose installatie op het vuilwaterriool en het afvalwater dat afkomstig is van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt moet aan de volgende eisen voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008).
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012).
c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

3.2.3
Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.2.4
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken.
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken.
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken.
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.3 Voorzieningen

3.3.1
Het afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening van het vulpunt voor de ondergrondse opslagtank voor diesel wordt via een slib- en olieafscheider geloosd op het hemelwaterriool. De slibvangput en olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.

3.3.2
De slib- en olieafscheider is voorzien van detectie waarmee de afvoer van de slib- en olieafscheider naar het hemelwaterriool wordt afgesloten op moment dat diesel in de slib- en olieafscheider wordt gedetecteerd.

3.3.3
Een controlevoorziening moet altijd goed toegankelijk en onderhouden zijn.

3.4 Goedkeuring stoffen (ABM)

3.4.1
Vergunninghouder moet een Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) toets uitvoeren voorafgaand aan het toepassen van nieuwe stoffen of mengsels, alsmede een groter jaarverbruik daarvan waarbij verwacht wordt dat deze stoffen en hun omzettingsproducten in het afvalwater terecht kunnen komen. De resultaten van de ABM toets worden verstrekt aan het bevoegd gezag. Indien uit de ABM toets blijkt dat de waterbezwaarlijkheid klasse Z, A of B is, mag de betreffende stof alleen na goedkeuring van het bevoegd gezag worden toegepast.

4 NOODSTROOMAGREGAAT INCLUSIEF LEIDINGEN, APPENDAGES EN DAGTANKS

4.1.1
De noodstroomaggregaat inclusief leidingen, appendages en dagtanks moeten voldoen aan paragraaf 13.32 van BRL SIKB 7800 (voorheen BRL 903).

5 GELUID

5.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarneem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]	Avond 19.00-23.00 [dB(A)]	Nacht 23.00-07.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten					
		X	Y				
Vp1 Toren2	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	32	32	30
Vp2 Toren2	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	38	38	36
Vp3 Toren2	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	34	34	32

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.2

In afwijking van voorschrift 5.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) door de in het datacentrum aanwezige toestellen en installaties, en door de in het datacentrum verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, tijdens de incidentele bedrijfssituatie en niet meer dan 12 keer per jaar, ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)				Waarn eem hoogte [m]	Dag 07.00-19.00 [dB(A)]
Nr[1]	Omschrijving	RD-coördinaten			
		X	Y		
Vp1 Toren2	Ter hoogte van Radarweg 36	117486	490075	5	32
Vp2 Toren2	Ter hoogte van Radarweg 29	117555	489657	5	42
Vp3 Toren2	Ter hoogte van Donauweg 21	117060	489700	5	36

[1]De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in figuur 1 van deze beschikking.

5.1.3

Binnen 6 maanden na het in bedrijf stellen van het datacentrum FC 2 BV (toren 2) moet aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet door middel van metingen en/of berekeningen worden aangetoond dat aan de voorschrift 6.1.1 wordt voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de in dit voorschrift opgenomen grenswaarden, dan moet in het rapport te zijn opgenomen welke aanvullende maatregelen zijn getroffen of zullen worden getroffen en binnen welk termijn deze worden getroffen. Het tijdstip van afronding van de uitgevoerde maatregelen moet worden gemeld aan het bevoegd gezag.

5.1.4

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). In afwijking hiervan dient gerekend te worden met TNO-luchtdemping.

H VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT RUIMTELIJK STRIJDIG GEBRUIK

6.1 Geluidvoorschriften afwijken immissiebudget

6.1.1

Op grond van artikel 5.1 van de planregels van het Geluidverdeelplan Westpoort mag de geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van Falconconnect 2 B.V. (toren 2) het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

Tabel 2: afwijken Immissiebudget		Immissiebudget FalconConnect 2 B.V. (Kavels 3210 & 3702-3)			Aanvraag geluidimmissie FalconConnect 2 B.V.			Verhoging t.b.v. activiteiten FalconConnect 2 B.V.		
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9	15,7	15,7	12,0	-	-	-
MTG 3	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-	-	12,8	-	-	-	-
MTG 4	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1	22,1	22,1	18,7	-	5,2	5,6
MTG 5	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5	18,0	18,0	14,2	-	0,9	0,7
Zp 07	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-	-	7,5	-	-	-	-
Zp 08	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-	12,3	12,2	-	-	1,7	-
Zp 09	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1	14,7	14,7	11,4	-	3,7	4,3
Zp 10	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-	8,3	8,2	-	-	0,2	-

6.1.2

De geluidimmissie vanwege de aangevraagde activiteiten en installaties van FC 2 (toren 2) mag, na realisatie van toren 3, het vastgestelde immissiebudget overschrijden met maximaal de in tabel 2 genoemde verhogingen.

Tabel 2: afwijken Immissiebudget		Immissiebudget (Kavels 3210 & 3702-3)			Aanvraag geluidimmissie FalconConnect 2 B.V.			Verhoging t.b.v. activiteiten FalconConnect 2 B.V.		
Naam	**Omschrijving**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
HW 18	Spaarndammerdijk 314; HW=56 dB(A)	22,6	16,8	12,9	15,7	15,7	12,0	-	-	-
MTG 3	Spaarndammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	-	14,0	-	-	12,8	-	-	-	-
MTG 4	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	22,5	16,9	13,1	20,8	20,7	17,0	-	3,8	3,9
MTG 5	Willen Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	22,5	17,1	13,5	17,8	17,7	13,9	-	0,6	0,4
Zp 07	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	-	8,4	-	-	7,5	-	-	-	-
Zp 08	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	15,7	10,5	-	12,2	12,2	-	-	1,7	-
Zp 09_	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	16,6	11,0	7,1	14,3	14,2	10,8	-	3,2	3,7
Zp 10	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	13,2	8,0	-	8,2	8,1	-	-	0,1	-

6.2 Geluidvoorschriften ná warmte-uitkoppeling

6.2.1

Zodra sprake is van warmte-uitkoppeling, meldt vergunninghouder dit onverwijld en schriftelijk bij het bevoegd gezag.

6.2.2

Uiterlijk twaalf maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, vervallen bovenstaande voorschriften 6.1.1 & 6.1.2 en geldt vanaf dat moment het bepaalde in dit voorschrift.

6.2.3
In de bedrijfssituatie ná warmte-uitkoppeling dient het datacentrum te voldoen aan het immissiebudget overeenkomstig het dan geldende Geluidverdeelplan Westpoort.

6.2.4
Uiterlijk zes maanden nadat sprake is van warmte-uitkoppeling, wordt aan het bevoegd gezag (digitaal loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) een akoestisch rapport overgelegd waarin is aangetoond aan het in voorschrift 6.2.3 genoemd immissiebudget wordt voldaan.

6.3 Wijzigingsverzoek

6.3.1
Indien het datacentrum na de warmte-uitkoppeling niet kan voldoen aan het in voorschrift 7.2.3 genoemde immissiebudget, kan vergunninghouder door middel van een daartoe strekkende aanvraag het bevoegd gezag verzoeken het in voorschrift 7.2.3 genoemd immissiebudget te verruimen tot maximaal het niveau van de in voorschriften 7.1.1 en 7.1.2 genoemde geluidniveaus, teneinde beperkingen voor de bedrijfsactiviteiten van vergunninghouder te voorkomen.

6.3.2
De in voorschrift 7.3.1 genoemde aanvraag gaat vergezeld van een akoestisch rapport, waaruit de overschrijding van het (geluid)immissiebudget blijkt. In dit rapport moet volgens de dan geldende meetvoorschriften en inzichten en uitgaande van 100% bezetting van het datacentrum zijn aangetoond in welke mate de overschrijding van het op grond van het Geluidverdeelplan Westpoort geldende immissiebudget is afgenomen en/of op welke wijze de vergunninghouder de overschrijding van het immissiebudget kan terugbrengen.

6.3.3
Indien vergunninghouder een ontvankelijke aanvraag tot verruiming heeft ingediend, blijven – in afwijking van voorschrift 7.2.2 – de voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 van kracht tot het moment dat het besluit op de aanvraag tot verruiming onherroepelijk is geworden. Voorafgaande bepaling geldt uitsluitend indien vergunninghouder de aanvraag tot verruiming heeft ingediend voor het einde van de in voorschrift 6.2.2 genoemde termijn.

I VOORSCHRIFTEN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob gelden aanvullende voorschriften aan deze vergunning. Deze aanvullende voorschriften zijn op grond van artikel 28 van de Wet Bibob geheim en zijn daarom opgenomen en toegelicht in een vertrouwelijke bijlage bij de verleningsbeschikking van deze vergunning. Gedeputeerde Staten houden toezicht op de naleving van deze voorschriften. Op grond van artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob kunnen Gedeputeerde Staten de beschikking intrekken als door vergunninghouder niet wordt voldaan aan (een van) deze voorschriften.

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder etc.)

Begrip	Definitie
Afvalstoffen	Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bodembedreigende stof	Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.
Bodembeschermende maatregel	Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
ETS	CO_2 emissiehandelssysteem
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Gevaarlijke afvalstof	Afvalstof die als zodanig is aangewezen op grond van de Eural regelgeving.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
KIWA	Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, www.kiwa.nl
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het

	Besluit bodemkwaliteit
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MER	Milieueffectrapport
NEN 5740	NEN 5740: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.
NEN-EN 858-1 en 2.	NEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002+A1:2004, Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole; NEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, februari 2003.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
PGS 28	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', 2011 versie 1,0 (december 2011).
PGS 30	Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, "Vloeibare brandstoffen, Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties", 2011 versie 1.0 (december 2011).
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.
Vloeistofkerende voorziening	Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.


BIJLAGE 2 OVERZICHT INGEDIENDE DOCUMENTEN

Tabel 1

Nr.	Documenten	Document datum
1.	Aanvraagformulier OLO nummer nr. 6892555	11 april 2022
2.	Situatietekening	24 februari 2022
3.	Situatietekening, laag 00	24 februari 2022
4.	Situatietekening, laag 01	24 februari 2022
5.	Plattegrondtekening met de indeling van het bedrijf incl. installaties	14 juni 2024
6.	Rioleringstekening	18 februari 2022
7.	Toelichting op aanvraag (milieuaspecten), kenmerk 20234-2, status 1.0	12 juli 2023
8.	Notitie "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening", kenmerk 21234	1 november 2022
9.	M.e.r.-beoordelingsbesluit, kenmerk 10632921	7 april 2022
10.	Technische gegevens stookinstallaties (generatoren), opslagtanks, koelinstallaties	1 februari 2022
11.	Samenvatting technische kenmerken	3 juni 2024
12.	Beschrijving koelinstallatie, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-1v2	18 november 2021
13.	Beschrijving watersystemen, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-2v2	18 november 2021
14.	Notitie over kwaliteit van afval water, kenmerk 58210019	31 mei 2022
15.	Technische informatie aanvraag riolering, HWA en spuiwater afvoer, kenmerk WPD-BI1251IB-NT014v4	16 maart 2022
16.	WPD – Toren 1: Lozing water koelsysteem datacenter, versie 2	7 maart 2022
17.	Technische informatie lozing Hemelwaterriool en lozing op de Vuilwaterriool, kenmerk WPD-BI1251-NT028	27 augustus 2024
18.	DC Westpoort - Storm Water calculation	21 juni 2019
19.	Erkende maatregelen lijst, kenmerk NL-NLD01-ZZZZ-XX-RHD-RP-Z-FC1 EML_SFv1	10 september 2024
20.	Bericht over EML lijst	16 mei 2024
21.	Bericht over batterijen	9 april 2024
22.	Bericht over afvalwater	28 juni 2024
23.	Bericht over treffen van EML maatregelen	24 september 2024
24.	Lijst met vestigingsvoorwaarden datacenters PNH, kenmerk 240924	24 september 2024
25.	WUE-berekening- efficiëntie watergebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-4v2	18 november 2021
26.	PUE-berekening- efficiëntie stroomgebruik, kenmerk WPD-BI1251IB-NT010-3v2	18 november 2021
27.	Bericht energieverbruik	12 december 2023
28.	Nulsituatie bodemonderzoeksrapport, kenmerk 418953-233	23 oktober 2018
29.	UREA 32 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-001-ENG	15 oktober 2021
30.	HVO100 Product data sheet, kenmerk WPDT1-FUEL-SPE-002-NLD	15 oktober 2021
31.	Product information Lubron RO NP, kenmerk 58210019	11 februari 2022
32.	Veiligheidsinformatieblad Lubron RO NP	5 juli 2024
33.	Formulier Algemene Beoordelingsmethodiek	5 juli 2024
34.	Akoestisch onderzoeksrapport, kenmerk GB18091-20-RA-002	26 oktober 2022

35.	Falcon Datacentra Connect, Plimsollweg, industrieterrein Westpoort Amsterdam aanvullingen op aanvragen omgevingsvergunning milieu toren 1, 2 en 3, kenmerk HH/RV/YvdM/GB 18091-22-NO	12 juni 2024
36.	Aanvulling toelichting milieuaanvraag geluid, kenmerk WPD-Bl1251IB-NT021	20 juni 2022
37.	Luchtkwaliteitsrapport, kenmerk GB18091-4-RA	19 november 2021
38.	Rapport stikstofemissie en -depositie, kenmerk r GB 18091-12-RA-001	22 februari 2022
39.	Addendum stikstof calamiteit, kenmerk TvD/TvD/JMa/GB 18091-16-NO	25 februari 2022
40.	Aeriusberekening, kenmerk RdVxRKxK1hbN	2 oktober 2024
41.	Bijlage bij de Aeriusberekening "Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel"	2 oktober 2024
42.	KvK uittreksel	26 juli 2024

BIJLAGE 3 VERGUNNINGSPUNTEN

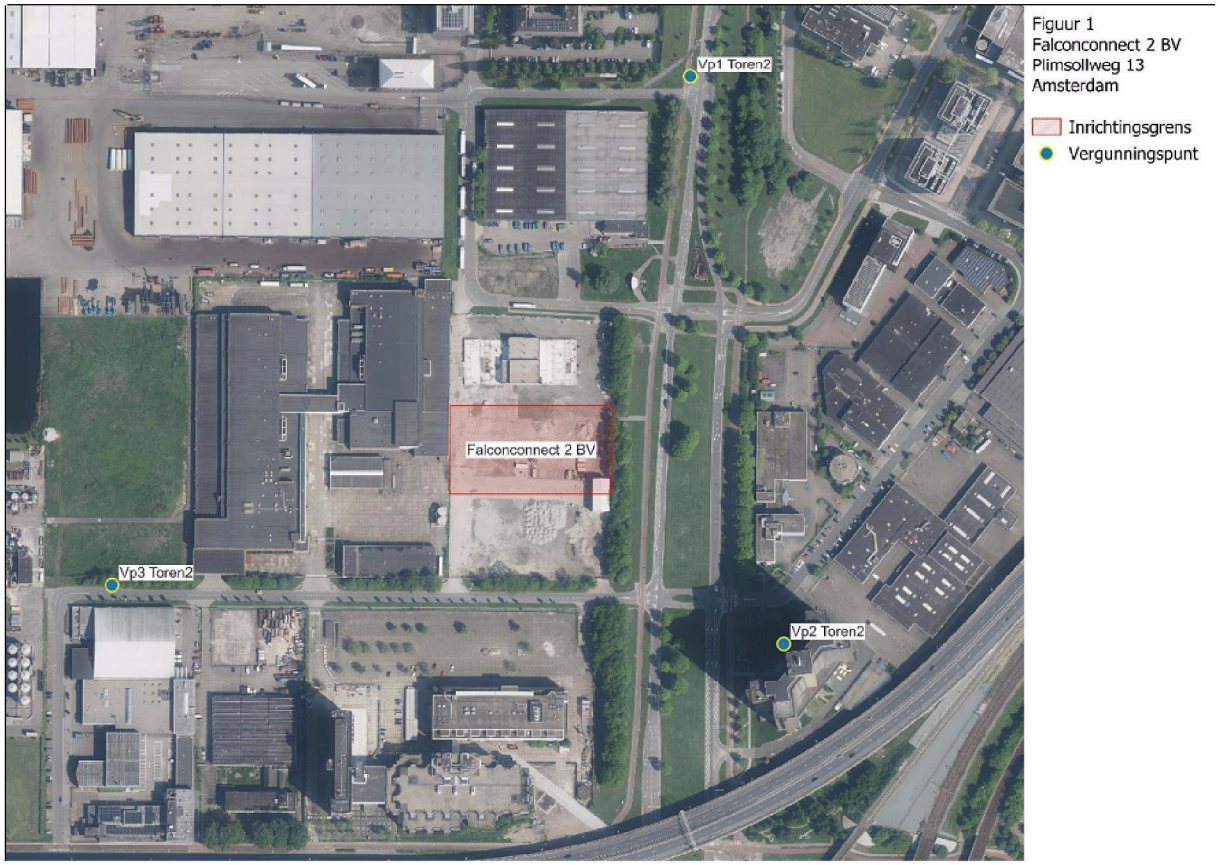

Pagina's zijn geweigerd

1 - 161

8.8

To: 5.1.2e [5.1.2e@kuypbaar.nl]; Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: Eenheid SBA
Sent: Mon 5/12/2025 11:17:34 AM
Subject: RE: Zienswijze namens 5.1.2e inzake vergunningen FalcoConnect, uw kenmerk: 2384871 / 2384887 [D20230080_I60007112]
Received: Mon 5/12/2025 11:17:00 AM
~WRD0000.jpg

Goedemorgen,

Uw e-mail over de ingediende zienswijze en de zienswijze zelf zijn in goede orde ontvangen. Wij gaan deze bestuderen en zullen het meenemen in de verdere besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Van: 5.1.2e <5.1.2e@kuypbaar.nl>
Verzonden: maandag 5 mei 2025 13:31
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Zienswijze namens 5.1.2e inzake vergunningen FalcoConnect, uw kenmerk: 2384871 / 2384887 [D20230080_I60007112]

Betreft: Zienswijze namens 5.1.2e nzake vergunningen FalcoConnect, uw kenmerk: 2384871 / 2384887

Dossier: 5.1.2e Zienswijze (D20230080)

Geachte heer/mevrouw,

In de hierboven in het kort aangeduide zaak doe ik u namens cliënt 5.1.2e , een zienswijze toekomen naar aanleiding van het op 24 maart 2025 aan 5.1.2e gezonden ontwerpbesluit over de vergunningen van FalconConnect (**bijlage**). Die zienswijze is voorzien van een enkele bijlage.

Afschrift van het definitieve besluit en de reactie op de zienswijze ontvang ik graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
advocaat

T: 5.1.2e

M: 5.1.2e

Disclaimer - De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 13

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 12

8.8

To: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
Cc: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1. 5.1.2e
Sent: Mon 6/2/2025 2:07:02 PM
Subject: Re: Besluit Falcon Connect
Received: Mon 6/2/2025 2:07:11 PM

Beste 5.1.2e ,

Dank voor je bericht. 5.1.2e en ik zijn beide beschikbaar aanstaande vrijdag tussen 09.30u en 10.30u. Wellicht ten overvloede, maar ons is er veel aan gelegen deze afspraak doorgang te laten vinden.

Nogmaals dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 2 juni 2025 14:25
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Besluit Falcon Connect

Goedemiddag,

We willen een afspraak met jullie inplannen om het proces door te nemen.
Voor ons is dat mogelijk op **vrijdag 6 juni tussen 9.30-10.30 uur**, maar we willen aangeven dat dit nog onder voorbehoud is omdat we de agenda op dit moment nog niet definitief kunnen bevestigen.
Die bevestiging volgt donderdag.
Graag horen we of dit (voorlopige tijdstip) ook voor jullie mogelijk is?

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 28 mei 2025 14:57
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Besluit Falcon Connect

Beste 5.1.2e ,

Dat is goed. Voor nu ga ik uit van een afspraak volgende week donderdag of vrijdag, maar omdat ik maandag preciezer kan aangeven welke dag en tijdstippen het best passen, zal ik dan weer contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: woensdag 28 mei 2025 11:16
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Besluit Falcon Connect

Beste 5.1.2e ,

Dank je wel voor je onderstaande bericht. Wij begrijpen dat jullie dit proces met alle benodigde zorgvuldigheid moeten doorlopen en dat dat tijd kost - voor ons is het prettig deze inschatting te hebben van hoeveel tijd jullie

Met het oog op die inschatting van ca. twee weken zouden wij jullie graag vragen om voor de tweede helft van volgende week alvast een moment in de agenda's te zetten om elkaar over het verloop van het proces te spreken. Kunnen jullie a.j.b. aangeven wanneer dat jullie zou schikken?

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 22 mei 2025 13:47
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Besluit Falcon Connect

Goedemiddag meneer 5.1.2e ,

U vraagt duidelijkheid over het proces rondom de zienwijzen en de besluitvorming door Gedeputeerde Staten. Daar hebben wij alle begrip voor.
Wij zijn bezig met het beoordelen van de ingediende zienswijzen en dat loopt onveranderd door. Dat proces vereist zorgvuldigheid en vraagt tijd, en een termijn waarbinnen het proces is afgerond, kunnen we nu niet op voorhand geven, maar wij verwachten dat daar over ca twee weken meer zicht op is. Wij zullen u dat laten weten. Aansluitend volgt de (voorbereiding van) besluitvorming.
Zoals mevrouw 5.1.2e in haar bericht aangaf, doen we ons uiterste best om het gehele proces zo snel, maar ook zo zorgvuldig mogelijk af te ronden. Ook wordt de verklaring door ons opgesteld en zodra deze gereed is, ontvangt u deze van ons.

Tot slot vraagt u naar ingediende zienswijzen op het niet-Bibob deel. Mogelijke zienswijzen op het 'milieu-deel' van de vergunning (niet-Bibob) heeft men kunnen indienen bij de Omgevingsdienst. Het is ons niet bekend of dergelijke zienswijzen zijn ingediend, wij hebben daar namelijk geen inzage in. Daarom adviseren we u om contact op te nemen met de Omgevingsdienst zodat zij de vraag kunnen beantwoorden (telefoonnummer 088-567 0200). Het is goed om daarbij te vermelden dat het zowel om FalconConnect 1 B.V. als om B.V. 2 en B.V. 3 gaat, dat vergemakkelijkt het doorschakelen naar de betreffende behandelaar(s). Een andere mogelijkheid om uw vraag te stellen, is via het contactformulier op hun website https://odnzkg.nl/contact/.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
Provincie Noord-Holland
T. 5.1.2e | 0800-0200 600 | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

---

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Verzonden: dinsdag 20 mei 2025 10:31
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Besluit Falcon Connect

Beste 5.1.2e ,

Bedankt voor je bericht gisteren. Afgelopen vrijdag zouden wij contact hebben om meer duidelijkheid te krijgen over de resultaten van de eerste beoordeling van de twee zienswijzen die zijn binnengekomen. Door omstandigheden kon onze afspraak toen n

doorgaan.

De vragen die wij hebben, hebben betrekking op het proces rondom het afhandelen van deze twee zienswijzen en daarbij de te verwachten tijd die benodigd zal zijn om onze vergunningen weer op de agenda van GS te krijgen. Vorige week maandag benoemde je dat jullie inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen 8.8 8.8 Een eerste inschatting was toen maximaal 3 weken vertraging.

8.8

Wij begrijpen dat onvoorziene omstandigheden er de oorzaak van zijn dat ons overleg niet door kon gaan. Dat zou echter de afhandeling van de zienswijzen niet in de weg mogen staan en de tweede publicatie van de vergunningen niet mogen vertragen. Zoals bekend spelen er grote (financiële) belangen in dit dossier alsook belangen van de haven en gemeente en het zou daarbij 8.8

Daarnaast zouden we dankbaar zijn als u, voor onze terugkoppeling aan de achterban, kan bevestigen dat er geen niet-Bibob zienswijzen zijn binnengekomen. Dat kan mogelijks via een aparte email, los van bovenstaande vragen.

Uitkijkend naar jullie spoedige reactie per email zodat we onze achterban opnieuw kunnen informeren.

Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: maandag 19 mei 2025 16:47
To: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Besluit Falcon Connect

Goedemiddag,
Ik begreep van 5.1.2e dat jullie nog vragen hebben. Ik ben deze week telefonisch niet bereikbaar, maar bij concrete vragen kan ik deze bekijken en beantwoorden.
In het algemeen wil ik zeggen dat we, zoals eerder besproken, bezig zijn met het bestuderen van de ingediende zienswijzen. Ondertussen zullen we ook een verklaring opstellen, voor het definitieve besluit.
Ik kan nu helaas niks zeggen over eventuele vertraging, we zijn er nog steeds mee bezig en doen ons uiterste best het proces zo snel, maar ook zo zorgvuldig, mogelijk af te ronden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @tikehaucapital.com]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 6/6/2025 2:39:17 PM
Subject: RE: Procedure vergunning
Received: Fri 6/6/2025 2:40:25 PM

Beste 5.1.2e, Beste 5.1.2e,

Naar aanleiding van onze call over de zienswijzen tegen de BIBOB annex bij de vergunning probeerde ik je nogmaals te bellen, helaas zonder succes vandaar deze email, omdat ons toch iets van het hart moet. Dit nadat we het nieuws van vanochtend verder tot ons hebben kunnen nemen en met onze aandeelhouder en juridisch adviseur hebben kunnen afstemmen.

We hebben tot nu toe alles gedaan wat de Provincie (en Omgevingsdienst en LBB) van ons verlangden: n.a.v. de eerste resultaten van het Bibob onderzoek zijn we hierover spontaan in gesprek gegaan en hebben we gezamenlijk naar oplossingen gezocht en deze geïmplementeerd. 8.8
8.8

We zijn vervolgens sinds februari 2024 met jullie team in gesprek geweest om de concept vergunning gepubliceerd te krijgen, nadat deze in november 2024 finaal door de ODNZKG aan jullie werd overgemaakt, en hebben aangegeven ook akkoord te zijn met de betreffende BIBOB-restricties als dat een voorwaarde zou zijn. 8.8
8.8

Nadat we dus in november vorig jaar overeenstemming hebben bereikt over de tekst van de vergunning hebben we het gevoel dat er heel wat tijd is overgegaan. Dit gezien een procedure voor een vergunning in normale (zonder Bibob) procedure en gelet op het feit dat in eerste fase geen niet-Bibob zienswijzen werden ingediend in februari zou afgerond zijn en daarbij de vergunning al onherroepelijk zou geworden zijn. De wachtstand waarin we zijn beland terzake de publicatie van de concept en nu ook de finale vergunning voelt daarom heel onaangenaam bij ons.

Nu de belangrijke stap in maart 2025 is genomen bij publicatie van ontwerp beschikking en er ook geen niet-Bibob zienswijzen werden ingediend tijdens deze eerste fase en er helaas zienswijzen zijn ingediend tegen de BIBOB-bijlage bij de concept vergunning, vrezen we, dat wanneer de vergunning niet alsnog in definitieve vorm z.s.m. gepubliceerd wordt nog langer te moeten wachten op onze vergunning. 8.8
8.8
8.8 Wij begrijpen en begrepen dat het dossier door de Provincie goed voorbereid was en, 8.8
8.8 dat deze dus overeind zou kunnen blijven en daarbij dan ook spoedig zou kunnen overgegaan worden tot publicatie van de definitieve vergunning.

We begrijpen dat de provincie een zorgvuldige afwikkeling van de betreffende zienswijzen voorstaat en dat is uiteraard wat zij moet doen en waar we allemaal bij gebaat zijn. Immers, onze belangen zijn gelijk: een onherroepelijke vergunning, 8.8
8.8 Maar het is voor ons niet te verkroppen dat we straks (na het eerder uitzitten van het kerstreces) in een zomerreces van de Provincie te belanden zonder dat de definitieve vergunning gepubliceerd is.

We vrezen dat de bouw van het project na nog verdere vertraging dan echt op losse schroeven komt te staan en wij worden door deze situatie als vergunninghouder mogelijk onevenredig benadeeld, zeker gelet op alle stappen die wij en onze aandeelhouder al genomen hebben 8.8

We zijn bereid ons waar nodig vrijwillig naar de Provincie te committeren 8.8
8.8

Kortom, laat ons weten hoe we kunnen helpen om de definitieve vergunning wel z.s.m. gepubliceerd te krijgen.

We spreken graag vrijdag verder maar horen graag zo snel mogelijk mocht er tussentijds nieuws zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

-----Original Appointment-----
From: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: donderdag 5 juni 2025 13:33
To: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 2e 5.1.2e
Subject: Procedure vergunning
When: vrijdag 6 juni 2025 10:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Where: Microsoft Teams-vergadering

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id: buiten verzoek
Wachtwoordcode: SH2JG2B8

Inbellen via telefoon

+31 20 buiten verzoek Nederland, Amsterdam
Een lokaal nummer zoeken
Telefonische vergadering-id: buiten verzoek
Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

---

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 1

8.8

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5. 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 6/19/2025 10:42:00 AM
Subject: RE: Bouwvergunning FalconConnect
Received: Thur 6/19/2025 10:42:42 AM
10816377 Omgevingsvergunning Bouw 19-06-2025.docx

Hallo 5.1.2e,

Bijgaand ons conceptbesluit.

In geel/blauw delen gemarkeerd die de PNH nader zou moeten invullen/wijzigen.

Op pagina 2 in geel gemarkeerd ontbreekt een datum. Ik neem aan dat de PNH deze datum weet.

In het besluit moet nog worden toegevoegd dat de aanvrager heeft ingestemd met algehele opschorting van de beslistermijn tot nadere orde. Ik heb eerder van jullie begrepen dat de aanvrager hiermee zou hebben ingestemd.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Indien op een aanvraag (reguliere procedure Wabo) waarop voor of uiterlijke op 31 december 2023 zou moeten worden beslist omdat anders een omgevinsvergunning van rechtswege zou ontstaan (lex silencio positivo) geldt dat indien de beslistermijn ligt na 31 december 2023 geen sprake meer kan zijn van een vergunning van rechtswege (zie invoeringswet Omgevingswet).

Mocht jij vragen hebben dan hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,
Namens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

5.1.2e
5.1.2e .
tel. 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 18 juni 2025 11:29
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Bouwvergunning FalconConnect

Beste 5.1.2e,

We zijn druk met het voorbereiden van de besluitvorming.
Wil je ons de concept-bouwvergunning(en) voor FC in Word toesturen?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | Kabinet van de commissaris van de Koning
Provincie Noord-Holland
T. 5.1.2e | 0800-0200 600 | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

https://odnzkg.nl/

Westpoort Datacenter B.V.
Laarderhoogtweg 18
1101 EA Amsterdam

Zaaknummer
10816377

Documentnummer
23448730

Datum
13 oktober 2022

Betreft: Omgevingsvergunning

Datum aanvraag: 1 december 2021
Locatie: Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam
Onderwerp: wijziging verleende omgevingsvergunning met kenmerk OLO-4388537 - bouwen datacenter
Aanvraagnummer: OLO-6555695

Geachte heer,

Hierbij ontvangt u een besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen in afwijking van de op 7 november 2020 verleende omgevingsvergunning met kenmerk OLO-4388537 voor het bouwen van een datacenter. De afwijkingen betreffen het wijzigen van de gevels en het bouwen van twee waterbuffertanks op het adres Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam. Dit besluit is namens genoemd college genomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

In het besluit motiveren wij waarom de vergunning verleend is. Het besluit is als volgt opgebouwd:
A – Onderwerp
B – Procedurele aspecten
C – Inhoudelijke beoordeling
D – Besluit (inclusief voorschriften)
E – Bijlagen
Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken.

Een kennisgeving van het besluit wordt gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl (Provinciaal blad) en loket.odnzkg.nl..

OMGEVINGSVERGUNNING

A. ONDERWERP

Wij hebben op 1 december 2021 een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) ontvangen van Westpoort Datacenter B.V. in afwijking van de op 7 november 2020 verleende omgevingsvergunning met kenmerk OLO-4388537 voor het bouwen van een datacenter. De afwijkingen betreffen het wijzigen van de gevels en het bouwen van twee waterbuffertanks op het adres Plimsollweg 3, 13 en 23 te Amsterdam.

De aanvraag bestaat uit de volgende Wabo-activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het maken, hebben, veranderen van een uitweg, of het gebruik veranderen van een uitweg (artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo).

B. PROCEDURELE ASPECTEN

Het besluit op uw aanvraag van 1 december 2021 is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.
Het besluit op uw aanvraag heeft de volgende stappen doorlopen:

- De aanvraag is gepubliceerd op basis van artikel 3.8 van de Wabo;
- Wij hebben de behandeltermijn van het plan op basis van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengd met 42 dagen;
- Wij hebben u op 2 maart 2022 in de gelegenheid gesteld om binnen 6 weken aanvullende gegevens in te dienen. De aanvullende gegevens hebben wij op 28 en 29 maart 2022 ontvangen;
- Op 5 april 2022 is de beslistermijn met uw instemming, op basis van artikel 4.15, tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), opgeschort met tot 22 april 2022;
- Op basis van de door ons gevraagde en door u geleverde gegevens op 28 en 29 maart 2022 hebben wij aanleiding gezien om u op 15 april 2022 in de gelegenheid te stellen om binnen 4 weken aanvullende gegevens in te dienen. De aanvullende gegevens hebben wij op 12 mei 2022 ontvangen;
- Op 17 mei 2022 is de beslistermijn met uw instemming, op basis van artikel 4.15, tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), opgeschort met 20 dagen tot 7 juni 2022;
- Op 3 juni 2022 is de beslistermijn met uw instemming, op basis van artikel 4.15, tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), opgeschort met 5 werkdagen tot en met 13 juni 2022;
- Op 10 juni 2022 is de beslistermijn opgeschort op grond van artikel 31 Wet Bibob.
- Op 28 juni 2022 zijn aanvullende gegevens gevraagd op grond van artikel 15, lid 2 Bibob. Deze zijn op 9 augustus geleverd;
- De behandeltermijn is op grond van artikel 15, lid 3 Wet Bibob verlengd met 4 weken.

Overgangsrecht Omgevingswet
Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Invoeringswet Omgevingswet in werking getreden. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 4.3, aanhef en onder a, van de Invoeringswet Omgevingswet het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend 1 december 2021. Dat betekent dat in dit geval de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals die gold vóór 1 januari 2024, van toepassing blijft.

C. INHOUDELIJKE BEOORDELING

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo)

Voor de activiteit 'Het bouwen van een bouwwerk' is een omgevingsvergunning nodig.

Het project is beoordeeld aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2.10 van de Wabo.

Bestemmingsplan
Het project ligt in een gebied waar de bestemmingsplannen 'Westhaven', 'Grondwaterneutrale kelders', 'Inpassingsplan Aanpassen geluidzone Westpoort en Hoogtij', 'Geluidverdeelplan Westpoort' en 'Geluidverdeelplan Westpoort 1e herziening' gelden.

Bestemmingsplan 'Westhaven'.
Het project is gesitueerd op gronden met de bestemming "Bedrijf - 2" met de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1', de gebiedsaanduiding 'milieuzone – 2' met een maximum bouwhoogte van 50 meter en een maximum bebouwingspercentage van 75%.

De op de plankaart voor Bedrijf - 2 (artikel 4) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven die vallen in categorie 1, 2, 3, 4 of 5 van de van deze regels deel uitmakende Staat van Inrichtingen bestemmingsplan Westhaven, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 5.1" bedrijven die vallen in de categorie 1, 2, 3, 4 of 5.1 van de van deze regels deel uitmakende Staat van Inrichtingen bestemmingsplan Westhaven, zijn toegestaan.

* Een datacenter valt onder categorie 2.

Conclusie
Het project is in overeenstemming met de bouw- en gebruiksbepalingen van dit bestemmingsplan.

Bestemmingsplan 'Grondwaterneutrale Kelders'
De bepalingen van het bestemmingsplan 'Grondwaterneutrale Kelders' hebben geen betrekking op het wijziging van de gevels en bouwen van twee waterbuffertanks.
Het aangevraagde project betreft geen kelder.

Conclusie
Het project is in overeenstemming met de gebruiksbepalingen van dit bestemmingsplan.

Bestemmingsplan 'Inpassingsplan Aanpassen geluidzone Westpoort en Hoogtij'
Het perceel is gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'wetgevingszone-wet geluidhinder 1'.
Het datacenter is geen geluidgevoelig object.

Conclusie
Het project is in overeenstemming met de gebruiksbepalingen van dit bestemmingsplan.

Bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort'
Het thans ingediende bouwplan welke een wijziging betreft van de gevels van het datagebouw en het bouwen van twee waterbuffertanks heeft niet tot gevolg dat er sprake zal zijn van een relevante toename van geluid. Er is geen strijd met dit bestemmingsplan.

Conclusie
Het project is in overeenstemming met de gebruiksbepalingen van dit bestemmingsplan.

Bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort 1e herziening'
Dit bestemmingsplan betreft een herstel van twee gebreken die waren geconstateerd in het bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort'. Ook hiervoor geldt dat het thans ingediende bouwplan welke een wijziging betreft van de gevels van het datagebouw en het bouwen van twee waterbuffertanks niet tot gevolg heeft dat er sprake zal zijn van een relevante toename van geluid. Er is geen strijd met dit bestemmingsplan.

Conclusie
Het project is in overeenstemming met de gebruiksbepalingen van dit bestemmingsplan.

Bouwverordening Amsterdam 2013
Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante voorschriften van de Bouwverordening Amsterdam 2013.

Welstand
Het project is op 25 april 2022 ter beoordeling voorgelegd aan de commissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Amsterdam. De commissie heeft het project beoordeeld op basis van het welstandsbeleid Amsterdam.

De commissie adviseert als volgt:
Bij de aanvraag voor de gevelwijziging voor het datacenter worden de keramische tegels uit het eerder vergunde plan vervangen door 'honeycombpanelen met keramische tegel uitstraling'.

In de later geleverde toelichting wordt dit omschreven als een 'aluminium constructief element (honeycomb) waarop een zeer dunne natuursteen / print of dunne keramische plaat kan worden bevestigd'. Als methode om de steenachtige gridstructuur van de vergunde gevel haalbaar te maken is een dergelijk systeem voorstelbaar, mits de toplaag bestaat uit natuursteen of een keramische tegel. Een natuursteen print is voor een dergelijk gebouw te laagwaardig. De exacte uitvoering van deze gevelbekleding, met alle hoekaansluitingen en bevestigingen, zal tijdig ter beoordeling moeten worden voorgelegd middels een mock-up, waar dan ook de bevestiging van de aluminium profielen kan worden getoond. Onder die voorwaarde is de gevelwijziging akkoord.

Wij nemen dit advies over.

Het project voldoet onder voorwaarde aan redelijke eisen van welstand.

Bouwbesluit 2012
Het project is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en omvat de volgende gebruiksfunctie:
- industriefunctie;
- kantoorfunctie.

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012 met inachtneming van de voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning.

Conclusie
Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit 'bouwen' met inachtneming van de voorschriften die bij deze omgevingsvergunning horen.

Het maken, hebben, veranderen van een uitweg, of het gebruik veranderen van een uitweg (artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo)

Voor de activiteit 'het maken, hebben, veranderen van een uitweg of het gebruik veranderen van een uitweg' is geen omgevingsvergunning nodig, omdat de gemeente Amsterdam de garageverordening per 1 januari 2017 heeft laten vervallen.

Conclusie
Omdat de in- en uitritten vergunningsvrij zijn komt deze Wabo-activiteit te vervallen.

Integriteit (artikel 2.20 Wabo in samenhang met artikel 3 Wet Bibob)

Op deze omgevingsvergunning is de Wet bevorderingen integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) van toepassing. In de Wet Bibob is een aanvullend toetsingskader gegeven. In verband met dat aanvullend toetsingskader, hebben wij u verzocht het Formulier Wet Bibob en Bouwactiviteiten in te vullen en samen met de gevraagde bijbehorende bescheiden bij ons in te leveren.

De door u verstrekte gegevens en bescheiden zijn echter nog incompleet dan wel onvoldoende voor een zorgvuldige beoordeling in het kader van de Wet Bibob. Dit is gelegen in het feit dat een deel van de benodigde Bibob-gegevens en bescheiden nog niet overlegd kunnen worden.

De door u verstrekte gegevens geven aanleiding tot een nadere beoordeling wat niet meer binnen de resterende behandeltermijn kan plaatsvinden omdat de opschorting op grond van artikel 31 Wet Bibob na 13 oktober 2022 is komen te vervallen. In verband met de wettelijke termijn dient thans een besluit op uw aanvraag om omgevingsvergunning te worden genomen. De toetsing in het kader van de Wet Bibob is echter nog niet voltooid.
De omgevingsvergunning wordt in dit geval onder voorwaarden verleend. Mocht blijken uit onze nadere beoordeling dat de omgevingsvergunning wegens ernstig gevaar op grond van artikel 3 Wet Bibob moet worden ingetrokken dan zullen wij deze procedure gaan starten.

In verband met de wettelijke termijn dient thans een besluit op uw aanvraag om omgevingsvergunning te worden genomen. De toetsing in het kader van de Wet Bibob is echter nog niet voltooid. Dientengevolge hebben wij besloten de omgevingsvergunning te verlenen onder het voorbehoud dat de nog ontbrekende Bibob-gegevens en bescheiden later worden ingediend en beoordeeld.

Voor de nader aan te leveren gegevens en bescheiden ingevolge de Wet Bibob en overige voorwaarden verwijzen wij naar de niet-openbare Bibob-bijlage. Deze bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit en zal separaat aan u worden verzonden.

OF
Op de aanvraag is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) van toepassing. De beoordeling vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'Het bouwen van een bouwwerk'.

D. BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

- De aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
- Aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften te verbinden:

Voorschriften bouw

U wordt per e-mail nader geïnformeerd over de wijze van indienen van constructieve gegevens. Binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling(en) moet worden ingediend bij het bevoegd gezag ten aanzien van de constructie en mag pas met deze werkzaamheden worden gestart wanneer deze gegevens zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag:

- Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
  (artikel 2.7, eerste lid, onder a, van de Regeling omgevingsrecht);

- Het bouw- sloopveiligheidsplan dient op grond artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 ter goedkeuring bij bevoegd gezag (toezichthouder bouw ODNZKG) te worden overgelegd;

- De invulling van toren 2 en 3 dient voor in gebruik name van een nader bekend bedrijf (verandering inrichting) te worden onderzocht of dit voldoet aan de geluidscriteria zoals gesteld in het bestemmingsplan 'Geluidverdeelplan Westpoort'. Dat betekent dat bij de verdere uitwerking alsnog kan blijken dat de maximale geluidimmissie wordt overschreden. Wijzigingen dienen ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden overgelegd.

- De exacte uitvoering van deze gevelbekleding, met alle hoekaansluitingen en bevestigingen, zal tijdig ter beoordeling moeten worden voorgelegd aan de commissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Amsterdam middels een mock-up, waar dan ook de bevestiging van de aluminium profielen kan worden getoond. De toezichthouder bouw van de ODNZKG dient hierover te worden geïnformeerd;

- Aangezien deze omgevingsvergunning een wijziging betreft op de op 6 november 2020 verleende omgevingsvergunning onder het OLO- nummer 4388537 blijven de voorwaarden en voorschriften die geleden voor genoemde omgevingsvergunning ook voor deze omgevingsvergunning onverminderd van toepassing;

- Het buitenoppervlak van de gevels dient voor wat betreft de brandklasse te voldoen aan artikel 2.68 van het Bouwbesluit 2012. U dient voor uitvoering van de toe te passen materialen aan te tonen d.m.v. attesten/certificaten dat hieraan wordt voldaan. Houdt hierbij tevens rekenschap met een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht wat moet voldoen aan brandklasse B dat hoger ligt dan 13 m1. Indien een voor personen bestemde vloer ten minste 5 meter boven het meetniveau ligt geldt voor een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van 2,5 meter brandklasse B. Hiervoor dient u in contact te treden met de toezichthouder bouw van de ODNZKG;

Voorwaarde(n) Bibob

- **Volgt t.z.t.**

Inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (artikel 6.1, eerste lid, van de Wabo). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking.

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

5.1.2e
teammanager Regulering Bouw
directie Regulering & Expertise

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Bezwaarclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de aanvrager.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur indien mogelijk een kopie van dit besluit mee. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.
In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland
locatie Haarlem
sector bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.
Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.
Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid.
Dat kan ook via de website https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.

E. BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren bij deze omgevingsvergunning:

- Gegevens en bescheiden
  De documenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze beschikking kunt u terugvinden via de link welke onderaan de begeleidende mail staat. U dient zo spoedig mogelijk deze documenten te downloaden of een overzicht hiervan veilig te stellen voor uw eigen administratie.
- Uitvoeringsvoorschriften bouwen;
- Nadere aanwijzingen/ informatie.

Uitvoeringsvoorschriften bouwen

Procedure bouwwerkzaamheden (§ 1.6 Bouwbesluit 2012)

Aanwezigheid bescheiden *(artikel 1.23 Bouwbesluit 2012)*
Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

a. vergunning voor het bouwen;
b. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en;
d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen *(artikel 1.24 Bouwbesluit 2012)*
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en;
b. het straatpeil is uitgezet.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden *(artikel 1.25 Bouwbesluit 2012)*

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarvoor vergunning is verleend door de houder van deze vergunning schriftelijk van de aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, door de houder van deze vergunning schriftelijk van de beëindiging van de werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Naar aanleiding van deze omgevingsvergunning zal er een toezichtzaak worden opgestart. U ontvangt hierover een e-mail van de toezichthouder. Mededelingen met betrekking tot de uitvoering kunt u mailen naar de verantwoordelijke toezichthouder.

Indien de bouwwerkzaamheden niet gereed zijn gemeld bij het bevoegd gezag mag het bouwwerk niet in gebruik gegeven of genomen te worden.

Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden (Afdeling 8.1 Bouwbesluit 2012)

Aansturingsartikel *(artikel 8.1 Bouwbesluit 2012)*

1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Veiligheid in de omgeving *(artikel 8.2 Bouwbesluit 2012)*
Bij de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en;
c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Afvalscheiding (Afdeling 8.2 Bouwbesluit 2012)

Aansturingsartikel (artikel 8.8 Bouwbesluit 2012)

1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Scheiden bouw- en sloopafval (artikel 8.9 Bouwbesluit 2012)
Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Scheiding bouw- en sloopafval (artikel 4.1 Regeling Bouwbesluit 2012)

1. Onverminderd artikel 1.29, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 worden de categorieën bouw- sloopafval als bedoeld in artikel 8.9 van het Bouwbesluit 2012 ten minste gescheiden in de volgende fracties:
   a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen zoals bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst van de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
   b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
   c. teerhoudend asfalt;
   d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
   e. niet teerhoudend asfalt;
   f. vlakglas, al dan niet met kozijn:
   g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
   h. dakgrind;
   i. armaturen;
   j. gasontladingslampen.
2. Gevaarlijke stoffen, als bedoeld in eerste lid, onder a, mogen niet worden gemengd of gescheiden.
3. De fracties, als bedoeld in eerste lid, worden op het bouw- of sloopterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.
4. Eerste lid, onder b tot en met j, en derde lid zijn niet van toepassing voor zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m³ bedraagt.
5. In afwijking van derde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden voor zover scheiding op het bouw- of sloopterrein naar oordeel van het bevoegd gezag redelijkerwijs niet mogelijk is.

Nadere aanwijzingen/ informatie

Bodem

Indien bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden een bodemverontreiniging wordt waargenomen - anders dan beschreven in het bodemonderzoeksrapport - moet de vergunninghouder dit direct melden op telefoonnummer 088-5670 200.

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en elders wordt hergebruikt, moet hierbij worden voldaan aan de regels van het Besluit bodemkwaliteit.

Rechten van derden

Het verlenen van deze omgevingsvergunning laat rechten van derden onverlet.

Intrekking

Er zijn verschillende redenen waarom een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken:

a. als er gedurende een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van deze vergunning;
b. op verzoek van de vergunninghouder;
c. als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is;
d. op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest (artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wabo);
a. op basis van artikel 7 van de Wet Bibob als er sprake is van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van deze wet. Dit kan zich onder meer voordoen bij projectoverdracht en/of wijziging van de betrokkenen.
1. Op basis van artikel 5.19, vierde lid, onder b van de Wabo als er sprake is van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Dit kan zich onder meer voordoen bij projectoverdracht en/of wijziging van de betrokkenen.

Overschrijving

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders de vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal een maand voor de gewenste overschrijving aan het bevoegd gezag worden gemeld (artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo).
Daarbij moet u de volgende gegevens aanleveren:

b. naam en adres van de vergunninghouder;
c. de omgevingsvergunning(en) met kenmerk waar het verzoek betrekking op heeft;
d. naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
e. een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
f. het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden.

Andere toestemmingen/vergunningen

Wij maken u erop attent dat voor de totale uitvoering en ingebruikneming van uw project, naast deze omgevingsvergunning, er mogelijk nog meer vergunningen en/of ontheffingen van andere overheden (Rijk, Provincie of Waterschap) nodig zijn.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 4

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 3

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e @CliffordChance.com
Sent: Tue 6/24/2025 5:23:12 PM
Subject: RE: Verklaring 8.8 voorafgaand aan vergunning FalconConnect
Received: Tue 6/24/2025 5:24:08 PM
Project Westpoort - Concept brief aan Provincie Noord Holland(10319582730.3).docx

Beste 5.1.2e

Veel dank voor de bullets, duidelijk en nogmaals dank voor het tempo dat door jullie gemaakt wordt, dat wordt enorm gewaardeerd door het Falkon team.

Hierbij dan ook de door ons opgestelde conceptbrief met de verzochte verklaringen.

We vernemen graag eventueel commentaar van jullie kant, bij voorkeur morgen of overmorgen ochtend zodat we de brief donderdag door beide bestuurders kunnen laten ondertekenen opdat jullie de getekende brief tijdig in het pakket voor de portefeuillehouder bij GS kunnen voegen, dit alles om ervoor te zorgen dat GS op 15 juli a.s. de definitieve vergunningen kan afgeven.

We zijn uiteraard beschikbaar voor overleg.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e
Advocaat
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 6 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Monday, June 23, 2025 9:16 PM
To: 5.1.2e 5.1.2e @CliffordChance.com>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Verklaring 8.8 voorafgaand aan vergunning FalconConnect

Beste 5.1.2e

De verklaring is bedoeld als ‘nulmeting’, 8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

Dit zal moeten worden verklaard door een bevoegde persoon namens de ondernemingen, naar waarheid ondertekend met plaats en datum.

Alvast dank voor het meedenken en opstellen. Mocht je hier nog vragen over hebben, dan ben ik morgen goed bereikbaar tot 14:30.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: maandag 23 juni 2025 16:41
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e @silverfalcondc.com; 5.1.2e @silverfalcondc.com; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: vergunning FalkonConnect

Beste 5.1.2e

We waren even benieuwd of jullie al in de gelegenheid waren om de 3 bullets die jullie nog in een brief bevestigd willen 8.8

We horen graag, dan kunnen wij de (concept) brief alvast opstellen.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e
Advocaat
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 6 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Tuesday, June 17, 2025 4:19 PM
To: 5.1.2e 5.1.2e @CliffordChance.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: vergunning FalkonConnect

Goedemiddag,

700714tot 17:30 in overleg en er is een telefoonstoring, dus het kan zijn dat ik pas morgenochtend bel.

Maar om jullie niet in het ongewisse te laten- de reden dat wij niets lieten horen, was omdat we onze richting nog aan het bepalen waren. Gistermiddag hebben wij overleg gehad met onze advocaat bij Pels Rijcken, om onze voorgenomen richting te toetsen.

We hebben met die richting in het hoofd vanochtend een planning uitgestippeld waarbij alles er op gericht is om voor het reces van de zomer een besluit te nemen. Ik kan dit morgen kort toelichten. Maar dat is dus waar wij vrijdag en maandag mee bezig zijn geweest. Als wij toen contact hadden gehad, had ik niks nieuws kunnen melden.

Door de haast die erachter zat, hebben wij inderdaad kort van tevoren en vrij kort de afspraak afgezegd. Het was niet de bedoeling om jullie daarmee nog meer in de zorgen te brengen.

Ik neem zoals toegezegd vandaag of morgen contact op met 5.1.2e en we kunnen dan ook als daar behoefte aan is, later in de week een (korte) digitale afspraak nog inplannen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com <5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: dinsdag 17 juni 2025 09:59
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: vergunning FalkonConnect

Veel dank!

From: 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Tuesday, June 17, 2025 9:54 AM
To: 5.1.2e <5.1.2e @CliffordChance.com>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: vergunning FalkonConnect

Goedemorgen, ik zal eind van de ochtend contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: maandag 16 juni 2025 19:50
Aan 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: vergunning FalkonConnect

Beste beiden,

Tot mij wendde zich SilverFalkon Holding, de aandeelhouder, en de management board van FalkonConnect 1, 2, en 3. Zij stuurde mij onderstaande e-mail door en vroeg mij om contact met u te zoeken, gelet op de onzekerheid over de volgende stappen in het vergunning proces.

Zoals u bekend, maakt mijn cliënte zich zorgen om de voortgang op dit dossier. Uiteraard begrijpt ze de zorgvuldigheid die in acht moet worden genomen door de Provincie, maar het gebrek aan duidelijkheid over de vervolgstappen en de onmogelijkheid om in contact te komen met uw team per telefoon, e-mail of in een (online)meeting versterken de zorgen aan de kant van cliënte terzake, terwijl zij er op haar beurt alles aan doet en ook steeds heeft gedaan om het project van de grond te krijgen, juist met inachtneming van de door de Provincie beoogde (Bibob) restricties.

Zou de meest aangewezen persoon van u of uw team contact met mij kunnen opnemen op onderstaand nummer over de beoogde vervolgstappen van de Provincie en de timing daarvan?

Alvast veel dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Advocaat Partner
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Sent: Friday, June 13, 2025 10:11 AM
To: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @tikehaucapital.com>
Subject: RE: vergunning

Beste 5.1.2e Beste 5.1.2e

Dat is zeer teleurstellend. Ook de laattijdige afmelding van dit overleg waar wij, naar u zal begrijpen, een week naar uitkeken zorgt voor extra bezorgdheid aan onze kant. Heel ons project staat on hold - en alle betrokkenen staan stil - op dit ogenblik met alle financiële en reputatieschade die daarmee gepaard gaat.

Kan u daarom meer informatie verstrekken omtrent timing van deze gesprekken en timing van verdere stappen en het proces? En kan u daarbij alvast een nieuw moment inplannen, op zo kort mogelijke termijn, ter vervanging van het laattijdig afgezegde overleg?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

-----Original Appointment-----
From: 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: vrijdag 13 juni 2025 9:31
To: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e
Cc: 5.1.2e
Subject: Geannuleerd: vergunning
When: vrijdag 13 juni 2025 10:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Where: Microsoft Teams-vergadering
Importance: High

Goedemorgen,

In overleg met 5.1.2e annuleer ik de afspraak van vandaag.
Reden hiervoor is dat we op dit moment nog twee andere afspraken hebben gepland die nodig zijn om onze verdere richting met zekerheid te kunnen bepalen.
Zodra we deze gesprekken hebben afgerond en meer duidelijkheid hebben over het vervolg, nemen we opnieuw contact met jullie op.

Bij voorbaat dank voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | Kabinet van de commissaris van de Koning | Provincie Noord-Holland | 5.1.2e 5.1.2e | 0800-0200 600 | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

---

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id: buiten verzoek
Wachtwoordcod

Inbellen via telefoon

buiten verzoek Nederland, Amsterdam
Een lokaal nummer zoeken
Telefonische vergadering-id: buiten verzoek
Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

---

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van

Noord-Holland.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e @CliffordChance.com
Sent: Thur 6/26/2025 6:48:45 AM
Subject: RE: Verklaring 8.8 voorafgaand aan vergunning FalconConnect
Received: Thur 6/26/2025 6:48:56 AM

Beste beiden,
Hadden jullie nog gelegenheid gehad om de conceptbrief te beoordelen?
Ook ivm het oplijnen van de signatories aan de kant van de klant.
Dank alvast en laat het me uiteraard weten als het handiger is om te bellen hierover, de telefoons zouden het weer moeten doen vandaag **
Groet,

5.1.2e
5.1.2e
Advocaat
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 6 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1.2e (Corporate-AMS)
Sent: Tuesday, June 24, 2025 7:23 PM
To: 5.1 5.1.2e
Cc: 5.1.2e
Subject: RE: Verklaring 8.8 voorafgaand aan vergunning FalconConnect

Beste 5.1.2e ,
Veel dank voor de bullets, duidelijk en nogmaals dank voor het tempo dat door jullie gemaakt wordt, dat wordt enorm gewaardeerd door het Falkon team.
Hierbij dan ook de door ons opgestelde conceptbrief met de verzochte verklaringen.
We vernemen graag eventueel commentaar van jullie kant, bij voorkeur morgen of overmorgen ochtend zodat we de brief donderdag door beide bestuurders kunnen laten ondertekenen opdat jullie de getekende brief tijdig in het pakket voor de portefeuillehouder bij GS kunnen voegen, dit alles om ervoor te zorgen dat GS op 15 juli a.s. de definitieve vergunningen kan afgeven.
We zijn uiteraard beschikbaar voor overleg.
Groet,

5.1.2e
5.1.2e
Advocaat
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 6 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Monday, June 23, 2025 9:16 PM
To: 5.1.2e (Corporate-AMS) < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Verklaring 8.8 voorafgaand aan vergunning FalconConnect

Beste 5.1.2e ,
De verklaring is bedoeld als 'nulmeting', 8.8
8.8
8.8
8.8

8.8

Dit zal moeten worden verklaard door een bevoegde persoon namens de ondernemingen, naar waarheid ondertekend met plaats en datum.
Alvast dank voor het meedenken en opstellen. Mocht je hier nog vragen over hebben, dan ben ik morgen goed bereikbaar tot 14:30.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: maandag 23 juni 2025 16:41
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e @silverfalcondc.com; 5.1.2e @silverfalcondc.com; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: vergunning FalkonConnect

Beste 5.1.2e ,
We waren even benieuwd of jullie al in de gelegenheid waren om de 3 bullets die jullie nog in een brief bevestigd willen 8.8
We horen graag, dan kunnen wij de (concept) brief alvast opstellen.
Dank en groet,
5.1.2e
5.1.2e
Advocaat
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 6 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Tuesday, June 17, 2025 4:19 PM
To: 5.1.2e < 5.1.2e @CliffordChance.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Cc: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: vergunning FalkonConnect

Goedemiddag,
Ik ben tot 17:30 in overleg en er is een telefoonstoring, dus het kan zijn dat ik pas morgenochtend bel.
Maar om jullie niet in het ongewisse te laten- de reden dat wij niets lieten horen, was omdat we onze richting nog aan het bepalen waren. Gistermiddag hebben wij overleg gehad met onze advocaat bij Pels Rijcken, om onze voorgenomen richting te toetsen.
We hebben met die richting in het hoofd vanochtend een planning uitgestippeld waarbij alles er op gericht is om voor het reces van de zomer een besluit te nemen. Ik kan dit morgen kort toelichten. Maar dat is dus waar wij vrijdag en maandag mee bezig zijn geweest. Als wij toen contact hadden gehad, had ik niks nieuws kunnen melden.
Door de haast die erachter zat, hebben wij inderdaad kort van tevoren en vrij kort de afspraak afgezegd. Het was niet de bedoeling om jullie daarmee nog meer in de zorgen te brengen.
Ik neem zoals toegezegd vandaag of morgen contact op met 5.1.2e en we kunnen dan ook als daar behoefte aan is, later in de week een (korte) digitale afspraak nog inplannen.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: dinsdag 17 juni 2025 09:59
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: vergunning FalkonConnect

Veel dank!

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Tuesday, June 17, 2025 9:54 AM
To: 5.1.2e (Corporate-AMS) < 5.1.2e @CliffordChance.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: vergunning FalkonConnect

Goedemorgen, ik zal eind van de ochtend contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: maandag 16 juni 2025 19:50
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: vergunning FalkonConnect

Beste beiden,
Tot mij wendde zich SilverFalkon Holding, de aandeelhouder, en de management board van FalkonConnect 1, 2, en 3. Zij stuurde mij onderstaande e-mail door en vroeg mij om contact met u te zoeken, gelet op de onzekerheid over de volgende stappen in het vergunning proces.
Zoals u bekend, maakt mijn cliënte zich zorgen om de voortgang op dit dossier. Uiteraard begrijpt ze de zorgvuldigheid die in acht moet worden genomen door de Provincie, maar het gebrek aan duidelijkheid over de vervolgstappen en de onmogelijkheid om in contact te komen met uw team per telefoon, e-mail of in een (online)meeting versterken de zorgen aan de kant van cliënte terzake, terwijl zij er op haar beurt alles aan doet en ook steeds heeft gedaan om het project van de grond te krijgen, juist met inachtneming van de door de Provincie beoogde (Bibob) restricties.
Zou de meest aangewezen persoon van u of uw team contact met mij kunnen opnemen op onderstaand nummer over de beoogde vervolgstappen van de Provincie en de timing daarvan?
Alvast veel dank.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Advocaat Partner
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Sent: Friday, June 13, 2025 10:11 AM
To: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @tikehaucapital.com>
Subject: RE: vergunning

Beste 5.1.2e , Beste 5.1.2e ,
Dat is zeer teleurstellend. Ook de laattijdige afmelding van dit overleg waar wij, naar u zal begrijpen, een week naar uitkeken zorgt voor extra bezorgdheid aan onze kant. Heel ons project staat on hold - en alle betrokkenen staan stil - op dit ogenblik met alle financiële en reputatieschade die daarmee gepaard gaat.
Kan u daarom meer informatie verstrekken omtrent timing van deze gesprekken en timing van verdere stappen en het proces? En kan u daarbij alvast een nieuw moment inplannen, op zo kort mogelijke termijn, ter vervanging van het laattijdig afgezegde overleg?
Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

-----Original Appointment-----
From: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: vrijdag 13 juni 2025 9:31
To: 5.1 5.1.2e ; 5.1.2e 2e 5.1.2e
Cc: 5.1.2e 5.1.2e
Subject: Geannuleerd: vergunning
When: vrijdag 13 juni 2025 10:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Where: Microsoft Teams-vergadering
Importance: High
Goedemorgen,
In overleg met 5.1 5.1.2e annuleer ik de afspraak van vandaag.
Reden hiervoor is dat we op dit moment nog twee andere afspraken hebben gepland die nodig zijn om onze verdere richting met zekerheid te kunnen bepalen.
Zodra we deze gesprekken hebben afgerond en meer duidelijkheid hebben over het vervolg, nemen we opnieuw contact met jullie op.
Bij voorbaat dank voor jullie begrip.
Vriendelijke groet,

5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | Kabinet van de commissaris van de Koning | Provincie Noord-Holland | 5.1s.1.2e 5.1.2e | 0800-0200 600 | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

---

Microsoft Teams [Heeft u hulp nodig?]

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id: buiten verzoek
Wachtwoordcode: 3kP3mf3P

Inbellen via telefoon
buiten verzoek Nederland, Amsterdam
Een lokaal nummer zoeken
Telefonische vergadering-id: buiten verzoek
Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

---

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e @silverfalcondc.com[5.1.2e @silverfalcondc.com]; 5.1.2e @silverfalcondc.com[5.1.2e @silverfalcondc.com]
From: 5.1.2e @cliffordchance.com
Sent: Thur 6/26/2025 4:31:26 PM
Subject: RE: Verklaring 8.8 voorafgaand aan vergunning FalconConnect
Received: Thur 6/26/2025 4:31:48 PM
Project Westpoort - brief aan Provincie Noord Holland(10319803401.1) vF.pdf

Beste 5.1.2e,

Dank. Hierbij de in Docsign getekende brief met onderstaande verklaring.

Het Falkon team zal deze brief ook per post versturen op de door jou aangegeven wijze. Een vraag die wij nog wel hadden is of een Docusign getekende brief daartoe voldoende is of dat jullie ook een brief met natte handtekening van de bestuurders nodig hebben (mede omdat 5.1.2 5.1.2e om te tekenen zou een Docusign getekende brief praktisch een stuk makkelijker zijn).

We horen graag.

Albast dank voor je reactie en we spreken elkaar morgen om 16.00 uur.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e
Advocaat
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 6 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Thursday, June 26, 2025 4:10 PM
To: 5.1.2e (Corporate-AMS) < 5.1.2e @cliffordchance.com>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: FW: Verklaring 8.8 oorafgaand aan vergunning FalconConnect

Beste 5.1.2e,

Dank voor de conceptversie. Onderstaande tekst is de definitieve verklaring.

Deze mag per post worden verzonden.

Dank en we spreken elkaar morgenmiddag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie
Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

8.8

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: dinsdag 24 juni 2025 19:23
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Verklaring 8.8 voorafgaand aan vergunning FalconConnect

Beste 5.1.2e ,

Veel dank voor de bullets, duidelijk en nogmaals dank voor het tempo dat door jullie gemaakt wordt, dat wordt enorm gewaardeerd door het Falkon team.

Hierbij dan ook de door ons opgestelde conceptbrief met de verzochte verklaringen.

We vernemen graag eventueel commentaar van jullie kant, bij voorkeur morgen of overmorgen ochtend zodat we de brief donderdag door beide bestuurders kunnen laten ondertekenen opdat jullie de getekende brief tijdig in het pakket voor de portefeuillehouder bij GS kunnen voegen, dit alles om ervoor te zorgen dat GS op 15 juli a.s. de definitieve vergunningen kan afgeven.

We zijn uiteraard beschikbaar voor overleg.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e
Advocaat
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 6 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Monday, June 23, 2025 9:16 PM
To: 5.1.2e (Corporate-AMS) < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: Verklaring 8.8 voorafgaand aan vergunning FalconConnect

Beste 5.1.2e ,

De verklaring is bedoeld als ‘nulmeting’, 8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

Dit zal moeten worden verklaard door een bevoegde persoon namens de ondernemingen, naar waarheid ondertekend met plaats en datum.

Alvast dank voor het meedenken en opstellen. Mocht je hier nog vragen over hebben, dan ben ik morgen goed bereikbaar tot 14:30.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: maandag 23 juni 2025 16:41
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e @silverfalcondc.com; 5.1.2e @silverfalcondc.com; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: vergunning FalkonConnect

Beste 5.1.2e ,

We waren even benieuwd of jullie al in de gelegenheid waren om de 3 bullets die jullie nog in een brief bevestigd willen 8.8

We horen graag, dan kunnen wij de (concept) brief alvast opstellen.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e
Advocaat
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 6 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Tuesday, June 17, 2025 4:19 PM
To: 5.1.2e (Corporate-AMS) < 5.1.2e @CliffordChance.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Cc: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>; Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: vergunning FalkonConnect

Goedemiddag,

Ik ben tot 17:30 in overleg en er is een telefoonstoring, dus het kan zijn dat ik pas morgenochtend bel.

Maar om jullie niet in het ongewisse te laten- de reden dat wij niets lieten horen, was omdat we onze richting nog aan het bepalen waren. Gistermiddag hebben wij overleg gehad met onze advocaat bij Pels Rijcken, om onze voorgenomen richting te toetsen.

We hebben met die richting in het hoofd vanochtend een planning uitgestippeld waarbij alles er op gericht is om voor het reces van de zomer een besluit te nemen. Ik kan dit morgen kort toelichten. Maar dat is dus waar wij vrijdag en maandag mee bezig zijn geweest. Als wij toen contact hadden gehad, had ik niks nieuws kunnen melden.

Door de haast die erachter zat, hebben wij inderdaad kort van tevoren en vrij kort de afspraak afgezegd. Het was niet de bedoeling om jullie daarmee nog meer in de zorgen te brengen.

Ik neem zoals toegezegd vandaag of morgen contact op met 5.1.2e en we kunnen dan ook als daar behoefte aan is, later in de week een (korte) digitale afspraak nog inplannen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: dinsdag 17 juni 2025 09:59
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: vergunning FalkonConnect

Veel dank!

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: Tuesday, June 17, 2025 9:54 AM
To: 5.1.2e (Corporate-AMS) < 5.1.2e @CliffordChance.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Subject: RE: vergunning FalkonConnect

Goedemorgen, ik zal eind van de ochtend contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland

Van: 5.1.2e @CliffordChance.com < 5.1.2e @CliffordChance.com>
Verzonden: maandag 16 juni 2025 19:50
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: vergunning FalkonConnect

Beste beiden,

Tot mij wendde zich SilverFalkon Holding, de aandeelhouder, en de management board van FalkonConnect 1, 2, en 3. Zij stuurde mij onderstaande e-mail door en vroeg mij om contact met u te zoeken, gelet op de onzekerheid over de volgende stappen in het vergunning proces.

Zoals u bekend, maakt mijn cliënte zich zorgen om de voortgang op dit dossier. Uiteraard begrijpt ze de zorgvuldigheid die in acht moet worden genomen door de Provincie, maar het gebrek aan duidelijkheid over de vervolgstappen en de onmogelijkheid om in contact te komen met uw team per telefoon, e-mail of in een (online)meeting versterken de zorgen aan de kant van cliënte terzake, terwijl zij er op haar beurt alles aan doet en ook steeds heeft gedaan om het project van de grond te krijgen, juist met inachtneming van de door de Provincie beoogde (Bibob) restricties.

Zou de meest aangewezen persoon van u of uw team contact met mij kunnen opnemen op onderstaand nummer over de beoogde vervolgstappen van de Provincie en de timing daarvan?

Alvast veel dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Advocaat Partner
Clifford Chance LLP
Droogbak 1A
1013 GE Amsterdam
Direct Dial: 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 6 5.1.2e
mailto: 5.1.2e @cliffordchance.com
http://www.cliffordchance.com

From: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Sent: Friday, June 13, 2025 10:11 AM
To: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @silverfalcondc.com>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @tikehaucapital.com>
Subject: RE: vergunning

Beste 5.1.2e, Beste 5.1.2e,

Dat is zeer teleurstellend. Ook de laattijdige afmelding van dit overleg waar wij, naar u zal begrijpen, een week naar uitkeken zorgt voor extra bezorgdheid aan onze kant. Heel ons project staat on hold - en alle betrokkenen staan stil - op dit ogenblik met alle financiële en reputatieschade die daarmee gepaard gaat.

Kan u daarom meer informatie verstrekken omtrent timing van deze gesprekken en timing van verdere stappen en het proces? En kan u daarbij alvast een nieuw moment inplannen, op zo kort mogelijke termijn, ter vervanging van het laattijdig afgezegde overleg?

Met vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e

SilverFalcon Datacenter |

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |

Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

-----Original Appointment-----
From: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Sent: vrijdag 13 juni 2025 9:31
To: 5.1 5.1.2e ; 5.1.2e e 5.1.2e
Cc: 5.1.2e 5.1.2e
Subject: Geannuleerd: vergunning
When: vrijdag 13 juni 2025 10:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Where: Microsoft Teams-vergadering
Importance: High

Goedemorgen,

In overleg met 5.1 5.1.2e annuleer ik de afspraak van vandaag.
Reden hiervoor is dat we op dit moment nog twee andere afspraken hebben gepland die nodig zijn om onze verdere richting met zekerheid te kunnen bepalen.
Zodra we deze gesprekken hebben afgerond en meer duidelijkheid hebben over het vervolg, nemen we opnieuw contact met jullie op.

Bij voorbaat dank voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | Kabinet van de commissaris van de Koning | Provincie Noord-Holland | 5.15.1.2e 5.1.2e | 0800-0200 600 | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

---

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id: 323 buiten verzoek
Wachtwoordcode: 3kP3mf3P

Inbellen via telefoon

+31 20 buiten verzoek Nederland, Amsterdam
Een lokaal nummer zoeken
Telefonische vergadering-id: buiten verzoek
Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

---

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van

Noord-Holland.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 2

8.8

Pagina's zijn geweigerd

1 - 4

5.2.1

Pagina's zijn geweigerd

1 - 28

5.2.1

8.8

To: 5.1.2e | Pels Rijcken[5.1.2e @pelsrijcken.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 6/30/2025 8:38:09 PM
Subject: RE: 2h 250627 CONCEPT Vertrouwelijke bijlage bij db- FalconConnect_input PR.docx [PRDF-11023408]
Received: Mon 6/30/2025 8:38:00 PM

Hai 5.1.2e, dank voor je input.
Ik heb er net ook nog flink aan zitten schrijven en schaven en herken al je opmerkingen. Dus dat is fijn, ik denk dat ik daar morgen meteen wat mee kan en dat er dan een goede tekst en procedure ligt.

5.2.1

Dank en we laten nog wel even weten hoe het afliep!
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Pels Rijcken
Verzonden: maandag 30 juni 2025 22:27
Aan: 5.1 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: 2h 250627 CONCEPT Vertrouwelijke bijlage bij db- FalconConnect_input PR.docx [PRDF-11023408]
Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij stuur ik jullie ook mijn input op de motivering van het definitieve besluit. 5.2.1
5.2.1

Omwille van de tijd heb ik zoveel mogelijk gewerkt met concrete tekstvoorstellen, maar daarnaast heb ik ook een aantal vragen en suggesties in de kantlijn opgenomen. Ik hoor graag of jullie hiermee uit de voeten kunnen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e advocaat - partner | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | t +31 5.1.2e | m + 5.1.2e | 5.1.2e @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl

Printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 2022-16. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 2022-16. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

To: 5.1.2e [5.1.2e @odnzkg.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 7/1/2025 1:02:57 PM
Subject: RE: publicatie
Received: Tue 7/1/2025 1:03:00 PM

Hoi 5.1.2e,

Het gaat om de volgende vergunningen - we moeten ze nog ter besluitvorming voorleggen aan GS:

Bouw 6555695
Milieu 6892555
Milieu 6892565
Milieu 6892547

(Behandelaars 5.1.2e en 5.1.2e)

Vriendelijke groet,

5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | Kabinet van de commissaris van de Koning | Provincie Noord-Holland | 5.1.2e 5.1.2e | 0800-0200 600 | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

---

Van: 5.1.2e <5.1.2e @odnzkg.nl>
Verzonden: maandag 30 juni 2025 13:17
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: Eenheid SBA <5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: publicatie

Hoi 5.1.2e,

Dank voor je reactie. Zou je ook nog kunnen doorgeven om welke vergunning het gaat? Heb je een kenmerk voor ons?

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Medewerker Regiebureau
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

E 5.1.2e @odnzkg.nl
T 5.1.2e
A Ebbehout 31 1507EA Zaandam
Aanwezig van maandag t/m donderdag

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 30 juni 2025 11:50
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @odnzkg.nl>

CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: publicatie

Goedemorgen 5.1.2e,

Dank voor je bericht.

Het gaat om een definitief besluit dus nadat het besluit is genomen – we moeten het nog voorleggen aan GS - sturen we je dat toe.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | Kabinet van de commissaris van de Koning | Provincie Noord-Holland | 5.1 5.1.2e
5.1.2e | 0800-0200 600 | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @odnzkg.nl>
Verzonden: maandag 30 juni 2025 09:34
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: publicatie

Goedemorgen 5.1.2e,

Betreft het een definitief besluit of een ontwerpbesluit? Over welke vergunningprocedure gaat het hier?

Als het een definitief besluit betreft, hebben wij in principe alleen het besluit nodig en eventuele bijbehorende stukken die niet al bij het ontwerpbesluit hoorden, nieuwe documenten dus ten opzichte van de set van het ontwerpbesluit.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Medewerker Regiebureau
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

E 5.1.2e @odnzkg.nl
T 5.1.2e
A Ebbehout 31 1507EA Zaandam
Aanwezig van maandag t/m donderdag

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: zaterdag 28 juni 2025 10:01
Aan: Regiebureau < 5.1.2e @odnzkg.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: publicatie

Goedemorgen,
5.1.2e is afwezig, kunnen jullie onze vraag z.s.m. beantwoorden?

Hartelijk dank en
Vriendelijke groet,

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | Kabinet van de commissaris van de Koning | Provincie Noord-Holland | T. 5.1.2e 5.1.2e | 0800-0200 600 | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

---

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 27 juni 2025 17:00
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e ; Eenheid SBA
Onderwerp: publicatie

Hi 5.1.2e ,

Wij zijn bezig met de besluitvorming over een vergunning. We zetten nu in op besluit door GS op 8 juli. Wil jij aangeven wat je van ons nodig hebt om te kunnen publiceren? En voor welke datum?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak | Kabinet van de commissaris van de Koning
Provincie Noord-Holland
T. 5.1.2e | 0800-0200 600 | Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | noord-holland.nl

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als e

digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

To: 5.1.2e | Labré Advocaten[5.1.2e @labre.nl]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: Eenheid SBA
Sent: Fri 7/4/2025 8:03:09 AM
Subject: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]
Received: Fri 7/4/2025 8:03:13 AM

Goedemorgen,

Op dit moment heb ik voor u geen nieuws. We zijn bezig met de besluitvorming voor het definitieve besluit en nemen daarbij uw zienswijze mee. We hopen dat er voor het zomerreces van Gedeputeerde Staten een besluit kan worden genomen.

Ik zal het u laten weten, als de besluitvorming over het reces heen getild wordt.

Van de strekking van het besluit zult u van ons een kennisgeving ontvangen.

Ik hoop dat u hiermee voor nu voldoende weet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: donderdag 3 juli 2025 15:18
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Wellicht is mijn onderstaand verzoek aan uw aandacht ontsnapt. Mag ik uiterlijk maandag 7 juli a.s. uw reactie tegemoet zien ?

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: vrijdag 27 juni 2025 13:21
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Het is alweer enige tijd geleden dat ik namens 5.1.2e een zienswijze heb ingediend op de ontwerpvergunningen voor het datacenter van Falcon Connect. Graag verneem ik van u wat de stand van zaken is in deze kwestie.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 9 mei 2025 11:19
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

We hebben uw e-mail over en bijlage met de zienwijze goed ontvangen.

Ik heb uiteraard ook nog gekeken naar de brief waaraan ik tijdens ons telefoongesprek aan refereerde en zag ook dat hierin niet direct de juiste adressering van een Bibob-zienswijze stond. Die adressering staat in principe wel altijd in onze brieven bij het geven van een zienswijzemogelijkheid. Deze brief was echter anders omdat we geen geverifieerd adres hadden.

Ook ongelukkig dat mijn antwoord voor u niet op tijd kwam om de brief direct naar ons te sturen, maar ik heb

direct na het binnenkomen van de zienswijze bij de Omgevingsdienst contact met ze gehad en gevraagd de inhoud en gegevens uit alle systemen te verwijderen. De informatie ligt dus inmiddels waar het zou moeten liggen.

De provincie zal uw zienswijze bestuderen en betrekken in de verdere besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: donderdag 8 mei 2025 14:44
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Wij spraken elkaar zojuist kort telefonisch. U deelde mij mede dat uit de brief welke mijn cliënten hebben ontvangen, en waarin zij worden gewezen op de zienswijzemogelijkheid, zou volgen dat de zienswijze, voor zover gericht tegen de Bibob-overwegingen, aan SBA moet worden gezonden. Dit betreft de brief verzonden op 24 maart 2025 met kenmerk 2384871/2384886.

Ik heb deze brief bestudeerd. Hetgeen u mij heeft medegedeeld, volgt op geen enkele wijze uit de brief. Zekerheidshalve heb ik de bijlage ook nog bestudeerd. Daarin is evenmin opgenomen dat de (Bibob-)zienswijze bij SBA moet worden ingediend.

Het leek mij, gelet op mijn eerdere email aan u van vanochtend waarin de provincie onder meer aansprakelijk is gesteld, juist u dit nog even te bevestigen.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 8 mei 2025 12:51
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten <5.1.2e@labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

De zienswijze over Bibob dient alleen naar ons verstuurd te worden. Ivm de vertrouwelijkheid hebben alleen wij inzage in deze zienswijzen.

Eventuele zenswijzen over het deel omgevingsrecht van de vergunningen, kunnen naar de Omgevingsdienst worden verstuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e@noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten <5.1.2e@labre.nl>
Verzonden: dinsdag 6 mei 2025 12:41
Aan: Eenheid SBA <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte mevrouw 5.1.2e,

Ik zie dat ik de zienswijze dien te zenden aan de Omgevingsdienst. Kan ik de zienswijze – mede – zenden aan SBA met gebruikmaking van het emailadres van SBA ?

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 10:27
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

Vervelend. Het lijkt aan mijn account te liggen. Ik heb een collega gevraagd hetzelfde document op te slaan, hierbij. Ik hoor graag of deze wel functioneert.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: woensdag 9 april 2025 09:08
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

De toegezonden bijlage kan ik niet openen. Ik verzoek u vriendelijk mij de bijlage nogmaals te zenden.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 17:05
Aan: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemiddag, dank voor de herinnering.

Hierbij de vertrouwelijke bijlage bij de beschikking, die is bewerkt om te voldoen aan de geheimhoudingseisen van de Wet Bibob, voor 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 16:39
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte mevrouw 5.1.2e,

De vertrouwelijke bijlage heeft ons tot dusver niet bereikt. Ik zie deze thans graag per omgaande tegemoet.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e +31 (5.1.2e

Van: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 4 april 2025 11:54
Aan: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
CC: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: RE: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886)

Goedemorgen,

Dank voor uw bericht, goed om te vernemen dat de stukken terecht kunnen komen waar ze horen te komen.

Omdat sinds het vorige contactmoment behoorlijk wat tijd is verstreken, zijn wij niet automatisch uitgegaan van een (zelfde) contactpersoon of gemachtigde. Omdat het gaat om stukken met zeer vertrouwelijke informatie, zult u begrijpen dat wij hier uiterst terughoudend in zijn.

Ik vraag mijn collega om maandagochtend de vertrouwelijke bijlage die hoort bij de brief van 24 maart 2025 aan u te versturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning

AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e

Van: 5.1 5.1.2e < 5.1.2e @labre.nl>
Verzonden: woensdag 2 april 2025 15:42
Aan: Eenheid SBA < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e | Labré Advocaten < 5.1.2e @labre.nl>
Onderwerp: Uw brief van 24 maart 2025 (2384871/2384886) [LABRE-240350]

Geachte heer, mevrouw,

700725 amens mijn kantoorgenoot 5.1.2e bericht ik u als volgt. 0103

Wij hebben kennisgenomen van uw (bijgaande) brief van 24 maart 2025, gericht aan 5.1.2e 5.1.2e inzake de ontwerpvergunningen voor het datacenter van Falcon Connect. Naar aanleiding hiervan verzoek ik u de (vertrouwelijke) bijlagen toe te sturen, waarvan u in de brief aangeeft dat deze via dit e-mailadres kunnen worden opgevraagd.

Voorts wijs ik u erop dat 5.1.2e op 7 maart 2023 namens cliënten een zienswijze heeft ingediend en daarmee bij u als gemachtigde bekend is. Gelet op artikel 2:1 van de Awb had u de verdere correspondentie aan cliënten (waaronder de brief van 24 maart 2025) dan ook aan hem moeten toezenden. Ik verzoek u dit in het vervolg te doen.

Kind regards / Met vriendelijke groet,

5.1.2e

De Lairessestraat 180c, 1075 HM Amsterdam

5.1.2e +31 (5.1.2e

Labré advocaten is a member of WARWICK LEGAL NETWORK, an international association of independent law firms, in strategic alliance with ASEAN

Pagina's zijn geweigerd

1 - 15

Reeds openbaar, Woo niet van toepassing

To: 5.1 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @silverfalcondc.com]
Cc: Eenheid SBA[5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1 5.1.2e
Sent: Tue 7/15/2025 8:06:18 PM
Subject: RE: Vastgesteld besluit GS Noord-Holland over vergunningen FalconConnect
Received: Tue 7/15/2025 8:06:28 PM

Beste 5.1.2e ,
En of dat dit bericht nog bijdraagt aan een prettige avond! Wij geven dit verder intern door en hopen samen met u op een voorspoedige verdere periode tijdens de bezwaartermijn.
Dank voor de opvolging, niet enkel de laatste weken maar ook de laatste maanden en jaren. Hopelijk hebt u onze afstemmingen - net als wij - ook steeds constructief en respectvol ervaren.
Wij gaan nu met alle stakeholders constructief verder om zo met onder meer de haven, provincie, gemeente, liander en waternet een voorbeeldproject neer te zetten.
Met dankbaarheid en vriendelijke groet,

5.1 5.1.2e
SilverFalcon Datacenter |
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands |
Mob: +32 5.1.2e | 5.1.2e @silverfalcondc.com |
www.silverfalcondc.com

From: 5.1 5.1.2e
Sent: dinsdag 15 juli 2025 21:38
To: 5.1.2e 2e 5.1.2e
Cc: Eenheid SBA
Subject: Vastgesteld besluit GS Noord-Holland over vergunningen FalconConnect

Geachte heer 5.1.2e , mevrouw 5.1.2e ,
Omdat de formele correspondentie later deze week per post pas volgt, laat ik u beiden graag nu alvast weten dat het besluit over de omgevingsvergunningen van Falcon Connect, zoals de afgelopen maanden door ons voorbereid n met u besproken, vandaag is vastgesteld door GS. Donderdag as versturen wij aan u per post de beschikking, met de vertrouwelijke motivering. Indien u dat wilt, kunnen wij een afschrift van de brief donderdag ook alvast digitaal aan u verzenden.
Ik geef u daarnaast over het vervolg mee dat:

- het besluit zal worden gepubliceerd op de openbare besluitenlijst op de website van de provincie Noord-Holland en later ook, via de Omgevingsdienst NZKG, op www.officielebekendmakingen.nl;
- de indieners van de zienswijzen op het ontwerpbesluit later deze week een kennisgeving krijgen van het vastgestelde besluit, maar niet de vertrouwelijke motivering;
- het voorschrift zoals besproken is opgenomen in de vergunningen en daarmee door u te delen is.

Donderdag hebben wij nog wel even contact. Prettige avond gewenst, dit bericht zal daar hopelijk aan bijdragen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Kabinet van de commissaris van de Koning
AFWEZIG OP WOENSDAG

Provincie
Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem | 5.1.2e @noord-holland.nl | 5.1.2e
Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 7

Buiten reikwijdte verzoek

Pagina's zijn geweigerd

1 - 17

Buiten reikwijdte verzoek